A
ARD

00

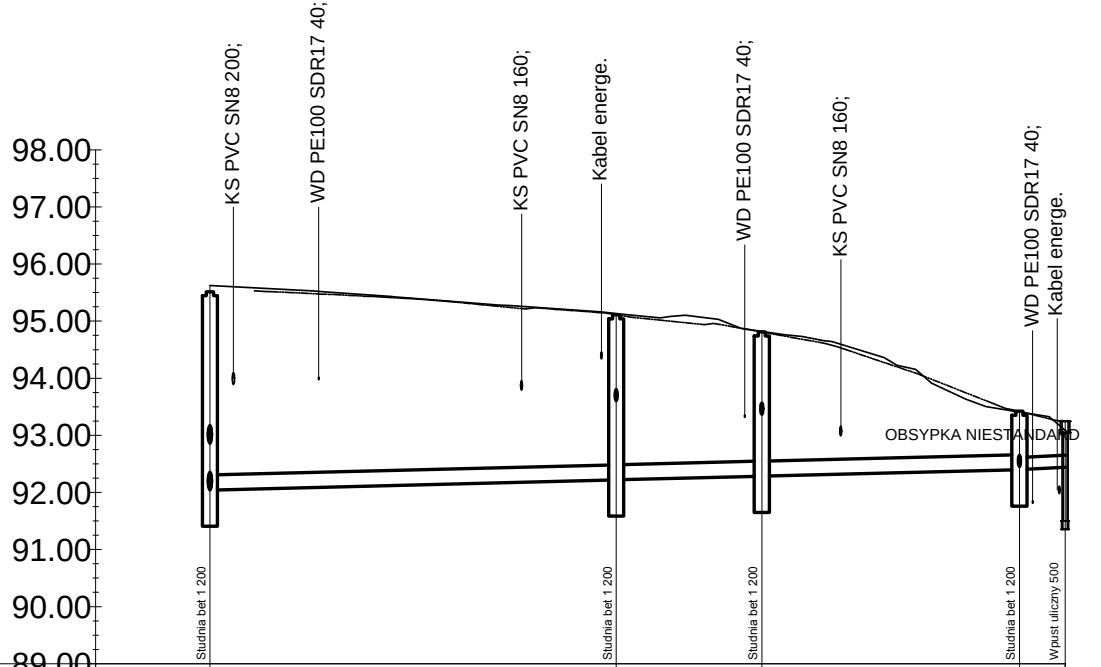
98.00
97.00
96.00
95.00
94.00
93.00
92.00
91.00
90.00
89.00
KS PVC SN8 200;
WD PE100 SDR17 40;
KS PVC SN8 160;
Kabel energe.
WD PE100 SDR17 40;
KS PVC SN8 160;
WD PE100 SDR17 40;
Kabel energe.
OBSYPKA NIESTANDARD
Studnia bet 1 200
Studnia bet 1 200
Studnia bet 1 200
Studnia bet 1 200
Wpust uliczny 500

Rzędna Terenu Ist. [m.n.p.m]	95.63		95.13		94.82		93.41		93.09
Rzędna Terenu Projekt. [m.n.p.m]			95.11		94.81		93.42		93.24
Rzedna dna rurociągu [m.n.p.m]	92.06		92.23 92.23		92.30 92.30		92.41 92.41		92.45
Przykrycie rurociągu [m]	3.33		2.66 2.63		2.27 2.27		0.77 0.82		0.60
Materiał ,Spadki, i %		PVC SN8 250 i=0.5%		PVC SN8 250 i=0.5%		PVC SN12 250 i=0.5%		PVC SN12 200 i=1.0%	
Odległość i Długość [m]	0	36	36	13	48	23	71	4	75
Oznaczenia, Zakres	D8		D8.1		D8.2		D8.3		wp22a


96.00
95.00
94.00
93.00
92.00
91.00
90.00
89.00
88.00

Rzędna Terenu Ist. [m.n.p.m]	
Rzędna Terenu Projekt. [m.n.p.m]	
Rzedna dna rurociągu [m.n.p.m]	
Przykrycie rurociągu [m]	
Materiał ,Spadki, i %	
Odległość i Długość [m]	
Oznaczenia, Zakres	

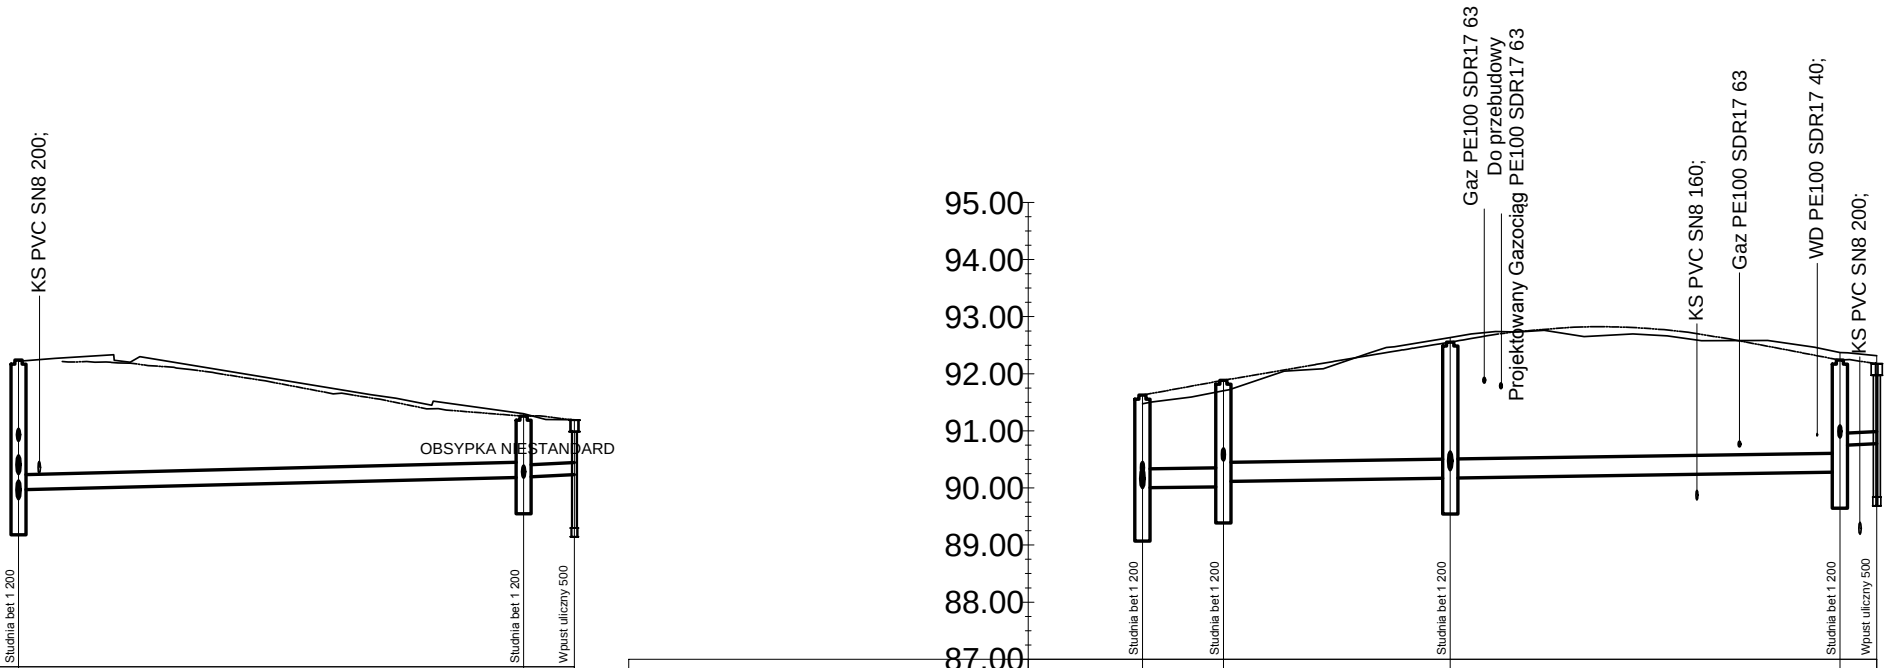
KS PVC SN8 200;
OBSYPKA NIESTANDARD
95.00
94.00
93.00
92.00
91.00
90.00
89.00
88.00
87.00
Gaz PE100 SDR17 63
Do przebudowy
Projektowany Gazociąg PE100 SDR17 63
KS PVC SN8 160;
Gaz PE100 SDR17 63
WD PE100 SDR17 40;
KS PVC SN8 200;

Studnia bet 1 200		Studnia bet 1 200		Wpust uliczny 500
93.35		92.44		92.33
		92.39		92.32
91.11		91.33 91.33		91.38
2.00		0.86 0.86		0.75
	PVC SN8 250 i=0.5%		PVC SN12 200 i=−1.0%	
0	44	44	4	49
D6		D6.1		wp16

	Studnia bet 1 200		Studnia bet 1 200		Studnia bet 1 200		Studnia bet 1 200		Wpust uliczny 500
Rzędna Terenu Ist. [m.n.p.m]	91.48		91.70		92.63		92.37		92.31
Rzędna Terenu Projekt. [m.n.p.m]	91.63		91.89		92.55		92.24		92.17
Rzedna dna rurociągu [m.n.p.m]	90.02		90.04 90.13		90.19 90.19		90.29 90.76		90.79
Przykrycie rurociągu [m]	1.30		1.54 1.45		2.06 2.06		1.64 1.29		1.19
Materiał ,Spadki, i %		PVC SN8 315 i=0.3%		PVC SN8 315 i=0.3%		PVC SN8 315 i=0.3%		PVC SN8 200 i=−1.0%	
Odległość i Długość [m]	0	7	7	20	27	34	61	3	64
Oznaczenia, Zakres	os1		D14		D15		D16		wp2

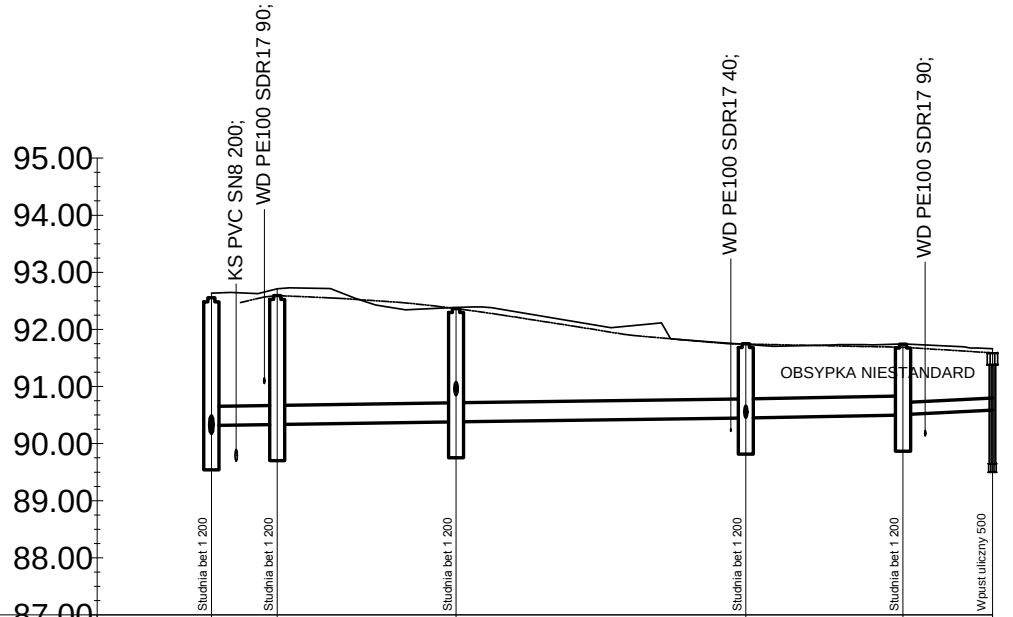
95.00
94.00
93.00
92.00
91.00
90.00
89.00
88.00
87.00
KS PVC SN8 200;
WD PE100 SDR17 90;
WD PE100 SDR17 40;
WD PE100 SDR17 90;
OBSYPKA NIESTANDARD

	D15		D15.1		D15.2		D15.3		D15.4		wp06
	Studnia bet 1 200		Studnia bet 1 200		Studnia bet 1 200		Studnia bet 1 200		Studnia bet 1 200		Wpust uliczny 500
Rzędna Terenu Ist. [m.n.p.m]	92.63		92.71		92.39		91.74		91.74		91.66
Rzędna Terenu Projekt. [m.n.p.m]			92.59		92.36		91.74		91.69		91.59
Rzedna dna rurociągu [m.n.p.m]	90.34		90.35 90.35		90.40 90.40		90.47 90.47		90.52 90.52		90.60
Przykrycie rurociągu [m]	1.99		2.05 1.93		1.66 1.66		0.97 0.97		0.86 0.98		0.80
Materiał ,Spadki, i %		PVC SN8 315 i=0.3%		PVC SN8 315 i=0.3%		PVC SN8 315 i=0.3%		PVC SN12 315 i=0.4%		PVC SN12 200 i=1.0%	
Odległość i Długość [m]	0	6	6	16	21	25	47	14	61	8	68
Oznaczenia, Zakres	D15		D15.1		D15.2		D15.3		D15.4		wp06

Legenda

———	Teren istniejący
———	Teren projektowany

Uwaga!!

1. Rzędne elementów terenowych takich jak włazy, obudowy zasuw,obudowy hydrantów należy dostosować do projektowanego terenu według dokumentacji drogowej.

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa ul. Turkusowej oraz ulic przyległych w Jankowie Gdańskim wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego oraz przebudową sieci gazowej i elektroenergetycznej kolidującej z planowaną budową.

Tytuł rysunku:		Skala:	Nr rys.-Ark.:
Profile Kanalizacja Deszczowa		1:100/500	kd2.2
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień Specjalność	Data Podpis
Projektant	mgr inż. Paweł Zieliński	POM/0212/POOS/08 Instalacje, sieci Wod – kan – gaz	02.2018 r. Zieliński
Sprawdzający	mgr inż. Tomasz Bieniecki	POM/0031/POOS/08 Instalacje, sieci Wod – kan – gaz	02.2018 r. T. Bieniecki