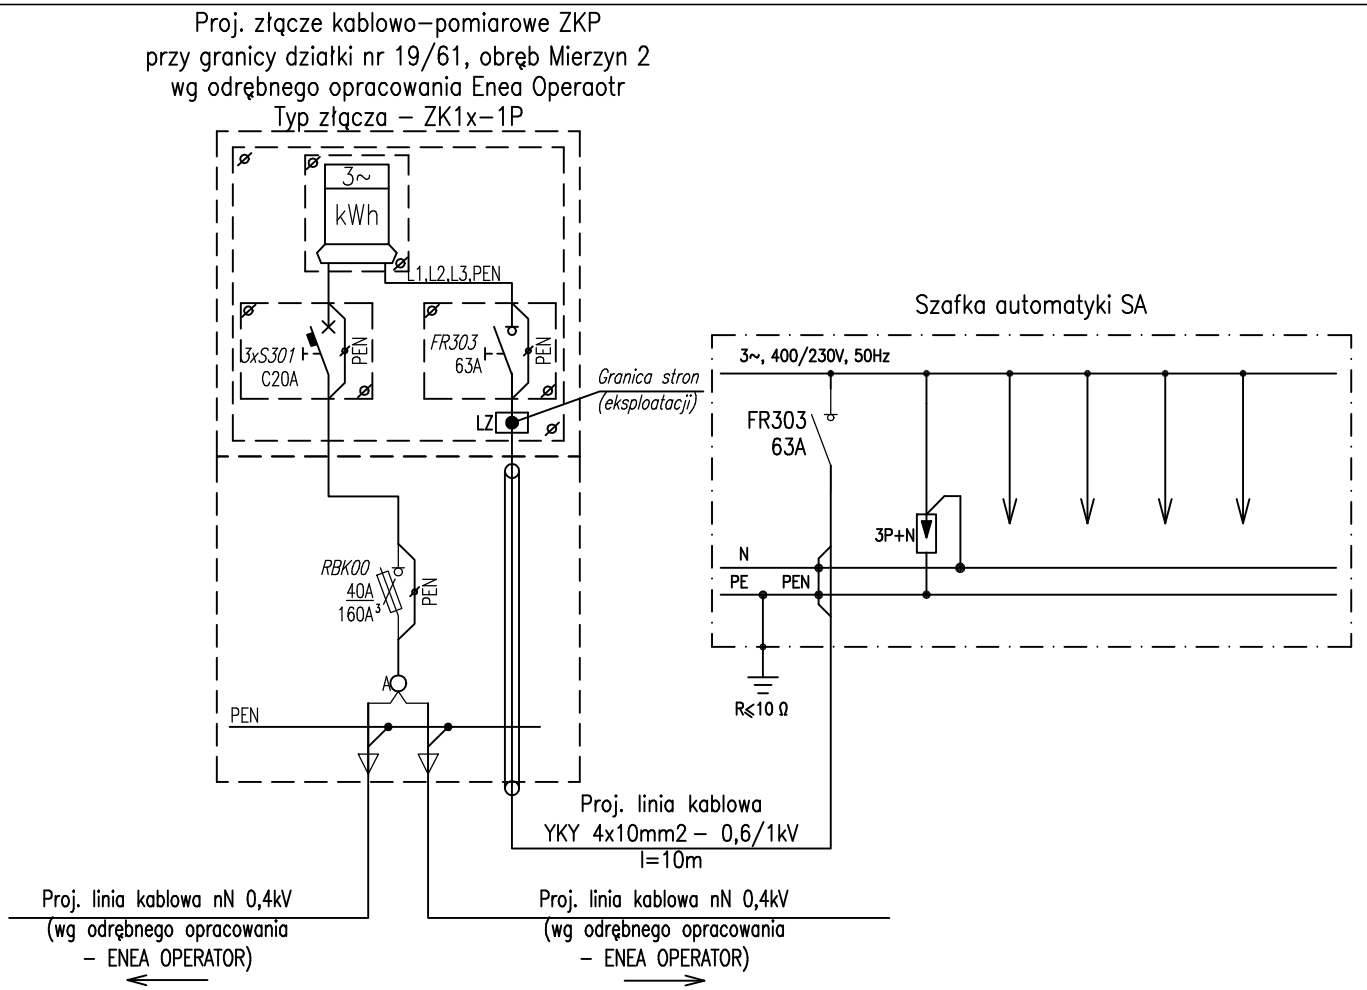

UWAGI:

1. Projekt wykonany na podstawie warunków nr 31623/2020/OD3/ZR1 z dn. 13.05.2020r.
2. Typ złacza, materiały i urządzenia zgodnie z wymogami ENEA Operator Sp. z o.o.
3. Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim: samoczynne wyłączenie zasilania.
4. Układ sieci: TN–C(zasilanie szafy SA), TN–S(instalacje odbiorcze)

Ochrona przed porażeniem:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE
UKŁAD SIECI TN–C (zasilanie) TN–S (instalacje odbiorcze)

Biuro Projektów
"INBUD"
Rok założenia 1991
ul. Kwiatkowskiego 32/13;
71-004 Szczecin
tel. +48 (091) 485 33 95

Opracował:	———	—	
Opracował:	———	—	
Opracował:	mgr inż. Kacper Kurdek	—	
Projektował:	mgr inż. Piotr Majchrzak	ZAP/0125/POOE/13	
Sprawdził:	mgr inż Dawid Witamborski	ZAP/0108/PWOE/15	
Numer proj.:	20071	Faza proj.:	PW

Data: 11.2021	nazwa inwestycji: BUDOWA DROGI UL. MORENOWEJ W MIERZYNIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ.		Nr archiwalny: 20071-E9
	Adres obiektu: Gmina Dobra, m. Mierzyn, ul. Morenowa, Marcepanowa, Zgodna, Szczecin; ul. Łukasińskiego	Inwestor: GMINA DOBRA 72-003 DOBRA; ul. SZCZECIŃSKA 16A	
Podziałka: -	Tytuł rysunku: SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA		Nr kolejny: E9 / Arkusz: 1/1