

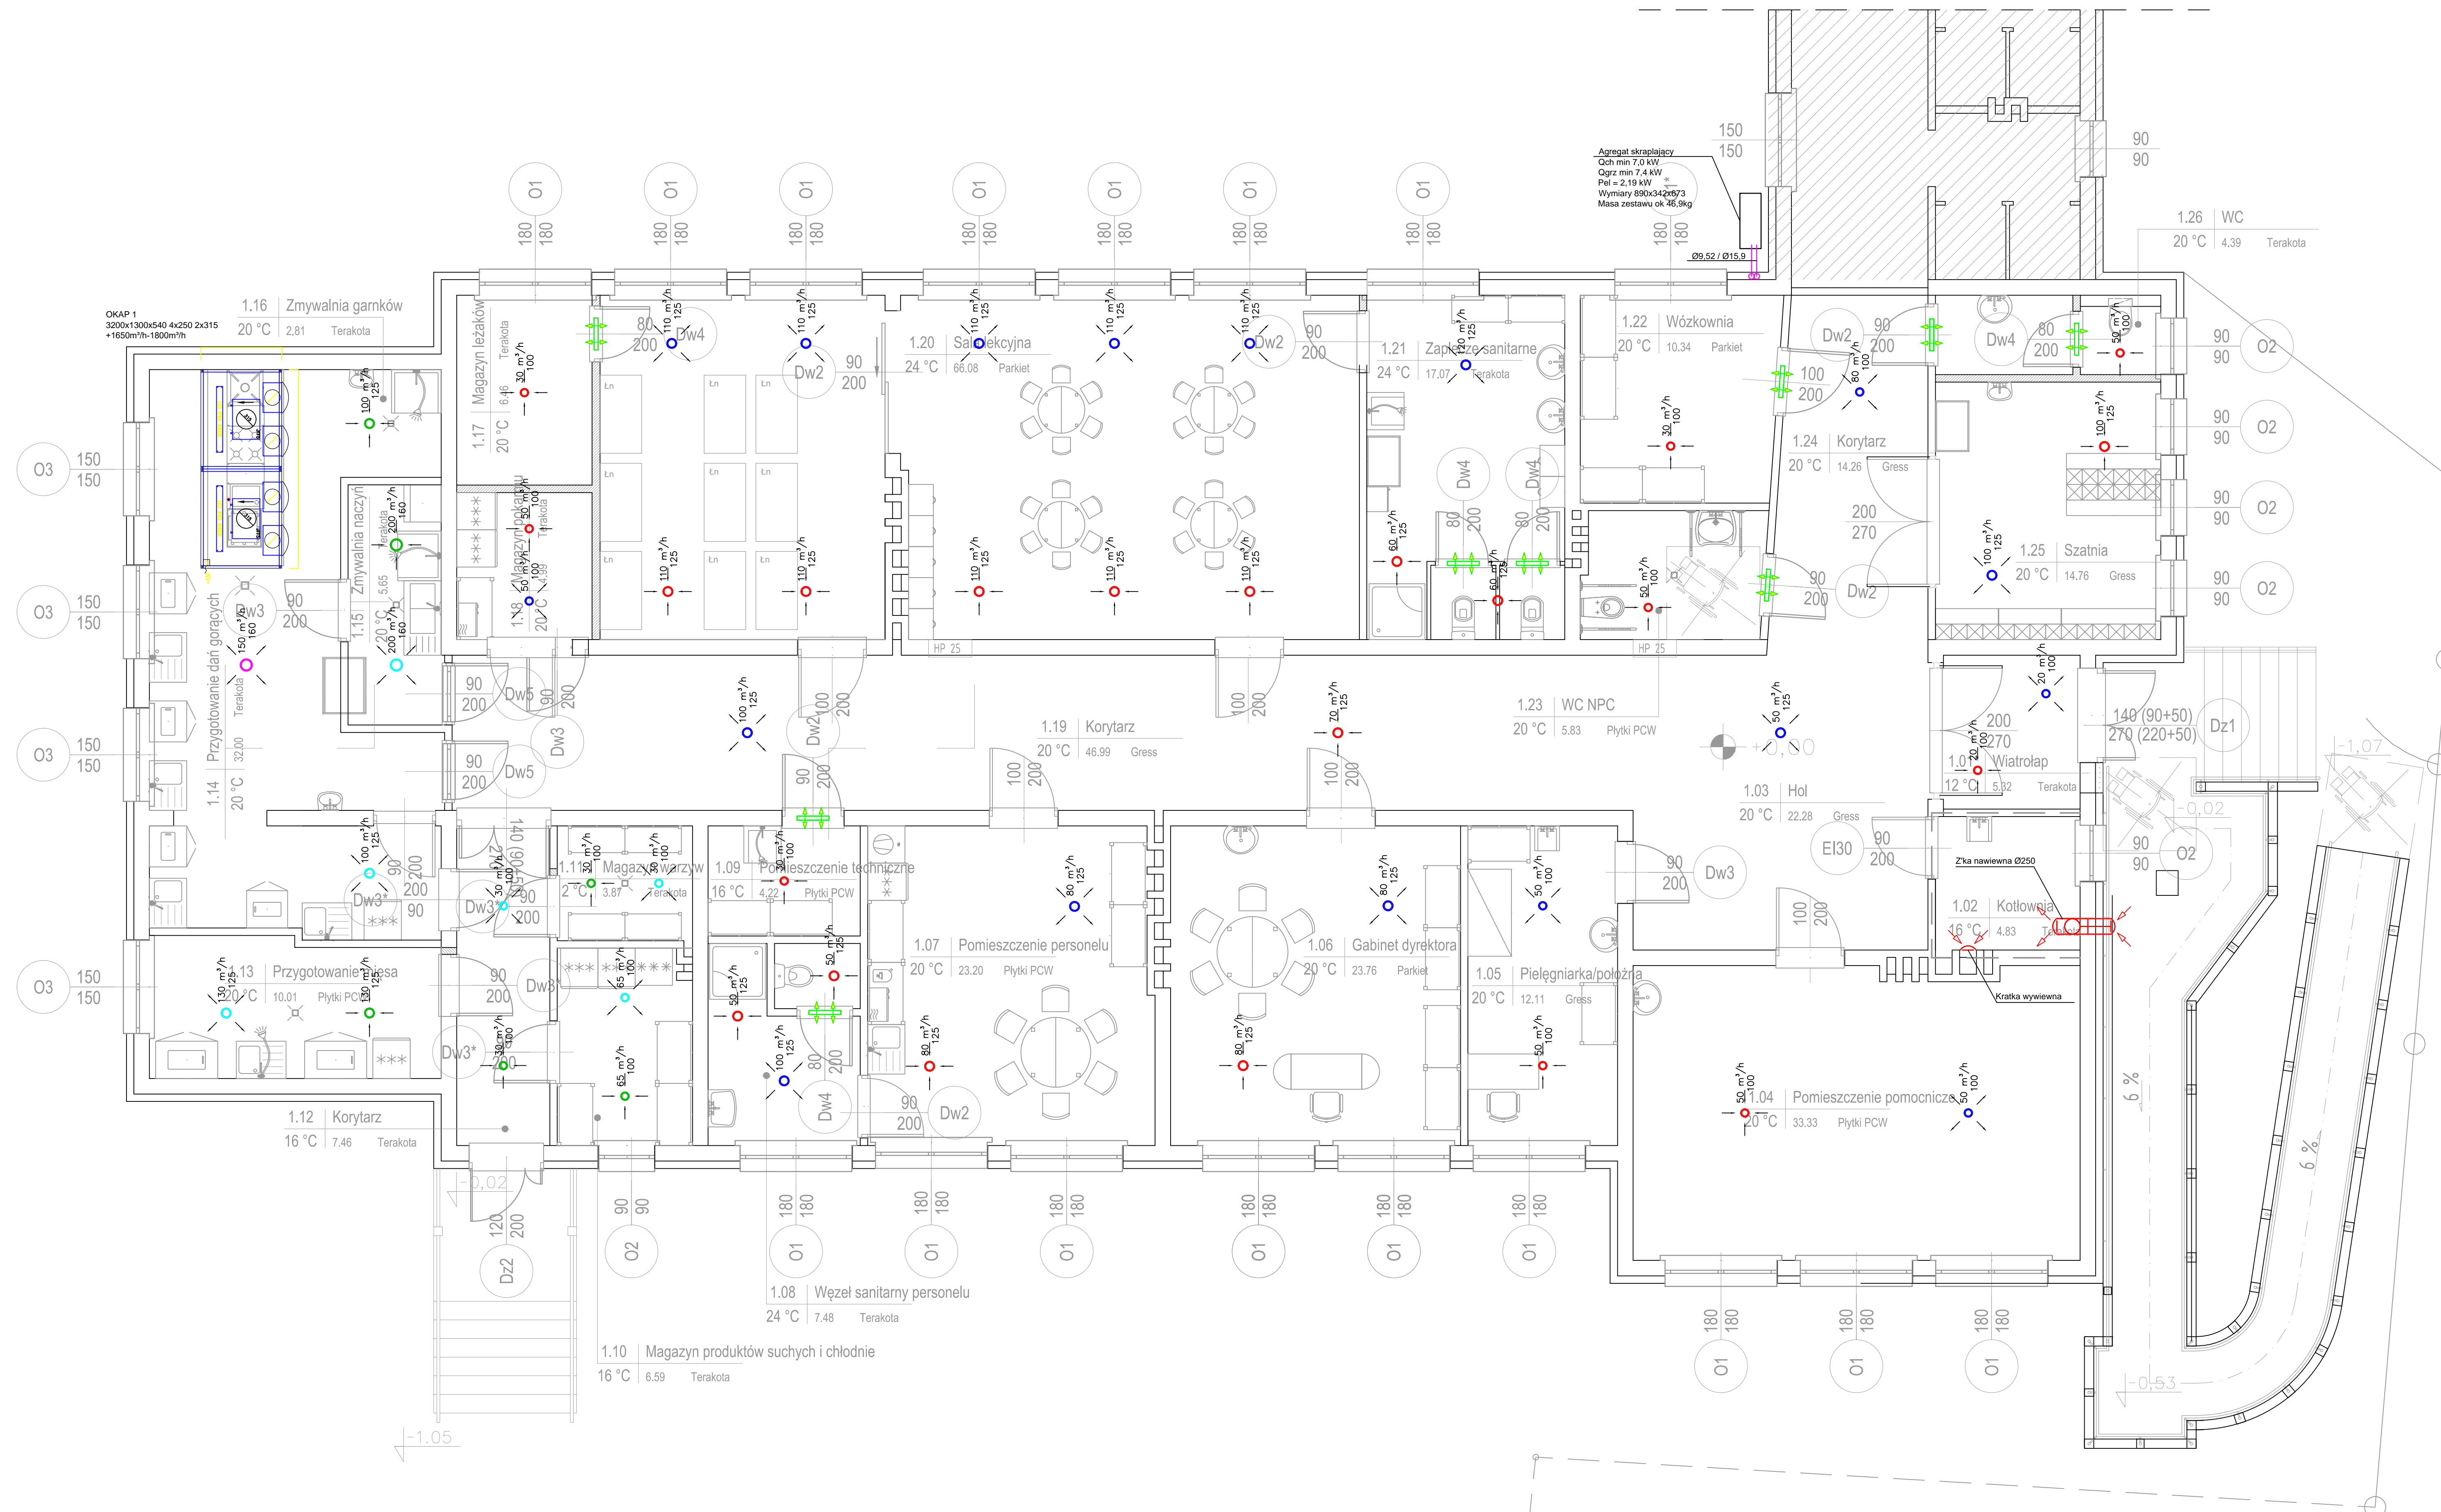
RZUT PARTERU 1:50




OZNACZENIA:

- | | |
|--|-------------|
| | Nawiew N1W1 |
| | Wywiew N1W1 |
| | Nawiew N2W2 |
| | Wywiew N2W2 |
| | Nawiew N3W3 |
| | Wywiew N3W3 |
| | Czerpnia |
| | Wyrzutnia |

Uwagi:

1. Przyłączenie nawiewników i wywiewników wykonać za pomocą elastycznych przewodów izlowanych o dł max. 2,0m
2. Przejścia kanałów wentylacyjnych przez dach wykonać za pomocą podstaw dachowych montowanych na cokołach. Przewidzieć wzmocnienie konstrukcji dachu pod cokoły.
3. Stosować maty antywibracyjne pod centrale wentylacyjne
4. Przewidzieć tymczasowe otwory na dostarczenie central wentylacyjnych na poddasze - poprzez demontaż pokrycia dachowego
5. Kanały nawiewne, wywiewne, czerpne prowadzone w przestrzeni poddasza w izolacji z wełny mineralnej o gr. 80mm
6. Kanały wyrzutowe w izolacji z wełny mineralnej o gr. 50mm



	LKM PROJEKTY AUDYT Y EKSPERTYZY UL. SPACEROWA 19, 35-601 RZESZÓW TEL.608 312 2003 e-mail: kpmgsk@wp.pl NIP: 680-200-74-00 REGON: 83042430		
OBIEKT: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA SZKOŁY NA ZŁOBEK NA CZ. DZIAŁEK 1513, 1514, W JAMNICY			
LOKALIZACJA: J. EWID.182003_2_0002 GREBÓW OB:0002 JAMNICA			
INWESTOR: GMINA GREBÓW UL. RYNEK 1, 39-410 GREBÓW			
NAZWA RYS.: Instalacja wentylacji mechanicznej - rzut parteru			
PROJEKTANT:	mgr inż. WODJECIE FRANCYZY		podpis
	mgr inż. PDK/DK6/PW05/21		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. LESZEK KONOPKA		podpis
	mgr inż. PDK/0058/P005/22		
EDYCJA: A DATA: 08.2023			
		150	RYS.NR:IS3
PROJEKT ODRÓŻNIO PRZYKŁAD AUTORSKIE WŁASNE ZMIANY, WYKORZYSTUJANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE!			