


	4BLUE Wojciech Rylowski 41-605 Świętochłowice, ul. Emanuela Imieli, nr 13				Egzemplarz
	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU W CELU ZAMONTOWANIA KONDENSACYJNYCH- DWUFUNKCYJNYCH KOTŁÓW GAZOWYCH Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA WRAZ Z BUDOWĄ ETAŻOWEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W MIESZKANIACH NR 14-16/2, 14-16/4, 14-16/8 ORAZ WYDZIELENIEM ŁAZIENKI W MIESZKANIU NR 14-16/8 W BUDYNKU WIELORODZINNYM PRZY UL. JANA SIEMIŃSKIEGO W GLIWICACH				
<i>Nazwa obiektu budowlanego:</i> Budynek wielorodzinny przy ul. Jana Siemińskiego 14-16 w Gliwicach					
Lokalizacja obiektu budowlanego: ul. Jana Siemińskiego 14-16 44-100 Gliwice; dz. nr 233, obręb: Stare Miasto					
Inwestor: Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.					
Adres Inwestora: ul. Dolnych Wałów 11; 44-100 Gliwice					
Kategoria obiektu: XIII					
Projektował:					
Imię i nazwisko:	Opracował:	Specj., nr upr. bud..	Data:	Podpis:	
mgr inż. Wojciech Rylowski	PROJEKT INSTALACJE SANITARNE	Nr upr. SLK/5450/PWOS/14	Październik 2022		
Sprawdził:					
inż. Kamil Jopert	PROJEKT INSTALACJE SANITARNE	Nr upr. SLK/6644/PWBS/16	Październik 2022		
Imię i nazwisko:	Opracował:	Specj., nr upr. bud..	Data:	Podpis:	
dr inż. Bartosz Piotrowicz	PROJEKT KONSTRUKCJA	Nr upr. SWK/0174/PWBKb/17	Październik 2022		

Załącznik do *PUMA*
Nr *AB.6743.5.570.2022*
z dnia *08.02.2023* w sprawie
NIEUWIEDZIELA PRZEDAWA
PO ZOGONELIA

1.	SPIS ZAŁĄCZNIKÓW	3
2.	PRZEDMIOT OPRACOWANIA.....	4
3.	CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA	4
I.	INSTALACJA WOD-KAN	4
I.1.	OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I DEMONTAŻE.....	4
I.2.	OPIS INSTALACJI WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ.....	4
I.3.	INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ	6
I.4.	PRÓBY SZCZELNOŚCI	6
I.5.	WYTYCZNE BRANŻOWE	7
I.5.1.	BRANŻA BUDOWLANA	7
II.	INSTALACJA GAZU	7
II.1.	OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I DEMONTAŻE.....	7
II.2.	OPIS INSTALACJI GAZU	8
II.3.	MATERIAŁY, WYTYCZNE MONTAŻU I EKSPLOATACJI.	8
II.3.1.	MONTAŻ INSTALACJI.....	8
II.3.2.	MONTAŻ URZĄDZEŃ	9
II.3.3.	PRÓBY SZCZELNOŚCI	9
II.3.4.	ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE	9
II.3.5.	ODBIÓR INSTALACJI.....	9
II.4.	WYTYCZNE BRANŻOWE	10
II.4.1.	WYTYCZNE BUDOWLANE.....	10
II.5.	WYTYCZNE BHP I P.POŻ.....	10
II.6.	OBLICZENIA INSTALACJI GAZU.....	10
III.	INSTALACJA GRZEWCZA.....	10
III.1.	OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I DEMONTAŻE.....	10
III.2.	OPIS INSTALACJI PROJEKTOWANEJ	10
III.3.	MATERIAŁY, WYTYCZNE MONTAŻU I EKSPLOATACJI.	11
III.3.1.	MONTAŻ INSTALACJI.....	11
III.3.2.	PRÓBA INSTALACJI	11
III.3.3.	WYTYCZNE EKSPLOATACJI	12
III.3.4.	ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE	12
III.4.	WYTYCZNE BRANŻOWE	12
III.4.1.	BRANŻA BUDOWLANA	12
III.4.2.	BRANŻA ELEKTRYCZNA	12
III.5.	WYTYCZNE BHP I P.POŻ.....	12
III.6.	OBLICZENIA.....	13
III.6.1.	OBLICZENIA STRAT CIEPŁA BUDYNKU.....	13
IV.	INSTALACJA WENTYLACJI.....	13
IV.1.	OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I DEMONTAŻE.....	13
IV.2.	OPIS INSTALACJI PROJEKTOWANEJ	13
IV.3.	MATERIAŁY, WYTYCZNE MONTAŻU I EKSPLOATACJI.	13
IV.3.1.	ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE	14
IV.3.2.	IZOLACJA TERMICZNA.....	14
IV.4.	WYTYCZNE BRANŻOWE	14
IV.4.1.	BRANŻA BUDOWLANA	14
V.	KONSTRUKCJA	14
V.1.	SKRÓCONA EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU	14
V.2.	WYKONANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH Z PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH ODPORNYCH NA WILGOĆ NA STELOZU Z KSZTAŁTOWNIKÓW SYSTEMOWYCH	15
V.3.	WYKONANIE PODŁOGI W POMIESZCZENIU ŁAZIENKI	16
V.4.	MONTAŻ DRZWI W ŁAZIENCIE	16
V.5.	MONTAŻ PRZYBORÓW HIGIENICZNO-SANITARNYCH W ŁAZIENCIE	17
V.6.	WENTYLACJA ŁAZIENEK I KUCHNI	17
V.7.	WYTYCZNE ELEKTRYCZNE	17
VI.	INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.....	17
VII.	ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW.....	19
VII.1.	INSTALACJA WOD-KAN	19
VII.1.1.	Siemińskiego 14-16/2.....	19
VII.1.2.	Siemińskiego 14-16/4.....	19
VII.1.3.	Siemińskiego 14-16/8.....	20
VII.2.	INSTALACJA GAZU I WENTYLACJI.....	20
VII.2.1.	Siemińskiego 14-16/2.....	20
VII.2.2.	Siemińskiego 14-16/4.....	21
VII.2.3.	Siemińskiego 14-16/8.....	21
VII.3.	INSTALACJA GRZEWCZA.....	22
VII.3.1.	Siemińskiego 14-16/2.....	22
VII.3.2.	Siemińskiego 14-16/4.....	23
VII.3.3.	Siemińskiego 14-16/8.....	23

UWAGI KOŃCOWE 24

SPIS RYSUNKÓW

Nr rys.	Nazwa rysunku	Skala
PL-01	Szkic sytuacyjny	-
IS-01	Rzut lokalu 2, ul. Siemińskiego 14-16, parter – Stan istniejący	1:50
IS-02	Rzut lokalu 4, ul. Siemińskiego 14-16, I piętro – Stan istniejący	1:50
IS-03	Rzut lokalu 8, ul. Siemińskiego 14-16, I piętro – Stan istniejący	1:50
IS-04	Rzut lokalu 2, ul. Siemińskiego 14-16, parter – Instalacja gazu i wentylacji	1:50
IS-05	Rzut lokalu 4, ul. Siemińskiego 14-16, I piętro – Instalacja gazu i wentylacji	1:50
IS-06	Rzut lokalu 8, ul. Siemińskiego 14-16, I piętro – Instalacja gazu i wentylacji	1:50
IS-07	Aksonometria instalacji gazu	-
IS-08	Rzut lokalu 2, ul. Siemińskiego 14-16, parter – Instalacja centralnego ogrzewania	1:50
IS-09	Rzut lokalu 4, ul. Siemińskiego 14-16, I piętro – Instalacja centralnego ogrzewania	1:50
IS-10	Rzut lokalu 8, ul. Siemińskiego 14-16, I piętro – Instalacja centralnego ogrzewania	1:50
IS-11	Rzut lokalu 2, ul. Siemińskiego 14-16, parter – Instalacja wod-kan	1:50
IS-12	Rzut lokalu 4, ul. Siemińskiego 14-16, I piętro – Instalacja wod-kan	1:50
IS-13	Rzut lokalu 8, ul. Siemińskiego 14-16, I piętro – Instalacja wod-kan	1:50
IS-14	Schemat podłączenia komina 80/125 kotła gazowego	-
IS-15	Schemat montażowy kotła gazowego	-
K-01	Rzut lokalu 8, ul. Siemińskiego 14-16, I piętro – Wydzielenie łazienki	1:100
K-02	Detal ścianki konstrukcyjnej lekkiej – ścianki G-K	-
K-03	Detal izolacji podłogi łazienki	-

1. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

- Załącznik 1 – Uprawnienia budowlane i zaświadczenia
- Załącznik 2 – Oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego
- Załącznik 3 – Oświadczenie Projektanta - PEC
- Załącznik 4 – Warunki przyłączenia do sieci gazowej
- Załącznik 5 – Opinia kominiarska
- Załącznik 6 – Uchwała Mieszkańców

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany instalacji gazu ogrzewania, wentylacji i instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz projekt wydzielenia łazienki dla lokali mieszkalnych nr 2, 4, 8 zlokalizowanych przy ul. Siemińskiego 14-16 w Gliwicach.

Założenia stanowią:

- 1) Inwentaryzacja własna lokalu;
- 2) Wytyczne projektowe;
- 3) Normy, normatywy i przepisy szczegółowe dotyczące instalacji;
- 4) Uzgodnienia z Inwestorem, uzgodnienia międzybranżowe;
- 5) Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. u. 2019 poz. 1065;
- 6) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1609 z późniejszymi zmianami;
- 7) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów./Dz. U. nr 109 poz. 719;

3. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

W mieszkaniach przewiduje się demontaż pieców i kotłów opalanych węglem oraz grzejników elektrycznych i montaż instalacji centralnego ogrzewania. Źródłem ciepła dla projektowanych instalacji będą kondensacyjne dwufunkcyjne kotły gazowe. Montaż projektowanych instalacji przyczyni się do obniżenia emisji zanieczyszczeń.

Projektowana instalacja nie wpłynie na zmianę pozostałych parametrów technicznych wyszczególnionych w §20.9 Dz. U. 2020 poz. 1609.

Kotły gazowe zostaną wyposażone w regulator pogodowy, który dostosowuje pracę kotła w zależności od temperatury powietrza na zewnątrz budynku oraz powietrza wewnątrz pomieszczenia, zwiększając sprawność kotłów grzewczych.

I. INSTALACJA WOD-KAN

I.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I DEMONTAŻE

W lokalu 8 nie ma wydzielonej łazienki. W związku z czym przewiduje się wydzielenie łazienki zgodnie z częścią graficzną opracowania.

Źródłem ciepłej wody użytkowej w lokalach są pojemnościowe podgrzewacze elektryczne. Podgrzewacze są przeznaczone do demontażu.

Demontaże należy prowadzić etapami w ścisłym uzgodnieniu z mieszkańcami i administracją, w celu umożliwienia użytkowania lokalu w trakcie trwania prac modernizacyjnych.

I.2. OPIS INSTALACJI WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ

Projektuje się instalację wody zimnej i ciepłej wody użytkowej dla poszczególnych lokali zgodnie z zakresem opracowania. Zasilanie w wodę odbywać się będzie z istniejących pionów wody.

Pomiar objętości zużytej wody w lokalach będzie realizowany poprzez zabudowany zestaw wodomierzowy. Przed wodomierzem należy zachować odcinek prosty o długości 5xDN, a za wodomierzem 3xDN.

Źródłem ciepłej wody użytkowej w lokalach będzie dwufunkcyjny kocioł gazowy zlokalizowany w kuchniach lub łazienkach.

Instalacja wody zimnej i ciepłej wykonana zostanie z rur PP, łączonych przy pomocy kształtek systemowych. Projektowane przewody zaizolować otuliną z pianki polietylenowej. Armaturę odcinającą, ze względu na sposób prowadzenia, przyjęto przed każdym urządzeniem odbiorczym. Armaturę przyjęto typową - zawory odcinające kulowe podtynkowe (dla odbiorów łączonych „na sztywno”) oraz ćwierćobrotowe dla odbiorów łączonych za pomocą wężyków elastycznych przyłączeniowych.

W lokalach przewidziano przewody wodociągowe zasilające poziome i pionowe, które będą prowadzone w ściankach instalacyjnych, brzdach ściennych oraz natynkowo. Instalacja wodociągowa doprowadzona będzie do wszystkich punktów czerpalnych. Rurociągi poziome i pionowe wody ciepłej należy układać równolegle do rur zimnej wody. Przewody rozprowadzające należy prowadzić ze spadkiem 3‰ w kierunku wodomierza lub pionu, w celu umożliwienia odwodnienia przewodów.

Przejścia przez ściany budynków powinny być wykonywane w tulejach ochronnych, wolną przestrzeń należy uszczelnić materiałem elastycznym. W miejscach przejść nie należy umieszczać połączeń ani mocowań rur.

W lokalach projektuje się nowe rozprowadzenie ciepłej i zimnej wody.

Bilans zużycia wody:

Obliczeniowy przepływ wody wg PN-92/B-01706 dla projektowanych przyborów sanitarnych w budynkach wyznaczono z wzoru:

$$q = 0,682 \cdot \left(\sum q_n \right)^{0,45} - 0,14$$

gdzie:

q_n – normatywny wypływ z punktów czerpalnych, dm³/s.

Dla lokali:

Rodzaj punktu czerpalnego	Ilość	Przepływ normatywny		Suma przepływów normatywnych	
		q_n [dm ³ /s]		Σq_n [dm ³ /s]	
	szt.	Wody zimnej	Wody ciepłej	Wody zimnej	Wody ciepłej
Bateria czerpalna dla wanny lub prysznic	1	0,15	0,15	0,15	0,15
Zawór do dolnopłuku (D)	1	0,13	0,00	0,13	0,00
Bateria czerpalna zlewozmywakowa	1	0,07	0,07	0,07	0,07
Bateria czerpalna z umywalki	1	0,07	0,07	0,07	0,07
Pralka	1	0,25	0,00	0,25	0,00
SUMA				0,67	0,29
Przepływ q				0,43	0,25

Suma przepływów normatywnych wody ciepłej i zimnej dla każdego z lokali mieszkalnych wynosi 0,68 dm³/s. Dla mieszkań dobrano wodomierze jednostrumieniowe JS2,5 o średnicy nominalnej DN15.

Zestawy wodomierzowe mieszkaniowe składać się będą z zaworów odcinających i wodomierzy do wody zimnej zgodnie z częścią graficzną opracowania. Dla lokali przewidziano nowe zestawy wodomierzowe, jeśli jednak stan techniczny istniejących będzie dobry, nie ma konieczności ich wymiany.

I.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Ścieki bytowo-gospodarcze z lokali będą odprowadzane istniejącymi pionami do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Instalację wewnętrzną kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje się z rur PVC-HT (podejścia) w zakresach średnic Ø40-110. Instalację odprowadzenia skroplin z kotła projektuje się z rur PVC-HT o średnicy Ø32 do istniejącej instalacji kanalizacji.

Podejścia do przyborów prowadzić w ściankach instalacyjnych, bruzdach ściennych lub natynkowo z zachowaniem minimalnego spadku 1,5%. Wszystkie urządzenia sanitarne należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne – syfony.

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych uszczelnionych materiałem plastycznym nie działającym agresywnie na materiał rury.

Przepływ obliczeniowy

Przepływ obliczeniowy wg normy PN-EN 12056-2:2002 dla instalacji wyznaczono z wzoru:

$$q_s = K \sqrt{\sum AW_s}$$

gdzie:

K- odpływ charakterystyczny, zależny od charakteru budynku dla K=0,5 [dm³/s]

AW_s = równoważnik odpływu

Rodzaj przyboru sanitarnego	Ilość [szt.]	Równoważnik odpływu	Suma równoważników odpływu
Ustęp splukiwany z zbiornikiem	1	2	2
Wanna lub natrysk z korkiem	1	0,8	0,8
Zlewozmywak	1	0,8	0,8
Umywalka	1	0,8	0,8
Pralka	1	0,8	0,8
SUMA			5,2

Przepływ obliczeniowy wyniesie $q_s = 1,14 \text{ dm}^3/\text{s}$

I.4. PRÓBY SZCZELNOŚCI

Wykonaną instalację wody zimnej i ciepłej wody użytkowej należy poddać próbom szczelności zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”.

Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem instalacji w całości. Przed próbą należy napełnić instalację wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. Badanie szczelności przewodów i armatury przeprowadzić za pomocą próby wodnej przy ciśnieniu: ppróby = 2 x probocze lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa. Ciśnienie to

należy dwukrotnie podnosić w okresie 30 minut do pierwotnej wartości. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06 MPa. W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,02 MPa. W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzanie próby szczelności należy je usunąć i ponowione przeprowadzić całą próbę od początku.

Dla instalacji wody ciepłej próbę szczelności należy wykonać dwukrotnie przy napełnieniu zimną wodą oraz wodą o temperaturze 55°C. Po pozytywnym zakończeniu prób szczelności przewody należy poddać płukaniu wodą wodociagową. Wodę z instalacji po zakończeniu prób należy poddać badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jeżeli badania wykażą potrzebę dezynfekcji należy przeprowadzić ją roztworem wapna chlorowanego lub roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godzin.

Po zakończeniu dezynfekcji należy przewody ponownie przepłukać wodą.

Podejścia i piony kanalizacyjne należy obserwować podczas przepływu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyborów sanitarnych. Poziomy odprowadzające ścieki należy napełnić całkowicie wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem a następnie poddać obserwacji. W przypadku występowania nieszczelności instalację poprawić a następnie ponownie poddać próbie szczelności.

Poziomy kanalizacji sanitarnej poddać próbie szczelności na ciśnienie próbne wynoszące 50 kPa. Poziomy kanalizacji deszczowej poddać próbie na ciśnienie 150 kPa.

Wyniki prób szczelności odcinków, jak i całego przewodu powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i użytkownika.

I.5. WYTYCZNE BRANŻOWE.

I.5.1. BRANŻA BUDOWLANA

Należy wykonać:

- demontaż przyborów sanitarnych;
- kafelkowanie pomieszczeń;
- izolacja pionowa i pozioma ścian;
- odtworzenie posadzki;
- odtworzenie sufitu podwieszanego;
- przebicie i bruzdy pod rurociągi.

II. INSTALACJA GAZU

II.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I DEMONTAŻE

W lokalach została zabudowana instalacja gazu.

Lokale mieszkalne są wyposażone w gazomierze zlokalizowane na klatce schodowej oraz w mieszkaniach.

W lokalach przewiduje się wymianę instalacji gazu.

II.2. OPIS INSTALACJI GAZU

Projektuje się instalację gazu dla lokali od gazomierzy G4 zlokalizowanych zgodnie z częścią graficzną opracowania do punktów odbioru. Instalacja zasilana będzie z sieci gazowej. W lokalu nr 4 przewiduje się dodatkowo nową lokalizację gazomierza na klatce schodowej wraz z wykonaniem instalacji pomiędzy pionem gazowym a nową lokalizacją gazomierza.

Instalacja gazu, w lokalach mieszkalnych 2, 4, 8 będzie zasilać kocioł gazowy kondensacyjny, dwufunkcyjny oraz kuchenkę gazową. Urządzenia gazowe zostaną zlokalizowane w łazienkach, kuchni zgodnie z częścią graficzną opracowania. Przed urządzeniami gazowymi przewiduje się montaż zaworu odcinającego oraz filtra. Podłączenie urządzeń do instalacji zgodnie należy wykonać zgodnie z DTR.

Instalację gazową wewnątrz budynku projektuje się z rur miedzianych. Dla odcinka instalacji pomiędzy pionem gazowym a gazomierzem przewiduje się wykorzystanie rur stalowych. Instalację należy prowadzić pod stropem i mocować do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą mocowań stałych lub przesuwnych.

Minimalna kubatura pomieszczenia dla kotłów z zamkniętą komorą spalania to $6,5\text{m}^3$.

Nr mieszkania	Rodzaj pomieszczenia	Kubatura [m^3]
14-16/2	Kuchnia	121,1
14-16/4	Łazienka	18,5
14-16/8	Łazienka	12,4

W mieszkaniach został spełniony warunek kubaturowy. Kotły zostaną zabudowane w pomieszczeniach o wysokości większej niż 2,2m – warunek spełniony.

Instalację poddać próbom szczelności zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z instrukcją producenta rur.

Podczas montażu instalacji należy stosować armaturę posiadającą atesty dla zastosowania na instalacjach gazowych.

Powietrze do procesu spalania będzie pobierane bezpośrednio z zewnątrz za pomocą systemu powietrzno-spalinowego o średnicy $\varnothing 80/125$, którymi odprowadzane będą także spaliny. W lokalach przewód powietrzno-spalinowy projektuje się w istniejących kominach murowanym zgodnie z opinią kominiarską.

Przewody prowadzić zgodnie z opinią kominiarską i częścią graficzną opracowania.

II.3. MATERIAŁY, WYTYCZNE MONTAŻU I EKSPLOATACJI.

II.3.1. MONTAŻ INSTALACJI

Instalację gazową wewnątrz budynku należy wykonać z rur miedzianych/stalowych.

Przewody instalacji wewnętrznej należy prowadzić po powierzchni ścian prostopadle i równoległe do ich krawędzi za spadkiem min. 0,4% w kierunku przyboru gazowego zachowując minimalne odległości od innych instalacji.

Przy przejściu przez przegrody budowlane przewody należy prowadzić w rurach ochronnych.

Przewody poziome prowadzić w odległości co najmniej 0,1m powyżej przewodów elektrycznych i innych urządzeń iskrzących. Przy skrzyżowaniu minimalna odległość wynosi 20mm.

Mocowanie rurociągów uchwytami metalowymi. Odległość uchwytów maksymalnie 1,5m dla rur poziomych i 2,5m dla rur pionowych.

Jako armaturę odcinającą przy każdym urządzeniu gazowym należy zabudować kurek gazowy stożkowy bezdławikowy lub kurek sferyczny (kulowy) w łatwo dostępnym miejscu. Wszystkie zastosowane materiały, armatury i urządzenia muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub deklarację albo certyfikat zgodności z PN lub aprobatę techniczną oraz podaną na korpusie zaworu nazwę producenta, średnicę nominalną, ciśnienie nominalne lub maksymalne ciśnienie pracy.

Dopuszcza się inne sposoby łączenia przewodów gazowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normatywami.

Po zakończeniu montażu instalacji należy sprawdzić zgodność robót z projektem pod względem jakości i rodzaju użytych materiałów, a następnie przedmuchać sprężonym powietrzem w celu sprawdzenia prawidłowości przepływu.

II.3.2.MONTAŻ URZĄDZEŃ

Przed przystąpieniem do montażu urządzenia gazowego wymagane jest uzyskanie zapewnienia dostawy gazu, przedłożenie protokołów kontroli jakości i zgodności wykonania instalacji z projektem, przedłożenie protokołu z pozytywnych prób szczelności instalacji gazowej oraz przedłożenie zaświadczenia stwierdzającego prawidłowość połączeń kanału spalinowego i wentylacyjnego.

Podłączenie kotła do instalacji gazowej wykonać za pomocą dwuzłączki gwintowanej lub szybkozłącza.

II.3.3.PRÓBY SZCZELNOŚCI

Wykonaną instalację gazową należy poddać dwukrotnej próbie szczelności. Pierwszą próbę należy wykonać przed podłączeniem przewodów do odbiorników, a drugą z odbiornikami podłączonymi do instalacji (bez gazomierza).

Pierwszą próbę szczelności należy wykonać sprężony powietrzem na ciśnienie 0,05MPa, po uprzednim odcięciu instalacji gazowej przypalnikowej i wyrównaniu się temperatury czynnika. Drugą próbę szczelności należy wykonać po podłączeniu przyborów gazowych na ciśnienia 0,015MPa. Instalację należy uważać za szczelną jeżeli w ciągu 30min trwania próby manometr nie wykaże spadku ciśnienia.

Jeżeli trzykrotna próba da wynik negatywny to instalację należy zdemontować i wykonać na nowo. Wszystkie nieszczelności należy w tym przypadku usunąć poprzez rozmontowanie w miejscu nieszczelnym i ponowne zmontowanie.

Z przeprowadzonych prób szczelności należy sporządzić protokół.

II.3.4.ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Przewody miedziane nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego.

Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć przed korozją poprzez oczyszczenie do drugiego stopnia czystości wg aktualnej normy oraz malowanie farbą ftalową podkładową antykorozyjną i dwukrotnie farbą ochronną nawierzchniową.

II.3.5.ODBIÓR INSTALACJI

Odbiór instalacji gazowej może być przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych prób szczelności instalacji dokonanych w obecności przedstawiciela dostawcy gazu. Odbiór instalacji polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z projektem z uwzględnieniem

ewentualnych zmian w/g zapisów w dzienniku budowy, sprawdzeniu atestów i certyfikatów urządzeń gazowych oraz protokołów wykonania prób i badań.

Z odbioru instalacji gazowej należy sporządzić protokół.

II.4. WYTYCZNE BRANŻOWE

II.4.1. WYTYCZNE BUDOWLANE

Należy wykonać:

- przebicie w ścianach;
- demontaż oraz odtworzenie sufitu podwieszonego;
- mocowanie i podwieszenie przewodów instalacji gazowej;
- mocowanie przewodów spalinowych i powietrzno-spalinowych.

II.5. WYTYCZNE BHP I P.POŻ.

Projektowana instalacja nie stwarza zagrożenia pożarowego. Podczas wykonawstwa stosować się do przepisów zawartych warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji, wytyczne ITB oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.

II.6. OBLICZENIA INSTALACJI GAZU

Urządzenie	Liczba urządzeń	Moc grzewcza [kW]	Przepływ jednostkowy [m ³ /h]	Współczynnik jednoczesności	Przepływ [m ³ /h]
Kocioł gazowy	1	22	3	1	3
Kuchenka gazowa	1	8	0,8	1	0,8

III. INSTALACJA GRZEWcza

III.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I DEMONTAŻE

Lokale są ogrzewane za pomocą piecy kaflowych, kotła węglowego z grzejnikami wodnymi oraz grzejników elektrycznych, które przeznaczone są do demontażu.

W ramach prowadzonych prac należy zdemontować paleniska, wykonać zamurowania powstałych w wyniku demontażu otworów oraz dokonać odtworzenia posadzek.

III.2. OPIS INSTALACJI PROJEKTOWANEJ

W lokalach przewiduje się instalację ogrzewania grzejnikowego w oparciu o grzejniki płytowe kompaktowe bocznozasilane oraz grzejniki zaworowe w pomieszczeniach. Dodatkowo w łazienkach przewidziano zastosowanie grzejników łazienkowych. Źródłem ciepła dla instalacji, w każdym z lokali mieszkalnych będzie kocioł gazowy kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania. Kotły należy wyposażyć w programatory pokojowe. Każdy kocioł będzie przygotowywał czynnik grzewczy o parametrach 70/50°C.

Projekt obejmuje wykonanie instalacji dwururowej wodnej, pompowej, niskotemperaturowej dla zasilania grzejników w poszczególnych pomieszczeniach.

Przewody instalacji zaprojektowano z rur stalowych cienkościennych ocynkowanych zewnętrznie. Rozprowadzenie instalacji c.o. do poszczególnych odbiorników projektuje się w bruzdach ściennych oraz natynkowo. Instalacja zostanie wyposażona w armaturę odcinającą, regulacyjną i zabezpieczającą.

Instalacja zostanie zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem ciśnienia i temperatury naczyniem wzbiórczym i zaworem bezpieczeństwa, które stanowią wyposażenie kotła. Obieg wody w instalacji wymuszony zostanie przez pompkę obiegową zabudowaną w kotle.

W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki płytowe kompaktowe bocznozasilane oraz zaworowe. Jako elementy grzejne w łazienkach przyjęto grzejniki drabinkowe. Rozmieszczenie elementów wg części graficznej opracowania.

Każdy grzejnik będzie posiadał możliwość odcięcia go za pomocą zaworów przyłączeniowych. Podejścia do grzejników wykonać od ściany. Regulacja temperatury pomieszczeń za pomocą głowic termostatycznych z zabezpieczeniem przed demontażem oraz zmianą nastawy montowanych na grzejnikach. Zawory regulacyjne z głowicami termostatycznymi zapewnią indywidualne sterowanie procesami rozdziału i dostawy energii cieplnej do poszczególnych grzejników, mając na celu utrzymanie temperatur wewnętrznych we wszystkich pomieszczeniach w żądanej wysokości odpowiadającej rzeczywistym potrzebom lub życzeniom użytkowników.

III.3. MATERIAŁY, WYTYCZNE MONTAŻU I EKSPLOATACJI.

III.3.1. MONTAŻ INSTALACJI

Przewody instalacji zaprojektowano z stalowych cienkościennych ocynkowanych zewnętrznie. Przewody należy prowadzić ze spadkiem w kierunku miejscowych odwodnień. Odpowietrzenie instalacji za pomocą ręcznych odpowietrzników przy grzejnikach oraz odpowietrzników automatycznych w najwyższych punktach instalacji.

Przejścia instalacji przez ściany i stropy zabezpieczyć peszlami lub izolacją z pianki poliuretanowej na długości ok 30cm.

Wszystkie przejścia przez przegrody wydzielenia pożarowego należy wykonać w klasie odpowiadającej odporności ogniowej danej przegrody (również w ewentualnych przegrodach p.poż. nie oznaczonych na podkładach architektonicznych).

III.3.2. PRÓBA INSTALACJI

Przed rozpoczęciem próby ciśnieniowej niezbędne jest odłączenie dodatkowych urządzeń instalacji, które mogą ulec uszkodzeniu lub zakłócić przebieg próby. W celu kontroli zmiany ciśnienia w najwyższym punkcie instalacji konieczne jest podłączenie manometru z dokładnością odczytu 0,01MPa. Przygotowana do próby instalacje należy wypełnić wodą i odpowietrzyć. Ciśnienie próbne podnieść do 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, jednak nie mniej niż 0,40MPa. Podczas próby wstępnej ciśnienie próbne w ciągu 30 min należy dwukrotnie podnieść do pierwotnej wartości w odstępie 10 min. W ciągu następnych 30 min próby spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06MPa. Bezpośrednio po badaniu wstępnym należy przeprowadzić 120-minutową próbę główną. W tym czasie ciśnienie pozostałe po próbie wstępnej nie może spaść więcej niż 0,02MPa. Dodatkowo podczas trwania próby należy dokonać wizualnej oceny szczelności wykonanych połączeń.

Po zakończeniu próby z wynikiem pozytywnym instalację należy dokładnie wypłukać oraz sporządzić protokół z przeprowadzonej próby. Na zakończenie wszystkich prac

montażowych i zakończonych próbach ciśnieniowych należy przeprowadzić odbiór końcowy. Prace odbiorowe należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych; część E3; Roboty instalacyjne sanitarne; Instalacja ogrzewcze” wytyczne ITB. Protokół końcowy wraz z protokołami częściowymi i protokołami z prób szczelności przekazać Inwestorowi.

III.3.3. WYTYCZNE EKSPLOATACJI

Wszystkie urządzenia należy konserwować i eksploatować zgodnie z instrukcjami obsługi dostarczonymi wraz z urządzeniami. Należy przestrzegać czystości wody. Pod względem własności fizyko-chemicznych woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Nie opróżniać instalacji z wody na czas dłuższy niż to konieczne.

Do usuwania sygnalizowanych niesprawności oraz do przeprowadzenia okresowych przeglądów i remontów bieżących urządzeń należy wezwać uprawniony serwis.

III.3.4. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Rurociągi stalowe z powłoką cynkową nie wymagają zabezpieczenia przeciwko korozji.

Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć przed korozją poprzez oczyszczenie do drugiego stopnia czystości wg aktualnej normy oraz malowanie farbą ftalową podkładową antykorozyjną i dwukrotnie farbą ochronną nawierzchniową.

III.4. WYTYCZNE BRANŻOWE.

III.4.1. BRANŻA BUDOWLANA

Należy wykonać:

- demontaż piecy kaflowych, pieca węglowego wraz z grzejnikami wodnymi i instalacją zasilającą łącznie z naczyniem zbiorczym, grzejników elektrycznych;
- mocowanie grzejników;
- przebicie i bruzdy pod rurociągi grzewcze;

III.4.2. BRANŻA ELEKTRYCZNA

Należy zasilić:

- kocioł gazowy kondensacyjny - $N_{EL}=0,048kW$; (230V);

III.5. WYTYCZNE BHP I P.POŻ.

Projektowana instalacja nie stwarza zagrożenia pożarowego. Podczas wykonawstwa stosować się do przepisów zawartych warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji, wytyczne ITB oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.

Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiadać właściwe atesty higieniczne, p.poż., bezpieczeństwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wszystkie przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego, należy zabezpieczyć do klasy odporności tego oddzielenia.

Izolacje cieplne zastosowane w instalacji centralnego ogrzewania powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia, wszystkie produkty powinny

posiadać certyfikaty lub deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania ich w budownictwie.

III.6. OBLICZENIA

III.6.1. OBLICZENIA STRAT CIEPŁA BUDYNKU

Założenia do obliczeń:

System ogrzewania: wodne, pompowe

Strefa klimatyczna: III, $t_z = -20^{\circ}\text{C}$

Sposób wykonania obliczeń:

Obliczenia strat ciepła pomieszczeń wykonano pakietem programów Instal Soft, zgodnie z normą PN-EN 12831.

Straty ciepła oraz przyjęte temperatury w poszczególnych pomieszczeniach pokazano w części graficznej opracowania.

IV. INSTALACJA WENTYLACJI

IV.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I DEMONTAŻE

W lokalach nr 2, 4, 8 znajdują się piony wentylacji grawitacyjnej w łazience oraz kuchni. W lokalu nr 2 oraz 8 należy zdemontować istniejącą wentylację kuchni w postaci przewodów wentylacyjnych biegnących odpowiednio poprzez pomieszczenie przedpokoju oraz łazienki.

IV.2. OPIS INSTALACJI PROJEKTOWANEJ

W lokalach mieszkalnych nr 2, 4, 8 projektuje się wentylację grawitacyjną w kuchniach oraz łazienkach zgodnie z graficzną częścią opracowania projektowego. W lokalach przewiduje się wykorzystanie istniejących kominów grawitacyjnych wskazanych w opinii kominiarskiej, do których zostaną włożone wkłady kominowe wentylacyjne.

W celu umożliwienia działania wentylacji wywiewnej, zostaną wykorzystane istniejące nawietrzaki ściennie/okienne, zgodnie z częścią graficzną opracowania. Nawiewniki powinny być wyposażone w możliwość zamknięcia. W oknach drewnianych o małej szczelności, nie ma konieczności montażu nawiewników okiennych. Nawiewniki okienne są również profilaktycznie uwzględnione w zestawieniu materiałów dla okien drewnianych na wypadek gdyby nastąpiła w międzyczasie wymiana istniejących okien drewnianych.

IV.3. MATERIAŁY, WYTYCZNE MONTAŻU I EKSPLOATACJI.

Instalację wentylacji wykonać z przewodów z blachy stalowej ocynkowanej. Kanały wentylacyjne muszą mieć gładkie ściany, a wykonanie kształtek i połączeń powinno być wykonane aerodynamicznie. Nie dopuszcza się pozostawienia ostrych krawędzi wewnątrz kształtek. Podejścia do elementów wywiewnych można wykonać z przewodów aluminiowych, niepalnych, izolowanych termicznie, spełniających warunek NRO.

Wszystkie kanały i kształtki wentylacyjne montować na zawiesiach instalacyjnych z elementami wibroizolacyjnymi, na podparciach należy wykonać podkładki z gumy.

Instalację wentylacji należy wykonać w klasie szczelności B.

Prace odbiorowe instalacji wentylacyjnych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz określonych na podstawie PN-EN 12599.

IV.3.1. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Przewody i kształtki wentylacyjne z blachy ocynkowanej z zewnętrzną powłoką cynkową, należy zabezpieczyć przed korozją w miejscach ubytku powłoki cynkowej według ogólnie przyjętych zasad.

Wszystkie elementy stalowe po oczyszczeniu do drugiego stopnia czystości wg aktualnej normy należy malować farbą ftalową podkładową antykorozyjną i dwukrotnie farbą ochronną nawierzchniową

IV.3.2. IZOLACJA TERMICZNA

Przewody wentylacji grawitacyjnej z blachy ocynkowanej prowadzone przez przestrzeń nieogrzewane należy zaizolować termicznie wełną mineralną na podkładzie z folii aluminiowej o grubości 30mm.

IV.4. WYTYCZNE BRANŻOWE.

IV.4.1. BRANŻA BUDOWLANA

Należy wykonać:

- Przebicie przez ściany, stropy i dach;
- Doszczelnienie przejścia kanałów wentylacyjnych przez otwory w dachu;
- Mocowanie przewodów wentylacyjnych;
- Zaślepienie otworów po zdemontowanych odcinkach przewodów wentylacyjnych;
- Odtworzenie sufitów podwieszanych.

V. KONSTRUKCJA

V.1. SKRÓCONA EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU

Budynek znajduje się ogólnie w stanie technicznym dobrym. Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku nie są zniszczone, spełniają swoje zadania, nie wymagają napraw. Stropy nie wykazują oznak przekroczenia nośności. W budynku stropy są wykonane jako odcinkowe i drewniane.

Stan techniczny budynku pozwala na wykonanie prac zawartych w niniejszej dokumentacji technicznej, z zachowaniem odpowiedniej kolejności wykonywania prac. Projektowane prace remontowe nie są wymuszone stanem technicznym konstrukcji budynku. Jeżeli po odsłonięciu belek stropowych wykonawca stwierdzi niezadowolający stan techniczny należy o tym fakcie poinformować projektanta w celu podjęcia działań zaradczych. Projektowana przebudowa jest zgodna z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przeprowadzenie projektowanych robot budowlanych nie spowoduje pogorszenia stanu technicznego budynku oraz nie spowoduje zagrożenia zdrowia i życia lokatorów.

V.2. WYKONANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH Z PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH ODPORNICH NA WILGOĆ NA STELOZU Z KSZTAŁTOWNIKÓW SYSTEMOWYCH

Prace nad montażem należy rozpocząć od dokładnego wyznaczenia położenia przyszłej ścianki działowej, a więc od zaznaczenia miejsc na ścianach, podłodze i suficie, do których przytwierdzone będą profile obrysowe. Przed ich przykręceniem (najlepiej za pomocą kołków rozporowych do szybkiego montażu rozmieszczonych nie rzadziej niż co 1000 mm) należy koniecznie ułożyć taśmę tłumiącą drgania (filc, guma, korek). Poprawi to również tłumienie dźwięków przez przegrodę.

Profili w miarę możliwości nie należy sztukować. Długie, jednorodne odcinki znacznie lepiej spełniają swoje zadanie. Następnym etapem prac jest ustawienie słupków (co 0,6 lub 0,3 m w zależności od wariantu ściany). Krawędzie otworu, w którym mają być zamontowane drzwi muszą być koniecznie wzmocnione profilami ościeżnicowymi.


Kolejną czynnością jest docięcie płyt gipsowo-kartonowych. Przy pracy tej należy zachować szczególną staranność i dokładność. Warto również pamiętać, że płyta powinna być o jakieś 15–17 mm krótsza niż wysokość pomieszczenia. Dzięki temu będzie się mogła bez problemu odkształcać po zamontowaniu. Płyty nie powinny dotykać podłogi, stropu ani ścian konstrukcyjnych, gdyż spowoduje to przenoszenie przez nie dźwięków. Najlepiej pozostawić około 10-milimetrowe odstępy od sufitu i około 5-milimetrowe od ścian bocznych.

W miarę możliwości należy unikać niepotrzebnego sztukowania płyt, a jeżeli zajdzie już taka potrzeba (np. jeśli pomieszczenie jest wyższe niż długość standardowych płyt – 3 m), to należy pamiętać, że połączenie nie mogą znajdować się w jednej linii na długości całej ściany! Odległość pomiędzy sąsiadującymi łączeniami powinna wynosić minimum 400 mm. Płyty układane wokół otworu drzwiowego należy wyciąć w kształcie litery L, a ich łączenie powinno przypadać możliwie jak najbliżej środka nadproża. Pozwala to zapobiec pękaniu złącza.

Płyty przykręca się blachowkrętami wyłącznie do profili pionowych. Mocowanie do profili poziomych może spowodować uszkodzenie płyt na przykład pod wpływem przewidywanego konstrukcyjnie ugięcia stropu.

Po zamocowaniu płyt po jednej stronie ścianki można rozprowadzić niezbędne instalacje (wodne, elektryczne) oraz wyciąć otwory instalacyjne pod gniazdzka elektryczne i włączniki. Kolejnym etapem jest rozmieszczenie wewnątrz ściany izolacji akustycznej z wełny mineralnej.

Płyty po drugiej stronie stelażu przykręca się w taki sposób, aby były przesunięte w stosunku do płyt po przeciwnej stronie oraz aby ich łączenia przypadały na sąsiednich słupkach. Zdecydowanie poprawia to stabilność konstrukcji i izolacyjność ściany. Przykładowy rysunek rozwiązania technologicznego ścian działowych z zastosowaniem płyt g-k przedstawia poniższy rysunek.

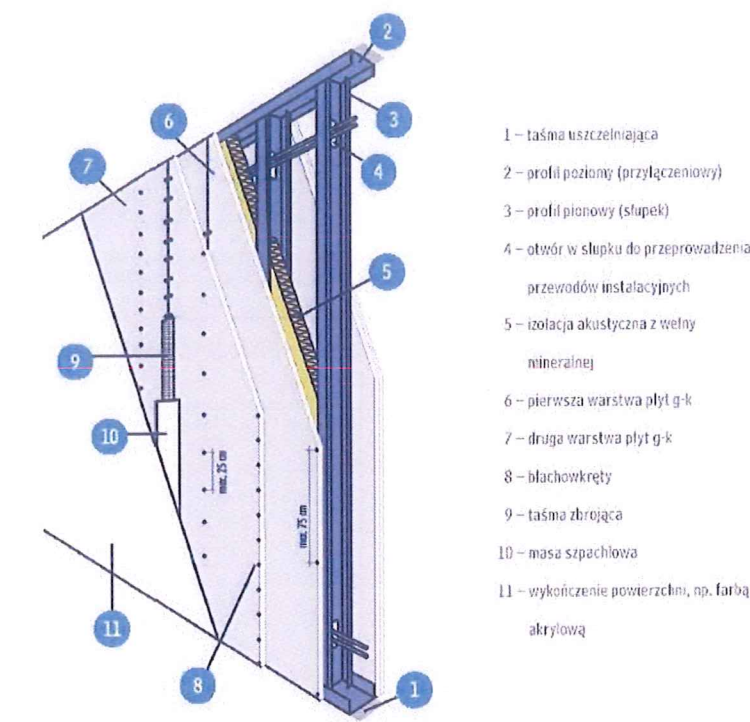

V.3. WYKONANIE PODŁOGI W POMIESZCZENIU ŁAZIENKI

Łazienki należy podzielić na strefy mokre i wilgotne. Strefy mokre obejmujące kabinę natryskową z brodzikiem, wannę, umywalkę i miskę ustępową (z pasem po 50 cm w poziomie oraz do wysokości 2,0 m uszczelnienia wokół tych sprzętów) oraz całą podłogę (z wywinięciem 15 cm). Powierzchnie te po uprzednim zagruntowaniu, uszczelniać warstwą jednoskładnikowej masy uszczelniającej o grubości 1 mm. We wszystkich narożach wkleić taśmy uszczelniające. Spoiny w narożach na łączeniu ściany z podłogą, ściany ze ścianą, spoiny pachwinowe oraz wszystkie elementy przejściowe, takie jak rurki zasilające i odpływowe, należy zabezpieczyć trwale elastycznym silikonem sanitarnym, jego zadaniem jest zmniejszenie naprężeń powstających na styku powierzchni lub materiałów o różnym współczynniku rozszerzalności liniowej. Jako warstwę wykończeniową należy zastosować gres antypoślizgowy na zaprawie klejowej cienkowarstwowej z fugą odporna na działanie pleśni i grzybów. Całość umieścić na warstwie wyrównującej z jastrychu cementowego gr. 2,5 cm

V.4. MONTAŻ DRZWI W ŁAZIENCIE

W łazienkach należy zastosować drzwi przeznaczone do montażu w pomieszczeniach higienicznych. Drzwi takie charakteryzować się powinny występowaniem częściowego przeszklenia oraz otworów lub podcięć wentylacyjnych. Oszklenie drzwi nie powinno być przejrzyste. Zastosować drzwi pełne z płyty o strukturze „plastra miodu”. Szerokość otworów drzwiowych oraz strony skrzydeł, kierunki ich otwierania przedstawiono w części rysunkowej dokumentacji. W przypadku pozostawienia istniejących drzwi należy je doprowadzić do takiego stanu, aby zapewniony był nawiew powietrza do pomieszczenia. W związku z tym należy w nich wykonać podcięcie lub otwory wentylacyjne o powierzchni nie mniejszej niż 220 cm². Wymiary drzwi min 80x200 cm.

V.5. MONTAŻ PRZYBORÓW HIGIENICZNO-SANITARNYCH W ŁAZIENCIE

Łazienki należy wyposażać w elementy armatury higienicznej, takie jak: miski ustępowe wraz z instalacją splukującą (tzw. Kompakt), umywalka oraz kabinę prysznicową z brodzikiem. Elementy wyposażenia łazienki należy zamontować zgodnie z zaleceniami producentów ww. urządzeń.

V.6. WENTYLACJA ŁAZIENEK I KUCHNI

Wentylacja pomieszczeń zgodnie z wcześniejszym punktem opracowania. Drzwi w łazienkach należy doprowadzić do takiego stanu, aby zapewniony był nawiew powietrza do pomieszczenia w związku z tym należy w nich wykonać podcięcie lub otwory wentylacyjne o powierzchni nie mniejszej niż 220 cm². Wymiary drzwi min 80x200 cm².

V.7. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

W wydzielonych pomieszczeniach należy wykonać doprowadzenie oświetlenia i dokonać montażu gniazd elektrycznych. Zasilanie gniazd elektrycznych za pomocą kabla elektrycznego 3x2,5mm. W branży elektrycznej należy przewidzieć wymianę rozdzielni elektrycznych. Należy dokonać podłączenia urządzeń elektrycznych wydanych w części sanitarnej.

VI. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwana informacją „BiOZ” została opracowana na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (dz. U. 2020r. poz 1333, z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

a) Zakres i kolejność robót

Zakres robót obejmuje wykonanie nowej instalacji gazu w celu zamontowania kondensacyjnych – dwufunkcyjnych kotłów gazowych z zamkniętą komorą wraz z budową etażowej instalacji centralnego ogrzewania, dobudową przewodów wentylacyjnych oraz wydzieleniem łazienki .

Zakłada się następującą kolejność realizacji prac:

- prace przygotowawcze – organizacja stanowisk pracy;
- rozbiórka istniejących przyborów, urządzeń i instalacji przeznaczonych do demontażu;
- prace budowlane z rozbiórką sufitów podwieszonych;
- roboty montażowe, montaż grzejników, urządzeń, przyborów zgodnie z rysunkami, wykonanie instalacji gazu, grzewczej i wod-kan;
- wykonanie okablowania i podłączeń elektrycznych;
- próby, płukania i uruchomienia.

b) Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W budynku znajdują się instalację:

- elektryczne,

- wodociągowe i kanalizacyjne,
- ogrzewania,
- wentylacji.

c) Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót

Na obszarze objętym projektowanym zadaniem zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia mogą wystąpić w czasie wykonywania następujących robót:

- prace na wysokości;
- prace w pobliżu urządzeń elektrycznych;
- upadki przedmiotów z wysokości;
- prace związane z transportem materiału;
- porażenia prądem podczas prac przy użyciu elektronarzędzi.

Wykonywanie prac na wysokości większej niż 5m winno być prowadzone przez pracowników uprawnionych do prac na wysokości, z rusztowań zabezpieczających przed upadkiem.

Zapewnić wykonanie robót specjalistycznych przez uprawnionych wykonawców, posiadających specjalistyczny sprzęt.

Inne zagrożenia w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie występują.

d) Sposób instruktażu pracowników

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Ponadto, bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową inwestycją należy przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na:

- określeniu bezpiecznego wykonywania prac,
- szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas realizacji robót,
- przedstawieniu metod postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

Prace na budowie mogą być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia w zakresie „BHP”. Ponadto dla pracowników powinien być przeprowadzany codzienny instruktaż przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania prac na określonym stanowisku.

Kierownik budowy winien przeprowadzić instruktaż pracowników w tym:

- określić zasady postępowania w przypadku zagrożenia,
- poinformować o konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkiem zagrożeń,
- określić sposób przechowywania i przemieszczania materiałów na terenie budowy.

Po zapoznaniu się z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robót pracownicy powinni potwierdzić pisemnie, iż zostali do tych odpowiednio przygotowani.

e) Techniczno-organizacyjne środki zapobiegawcze

- zatrudnić pracowników o odpowiednich kwalifikacjach,
- pracownicy powinni posiadać odzież ochronną i obuwie ochronne, a podczas prac na wysokości nosić kaski ochronne,

- prace na wysokości wykonywać z drabin przyściennych i rusztowań z zastosowaniem pasoszelek bezpieczeństwa,
- teren placu budowy na każdym etapie powinien zostać zabezpieczony ogrodzeniem przed dostępem osób trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami,
- barierkami wydzielić strefy prowadzenia robót od stref ruchu pieszego,
- prace prowadzić zgodnie z przepisami BHP i ze sztuką budowlaną,
- materiały budowlane oraz materiały pochodzące z rozbiórki składować w sposób bezpieczny, w wyznaczonych o tego celu miejscach,
- używać sprzętu i narzędzi sprawnych, posiadających odpowiednie i aktualne atesty dopuszczenia do stosowania,
- prace należy prowadzić pod stałym nadzorem technicznym osób uprawnionych, zgodnie z obowiązującymi normami oraz wymaganiami BHP.

VII. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

VII.1. INSTALACJA WOD-KAN

VII.1.1. Siemińskiego 14-16/2

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Ilość	Producent
INSTALACJA WODY				
1	Rura PP PN20 do wody Ø25	m	12	Ogólne
2	Otulina PE, $\lambda(40^{\circ}\text{C})=0,035\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 25 mm: - 6mm	m	12	Ogólne
3	Zawór ćwierćobrotowy DN15	szt.	2	Ogólne
4	Zawór odcinający DN15	szt.	2	Ogólne
5	Zawór odcinający DN20	szt.	4	Ogólne
6	Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy JS2,5 DN15	szt.	1	Apator
7	Filtr siatkowy DN20 do instalacji wody zimnej kotła	szt.	1	Ogólna
8	Bateria zlewozmywakowa z wężykiem elastycznym	szt.	1	Ogólna
INSTALACJA KANALIZACJI				
1	Rura PP PN20 do wody Ø25	m	7	Ogólne
2	Pompka do odprowadzenie skroplin z kondensatu	szt	1	Ogólne

VII.1.2. Siemińskiego 14-16/4

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Ilość	Producent
INSTALACJA WODY				
1	Rura PP PN20 do wody Ø25	m	14	Ogólne
2	Otulina PE, $\lambda(40^{\circ}\text{C})=0,035\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 25 mm: - 6mm	m	14	Ogólne
3	Zawór ćwierćobrotowy DN15	szt.	2	Ogólne
4	Zawór odcinający DN15	szt.	1	Ogólne
5	Zawór odcinający DN20	szt.	4	Ogólne
6	Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy JS2,5 DN15	szt.	1	Apator
7	Filtr siatkowy DN20 do instalacji wody zimnej kotła	szt.	1	Ogólna

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Ilość	Producent
8	Bateria umywalkowa z wężykiem elastycznym	szt.	1	Ogólna
INSTALACJA KANALIZACJI				
1	Rura PP PN20 do wody Ø25	m	7	Ogólne
2	Pompka do odprowadzenie skroplin z kondensatu	szt.	1	Ogólne

VII.1.3. Siemińskiego 14-16/8

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Ilość	Producent
INSTALACJA WODY				
1	Rura PP PN20 do wody Ø20	m	6	Ogólne
2	Rura PP PN20 do wody Ø25	m	14	Ogólne
4	Otulina PE, $\lambda(40^{\circ}\text{C})=0,035\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 20 mm: - 6mm	m	6	Ogólne
5	Otulina PE, $\lambda(40^{\circ}\text{C})=0,035\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 25 mm: - 6mm	m	14	Ogólne
6	Zawór ćwierćobrotowy DN15	szt.	8	Ogólne
7	Zawór odcinający DN15	szt.	2	Ogólne
8	Zawór odcinający DN20	szt.	4	Ogólne
9	Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy JS2,5 DN15	szt.	1	Apator
10	Filtr siatkowy DN20 do instalacji wody zimnej kotła	szt.	1	Ogólna
11	Bateria umywalkowa z wężykiem elastycznym	szt.	1	Ogólna
12	Bateria zlewozmywakowa z wężykiem elastycznym	szt.	1	Ogólna
13	Bateria do prysznicza	szt.	1	Ogólna
INSTALACJA KANALIZACJI				
1	Rura kanalizacyjna Ø32 PVC	m	2	Ogólne
2	Rura kanalizacyjna Ø50 PVC	m	3	Ogólne
3	Rura kanalizacyjna Ø110 PVC	m	1	Ogólne
4	Umywalka	szt.	1	Ogólne
5	Prysznic	szt.	1	Ogólne
6	Miska ustępowa	szt.	1	Ogólne

VII.2. INSTALACJA GAZU I WENTYLACJI

VII.2.1. Siemińskiego 14-16/2

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Ilość	Producent
INSTALACJA GAZU				
1	Rura miedziana do gazu Ø28	m	10	Ogólne
2	Rura miedziana do gazu Ø22	m	6	Ogólne
3	Rura miedziana do gazu Ø18	m	5	Ogólne
4	Zawór odcinający do gazu DN20	szt.	1	Ogólne
5	Filtr do gazu DN20	szt.	1	Ogólne
6	Zawór odcinający do gazu DN15	szt.	1	Ogólne
7	Filtr do gazu DN15	szt.	1	Ogólne
8	Rura ochronna DN40	m	1	Ogólne

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Ilość	Producent
INSTALACJA ODPROWADZENIA SPALIN				
1	Adapter dwuścienny Ø80/125 do kotła gazowego	szt.	1	Ogólne
2	Rura dwuścienna L1000 Ø80/125	szt.	15	Ogólne
3	Rura dwuścienna L300 Ø80/125	szt.	1	Ogólne
4	Kolano 93° Ø80/125 z podstawą	szt.	1	Ogólne
5	Obejma konstrukcyjna	kpl.	1	Ogólne
6	Oslona okragla	szt.	1	Ogólne
7	Ustnik dwuścienny izolowany	szt.	1	Ogólne
8	Przejście dachowe Ø80/125	szt.	1	Ogólne
9	Daszek na komin spalinowy	szt.	1	Ogólne
INSTALACJA WENTYLACJI				
1	Nawiewnik okienny higrosterowany z zamknięciem	szt.	4	Ogólne
2	Kratka wentylacyjna	szt.	1	Ogólne
3	Wkład kominowy wentylacyjny	m	15	Ogólne
4	Nasada kominowa typu H	szt.	1	Ogólne

VII.2.2. Siemińskiego 14-16/4

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Ilość	Producent
INSTALACJA GAZU				
1	Rura miedziana do gazu Ø28	m	18	Ogólne
2	Rura miedziana do gazu Ø22	m	3	Ogólne
3	Rura miedziana do gazu Ø18	m	9	Ogólne
4	Rura stalowa bez szwu do gazu DN 25	m	14	Ogólne
5	Zawór odcinający do gazu DN20	szt.	1	Ogólne
6	Filtr do gazu DN20	szt.	1	Ogólne
7	Zawór odcinający do gazu DN15	szt.	1	Ogólne
8	Filtr do gazu DN15	szt.	1	Ogólne
9	Rura ochronna DN40	m	2	Ogólne
10	Gazomierz miechowy typu G-4 R130	szt.	1	Ogólne
INSTALACJA ODPROWADZENIA SPALIN				
1	Adapter dwuścienny Ø80/125 do kotła gazowego	szt.	1	Ogólne
2	Rura dwuścienna L1000 Ø80/125	szt.	13	Ogólne
3	Kolano 93° Ø80/125 z podstawą	szt.	1	Ogólne
4	Obejma konstrukcyjna	kpl.	1	Ogólne
5	Oslona okragla	szt.	1	Ogólne
6	Ustnik dwuścienny izolowany	szt.	1	Ogólne
7	Przejście dachowe Ø80/125	szt.	1	Ogólne
8	Daszek na komin spalinowy	szt.	1	Ogólne
INSTALACJA WENTYLACJI				
1	Kratka wentylacyjna	szt.	1	Ogólne
2	Wkład kominowy wentylacyjny	m	10	Ogólne
3	Nasada kominowa typu H	szt.	1	Ogólne

VII.2.3. Siemińskiego 14-16/8

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Ilość	Producent
INSTALACJA GAZU				
1	Rura miedziana do gazu Ø28	m	14	Ogólne
2	Rura miedziana do gazu Ø22	m	4	Ogólne
3	Rura miedziana do gazu Ø18	m	5	Ogólne

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Ilość	Producent
4	Zawór odcinający do gazu DN20	szt.	1	Ogólne
5	Filtr do gazu DN20	szt.	1	Ogólne
6	Zawór odcinający do gazu DN15	szt.	1	Ogólne
7	Filtr do gazu DN15	szt.	1	Ogólne
8	Rura ochronna DN40	m	1	Ogólne
INSTALACJA ODPROWADZENIA SPALIN				
1	Adapter dwuścienny Ø80/125 do kotła gazowego	szt.	1	Ogólne
2	Rura dwuścienna L1000 Ø80/125	szt.	4	Ogólne
3	Rura dwuścienna L500 Ø80/125	szt.	1	Ogólne
4	Rura dwuścienna L300 Ø80/125	szt.	1	Ogólne
5	Kolano 15° dwuściennie Ø80/125	szt.	2	Ogólne
6	Kolano 93° Ø80/125 z podstawą	szt.	1	Ogólne
7	Obejma konstrukcyjna	kpl.	1	Ogólne
8	Oslona okrągła	szt.	1	Ogólne
9	Ustnik dwuścienny izolowany	szt.	1	Ogólne
10	Przejście dachowe Ø80/125	szt.	1	Ogólne
11	Daszek na komin spalinowy	szt.	1	Ogólne
INSTALACJA WENTYLACJI				
1	Nawiewnik okienny higrosterowany z zamknięciem	szt.	4	Ogólne
2	Kratka wentylacyjna okrągła Ø160	szt.	2	Ogólne
3	Rura stalowa z blachy stalowej ocynkowanej Ø160	m	4	Ogólne
4	Kolano prasowane 90° z bl. stal. ocynk. Ø160	szt.	1	Ogólne
5	Wyrzutnia dachowa Ø160	szt.	1	Ogólne
6	Wkład kominowy wentylacyjny	m	4	Ogólne
7	Nasada kominowa typu H	szt.	1	Ogólne

VII.3. INSTALACJA GRZEWcza

VII.3.1. Siemińskiego 14-16/2

Lp.	Wyszczególnienie elementu	Jedn.	Ilość	Producent
	Urządzenia			
1	Kocioł gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania i programatorem pokojowym o parametrach: - znamionowa moc cieplna - 22kW; - znormalizowane obciążenie cieplne c.w.u - 24,3kW; - wydajność c.w.u przy $\Delta T = 30^{\circ}C$ – 11 dm ³ /min; - wymiary: 340x450x802 mm	szt.	1	Ogólne
	Rury			
2	Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz 15 x 1,2	m	72	Ogólne
3	Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz 18 x 1,2	m	20	Ogólne
4	Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz 22 x 1,5	m	5	Ogólne
	Grzejniki			
5	Grzejnik łazienkowy L=640mm; H=1780mm Moc grzewcza przy temp. 75/65/20°C = 1300 W	szt.	1	-
6	Grzejnik kompaktowy 22K/900x920	szt.	1	-
7	Grzejnik kompaktowy 21K/600x800	szt.	1	-
8	Grzejnik kompaktowy 33K/400x1120	szt.	1	-
9	Grzejnik kompaktowy 33K/400x1800	szt.	1	-

Lp.	Wyszczególnienie elementu	Jedn.	Ilość	Producent
	Armatura			
10	Zawór powrotny DN15	szt.	5	Ogólne
11	Zawór termostatyczny DN15	szt.	5	Ogólne
12	Głowica termostatyczna	szt.	5	Ogólne
13	Odpowietrznik mechaniczny grzejnikowy	szt.	2	Ogólne
14	Odpowietrznik automatyczny	szt.	12	Ogólne
15	Zawór odcinający DN20	szt.	2	Ogólne

VII.3.2. Siemińskiego 14-16/4

Lp.	Wyszczególnienie elementu	Jedn.	Ilość	Producent
	Urządzenia			
1	Kocioł gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania i programatorem pokojowym o parametrach: - znamionowa moc cieplna - 22kW; - znormalizowane obciążenie cieplne c.w.u - 24,3kW; - wydajność c.w.u przy $\Delta T = 30^{\circ}C$ – 11 dm ³ /min; - wymiary: 340x450x802 mm	szt.	1	Ogólne
	Rury			
2	Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz 15 x 1,2	m	46	Ogólne
3	Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz 18 x 1,2	m	8	Ogólne
4	Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz 22 x 1,5	m	27	Ogólne
	Grzejniki			
5	Grzejnik łazienkowy L=640mm; H=1020mm Moc grzewcza przy temp. 75/65/20°C = 680W	szt.	1	-
6	Grzejnik zaworowy 33KV/500x1000	szt.	1	-
7	Grzejnik zaworowy 33KV/500x1400	szt.	1	-
8	Grzejnik zaworowy 22KV/500x1000	szt.	1	-
9	Grzejnik zaworowy 22KV/500x1120	szt.	1	-
10	Grzejnik zaworowy 21KV/600x600	szt.	1	-
	Armatura			
11	Zawór podwójny odcinający DN15	szt.	5	Ogólne
12	Zawór powrotny DN15	szt.	1	Ogólne
13	Zawór termostatyczny DN15	szt.	1	Ogólne
14	Głowica termostatyczna	szt.	6	Ogólne
15	Odpowietrznik mechaniczny grzejnikowy	szt.	2	Ogólne
16	Odpowietrznik automatyczny	szt.	8	Ogólne
17	Zawór odcinający DN20	szt.	2	Ogólne

VII.3.3. Siemińskiego 14-16/8

Lp.	Wyszczególnienie elementu	Jedn.	Ilość	Producent
	Urządzenia			
1	Kocioł gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania i programatorem pokojowym o parametrach: - znamionowa moc cieplna - 22kW; - znormalizowane obciążenie cieplne c.w.u - 24,3kW; - wydajność c.w.u przy $\Delta T = 30^{\circ}C$ – 11 dm ³ /min; - wymiary: 340x450x802 mm	szt.	1	Ogólne

Lp.	Wyszczególnienie elementu	Jedn.	Ilość	Producent
	Rury			
1	Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz 15 x 1,2	m	19	Ogólne
3	Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz 18 x 1,2	m	20	Ogólne
3	Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz 22 x 1,5	m	27	Ogólne
	Grzejniki			
4	Grzejnik łazienkowy L=540mm; H=1420mm Moc grzewcza przy temp. 75/65/20°C = 1126W	szt.	1	-
5	Grzejnik zaworowy 22KV/600x520	szt.	1	-
6	Grzejnik zaworowy 33KV/500x500	szt.	1	-
7	Grzejnik zaworowy 33KV/500x1000	szt.	1	-
8	Grzejnik zaworowy 33KV/600x1800	szt.	1	-
	Armatura			
9	Zawór podwójny odcinający DN15	szt.	4	Ogólne
10	Zawór powrotny DN15	szt.	1	Ogólne
11	Zawór termostatyczny DN15	szt.	1	Ogólne
12	Głowica termostatyczna	szt.	5	Ogólne
13	Odpowietrznik mechaniczny grzejnikowy	szt.	1	Ogólne
14	Odpowietrznik automatyczny	szt.	6	Ogólne
15	Zawór odcinający DN20	szt.	2	Ogólne

UWAGI KOŃCOWE

Całość robót instalacji centralnego ogrzewania wykonać i odebrać zgodnie z:

- niniejszym opracowaniem;
- z obowiązującymi normami i przepisami;
- zaleceniami producentów urządzeń;
- "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych" COBRTI Instal - zeszyt 6
- Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych – COBRTI Instal Zeszyt nr 10
- Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentacji definiującej usługę do wykonania, wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów.
- Warunkami technicznymi podanymi w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) montowanego kotła.
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe –W-wa 1995
 - o Normy PN-B-02431-1 Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1
- Warunkami technicznymi wydanymi przez lokalnego dystrybutora gazu – warunki techniczne

Prace należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej (posiadającej samodzielną funkcję techniczną w budownictwie w zakresie kontroli robót dla instalacji gazowych – uprawnienia wykonawcze w zakresie instalacji gazowych).

Przejście przewodów przez konstrukcje przegrody budowlane należy wykonać zgodnie z normą BN – 82 / 8976 -50 „Przejścia gazociągów przez przegrody budowlane”:

Zużycie gazu mierzone będzie za pomocą gazomierza miechowego typu G-4 Gazomierz umieszczony na klatce schodowej/przedpokoju.

Instalację gazową wewnątrz budynku projektuje się z rur miedzianych/stalowych. Połączenia rozłączane dopuszczalne są jedynie w miejscach połączenia armatury i urządzeń z rura gazową. Połączenia gwintowane wykonywać z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiał uszczelniający stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą. Przewody należy mocować do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą uchwytów systemowych. W miejscach przejść rurociągu przez przegrody budowlane stosować tuleje ochronne o odpowiednio większych średnicach, przy czym w tych miejscach nie może być połączeń rur.

Przewody instalacji gazowej prowadzić na powierzchni ścian w odległości co najmniej 10 cm od innych przewodów instalacyjnych, a na skrzyżowaniach z nimi w odległości co najmniej w odległości 2 cm. Przed urządzeniami gazowymi należy zabudować zawór odcinający i filtr gazowy.

Po wykonaniu instalacji należy ją poddać próbie szczelności zgodnie z PN – 92 / M – 34503. Po wykonaniu próby szczelności i odbiorze instalacji, przewody należy oczyścić i pomalować farbami ochronnymi w kolorze żółtym.

- Rysunki, część opisowa i przedmiar kosztorysowy i kosztorys są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie a nieujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nieujęte w specyfikacji winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.
- Wszystkie wykonane prace oraz proponowane materiały winny posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy i wymagania.
- Sposób prowadzenia instalacji oraz lokalizację grzejników należy każdorazowo konsultować z właścicielami mieszkań i projektantem. Ewentualne zmiany zgłaszać celem weryfikacji regulacji hydraulicznej projektowanej instalacji. Podczas prowadzenie pionów instalacji centralnego ogrzewania należy omijać elementy konstrukcyjne budynku.
- Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy ustalić z zarządcą rzeczywisty zakres prac. Na etapie projektowym założono, iż wszystkie lokale mieszkalne będą podłączane do projektowanej instalacji centralnego ogrzewania. Kalkulację należy opierać się na dokumentacji projektowej kosztorysowej oraz wizji lokalnej. Wycenę wykonania instalacji należy oprzeć na wycenie poszczególnych lokali mieszkalnych ujętych w poszczególnych elementach kosztorysu.
- Roboty nie ujęte w dokumentacji a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń powinny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów.
- Instalację centralnego ogrzewania należy wykonać i odebrać zgodnie z wymaganiami technicznymi CORBTI INSTAL zeszyt 6 i 10 oraz pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP
- Przekucia i przewiertu należy prowadzić w sposób nie naruszający elementów konstrukcyjnych budynku.

W zakresie przepisów bhp i p.poż. obowiązują :

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. u. 2019 poz. 1065;
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. 2010 Nr 2 poz.6).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych (Dz. U. Nr 75 poz. 846 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26 poz. 313 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40 poz. 470).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).