

#### UWAGI:

WSZYSTKIE PRACE WYKONMYWAĆ NALEŻY ZGODNIE Z RYSUNKAMI I OPISEM TECHNICZNYM.

WSZELKIE ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU WYMAGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU WKŁADU KIMINOWEGO NALEŻY SPRAWDZIĆ JEGO DROŻNOŚĆ NA ELEMENTACH BAZOWYM


PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU NALEŻY ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCE URZĄDZENIA I KONSTRUKCJE, A TAKŻE FUNDAMENTY

I PRZYGOTOWAĆ POMIESZCZENIE ZGODNIE Z WYTTCZNYMI BUDOWLANIAMI I OPISEM TECHNICZNYM

#### LEGENDA:

- c.o. zasilanie
- c.o. powrót
- zimna woda
- ciepla woda użytkowa
- cyrkulacja c.w.u.
- gaz

#### SCHEMAT TECHNOLOGICZNY ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI (DEMONTAŻ)

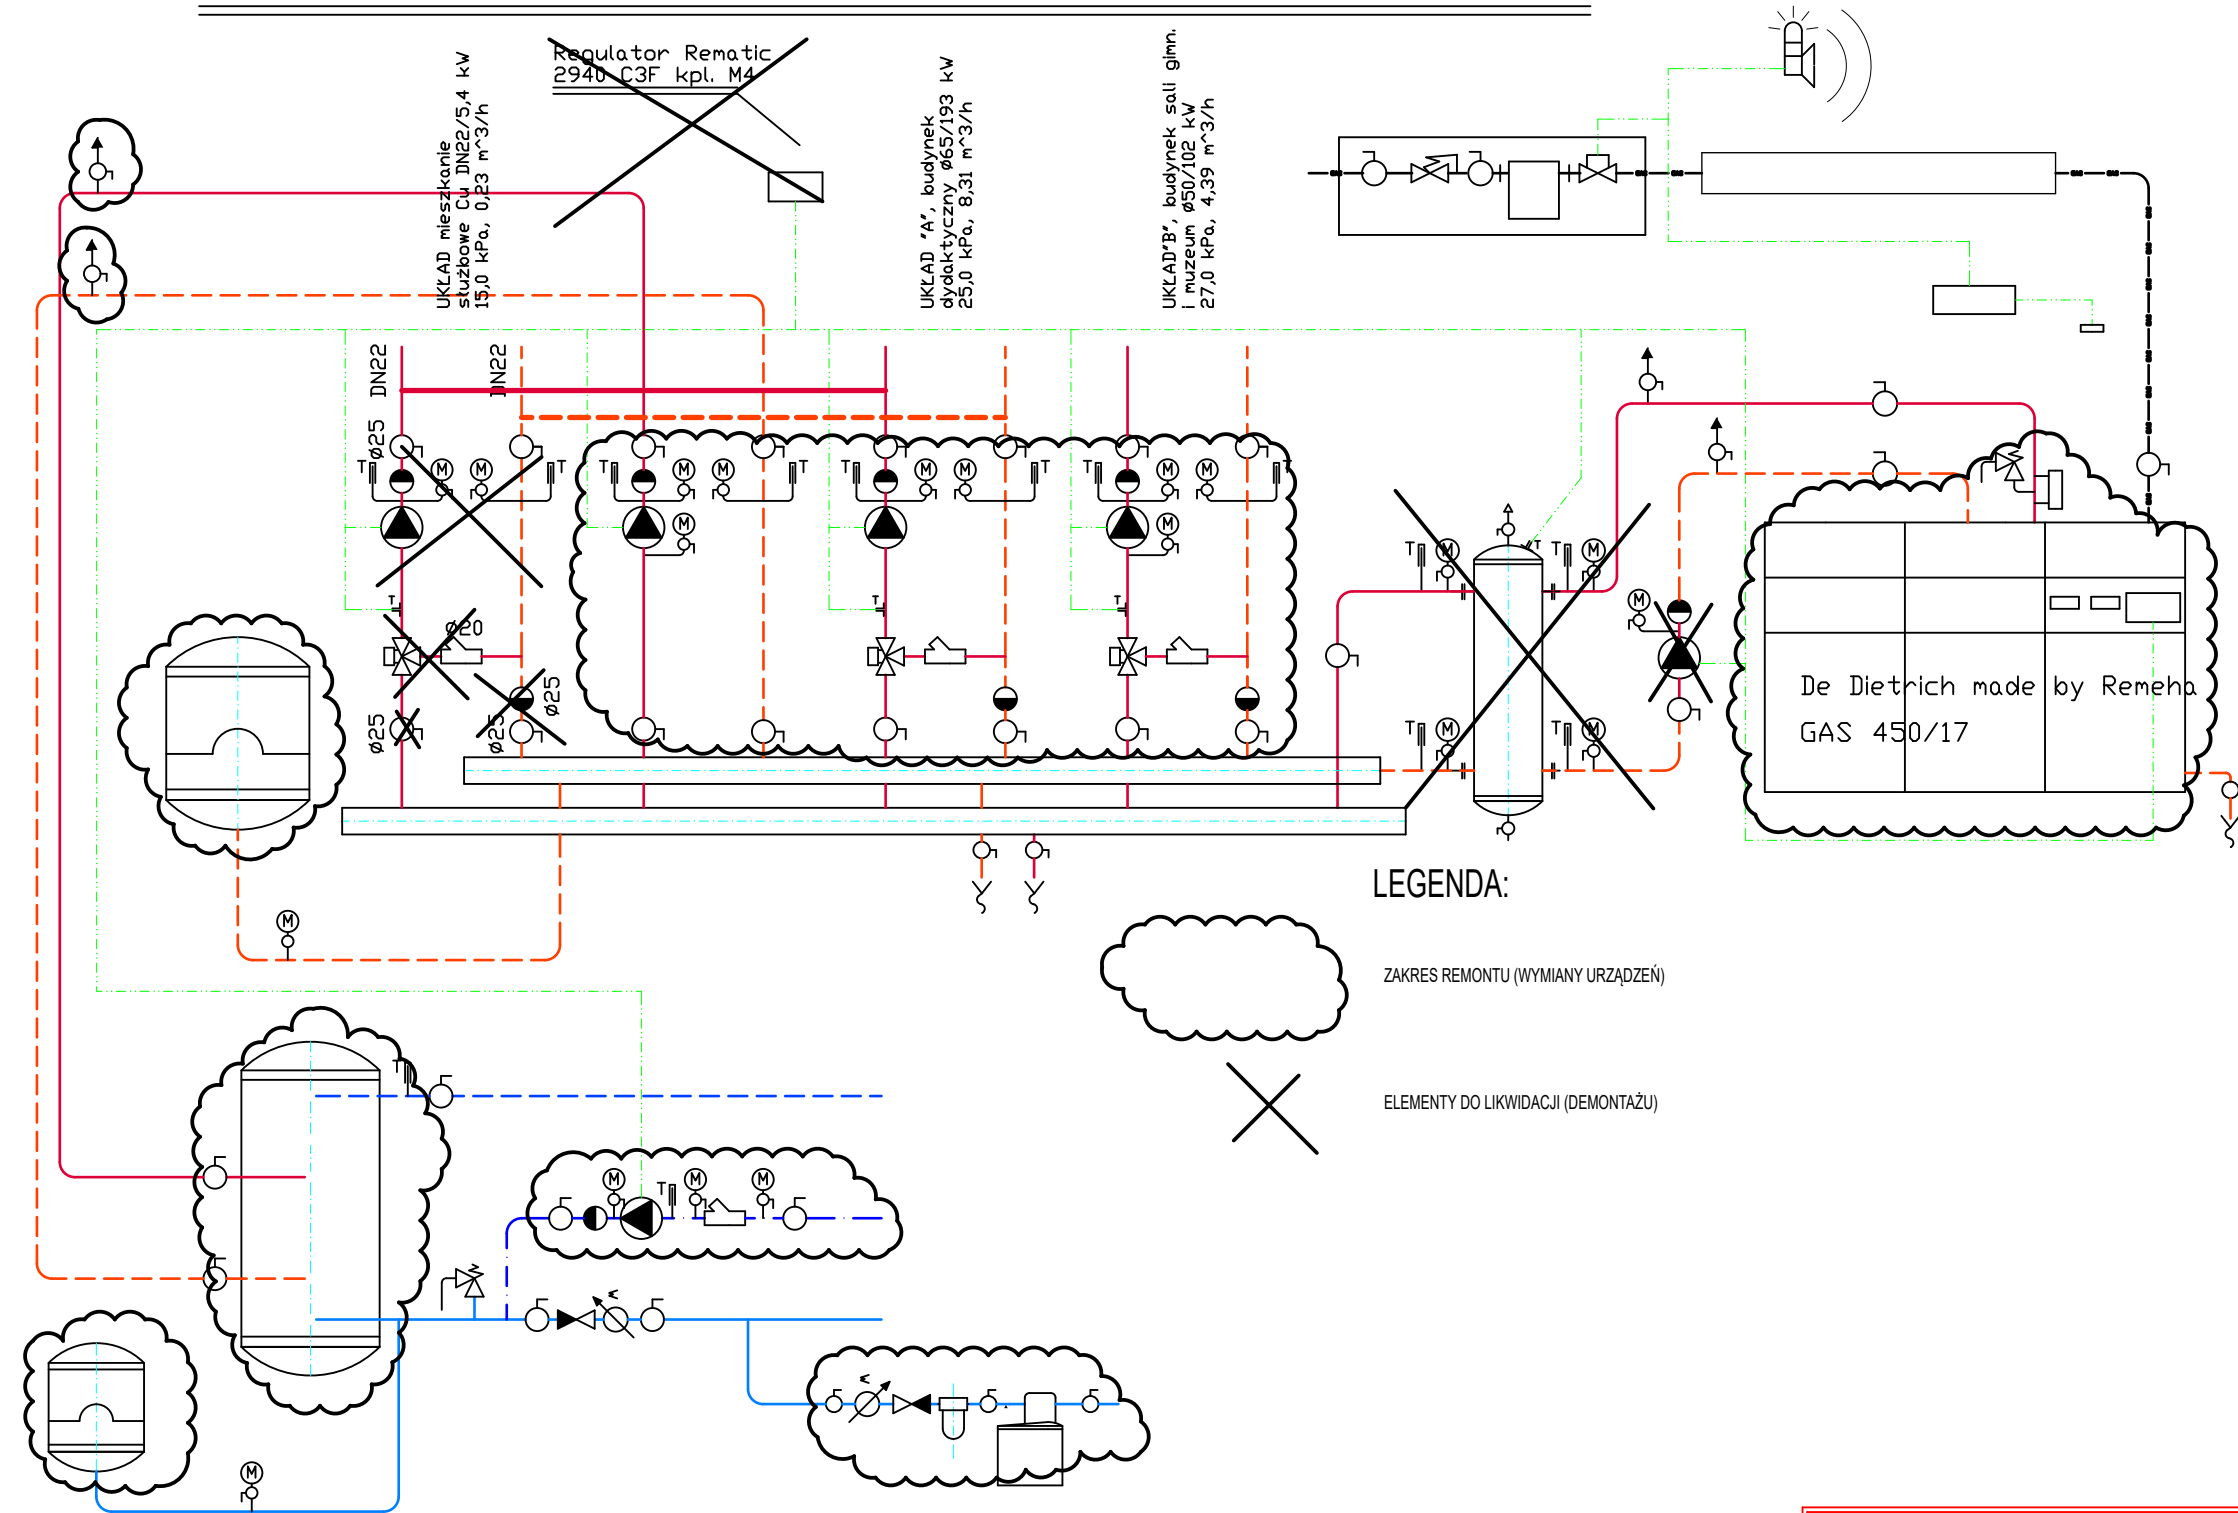

#### LEGENDA:

- ZAKRES REMONTU (WYMIANY URZĄDZEŃ)
- ELEMENTY DO LIKWIDACJI (DEMONTAŻ)

<b>Karoterm</b> <small>Studio Projektowe Realizacyjne</small> 53-434 Wrocław, ul. Kłosa 9/13 karoterm@wpia.pl, tel. 71 767 66 76					
NAZWA		Remont instalacji gazowej wraz z remontem pomieszczenia kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Iwaszkiewicza Twardogóra, ul. Staszica 3, dz. nr 11/2		STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY
				BRANŻA	Sanitarna
PROJEKTANT		imię i nazwisko	nr uprawnień	data	podpis
SPRAWDZIK		Grzegorz Tomaszczyk	286/94/UW	30.11.2023	
INWESTOR		Zespół Szkół Ponadpodstawowych ul. Staszica 3 56-416 Twardogóra		NUMER RYSUNKU	
RYSUNEK		ISTNIEJĄCA KOTŁOWNIA -DEMONTAŻ		PODZIAŁKA	3