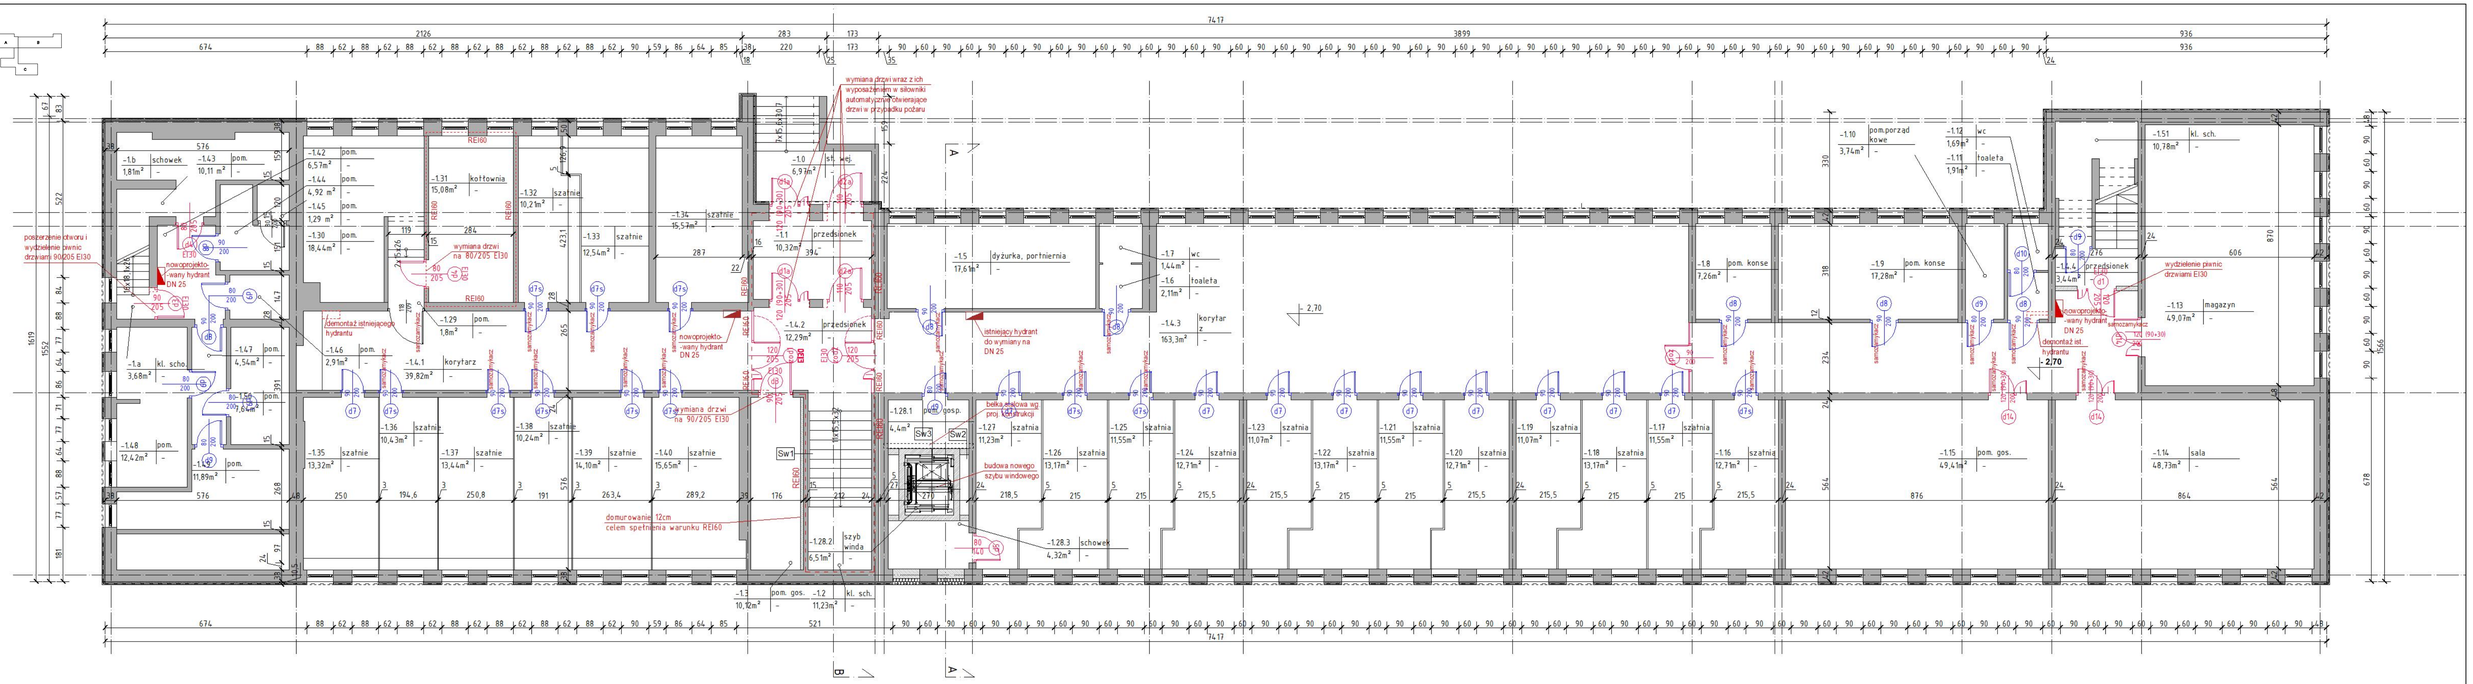

NR. POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA (m²)
	-1. PIĘTRO "PIWNICA"	
-1.0	strefa wejściowa	6,97 m²
-1.1	przedsionek	10,32 m²
-1.2	klatka schodowa	11,23 m²
-1.3	pomieszczenie	10,12 m²
-1.4.1	korytarz	39,82 m²
-1.4.2	przedsionek	12,29 m²
-1.4.3	korytarz	163,30 m²
-1.4.4	przedsionek	3,44 m²
-1.5	magazyn	17,61 m²
-1.6	toaleta	2,11 m²
-1.7	wc	1,44 m²
-1.8	magazyn	7,26 m²
-1.9	magazyn	17,28 m²
-1.10	pomieszczenie porządkowe	3,74 m²
-1.11	toaleta	1,91 m²
-1.12	wc	1,69 m²
-1.13	magazyn	49,07 m²
-1.14	magazyn	48,73 m²
-1.15	magazyn	49,41 m²
-1.16	szatnia	12,71 m²
-1.17	szatnia	11,55 m²
-1.18	szatnia	13,71 m²
-1.19	szatnia	11,07 m²
-1.20	szatnia	12,71 m²
-1.21	szatnia	11,55 m²
-1.22	szatnia	13,17 m²
-1.23	szatnia	11,07 m²
-1.24	szatnia	12,71 m²

-1.25	szatnia	11,55 m²
-1.26	szatnia	13,17 m²
-1.27	szatnia	11,23 m²
-1.28.1	przedsionek wind	4,40 m²
-1.28.2	szyb windy	6,51 m²
-1.28.3	schowek	4,32 m²
-1.29	pomieszczenie	1,80 m²
-1.30	pomieszczenie	18,44 m²
-1.31	pomieszczenie	15,08 m²
-1.32	pomieszczenie	10,21 m²
-1.33	pomieszczenie	12,54 m²
-1.34	pomieszczenie	15,57 m²
-1.35	pomieszczenie	13,32 m²
-1.36	pomieszczenie	10,43 m²
-1.37	pomieszczenie	13,44 m²
-1.38	pomieszczenie	10,24 m²
-1.39	pomieszczenie	14,10 m²
-1.40	pomieszczenie	15,65 m²
-1.41	klatka schodowa	5,49 m²
-1.42	pomieszczenie	6,57 m²
-1.43	pomieszczenie	10,11 m²
-1.44	pomieszczenie	4,92 m²
-1.45	pomieszczenie	1,29 m²
-1.46	pomieszczenie	2,91 m²
-1.47	pomieszczenie	4,54 m²
-1.48	pomieszczenie	12,42 m²
-1.49	pomieszczenie	11,89 m²
-1.50	pomieszczenie	7,64 m²
-1.51	klatka schodowa	10,78
	SUMA:	848,55 m²

PIĘTRO	ETAP PROJEKTOWY	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA (m²)
P-1	INW	850,54 m²
P-1	PB	849,32 m²
	RÓŻNICA	1,22 m²
P0	INW (A+B)	978,45 m²
P0	PB (A+B)	924,08 m²
	RÓŻNICA	54,37 m²
P1	INW	849,42 m²
P1	PB	848,28 m²
	RÓŻNICA	1,14 m²
P2	INW	902,76 m²
P2	PB	901,33 m²
	RÓŻNICA	1,43 m²
	DELTA POWIERZCHNI	58,16 m²

WARSTWY INSTNIEJĄCE	gr [cm]
Swi1 - istniejąca	∑ 38
monolit betonowy	38
Swi2 - istniejąca	∑ 14
tynk	2
cegła dziurawka KL. „50"	12
tynk	2
Swi3 - istniejąca	∑ 24
prefabr. Bloków kanał. Typu „ŻERAŃ"	24
Swi4 - istniejąca	∑ 12
cegła dziurawka KL. „50"	12
Swi5 - istniejąca	∑ 28
tynk	2
prefabr. Bloków kanał. Typu „ŻERAŃ"	24
tynk	2
Swi6 - istniejąca	∑ 39
tynk	0,5
monolit betonowy	38
tynk	0,5
Swi7 - istniejąca	∑ 15
tynk	1,5
cegła dziurawka KL. „50"	12
tynk	1,5
Swi8 - istniejąca	∑ 27
tynk	3
prefabr. Bloków kanał. Typu „ŻERAŃ"	24
Swi9 - istniejąca	∑ 25
tynk	0,5
prefabr. Bloków kanał. Typu „ŻERAŃ"	24
tynk	0,5

WARSTWY INSTNIEJĄCE	gr [cm]
Szi1 - istniejąca	∑ 48,5
tynk	0,5
izolacja termiczna	10
prefabr. bloczki kanł. typu "ŻERAŃ"	30
monolit z betony lekkiego	8
Szi2 - istniejąca	∑ 50,5
tynk	0,5
izolacja termiczna	10
prefabr. bloczki kanł. typu "ŻERAŃ"	30
monolit z betony lekkiego	20
Szi3 - istniejąca (mur oporowy)	∑ 24
monolit betonowy	24
Szi4 - istniejąca	∑ 42
tynk	0,5
izolacja termiczna	10
monolit betonowy	30
monolit z betony lekkiego	12
Szi5 - istniejąca	∑ 40,5
tynk	0,5
izolacja termiczna	10
monolit betonowy	30
Szi6 - istniejąca	∑ 48,5
tynk	0,5
izolacja termiczna	10
monolit z betony lekkiego	8
prefabr. bloczki kanł. typu "ŻERAŃ"	30
Swi10 - istniejąca	∑ 48
prefabr. Bloków kanał. Typu „ŻERAŃ"	24
prefabr. Bloków kanał. Typu „ŻERAŃ"	24

UWAGA!
1. Rysunek jest częścią pełnobranżowego projektu. Rozpatrywać łącznie z opisami technicznymi i projektami branżowymi.
2. Wymiary sprawdzić na budowie.
3. Prace międzykondygnacyjne należy wykonać jako NRO.
4. Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności.
5. Dylatacje kolenne, suffitowe, podłogowe, zewnętrzne wykonać w odpowiedni ogniowej przegrody.
6. W pomieszczeniach z wpustami podłogowymi posadzkę wykonać w spadkach 1% w stronę tych wpustów z odległości 1,0 m.
7. Ściany działowe w technologii szkieletowej wyrzeźniające pomieszczenia, należy wykonać na całą wysokość kondygnacji.
8. Ściany odpornoki ogniowej otynkować obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym gr. 1,5 cm.
9. Wszelkie instalacje należy w miarę możliwości ukryć w bruzdach podtynkowo, chyba, że inaczej jest napisane w projektach branżowych; w przypadku gdy bruzdowanie jest niemożliwe, instalacje należy wyżłaczyć i obudować płytami gk typ DF lub H2 w zależności od potrzeb.
10. Kanały wentylacyjne w miejscach, gdzie nie ma suffitów podwieszanych lub obudowy z gk wykonać w pleszczu z blachy powlekanej w kolorze srebrnym lub w kolorze suffitu (biały).
11. Wszelkie szafki wnękowe w ścianach o grubości 11,5 oraz 12 cm obudować ścianą o grubości elementów 11,5 w razie braku takiej możliwości płytą gk (zwykła, DF, H2).
12. Wyposażenie powinno być dostosowane do wymagań ergonomicznych osób z nich korzystających i powinno posiadać wszelkie niezbędne certyfikaty a także oznakowania CE.
13. Wszystkie drzwi zawężające drogi ewakuacyjne należy wyposażyć w samozamykacze lub zastosować modele wyładane na ścianę.
14. Projekty sanitarne i uchwyty dla niepełnosprawnych na ścianach lekkich mocować na przeznaczonych do tego elektach wzmacniających.
15. We wszystkich obudowach instalacji wykonanych z g-k należy przewidzieć rewizje do zaworów, podejść serwisowych i innych miejsc, które tego wymagają.

LEGENDA:
- REI60 — ściana oddzielenia pożarowego
- hydrant wewnętrzny 25
- samozamykacz
- PWP — przeciwpożarowy wyłącznik prądu

meritum Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
30-443 Kraków ul. Jugowicka 8A, tel./fax. (032) 623 35 13

INWESTYCJA: PRZEBUDOWA CZĘŚCIOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W CHRZANOWIE W RAMACH ZADANIA INW. P.N. "BUDOWA PLATFORMY PIONOWEJ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W CHRZANOWIE"

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Paulina Gugula
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch.Marta Dziurkowska - Cabaj
IMIĘ I NAZWISKO
PODPIS
NR UPRAWNIEŃ: MPOM/0600/017 bez ograniczeń w specjalności architektonicznej; MPOM/1047/2015 bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
DATA: 10.2021
STADIUM: PB
SKALA: 1:100
INWESTOR: ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W CHRZANOWIE
LOKALIZACJA: CHRZANÓW UL. ZIELONA 15, 32-500
NAZWA RYSUNKU: RZUT PIWNICY -1 (P-1)
BRANŻA: ARCHITEKTURA
NR RYS.: A-1