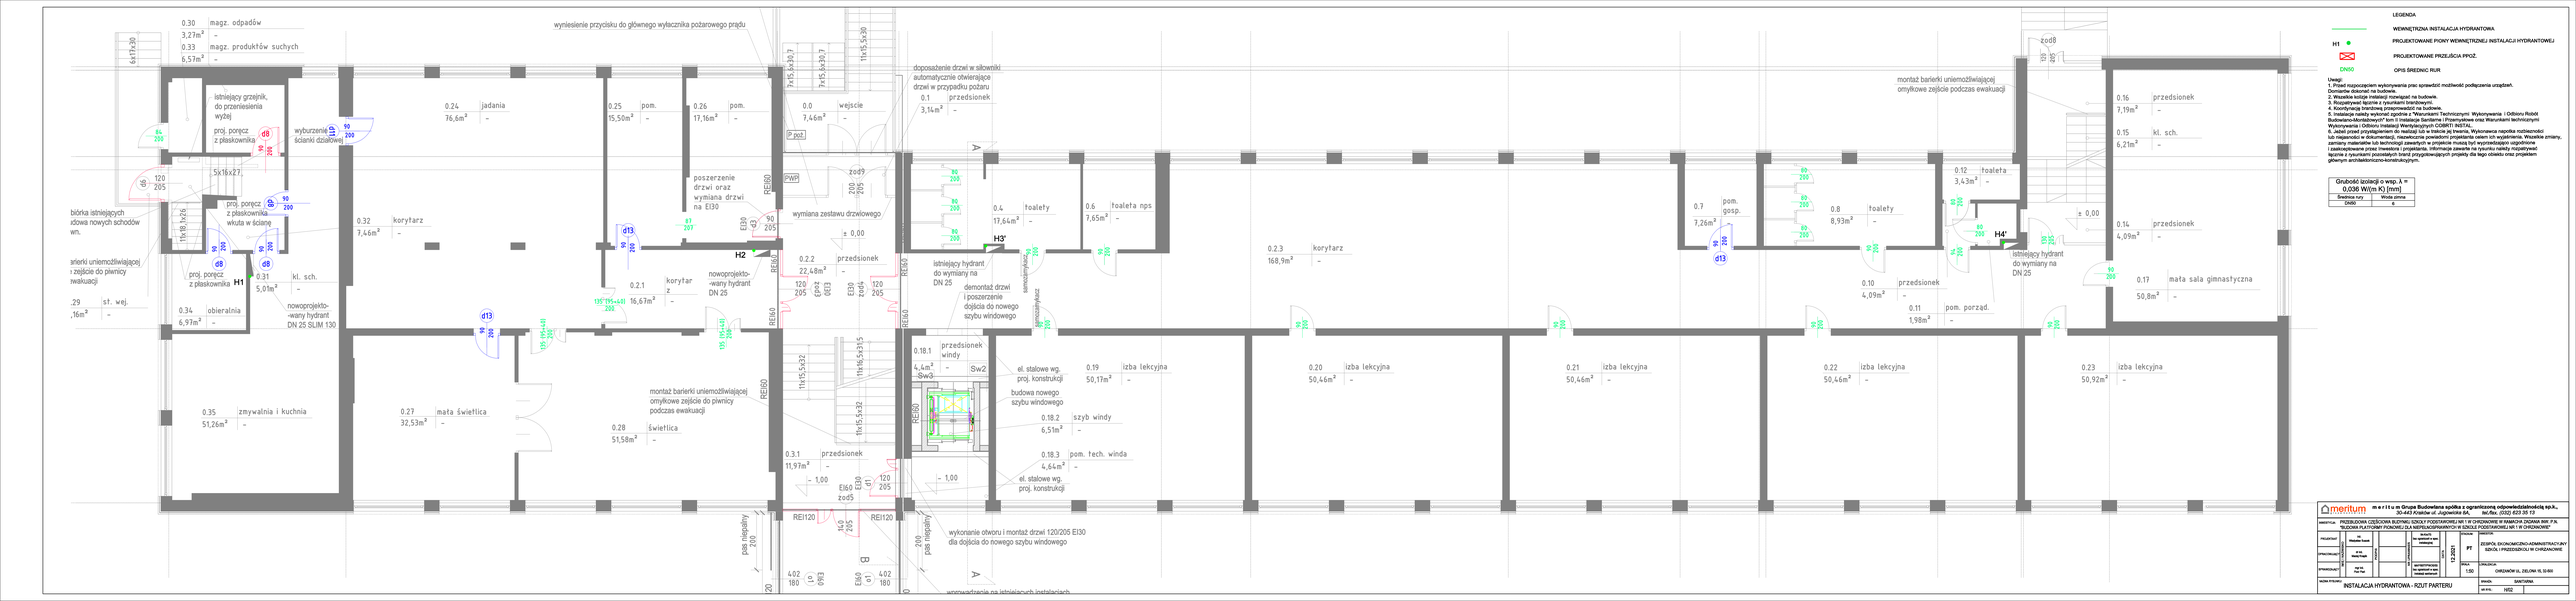
0.30 magz. odpadów 3,27m² –
0.33 magz. produktów suchych 6,57m² –
wynieslenie przycisku do głównego wyłącznika pożarowego prądu
istniejący grzejnik, do przeniesienia wyżej
proj. poręcz z płaskownika
wyburzenie ściany działowej
0.24 jadania 76,6m² –
0.25 pom. 15,50m² –
0.26 pom. 17,16m² –
0.0 wejście 7,46m² –
doposażenie drzwi w siłowniki automatycznie otwierające drzwi w przypadku pożaru
0.1 przedsionek 3,14m² –
poszerzenie drzwi oraz wymiana drzwi na EI30
wymiana zestawu drzwiowego
0.32 korytarz 7,46m² –
0.2.2 przedsionek 22,48m² –
0.2.1 korytarz 16,67m² –
nowoprojekto-wany hydrant DN 25
0.4 toaleta 17,64m² –
0.6 toaleta nps 7,65m² –
istniejący hydrant do wymiany na DN 25
demontaż drzwi i poszerzenie dojścia do nowego szybu windowego
0.2.3 korytarz 168,9m² –
0.7 pom. gosp. 7,26m² –
0.8 toaleta 8,93m² –
montaż barierki uniemożliwiającej omyłkowe zejście podczas ewakuacji
0.12 toaleta 3,43m² –
0.10 przedsionek 4,09m² –
0.11 pom. porząd. 1,98m² –
istniejący hydrant do wymiany na DN 25
0.16 przedsionek 7,19m² –
0.15 kl. sch. 6,21m² –
0.14 przedsionek 4,09m² –
0.17 mała sala gimnastyczna 50,8m² –
0.31 kl. sch. 5,01m² –
0.34 obieralnia 6,97m² –
nowoprojekto-wany hydrant DN 25 SLIM 130
0.35 zmywalnia i kuchnia 51,26m² –
0.27 mała świetlica 32,53m² –
0.28 świetlica 51,58m² –
montaż barierki uniemożliwiającej omyłkowe zejście do piwnicy podczas ewakuacji
0.3.1 przedsionek 11,97m² –
0.18.1 przedsionek windy 4,4m² –
el. stalowe wg. proj. konstrukcji
budowa nowego szybu windowego
0.18.2 szyb windy 6,51m² –
0.18.3 pom. tech. winda 4,64m² –
el. stalowe wg. proj. konstrukcji
0.19 izba lekcyjna 50,17m² –
0.20 izba lekcyjna 50,46m² –
0.21 izba lekcyjna 50,46m² –
0.22 izba lekcyjna 50,46m² –
0.23 izba lekcyjna 50,92m² –
wykonanie otworu i montaż drzwi 120/205 EI30 dla dojścia do nowego szybu windowego
wprowadzenie na istniejących instalacjach
pas nośny
H1
H2
H3'
H4'
PWP
Sw1
Sw2
± 0,00
LEGENDA
WEWNĘTRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA
PROJEKTOWANE PIONY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ
PROJEKTOWANE PRZEJŚCIA PPOŻ.
OPIS ŚREDNIC RUR
Uwagi:
1. Przed rozpoczęciem wykonywania prac sprawdzić możliwość podłączenia urządzeń.
2. Wszystkie wymiary w milimetrach.
3. Wszelkie kolizje instalacji rozwiązać na budowie.
4. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.
5. Koordynację branżową przeprowadził na budowie.
6. Instalację należy wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych" oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i Warunkami technicznymi Wykonywania i Odbioru instalacji Wentylacyjnych CZSBRTI INSTAL.
8. Jeżeli przed przystąpieniem do realizacji lub w trakcie jej trwania, Wykonawca napotka rozbieżności lub niejasności w dokumentacji, niezwłocznie powiadomi projektanta celem ich wyjaśnienia. Wszelkie zmiany, zamiany materiałów lub technologii zawartych w projekcie muszą być wyprzedzające uzgodnione i zaakceptowane przez inwestora i projektanta. Informacje zawarte na rysunku należy rozpatrywać łącznie z rysunkami pozostałych branż przygotowanych projekty dla tego obiektu oraz projektem głównym architektoniczno-konstrukcyjnym.
Grubość izolacji o wsp. λ = 0,036 W/(m·K) [mm]
Średnica rury: DN80 | Woda zimna: 6
meritum
m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
30-445 Kraków ul. „Ogrodnicka 84, tel./fax. (032) 623 39 19
INWESTYCJA: PRZEBUDOWA CZĘŚCIOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W CHRZANOWIE W RAMACH ZADANIA INW. P.N. "BUDOWA PLATFORMY PIONOWEJ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W CHRZANOWIE"
PROJEKTANT: mgr inż. Grażyna Kusiak
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Paweł Filipiak
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Paweł Filipiak
BRANŻA: PT
ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKOŁY I PRZEDSZKOLA W CHRZANOWIE
SKALA: 1:50
OBIEKT: CHRZANÓW, UL. ZIELONA 15, D-900
RODZAJ RYSUNKU: INSTALACJA HYDRANTOWA - RZUT PARTERU
BRANŻA: SANITARNA
NR RYS.: HRZ