


Wykonano:
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Słubicach
Nr kancelaryjny: GK.6642.2.916.2015

Mapa nie nadaje się
do celów projektowych

Poświadczam zgodność niniejszej kopii z treścią materiału podstawowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		Starosta Słubicki
Nazwa materiału zasobu		Mapa
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu		P.0805.2010.839
Data wykonania kopii		15.09.2015
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ		

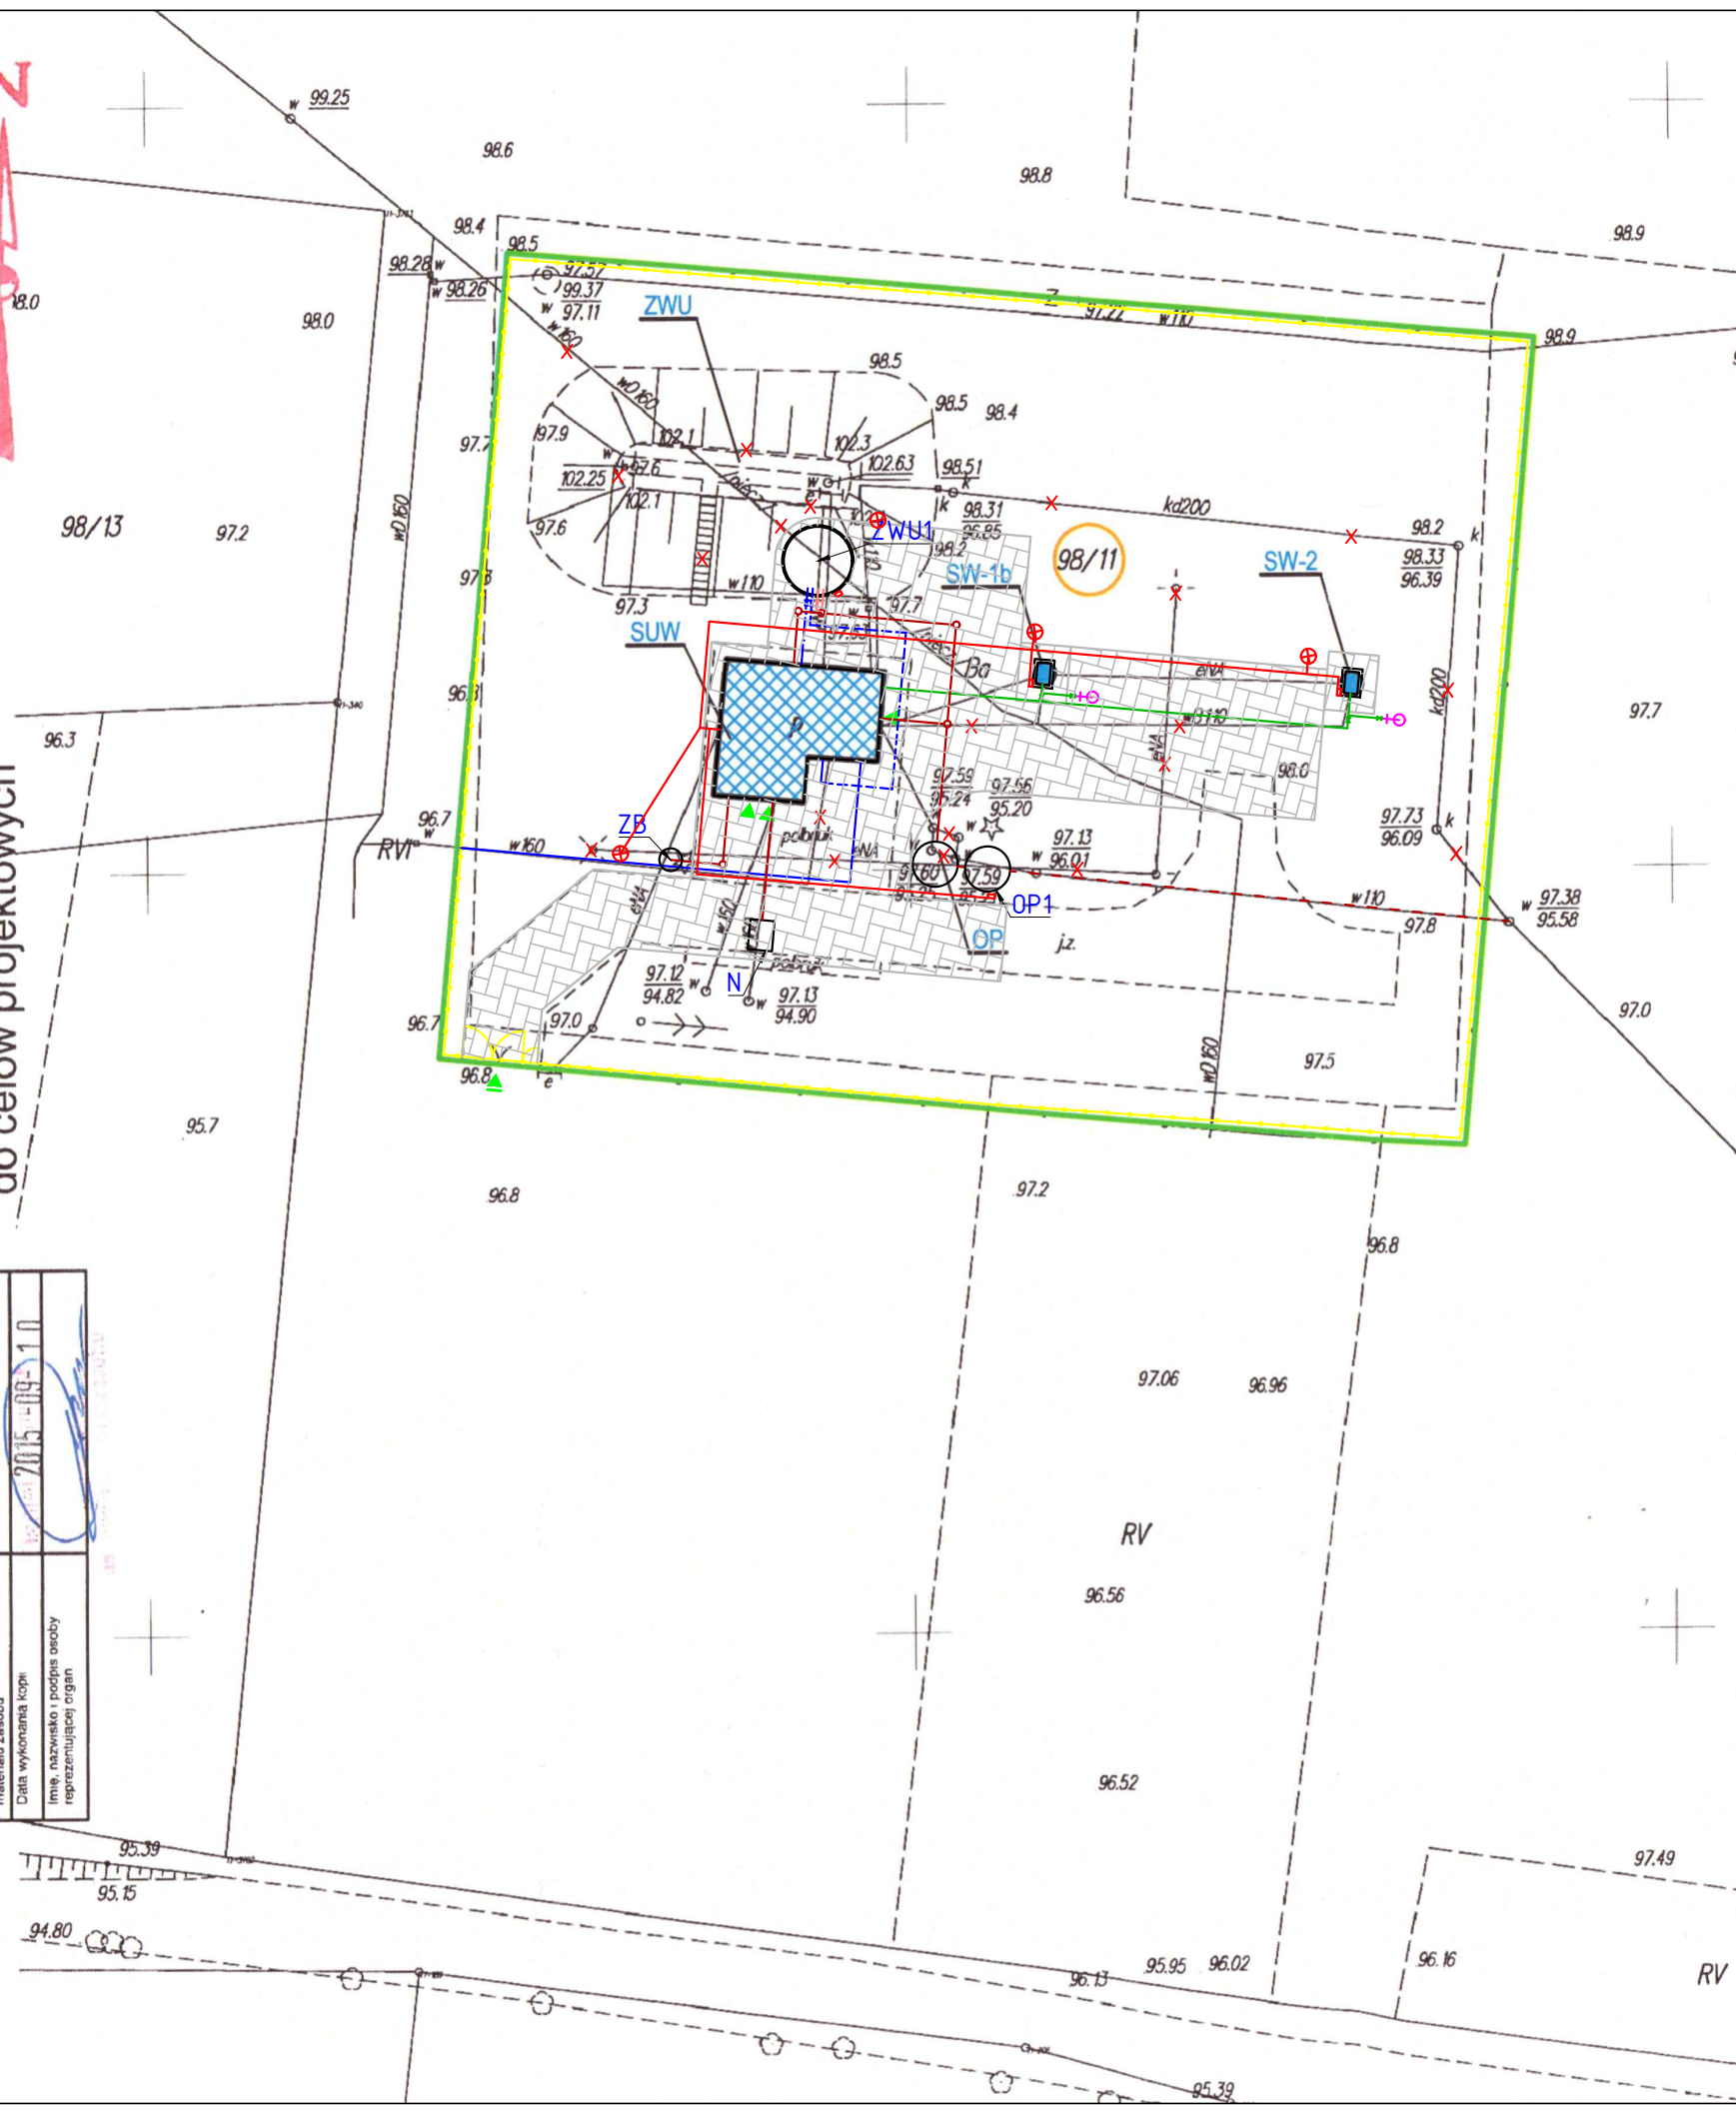

LEGENDA:

- Rurociąg ze studni głębinowych nr 1b i nr 2 do budynku SUW $\varnothing 90 \times 5,4$ PE HD 100 SDR17
- Rurociąg kanalizacyjny/ przyłącza do neutralizatora/wód popłucznych $\varnothing 160 \times 4,7$ PVC-U
- Rurociąg tłoczny wód nadosadowych $\varnothing 75 \times 4,5$ PE-HD 100 SDR 17
- Rurociąg wody do sieci $\varnothing 160 \times 9,5$ PE-HD 100 SDR 17
- Rurociąg wody uzdatnionej ze zbiorników retencyjnych do budynku SUW $\varnothing 200 \times 11,9$ PE-HD 100 SDR 17
- Rurociąg wody uzdatnionej z budynku SUW do zbiorników retencyjnych $\varnothing 110 \times 6,6$ PE-HD 100 SDR 17
- Rurociąg spustowo - przelewowy
- Projektowana instalacja elektryczna
- Granica działki
- Projektowane ogrodzenie L= 245 mb
- SUW Przebudowywany budynek SUW
- ZWU Istniejący zbiornik retencyjny wody uzdatnionej do rozbiórki
- SW-1b Projektowana obudowa naziemna studni głębinowej nr 1b
- SW-2 Projektowana obudowa naziemna studni głębinowej nr 2
- ZWU1 Projektowany zbiornik retencyjny wody uzdatnionej V=150 m³
- OP Istniejący zbiornik wód popłucznych do rozbiórki
- OP1 Projektowany zbiornik wód popłucznych
- ZB Projektowany zbiornik bezodpływowy
- N Projektowany neutralizator ścieków z chlorowni
- Wjazd na działkę
- Wejście do budynku
- Projektowana brama wjazdowa (4,0 m) z furtką (1,0 m)
- Projektowane utwardzenie terenu P=740 m²
- Projektowane zasady klinowe z trzpieniem i skrzynką uliczną
- Projektowany hydrant technologiczny
- Projektowane oświetlenie zewnętrzne
- Projektowana skrzynka przyłączeniowa

PROFIPROJEKT JAKRZEWSKI I WSPÓLNICY SP.K. Witaszyczki 66, 63-230 Witaszyce		Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Białkowska 2C, 69-108 Cybinka	
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY		Data:	22.08.2022
Nazwa inwestycji:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI DRZENIÓW		
Tytuł rysunku:	PLAN SYTUACYJNY	Skala:	1:500
		Nr rys.	0