


Uwaga
Pod płatwiami wykonać dodatkowe podparcie - miecze o rozpiętości 100cm
Na połączeniu z słupem i płatwią wykonać zacios głębokości 2cm, skręcać śrubą M16

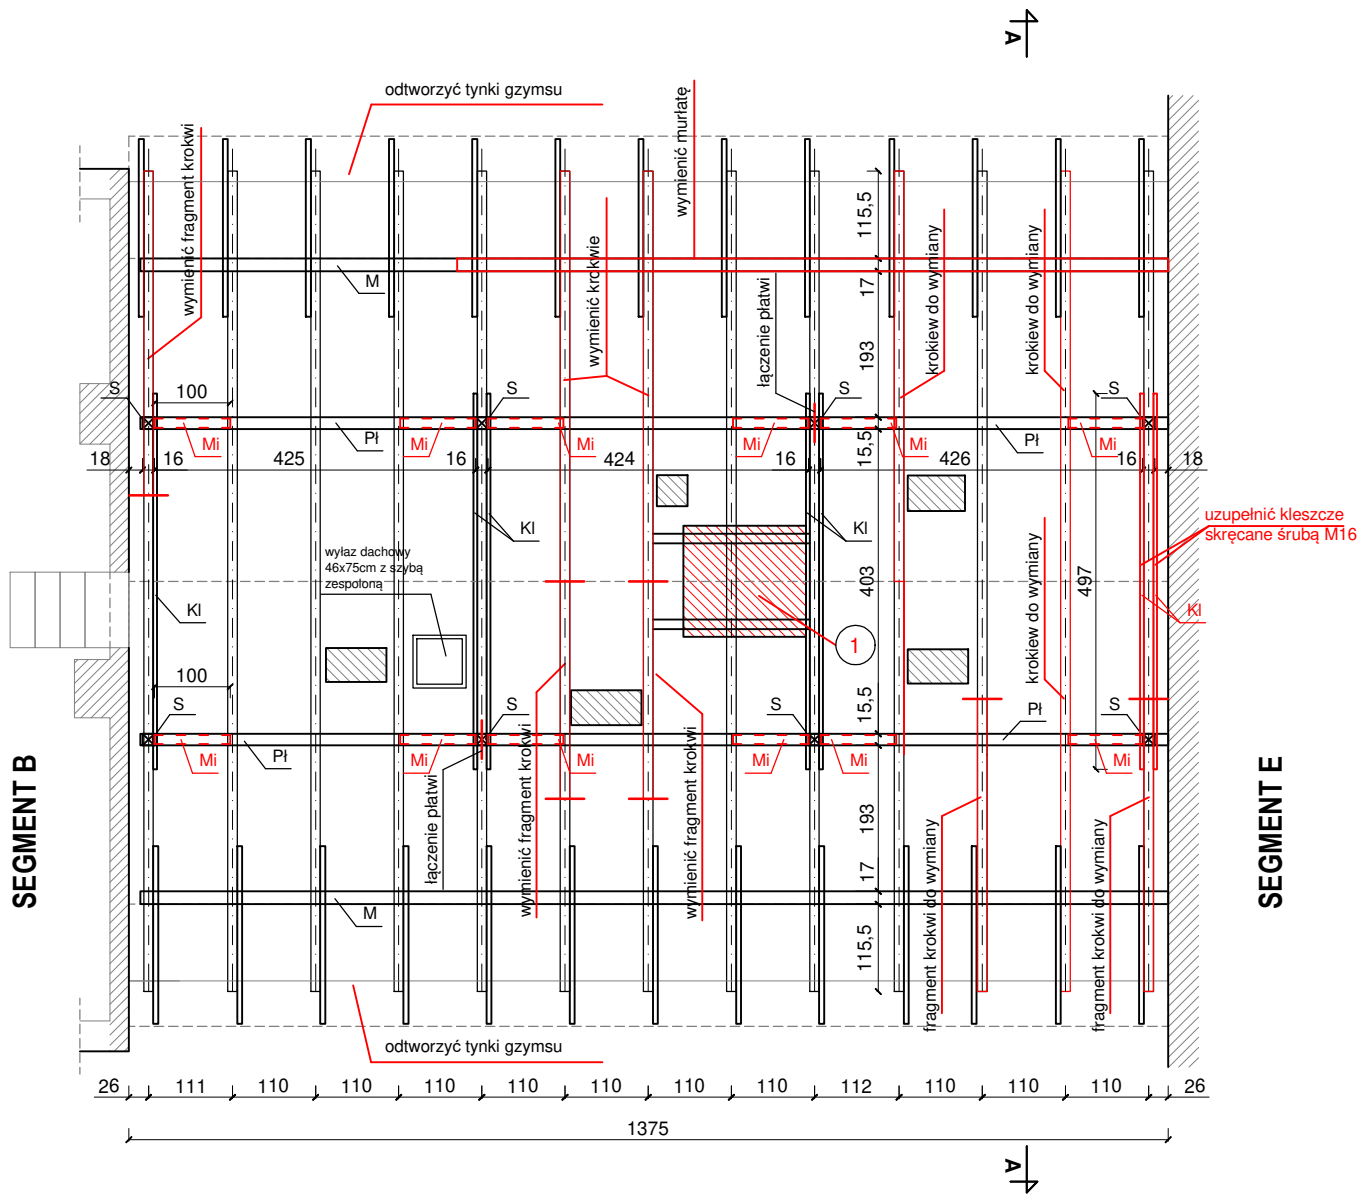

1 rozbiórka obudowy, wypełnienie otworu w stropie, folia paroizolacyjna, ocieplenie, deski gr. 32mm

ELEMENTY WIEŻBY DACHOWEJ:


K	KROKIEW	12,5x18,0cm
M	MURŁATA	17x20cm
PI	PŁATEW	15,5x17,0cm
S	SŁUP	15,5x16,0cm
KI	KLESZCZE	5,0x18,0cm
Mi	MIECZ	12,0x15,0cm
	Elementy do wymiany lub uzupełnienia	

Uwaga! Wszystkie elementy nośne drewniane zaprojektowano z drewna klasy C24, suszonego, struganego, impregnowanego, zabezpieczonego do NRO

PRZEKRÓJ PRZEZ PRZEGRODĘ:

A	DACH
2,0 cm	dachówka ceramiczna Marsylka
2,5 cm	kontrłaty 2,5 x 5,0cm
-	wiatroizolacja
5,0 cm	łaty 5,0 x 6,0cm
18,0 cm	krokwie 12,5x18cm
	przestrzeń strychu

SCHEMAT PODZIAŁU
DOKUMENTACJI NA SEGMENTY
SKALA 1:1000

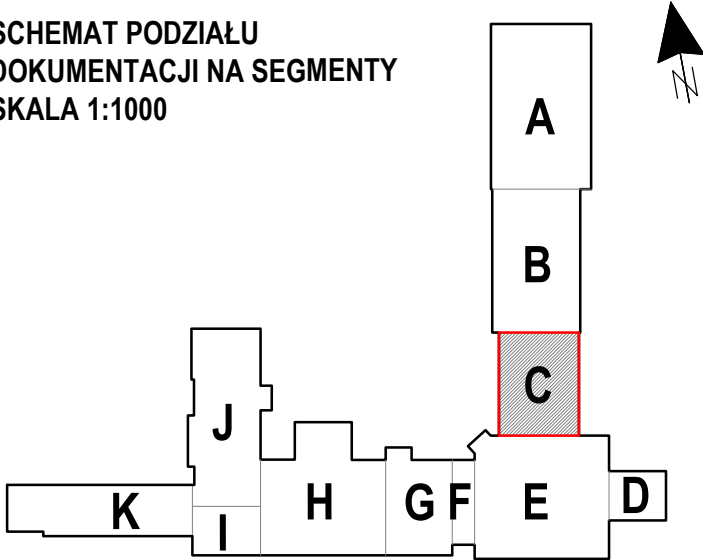

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
**REMONT KONSTRUKCJI DACHU I WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUNICZO-LECZNICZEGO
W RAJCZY PRZY UL. UJSOLSKIEJ 35**

RYSUNEK:
SEGMENT C - RZUT I PRZEKRÓJ WIEŻBY - PROJEKT

GŁÓWNA PROJEKTANTKA ARCHITEKTURY: mgr inż. arch. KRYSZYNA SIWCZYK nr upr. 263/2000		DATA:	30.11.2023 R.
		BRANŻA:	ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA
GŁÓWNY PROJEKTANT KONSTRUKCJI: mgr inż. MACIEJ ŁAGOSZ upr. nr SLK/1585/POOK/07		ETAP:	PROJEKT BUDOWLANY
		SKALA:	1:100
OPRACOWAŁ: mgr inż. BARTŁOMIEJ ŻYMŁA		NR RYS.: C01	NR STR.:
OPRACOWAŁA: inż. arch. DOROTA ŻYMŁA			

Uwaga:

- Jeżeli w trakcie robót budowlanych stwierdzi się, że elementy konstrukcyjne są w złym stanie technicznym, należy ich wzmocnienie lub wymianę uzgodnić z projektantem oraz konserwatorem zabytków.
- Wszelkie wątpliwości i zmiany należy uzgodnić z projektantem.
- Roboty należy wykonywać pod nadzorem uprawnionego kierownika robót budowlanych.