


SCHEMAT TECHNOLOGICZNY STACJI UZDATNIANIA WODY
SUW KROBANÓW gm. ZDUŃSKA WOLA

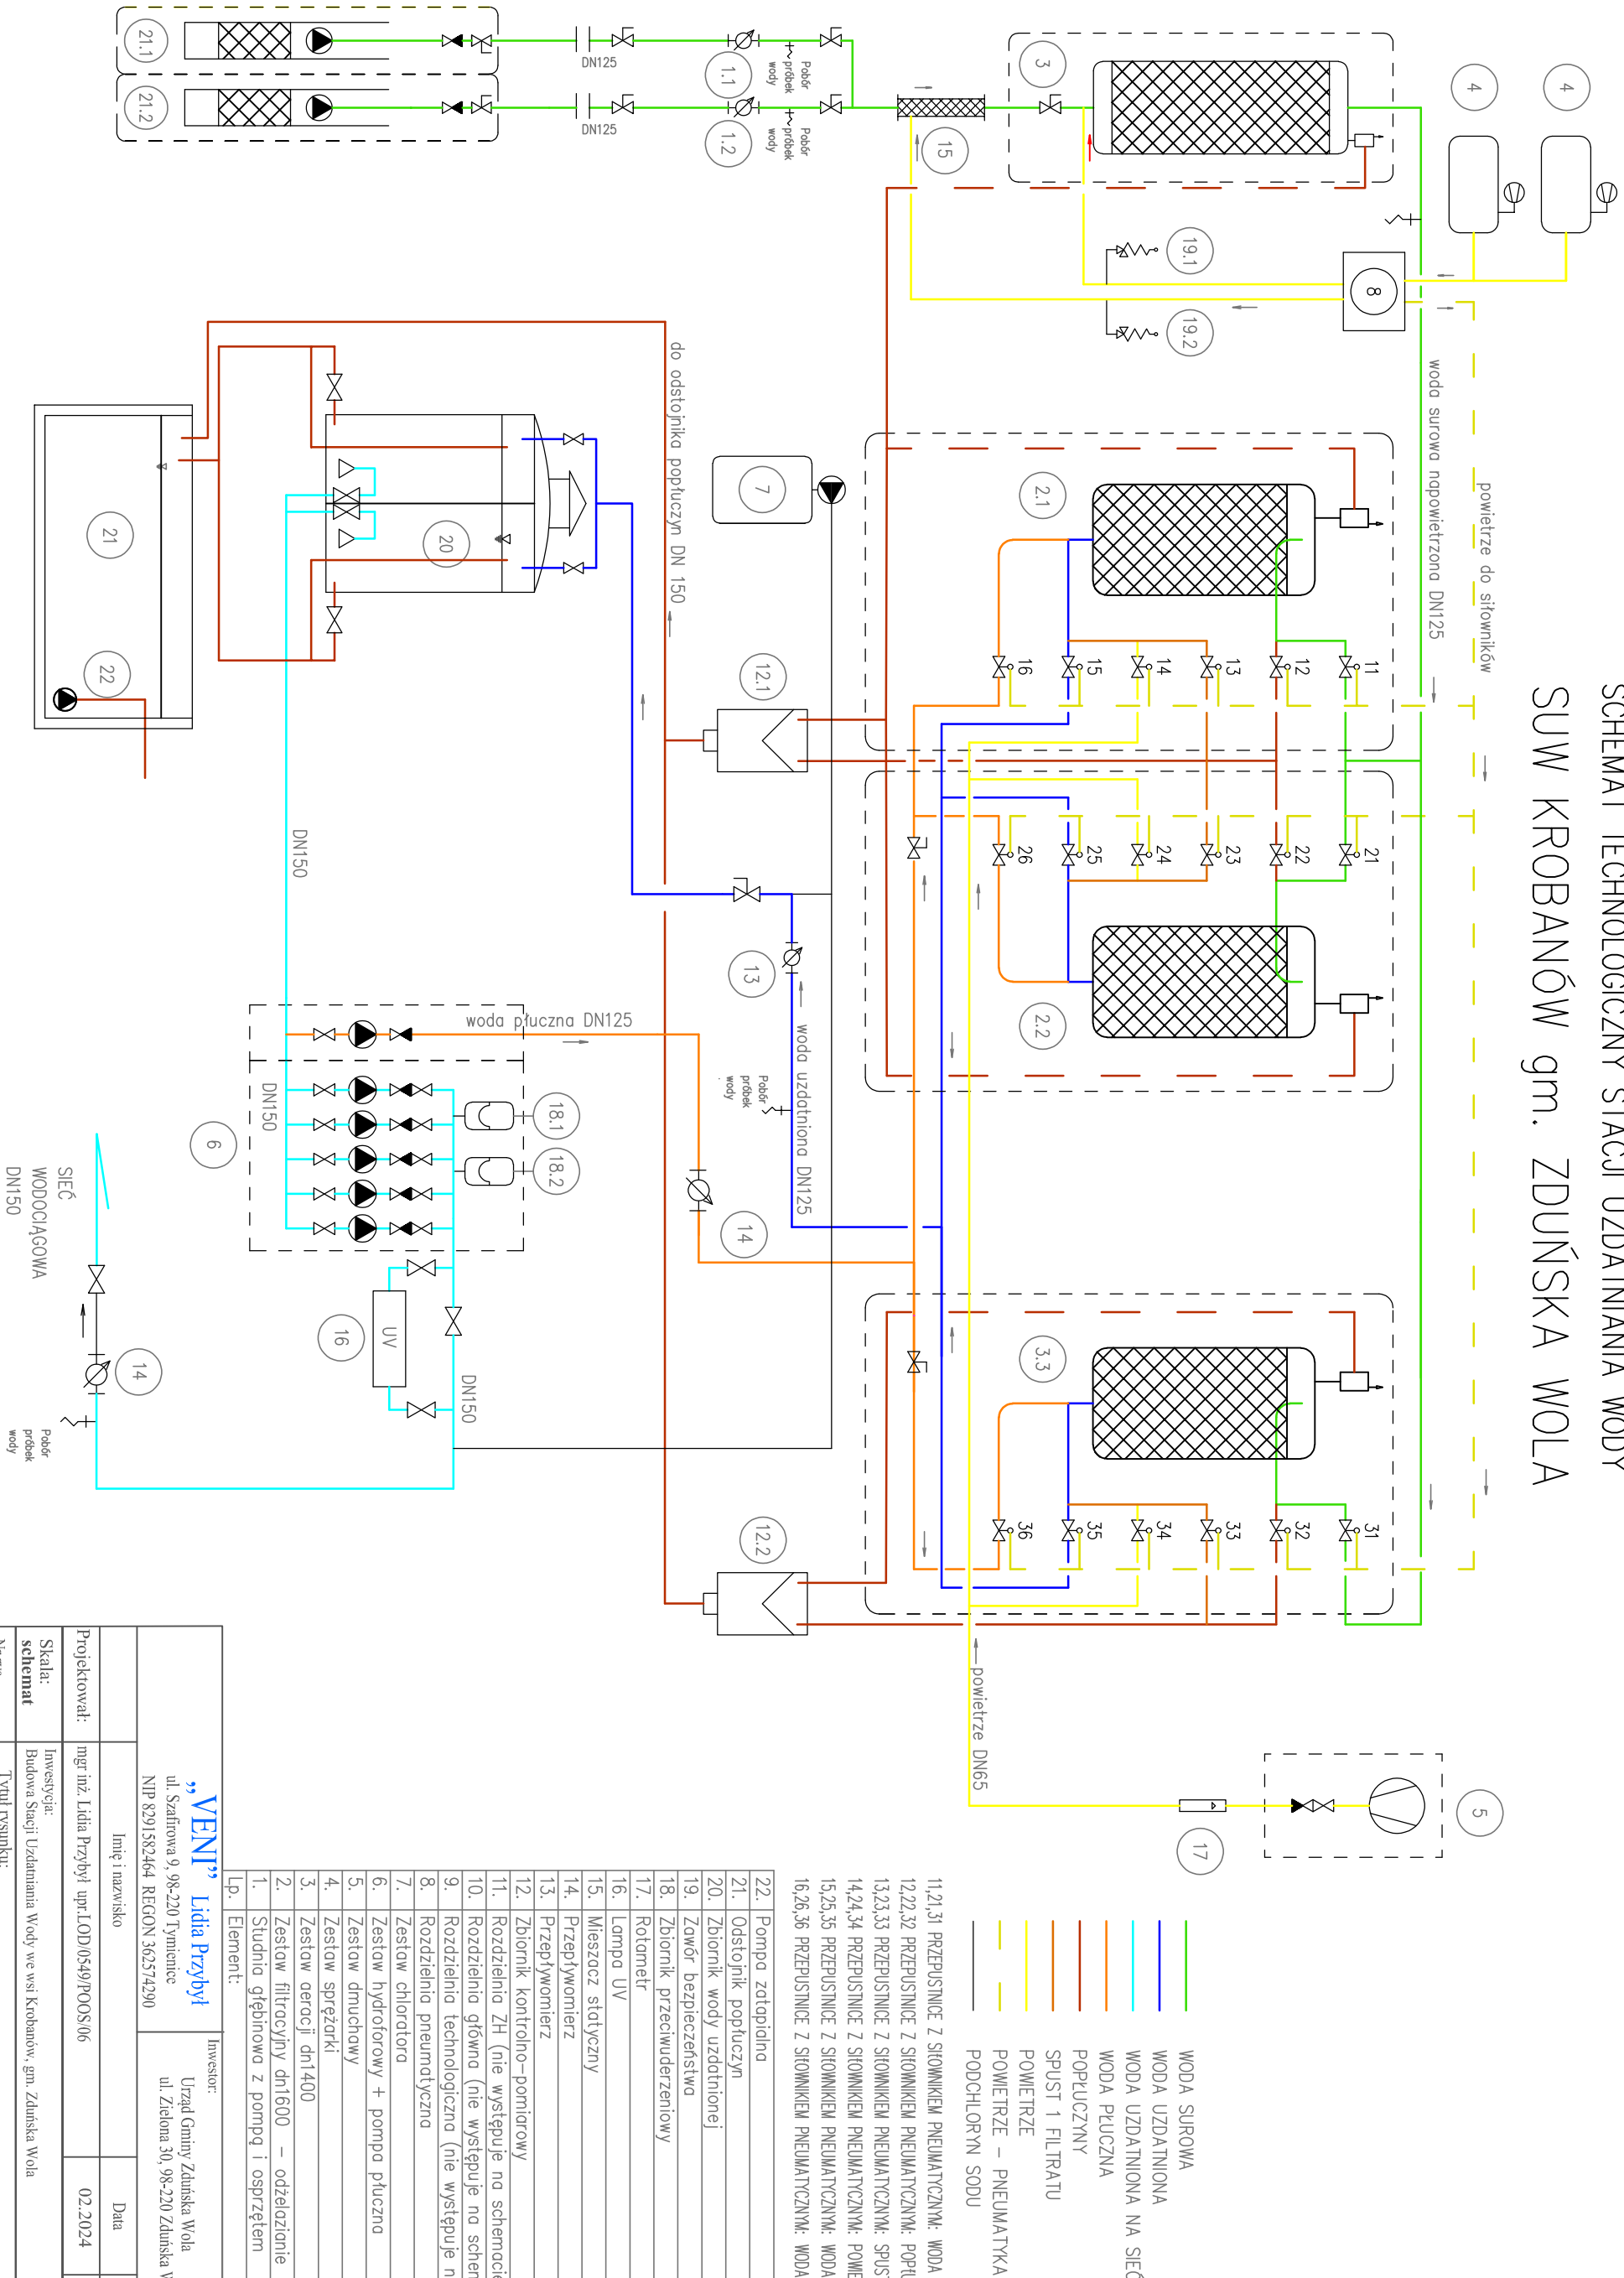

- WODA SUROWA
- WODA UZDATNIONA
- WODA UZDATNIONA NA SIEĆ
- WODA PŁUCZNA
- POPUŁCZNY
- SPUST 1 FILTRATU
- POWIETRZE
- POWIETRZE – PNEUMATYKA
- PODCHŁORYN SODU

- 11,21,31 PRZEPUSZCZNIKI Z SIŁOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: WODA SUROWA
- 12,22,32 PRZEPUSZCZNIKI Z SIŁOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: POPUŁCZNY
- 13,23,33 PRZEPUSZCZNIKI Z SIŁOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: SPUST 1 FILTRATU
- 14,24,34 PRZEPUSZCZNIKI Z SIŁOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: POWIETRZE
- 15,25,35 PRZEPUSZCZNIKI Z SIŁOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: WODA UZDATNIONA
- 16,26,36 PRZEPUSZCZNIKI Z SIŁOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: WODA PŁUCZNA

22.	Pompa zatopiona
21.	Odstojnik popłuczny
20.	Zbiornik wody uzdatnionej
19.	Zawór bezpieczeństwa
18.	Zbiornik przeciwdzierżeniowy
17.	Rotametr
16.	Lampa UV
15.	Mieszacz statyczny
14.	Przepływomierz
13.	Przepływomierz
12.	Zbiornik kontrolno-porniarowy
11.	Rozdzielnia ZH (nie występuje na schemacie)
10.	Rozdzielnia główna (nie występuje na schemacie)
9.	Rozdzielnia technologiczna (nie występuje na schemacie)
8.	Rozdzielnia pneumatyczna
7.	Zestaw chloratora
6.	Zestaw hydroforowy + pompa płuczna
5.	Zestaw dmuchawowy
4.	Zestaw sprężarki
3.	Zestaw aeracji dn1400
2.	Zestaw filtracyjny dn1600 – odzależnianie
1.	Studnia głębinowa z pompą i osprzętem

„VENI” Lidia Przybył		Inwestor:	
ul. Szafitowa 9, 98-220 Tymbark		Urząd Gminy Zduńska Wola	
NIP 8291582464 REGON 362574290		ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola	
Projektował:	mgr inż. Lidia Przybył upr.LOD/0549/POOS/06	Data	02.2024
Skala:	Investycja:	Branża: sanitarna	
schemat	Budowa Stacji Uzdatniania Wody we wsi Krobanów, gm. Zduńska Wola	Stadium: PRU	
Nr rys.	Tytuł rysunku:	sit.	
4	SCHEMAT TECHNOLOGICZNY		