


PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU

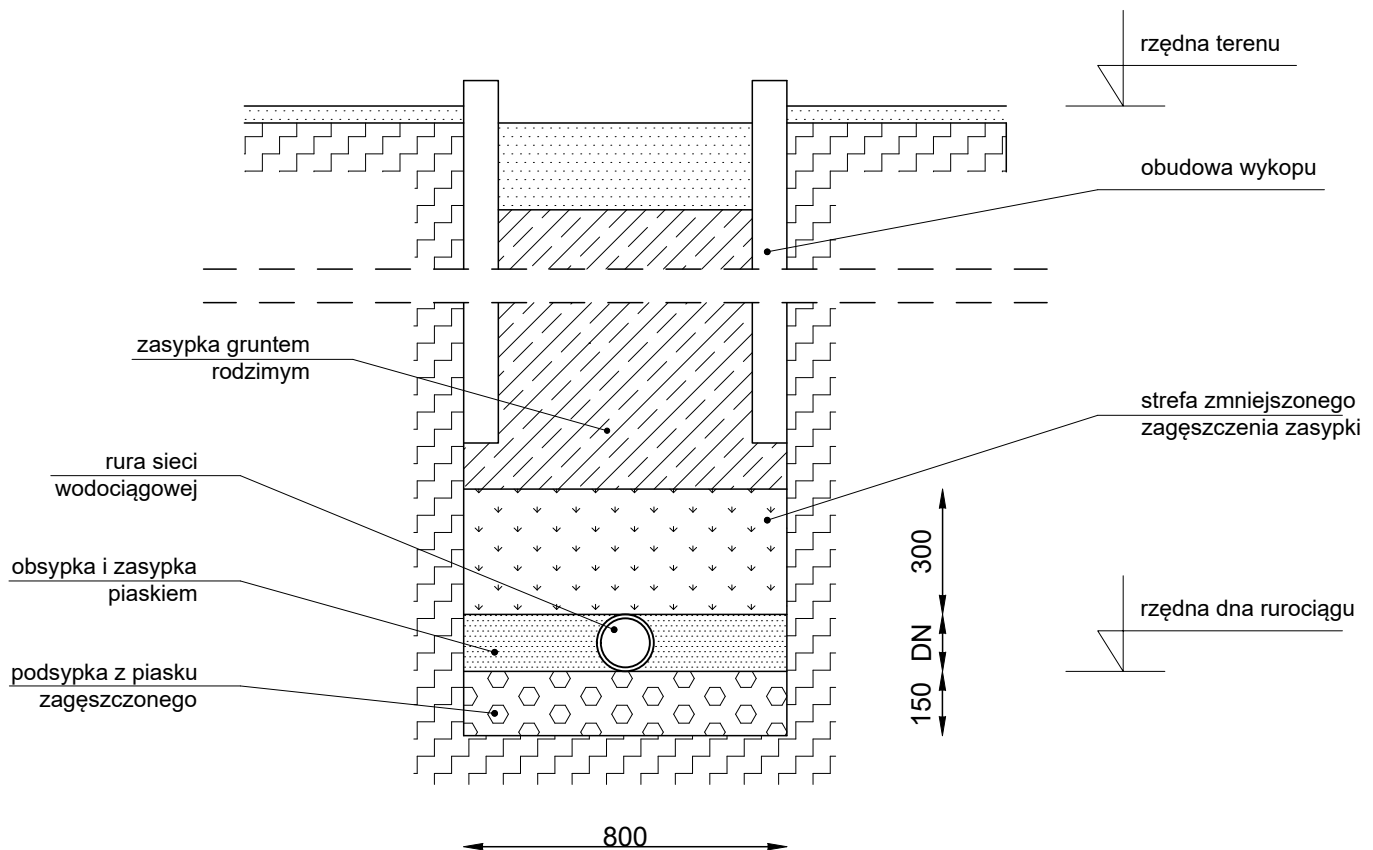

1. Na obsypkę ochronną stosować wyłącznie piasek zachowujący wymagany wskaźnik zagęszczenia.
2. Zasyпку wraz z zagęszczeniem wykonać jednocześnie z usuwaniem - podnoszeniem obudowy wykopu.
3. Dno wykopu należy ukształtować odpowiednio do wymaganego spadku i głębokości, bezpośrednio przed wykonaniem ławy żwirowej.
4. Do zagęszczenia zasyпки w obrębie strefy rury oraz 30 cm nad jej wierzchem należy stosować lekki ubijak wibrujący (maks. ciężar użyteczny 0,30 kN).
5. Wymiary rysunku podano w milimetrach.

BIURO USŁUG TECHNICZNO INSTALACYJNYCH LESZEK ŁOCHYŃSKI 63-300 PLESZEW ul. PADEREWSKIEGO 5					
OBIEKT	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ	PROJEKTANT	inż. Leszek Łochyński WKP/0407/POOS/16		
ADRES OBIEKTU	CHOCZ dz. nr ew. 1063; 873/1; 869 1064; 1148; 856				
INWESTOR	GINA CHOCZ				
TEMAT	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ	NR RYS.	2	SKALA	
NAZWA RYS.	PRZEKRÓJ PRZECZNY PRZES WYKOP	DATA OPRAC.	12.12.2023r.	- -	