OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ 44-370 PSZÓW, UL.A. KRAJOWEJ 54			DATA: 06.2023r.
TEMAT: RZUT PARTERU - INSTALACJA ELEKTRYCZNA			SKALA: 1:50
			RYS.NR 3
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. A. BERNAT	Upr. 250/90Kt	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. J. BERNAT	Upr. SLK/0198/PBE/22	

Str.nr 10

OZNACZENIA

- Linia inst. oświetl. podst. i gniazd wtyczk.
- Linia zbiorcza
- Oprawa LED
- Gniazdko wtyczkowe podwójne
- Wyłącznik hermetyczny
- Silnik pompy
- RK — Rozdzielka kotłowni
- WK — Wyłącznik kotłowni
- DET — Detektor gazu
- Ew — Oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

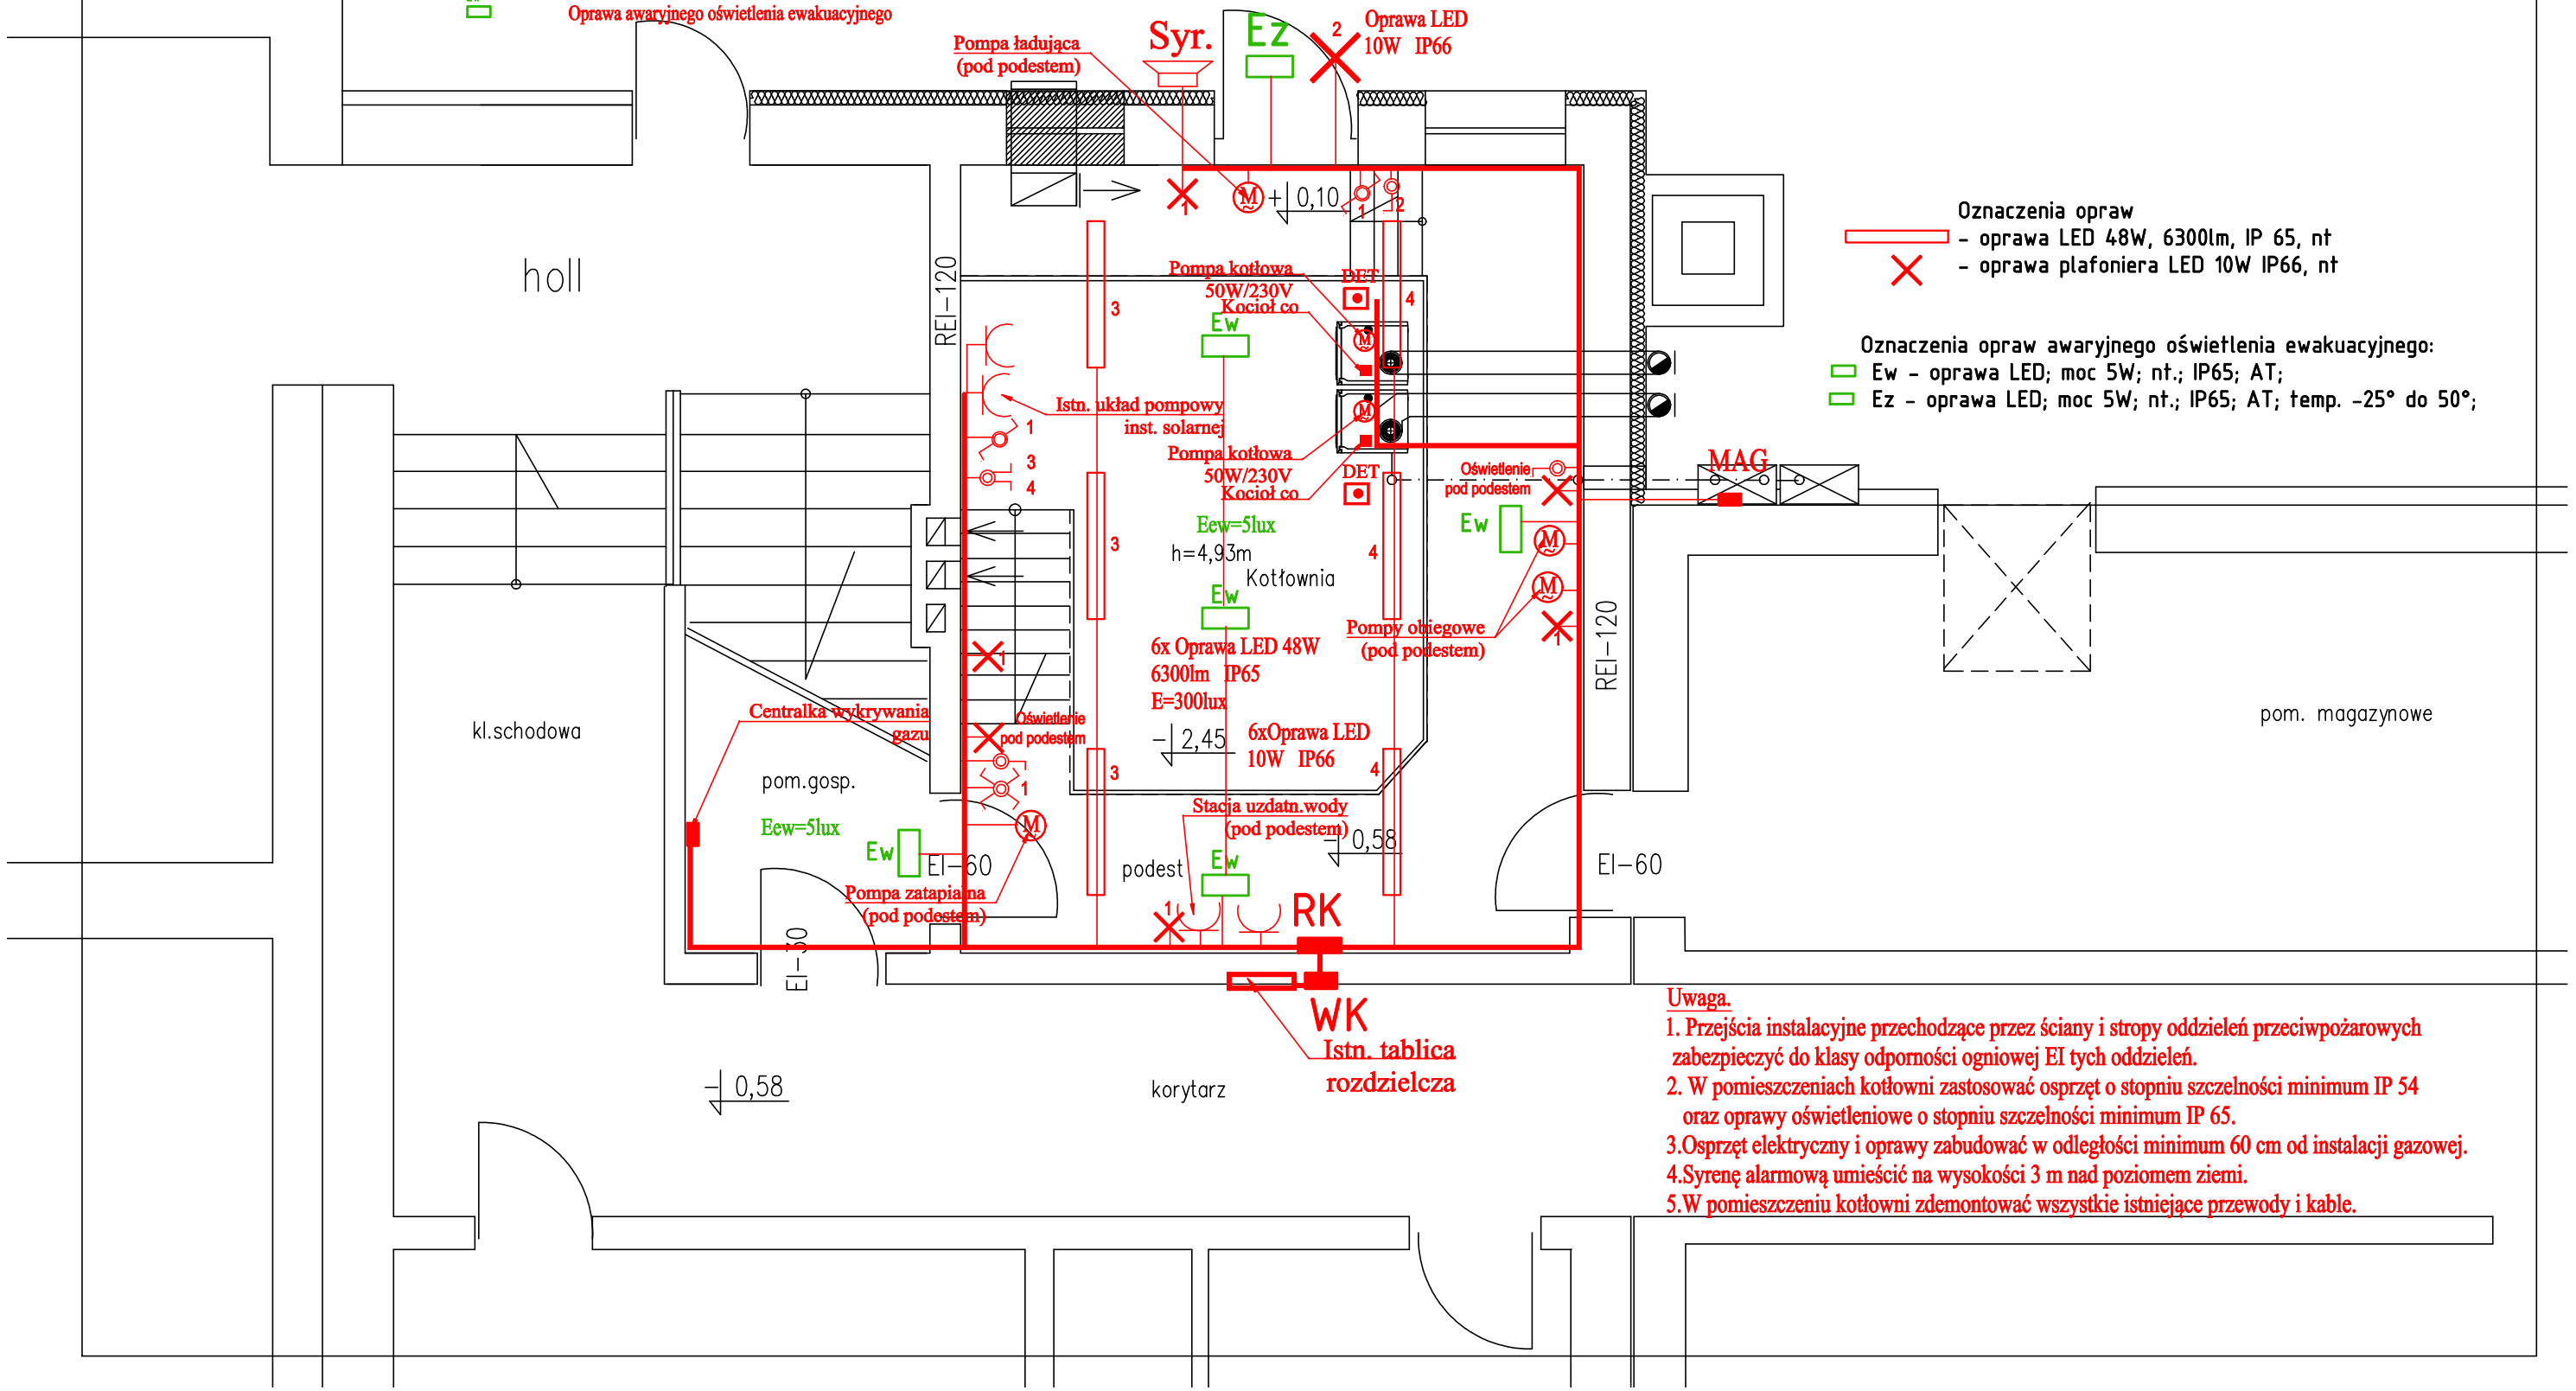

Oznaczenia opraw
- oprawa LED 48W, 6300lm, IP 65, nt
- oprawa plafoniera LED 10W IP66, nt

Oznaczenia opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego:
- Ew - oprawa LED; moc 5W; nt.; IP65; AT;
- Ez - oprawa LED; moc 5W; nt.; IP65; AT; temp. -25° do 50°;

Uwaga.
1. Przejścia instalacyjne przechodzące przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej EI tych oddzieleń.
2. W pomieszczeniach kotłowni zastosować osprzęt o stopniu szczelności minimum IP 54 oraz oprawy oświetleniowe o stopniu szczelności minimum IP 65.
3. Osprzęt elektryczny i oprawy zabudować w odległości minimum 60 cm od instalacji gazowej.
4. Syrenę alarmową umieścić na wysokości 3 m nad poziomem ziemi.
5. W pomieszczeniu kotłowni zdemontować wszystkie istniejące przewody i kable.