


U=400/230V
Samoczynne wyłączenie
Układ sieci TN-C-S

PI=4kW

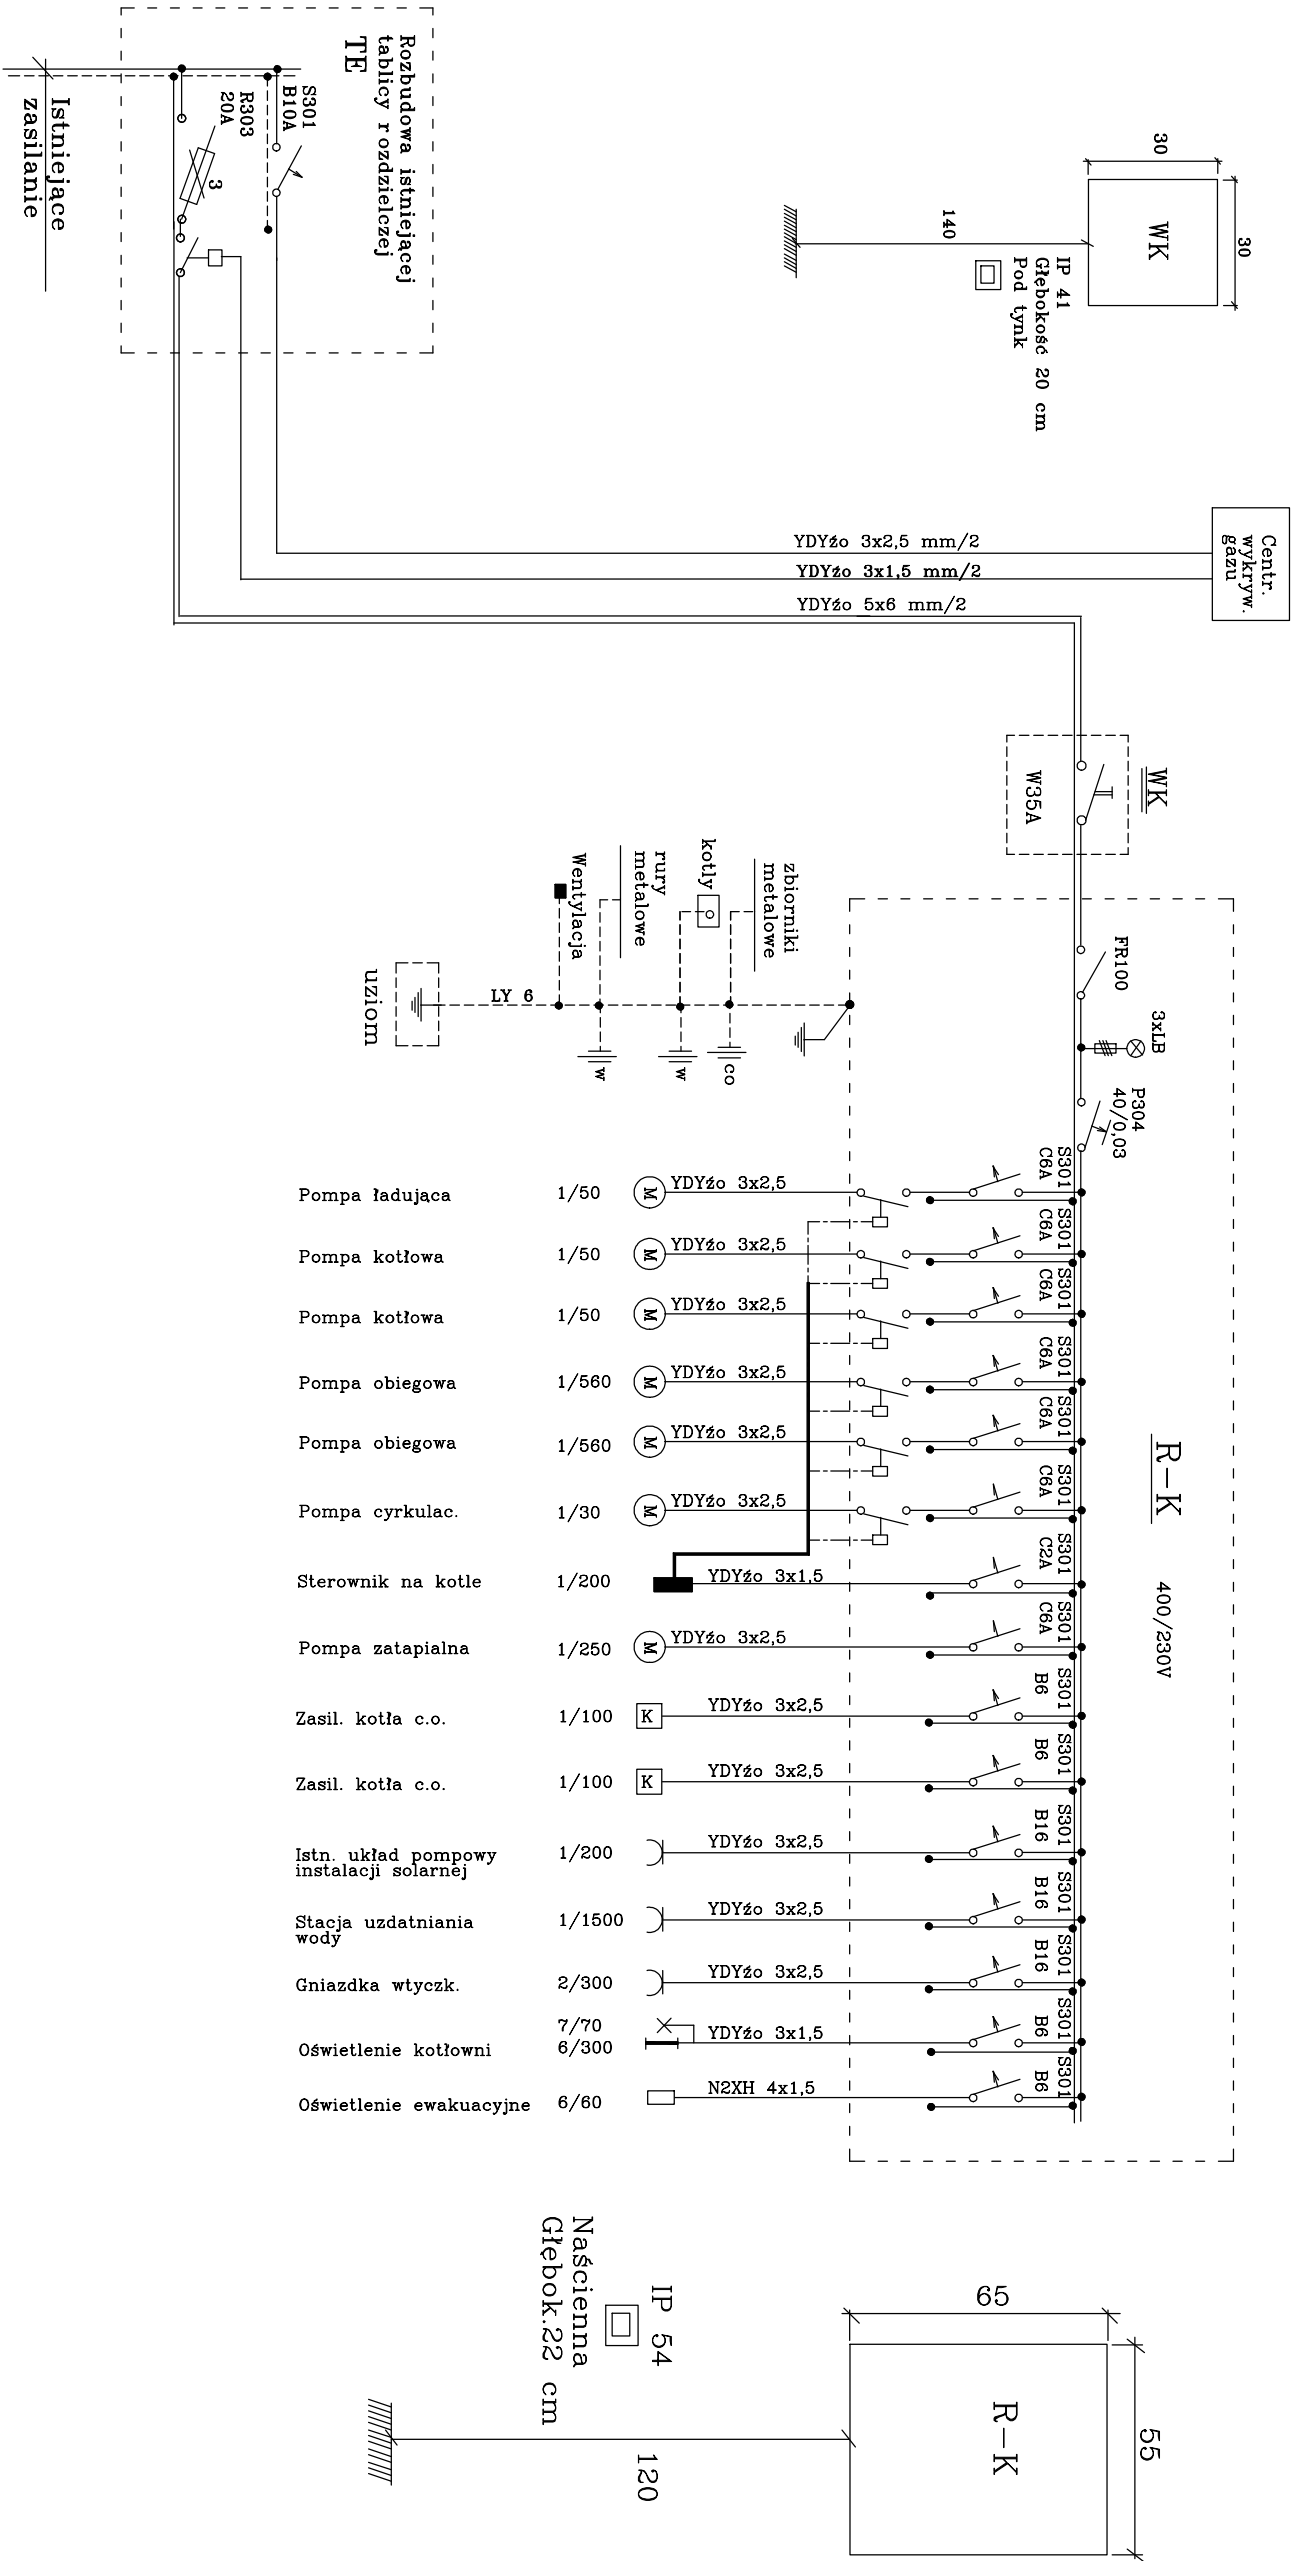

OBIEKT:				DATA:	
BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ				06.2023r.	
44-370 PSZÓW, UL.A. KRAJOWEJ 54					
TEMAT:				SKALA:	
SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELKI RK				RYS.NR	
				2	
PROJEKTOWAŁ:		mgr inż. A. BERNAT	Upr. 250/90Kt		
SPRAWDZIŁ:		mgr inż. J. BERNAT	Upr. SLK/0198/PBE/22		