



Gazociąg w rurze osłonowej dwudzielnej

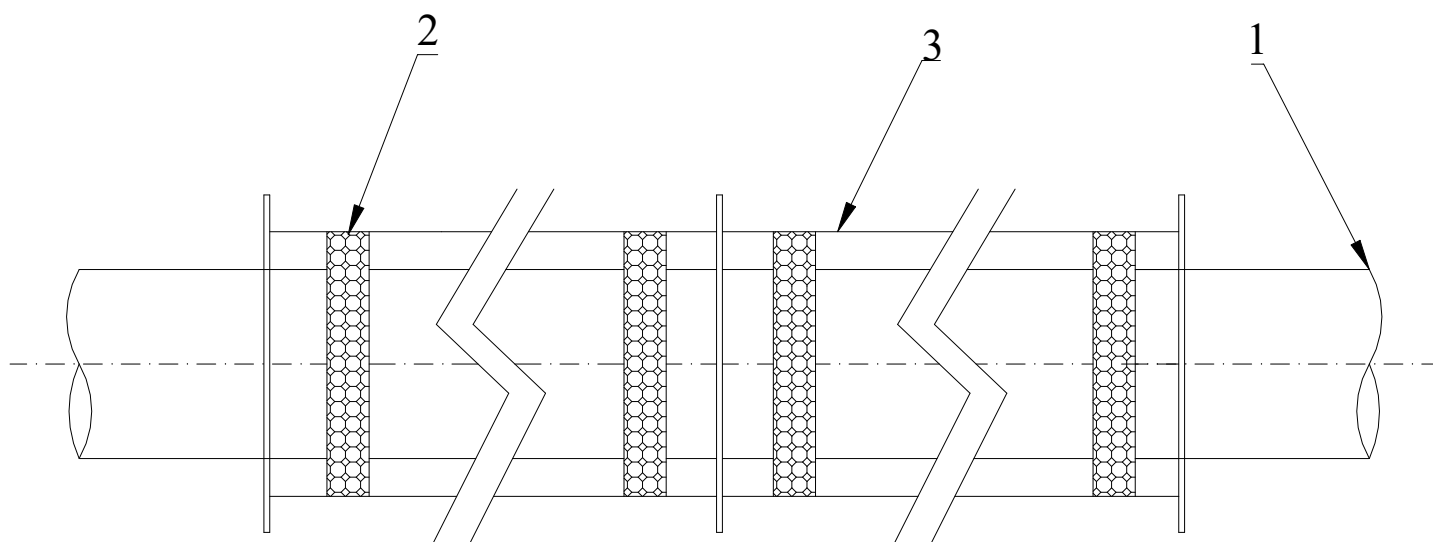

1. Rura przewodowa
2. Płozy dystansowe
3. Rura osłonowa dwudzielna

Rura osłonowa dwudzielna na istniejącym gazociągu:

- Rura przewodowa PE 100 dn110 mm - rura osłonowa dwudzielna dn200 mm PEHD z płozami o wysokości 15mm
- Rura przewodowa PE 100 dn63 mm - rura osłonowa dwudzielna dn110 mm PEHD z płozami o wysokości 15mm

Adres obiektu	woj. podlaskie Gmina Turośń Kościelna m. Niewodnica Korycka			 DROMOBUD
Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY - GAZOCIĄG			
Nazwa projektu	Przebudowa ul. Olchowej w Niewodnicy Koryckiej			
Branża	SANITARNA		Skala -	
Tytuł rysunku	Gazociąg w rurze osłonowej dwudzielnej		Data 15.05.2024	Rys. nr 7
Funkcja	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Izabela Kozłowska	SANITARNA	PDL/0140/POOS/13 PDL/IS/0018/14	
Sprawdzający	mgr inż. Beata Kalinowska		PDL/0058/POOS/13 PDL/IS/0118/13	
Współpraca	mgr inż. Marta Jabłońska		-	