



PROFIL GAZOCIĄGU Z RUR PE W TERENIE UZBROJONYM

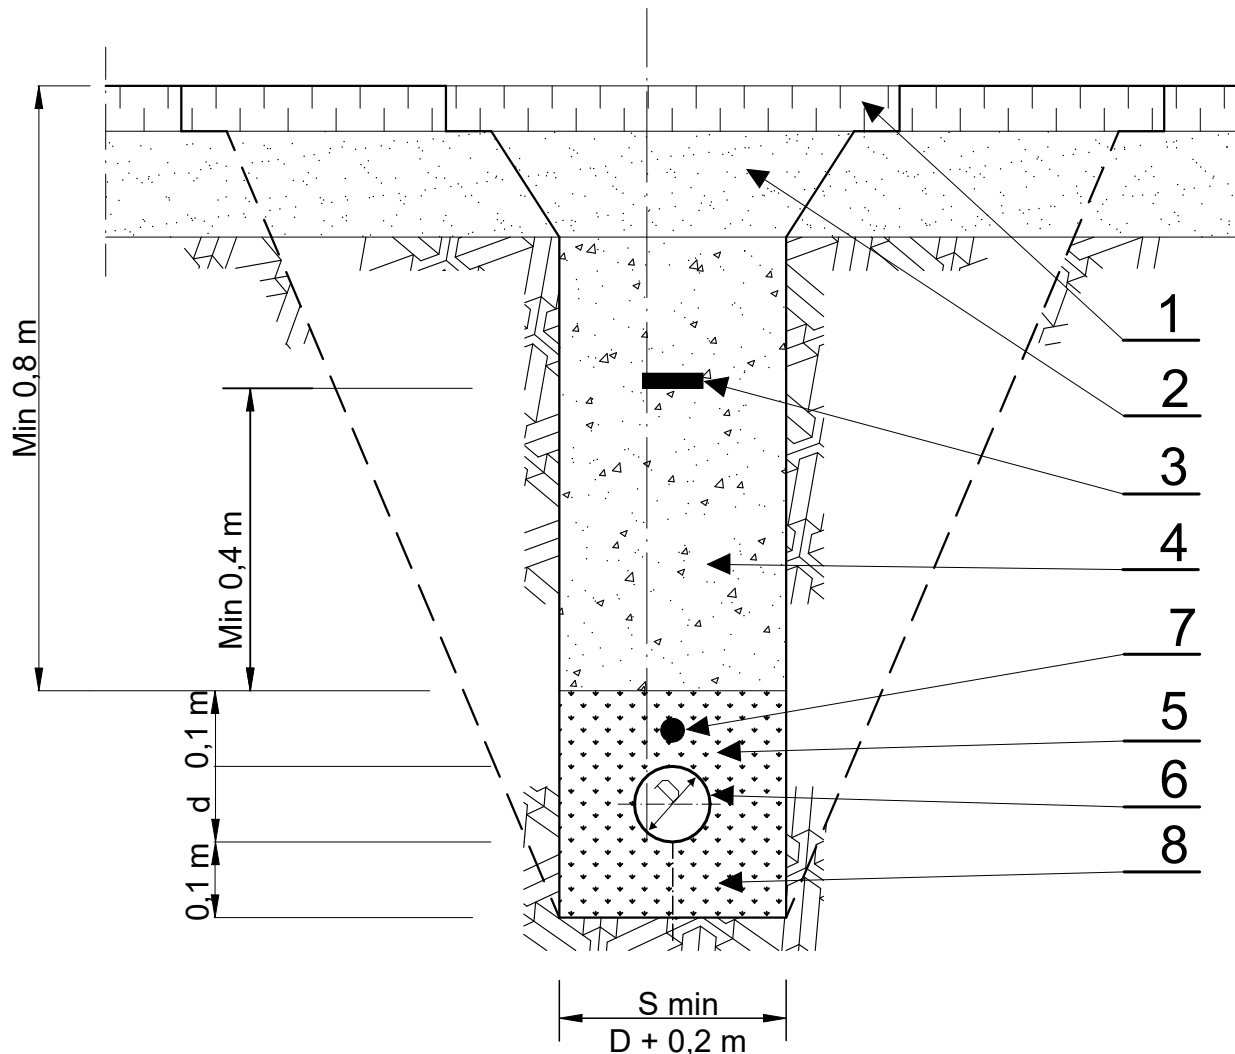

1. Warstwa nawierzchniowa (asfalt, bruk, płyty chodnikowe itp.)
2. Warstwa żwiru stabilizowanego
3. Taśma ostrzegawcza żółta, szerokości min 0,20 m
4. Grunt rodzimy
5. Nadspka nie mniej niż 10,0 cm
6. Gazociąg rura przewodowa z PE
7. Przewód lokalizacyjny (sygnalizacyjny)
8. Podsyпка nie mniej niż 10,0 cm dla gruntów piaszczystych bez kamieni przy kamienistym podłożu min. 0,15 cm

UWAGA: W miejscach połączeń wykonywanych w wykopie należy wykop poszerzyć do min. 60 cm dla wszystkich średnic.

Adres obiektu	woj. podlaskie Gmina Turośń Kościelna m. Niewodnica Korycka			 DROMOBUD
Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY - GAZOCIĄG			
Nazwa projektu	Przebudowa ul. Olchowej w Niewodnicy Koryckiej			
Branża	SANITARNA		Skala -	
Tytuł rysunku	Profil gazociągu z rur PE w terenie uzbrojonym		Data 15.05.2024	Rys. nr 5
Funkcja	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Izabela Kozłowska	SANITARNA	PDL/0140/POOS/13 PDL/IS/0018/14	
Sprawdzający	mgr inż. Beata Kalinowska		PDL/0058/POOS/13 PDL/IS/0118/13	
Współpraca	mgr inż. Marta Jabłońska		-	