



UWAGI:

* - w przypadku kanalizacji dwuotworowej zastosować drut o średnicy 6 mm

** - w przypadku kanalizacji dwuotworowej zastosować dwa korytka z desek

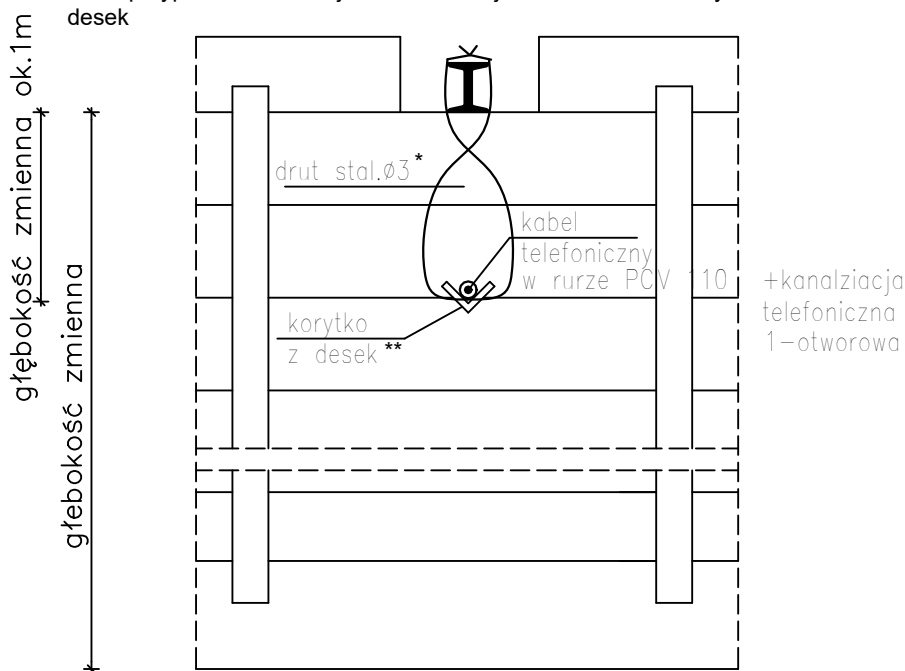

Adres obiektu	woj. podlaskie Gmina Turośń Kościelna m. Niewodnica Korycka			
Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY - KANALIZACJA DESZCZOWA			
Nazwa projektu	Przebudowa ul. Olchowej w Niewodnicy Koryckiej			
Branża	SANITARNA		Skala -	
Tytuł rysunku	Zabezpieczenie kanalizacji telefonicznej jedno i dwuotworowej - T1		Data 15.05.2024	Rys. nr I
Funkcja	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Izabela Kozłowska	SANITARNA	PDL/0140/POOS/13 PDL/IS/0018/14	
Sprawdzający	mgr inż. Beata Kalinowska		PDL/0058/POOS/13 PDL/IS/0118/13	
Współpraca	mgr inż. Marta Jabłońska		-	