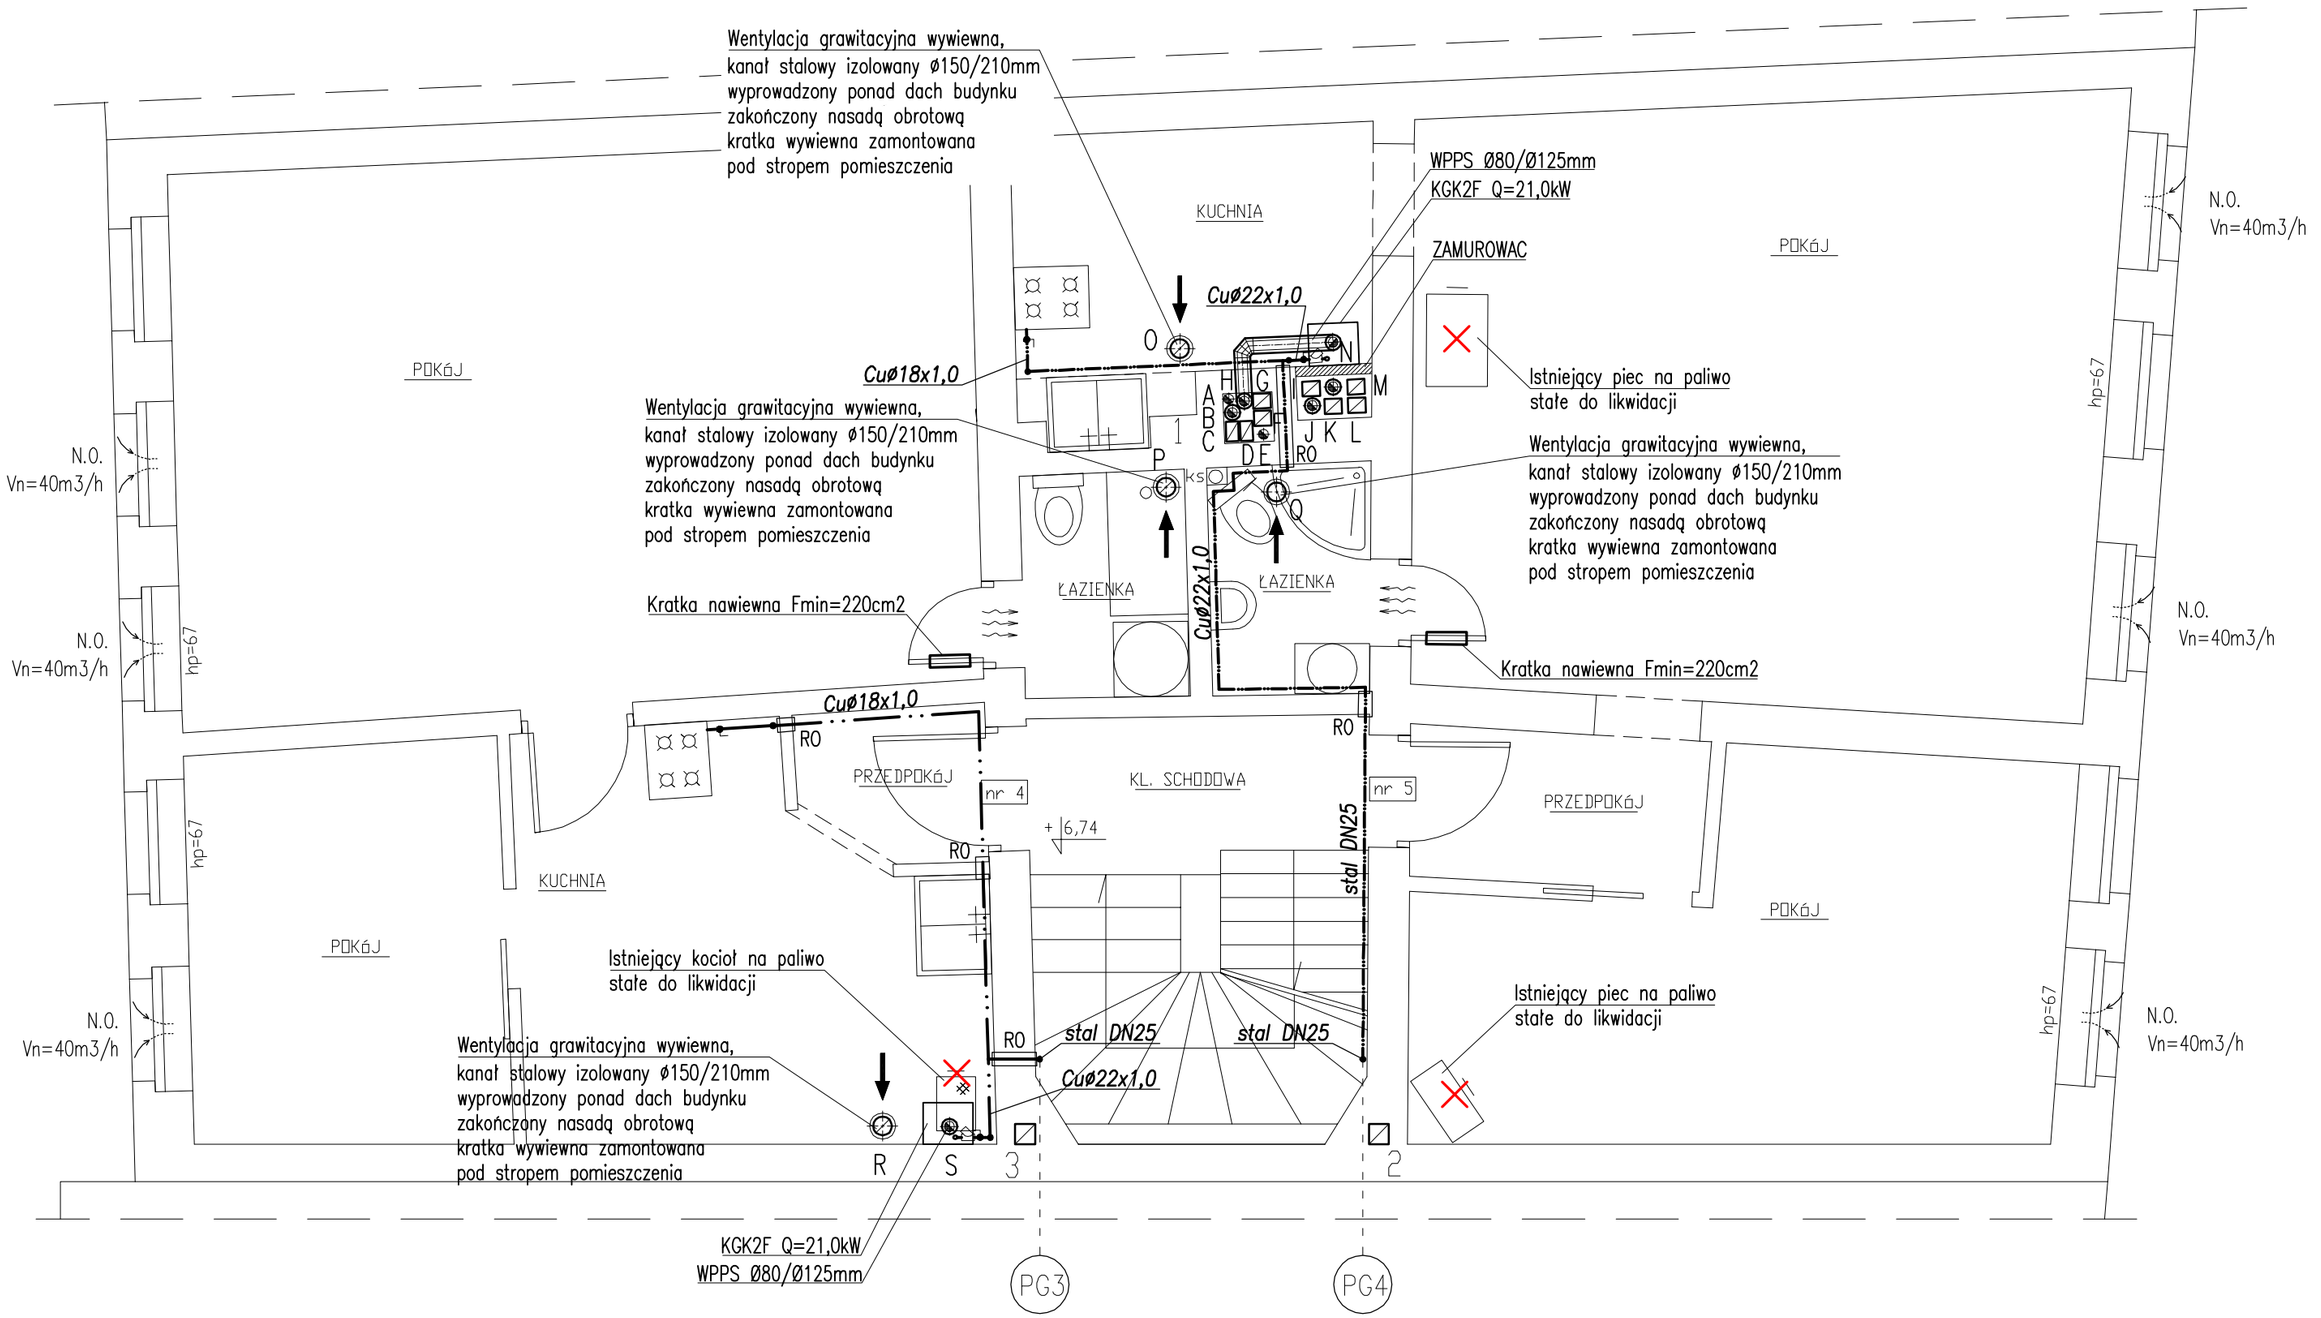

OZNACZENIA

- Instalacja gazowa w częściach wspólnych
- DN40 Średnica rury gazowej (stal)
- Instalacja gazowa wewnętrzna
- Cuø22x1,0 Średnica rury gazowej (miedź)
- Rura ochronna (RO)
- PG1 Pion instalacji gazowej
- Kuchenka gazowa 4-palnikowa
  - Zawór odcinający DN15
- KGK2F Q=21,0kW
  Wiszący kocioł gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny moc Q=21,0kW zawór bezp. 3bar naczynie przeponowe 8dm3
  - Zawór odcinający gazu DN20
  - Filtr siatkowy gazu DN20
- Wentylacja grawitacyna wywiewna
- WPPS Ø80/Ø125mm System powietrzno-spalinowy typ WPPS wykonany ze stali kwasoodpornej o średnicy Ø80/Ø125mm
- N.O. Nawiewnik okienny montowany w górnej części okna
- Zamurowania

UWAGI:

1. *Ostateczną decyzję w zakresie stosowania określonego typu gazomierzy i rozstawu ramion należy skonsultować z dostawcą gazu na etapie wykonania inwestycji*
2. *Gazomierze montować na uchwycie eliminującym przenoszenie naprężeń z instalacji gazu, na wysokości 0,30–1,80m od poziomu podłogi do spodu urządzenia, w wentylowanych szafkach gazowych o wym. 400x500x250mm*
3. *Przed każdym kotłem gazowym zamontować zawór odcinający DN20 oraz filtr siatkowy gazu DN20*
4. *Przed każdą kuchenką gazową zamontować zawór odcinający DN15*
5. *Wszystkie kanały wentylacyjne należy zaizolować*
6. *Wszystkie kanały wentylacyjne wyprowadzić ponad dach budynku oraz zakończyć nasadą obrotową*
7. *Kratki wywiewne zamontować pod stropem pomieszczenia*

TROVIS BIURO PROJEKTOWE
MGR INŻ. TOMASZ NOWAK
UL. SAPERÓW 1/1
58-310 SZCZAWNO - ZDRÓJ
BIURO@TROVIS.PL

Projektant:	mgr inż. Ewa Agata Nowak	135/02/DUW		Data: 15.11.2021
Asystent:	mgr inż. Tomasz Nowak			
Temat:	Budowa instalacji gazowej, wentylacji grawitacyjnej oraz centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Fredry 7 w Nowej Rudzie dz. nr 221/30, 221/39 obręb nr 3 Nowa Ruda			Stadium: PW
Inwestor:	Gmina Miejska Nowa Ruda ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda			Skala: 1:50
Tytuł rys.:	Rzut II piętra – instalacja gazowa, wentylacji grawitacyjnej			Nr. rys.: 5