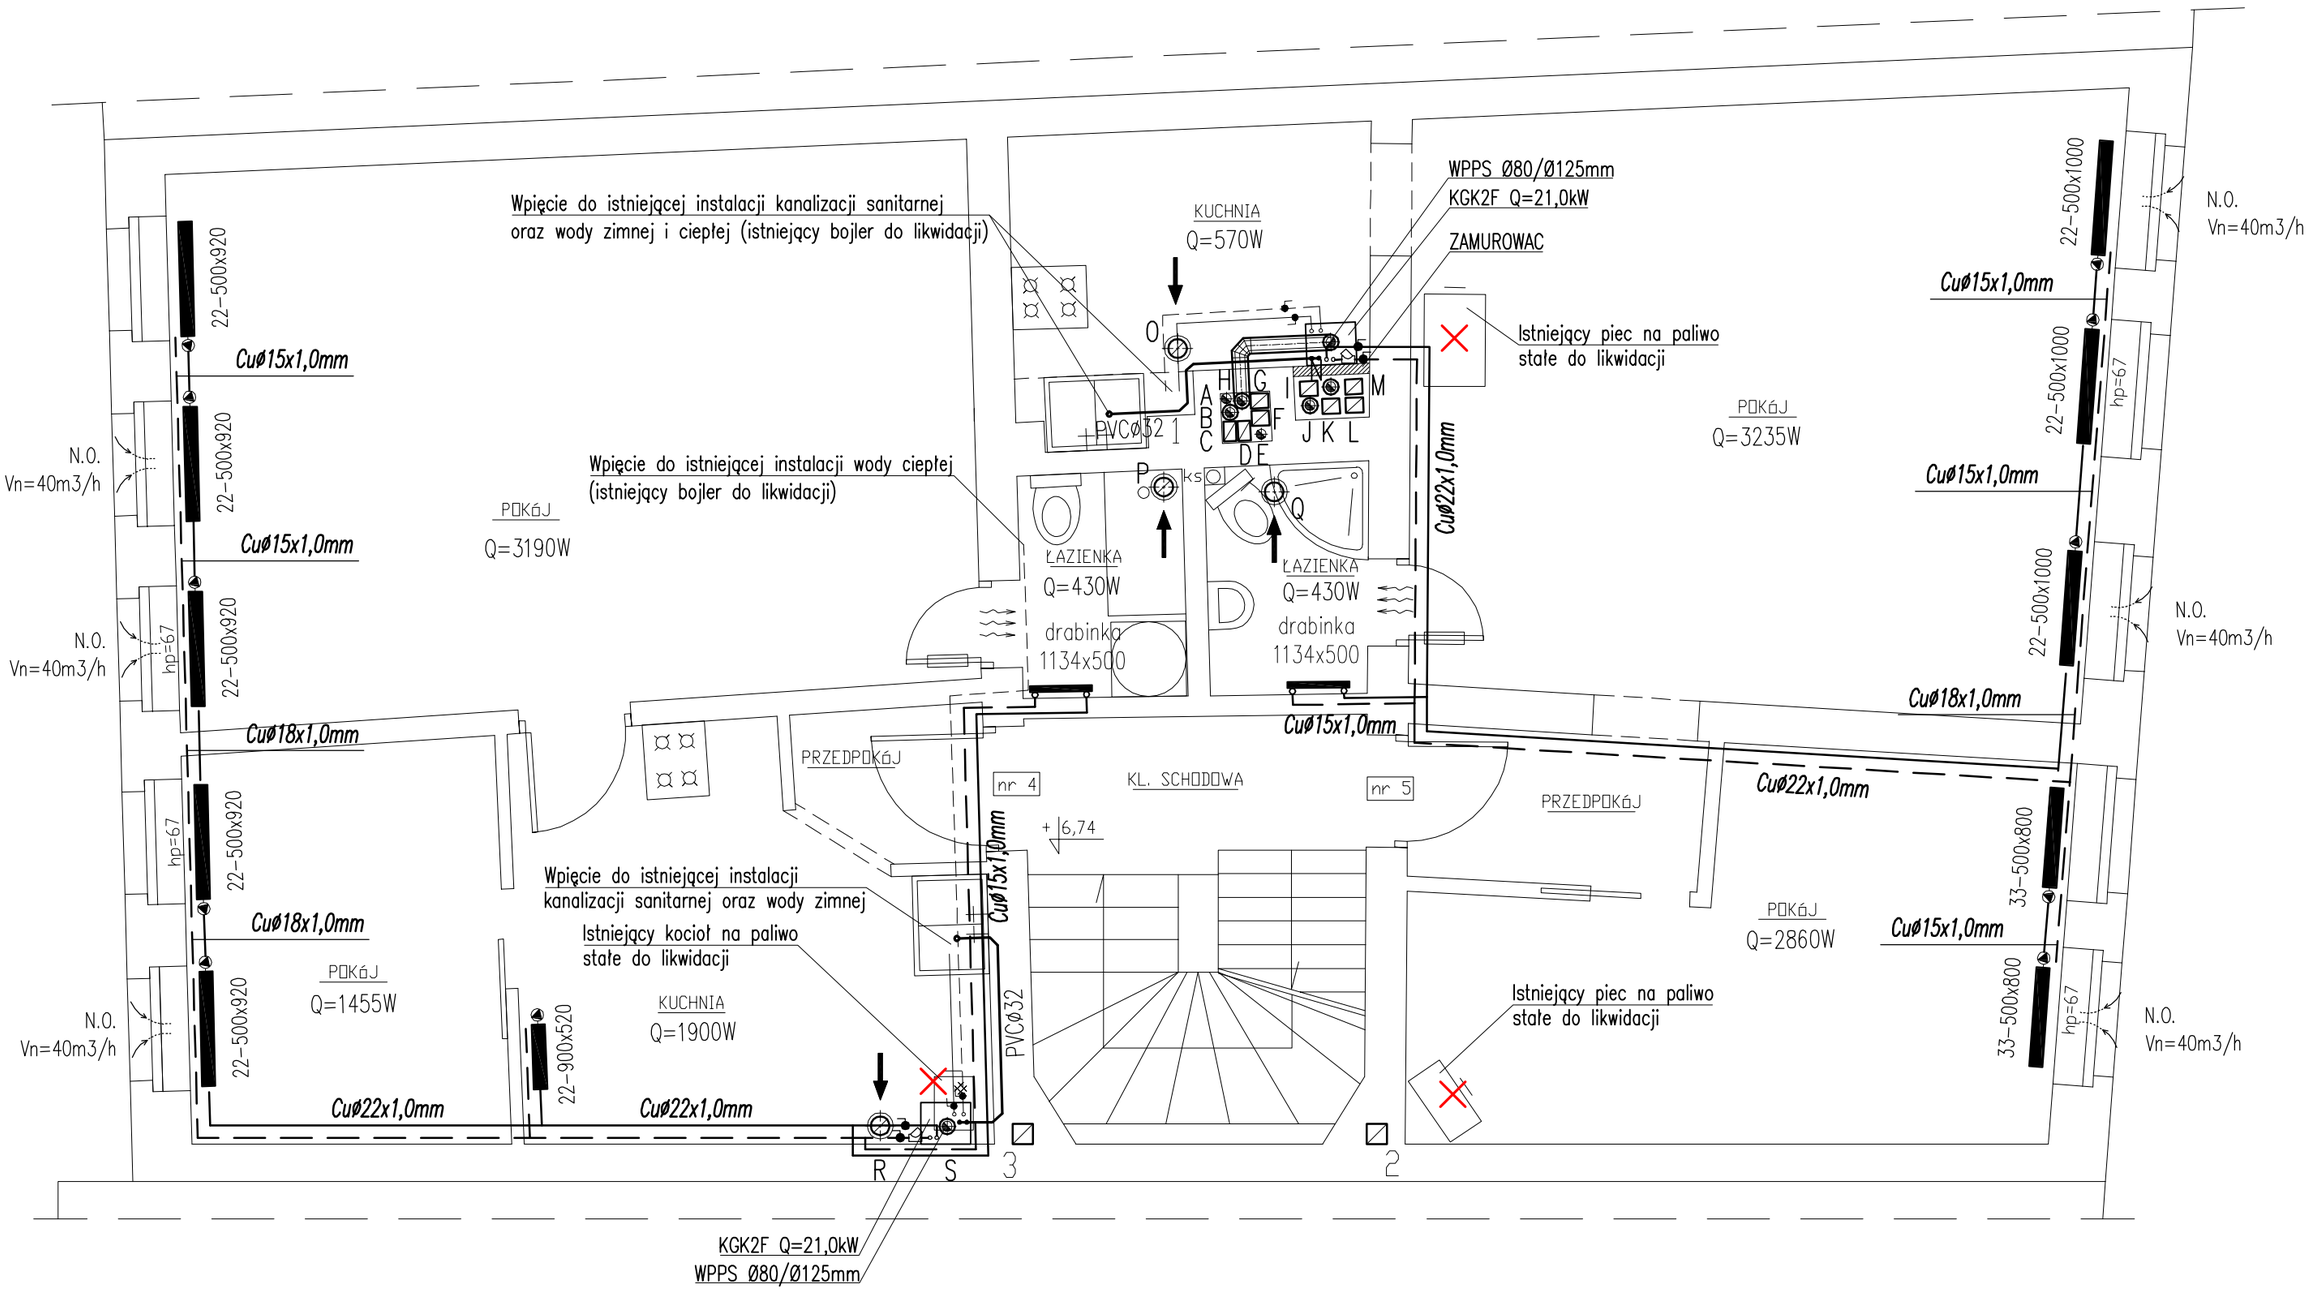

OZNACZENIA

——	Instalacja centralnego ogrzewania (t_z/t_p=70/55°C)
22-500x600	Grzejnik płytowy typ kompaktowy 22, wysokość 500mm, długość 600mm
drabinka 714x500	Grzejnik łazienkowy typu drabinka, wysokość 714mm, szerokość 500mm
*Cuø15*1,0mm*	Średnica rury instalacji c.o. (miedź)
N.O.	Nawiewnik okienny montowany w górnej części okna

UWAGI:
Przy kotle należy zamontować zawory odcinające DN20
Na powrocie instalacji centralnego ogrzewania należy zamontować filtr siatkowy DN20

TROVIS BIURO PROJEKTOWE
MGR INŻ. TOMASZ NOWAK
UL. SAPERÓW 1/1
58-310 SZCZAWNO - ZDRÓJ
BIURO@TROVIS.PL

Projektant:	mgr inż. Ewa Agata Nowak	135/02/DUW		Data: 15.11.2021
Asystent:	mgr inż. Tomasz Nowak			Stadium: PAB
Temat:	Budowa instalacji gazowej, wentylacji grawitacyjnej oraz centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Fredry 7 w Nowej Rudzie dz. nr 221/30, 221/39 obręb nr 3 Nowa Ruda			Skala: 1:50
Inwestor:	Gmina Miejska Nowa Ruda ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda			Nr. rys.: 9
Tytuł rys.:	Rzut II piętra – instalacja centralnego ogrzewania			