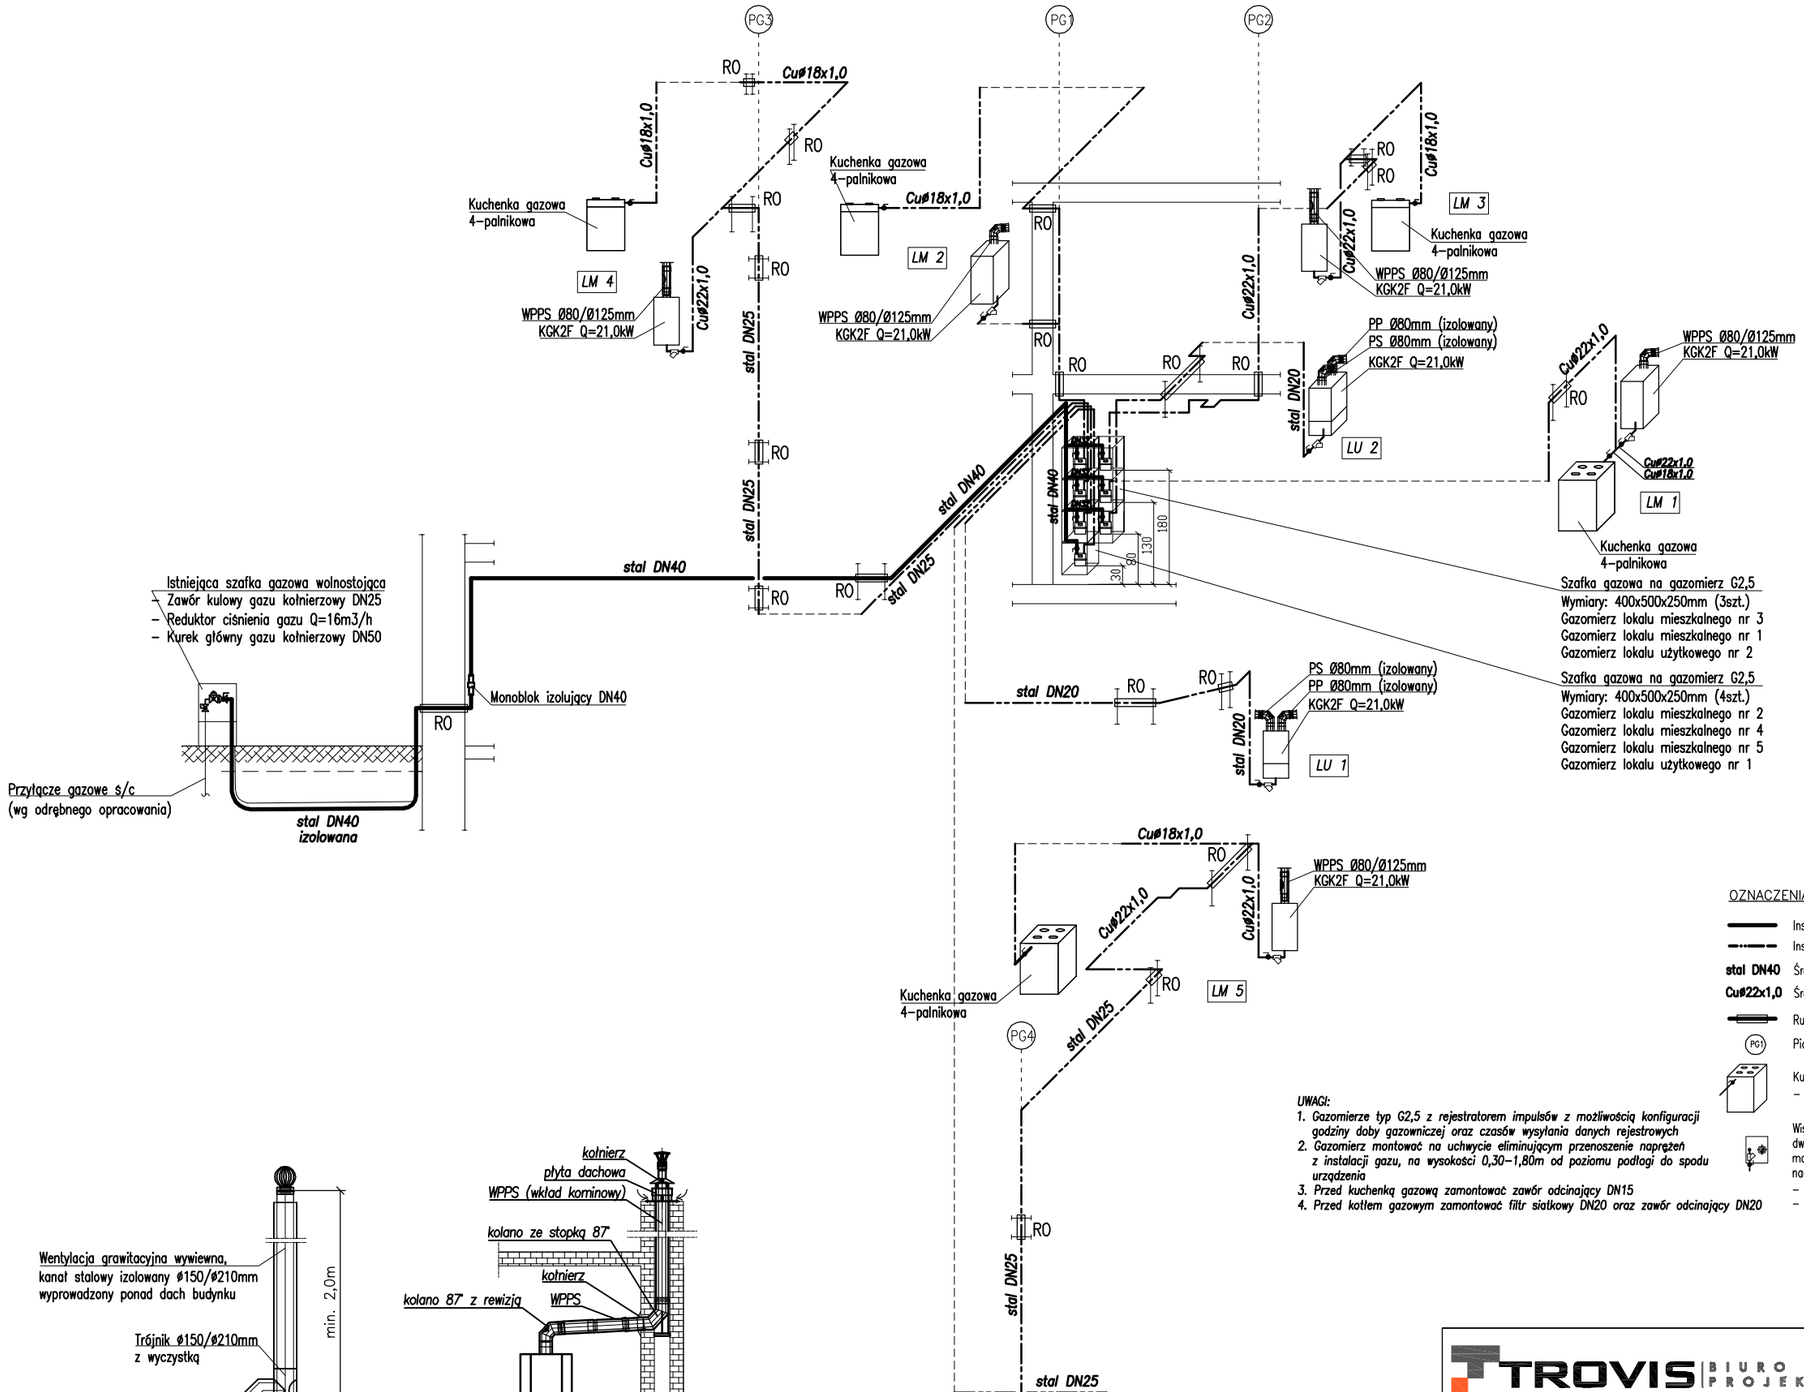

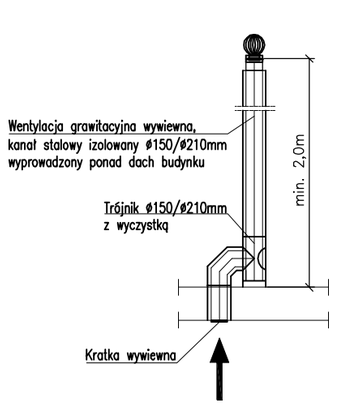

SCHEMAT WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

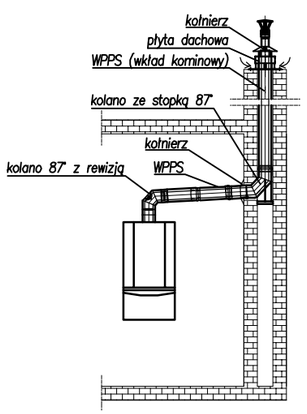

SCHEMAT SYSTEMU POWIETRZNO – SPALINOWEGO

OZNACZENIA

- Instalacja gazowa w częściach wspólnych
- Instalacja gazowa wewnętrzna
- **stal DN40** Średnica rury gazowej (stal)
- **Cu⌀22x1,0** Średnica rury gazowej (miedź)
- Rura ochronna (RO)
- (PG1) Pion instalacji gazowej
- Kuchenka gazowa 4–palnikowa – Zawór odcinający DN15
- Wiszący kocioł gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny moc Q=21,0kW zawór bezp. 3bar, naczynie przeponowe 8dm3 – Zawór odcinający gazu DN20 – Filtr siatkowy gazu DN20

UWAGI:

1. *Gazomierze typ G2,5 z rejestratorem impulsów z możliwością konfiguracji godziny doby gazowniczej oraz czasów wysyłania danych rejestrowych*
2. *Gazomierz montować na uchwycie eliminującym przenoszenie naprężeń z instalacji gazu, na wysokości 0,30–1,80m od poziomu podłogi do spodu urządzenia*
3. *Przed kuchenką gazową zamontować zawór odcinający DN15*
4. *Przed kotłem gazowym zamontować filtr siatkowy DN20 oraz zawór odcinający DN20*

TROVIS BIURO PROJEKTOWE
MGR INŻ. TOMASZ NOWAK
UL. SAPERÓW 1/1
58-310 SZCZAWNO - ZDRÓJ
BIURO@TROVIS.PL

Projektant:	mgr inż. Ewa Agata Nowak	135/02/DUW		Data: 15.11.2021
Asystent:	mgr inż. Tomasz Nowak			Stadium: PAB
Temat:	Budowa instalacji gazowej, wentylacji grawitacyjnej oraz centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Fredry 7 w Nowej Rudzie dz. nr 221/30, 221/39 obręb nr 3 Nowa Ruda			Skala: 1:50
Inwestor:	Gmina Miejska Nowa Ruda ul. Rynek 1, 57–400 Nowa Ruda			Nr. rys.: 6
Tytuł rys.:	Projekt zagospodarowania terenu			