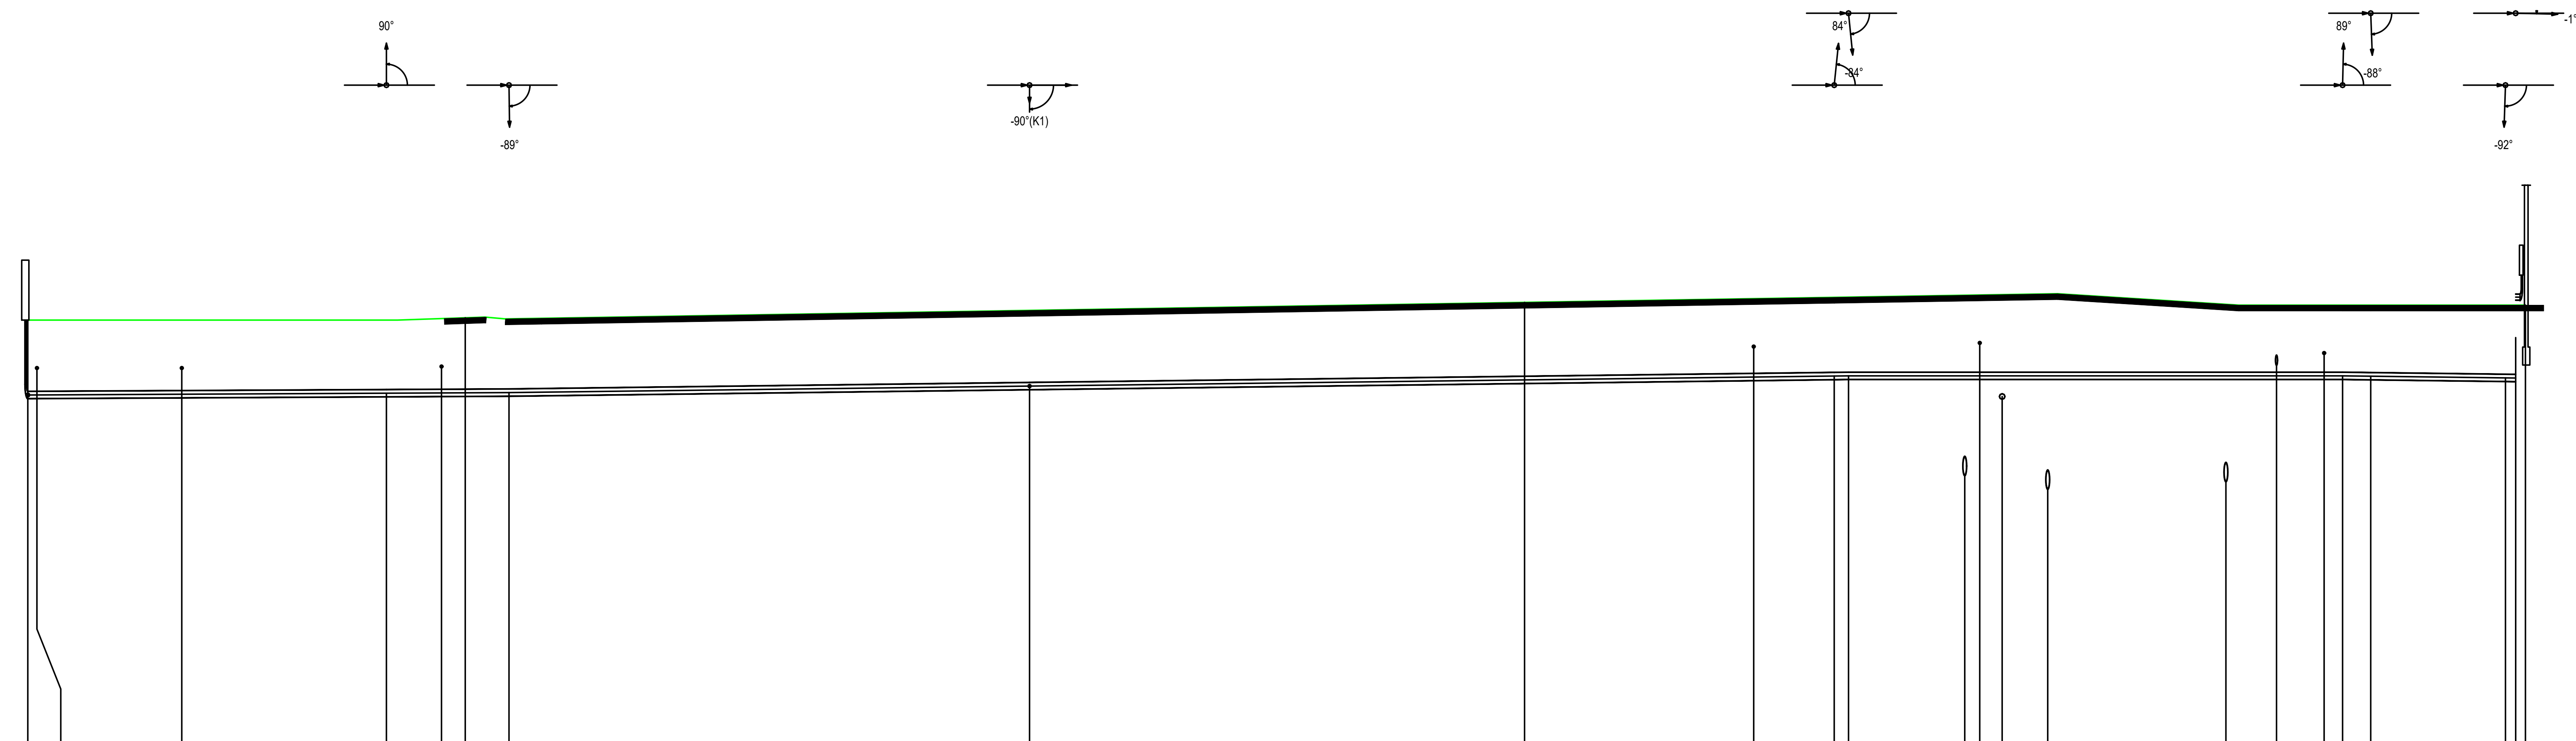



OZNACZENIE PROFILU: G.G1
POZIOM PORÓWNAWCZY 180.00 m n.p.m.

Opis	RZĘDNA TERENU ISTN.	RZĘDNA OSI PRZEWODU	ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU	ODLEGŁOŚCI	HEKTOMETRY
Skrzynka wolnostojąca; Proj. połączenie z przewodem Ø63, Rz.o.=191.53; Kabel energ.	192.78	191.53	1.25	0.00	G.G1
Kabel telek.	192.78	191.54	1.24	12.84	
Zał.= 90°	192.78	191.56	1.22	29.91	G2
Kabel telek.	192.81	191.56	1.24	34.50	
Chodnik bet. szer.=3.5m	192.82	191.57	1.25	36.48	
Zał.= -89°	192.80	191.57	1.23	40.13	G3
Proj. połączenie z przewodem GSK2 Ø50, Rz.o.=191.68	192.94	191.68	1.26	83.54	G4
Droga bet. L=170.0m	193.08	191.78	1.29	124.82	
Kabel energ.	193.14	191.83	1.31	143.93	
Zał.= 84°	193.16	191.85	1.31	150.64	G5
Zał.= -84°	193.16	191.85	1.31	151.84	G6
Kan. deszcz. Ø300, Rz.d.=190.19	193.19	191.85	1.35	161.53	
Kabel telek.	193.20	191.85	1.35	162.78	
Wod. miejski, Rz.o.=191.51	193.21	191.85	1.36	164.65	
Kan. san. Ø300, Rz.d.=189.97	193.22	191.85	1.37	168.45	
Kan. san. Ø300, Rz.d.=190.09	193.04	191.85	1.19	183.31	
Kan. deszcz. Ø160, Rz.d.=192.03	193.03	191.85	1.18	187.53	
Kabel energ.	193.03	191.85	1.18	191.50	
Zał.= 89°	193.03	191.85	1.18	193.04	G7
Zał.= -88°	193.03	191.84	1.19	195.39	G8
Zał.= -92°	193.03	191.82	1.21	206.62	G9
Zał.= -1°	193.03	191.81	1.22	207.47	G10
		193.16	-0.13		
Skrzynka	193.03	193.16	-0.13	208.29	GSK1

SPADKI, DŁUGOŚCI: 0.1% 40.13m; 0.25% 111.71m; 0% 41.20m; 0.25% 15.25m

ŚREDNICA, MATERIAŁ: Ø125 PE 100 RC SDR 11 L=207.47m

ODLEGŁOŚCI (między punktami): 29.91; 10.22; 43.41; 67.11; 1.19; 41.20; 2.35; 11.24; 0.85; 0.81

0 1 2

Uwaga:
1. Sieć gazową należy wykonać zgodnie z IGNiG Wytyczne projektowania i budowy i użytkowania sieci gazowych z polietylenu.
2. Sieć gazową należy wykonać z rur z PE 100 RC SDR11
3. Sieć gazową należy wykonać zgodnie z normami związanymi
   - PN-EN 1555-1
   - PN-EN 1555-2
   - PN-EN 1555-4
   - PN-EN 1555-5
4. Sieć gazową w obszarze dróg gminnych układać na głębokości min.1,0m w obszarze rowów przydrożnych na głębokości min. 0,8m
5. Nad rurociągiem na wysokości 0,3m układać taśmę lokalizacyjną o szerokości min. 10 cm, pod rurociągiem układać drut lokalizacyjny DY 1,5mm²
6. W miejscu skrzyżowań z siecią ciepłowniczą i wodociągową na gazociągu należy stosować rury ochronne. Końcówki rur należy uszczelnić pianką PU.
7. W miejscu skrzyżowań gazociągu z przewodami elektroenergetycznymi lub teletechnicznymi należy stosować dwudzielne rury ochronne na kablach
8. Roboty ziemne wykonywać zgodnie z wytycznymi zarządców nieruchomości
9. Po wykonaniu wykopów uszkodzony teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego

P.U.T.P i E "KORTERM" Zbigniew Korek
ul. Sokolska 74/7; 40-087 Katowice
korterm@korterm.pl; tel. +48 600 973 527

Inwestor: Skarb Państwa Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach
Kule 2, 42-110 Popów

Nazwa zadania: Projekt przebudowy dwóch kotłowni w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach

Tytuł opracowania: Projekt zagospodarowania terenu

Lokalizacja: Kule 2, 42-110 Popów
działki nr ewid.:551, 552, 554, 559, 560/2, 561/2, 563/2, 564/2, 565/2, 566/2, 568/2, 569/2, 570/2, 2/2, 2/3, 560/1, 561/1, 562/1, 563/1, 564/3, 565/3, 566/3, 568/3, 569/3, 570/4, 571/2, 572/2

Nazwa rys.
PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU - ODCINEK GG1 - GSK1

		Uprawnienia:	Podpis:
Projektował	mgr inż. Paweł Chorabik	SLK/8432/PWBS/19	
Sprawdził	mgr inż. Zbigniew Korek	73/2000	

Data	Skala / format	Faza projektu.	Nr umowy:	Nr rys.
05.2024	1:100:500/ 297x720	Projekt zagospodarowania terenu	9/U/PP/2024	G02