


SCHEMAT UŁOŻENIA RUROCIĄGU W WYKOPIE

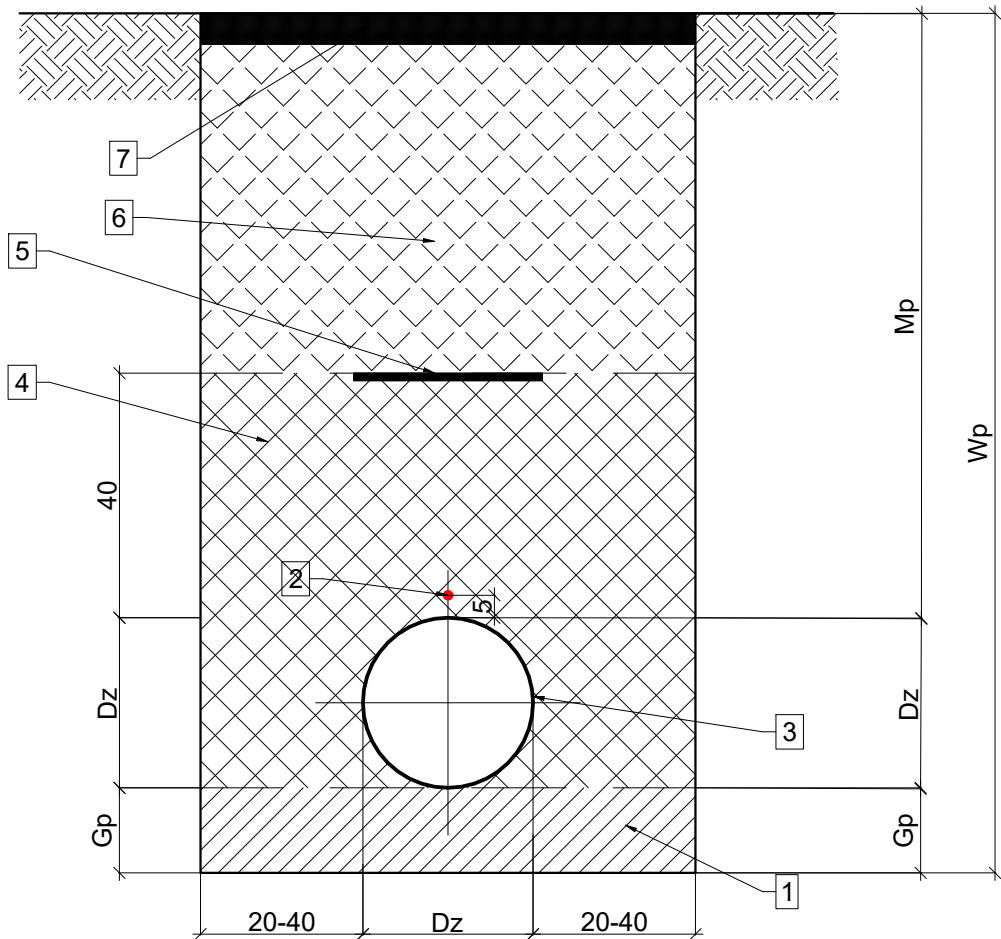

- Legenda:**
Dz - średnica zewnętrzna rurociągu
Sm - szerokość montażowa rurociągu dla rurociągów montowanych poza wykopem 20cm dla rurociągów montowanych w wykopach 40 cm
Gp- grubość podsypki w gruntach piaszczystych 5-10 cm w gruntach kamienistych 15 cm
Mp - minimalne przykrycie rurociągu 80 cm
Spis oznaczeń:
1 - grunt rodzimy niezawierający frakcji kamienistej
2 - drut lokalizacyjny 6,0mm² DY 5 cm nad rurociągiem
3 - Rurociąg PE
4 - zasypka gruntem rodzinnym bez frakcji kamienistej zagęszczona mechanicznie
5 - taśma lokalizacyjna
6 - zasypka gruntem rodzinnym zagęszczona mechanicznie
7 - odtworzenie terenu

P.U.T.P i E "KORTERM" Zbigniew Korek ul. Sokolska 74/7; 40-087 Katowice korterm@korterm.pl; tel. +48 600 973 527			
Inwestor: Skarb Państwa Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Kule 2, 42-110 Popów			
Nazwa zadania: Projekt przebudowy dwóch kotłowni w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Tytuł opracowania: Projekt zagospodarowania terenu Lokalizacja: Kule 2, 42-110 Popów działki nr ewid.:551, 552, 554, 559, 560/2, 561/2, 563/2, 564/2, 565/2, 566/2, 568/2, 569/2, 570/2, 2/2, 2/3, 560/1, 561/1, 562/1, 563/1, 564/3, 565/3, 566/3, 568/3, 569/3, 570/4, 571/2, 572/2			Nazwa rys. SCHEMAT UŁOŻENIA RUROCIĄGU W WYKOPIE
Projektował	mgr inż. Paweł Chorabik	Uprawnienia: SLK/8432/PWBS/19	Podpis:
Sprawdził	mgr inż. Zbigniew Korek	Uprawnienia: 73/2000	Podpis:
Data 05.2024	Skala / format - / 297x210	Faza projektu. Projekt zagospodarowania terenu	Nr umowy: 9/U/PP/2024
			Nr rys. G05