


SCHEMAT UŁOŻENIA RUROCIĄGU W WYKOPIE

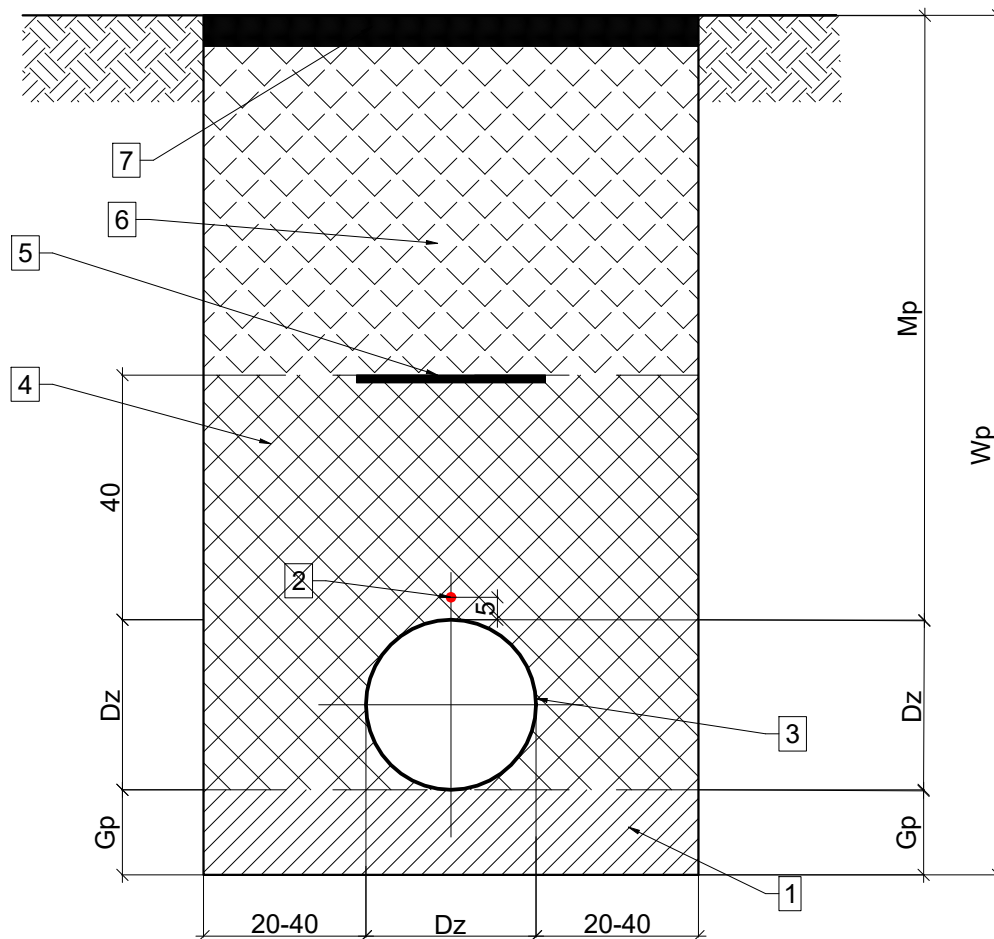

Legenda:

Dz - średnica zewnętrzna rurociągu

Sm - szerokość montażowa rurociągu dla rurociągów montowanych poza wykopem 20cm dla rurociągów montowanych w wykopach 40 cm

Gp- grubość podsypki w gruntach piaszczystych 5-10
cm w gruntach kamienistych 15 cm

Mp - minimalne przykrycie rurociągu 80 cm

Spis oznaczeń:

1 - grunt rodzimy niezawierający frakcji kamienistej

2 - drut lokalizacyjny 6,0mm² DY 5 cm nad rurociągiem

3 - Rurociag PE

4 - zasyпка gruntem rodzinnym bez frakcji kamienistej zagęszczona mechanicznie

5 - taśma lokalizacyjna

6 - zasypka gruntem rodzimym zagęszczona mechanicznie

7 - odtworzenie terenu

<p align="center">P.U.T.P i E "KORTER" Zbigniew Korek ul. Sokolska 74/7; 40-087 Katowice korterm@korterm.pl; tel. +48 600 973 527</p>				
<p>Inwestor: Skarb Państwa Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Kule 2, 42-110 Popów</p>				
<p>Nazwa zadania: Projekt przebudowy dwóch kotłowni w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach</p>			<p>Nazwa rys.</p>	
<p>Tytuł opracowania: Projekt zagospodarowania terenu Lokalizacja: Kule 2, 42-110 Popów</p>			<p>SCHEMAT UŁOŻENIA RUROCIĄGI W WYKOPIE</p>	
<p>działki nr ewid.:551, 552, 554, 559, 560/2, 561/2, 563/2, 564/2, 565/2, 566/2, 568/2, 569/2, 570/2, 2/2, 2/3, 560/1, 561/1, 562/1, 563/1, 564/3, 565/3, 566/3, 568/3, 569/3, 570/4, 571/2, 572/2</p>				
<p>Projektował</p>		<p>mgr inż. Paweł Chorabik</p>		<p>Uprawnienia: SLK/8432/PWBS/19</p>
<p>Sprawdził</p>		<p>mgr inż. Zbigniew Korek</p>		<p>Uprawnienia: 73/2000</p>
<p>Data 05.2024</p>	<p>Skala / format - / 297x210</p>	<p>Faza projektu. Projekt techniczny</p>	<p>Nr umowy: 9/U/PP/2024</p>	<p>Nr rys. G05</p>