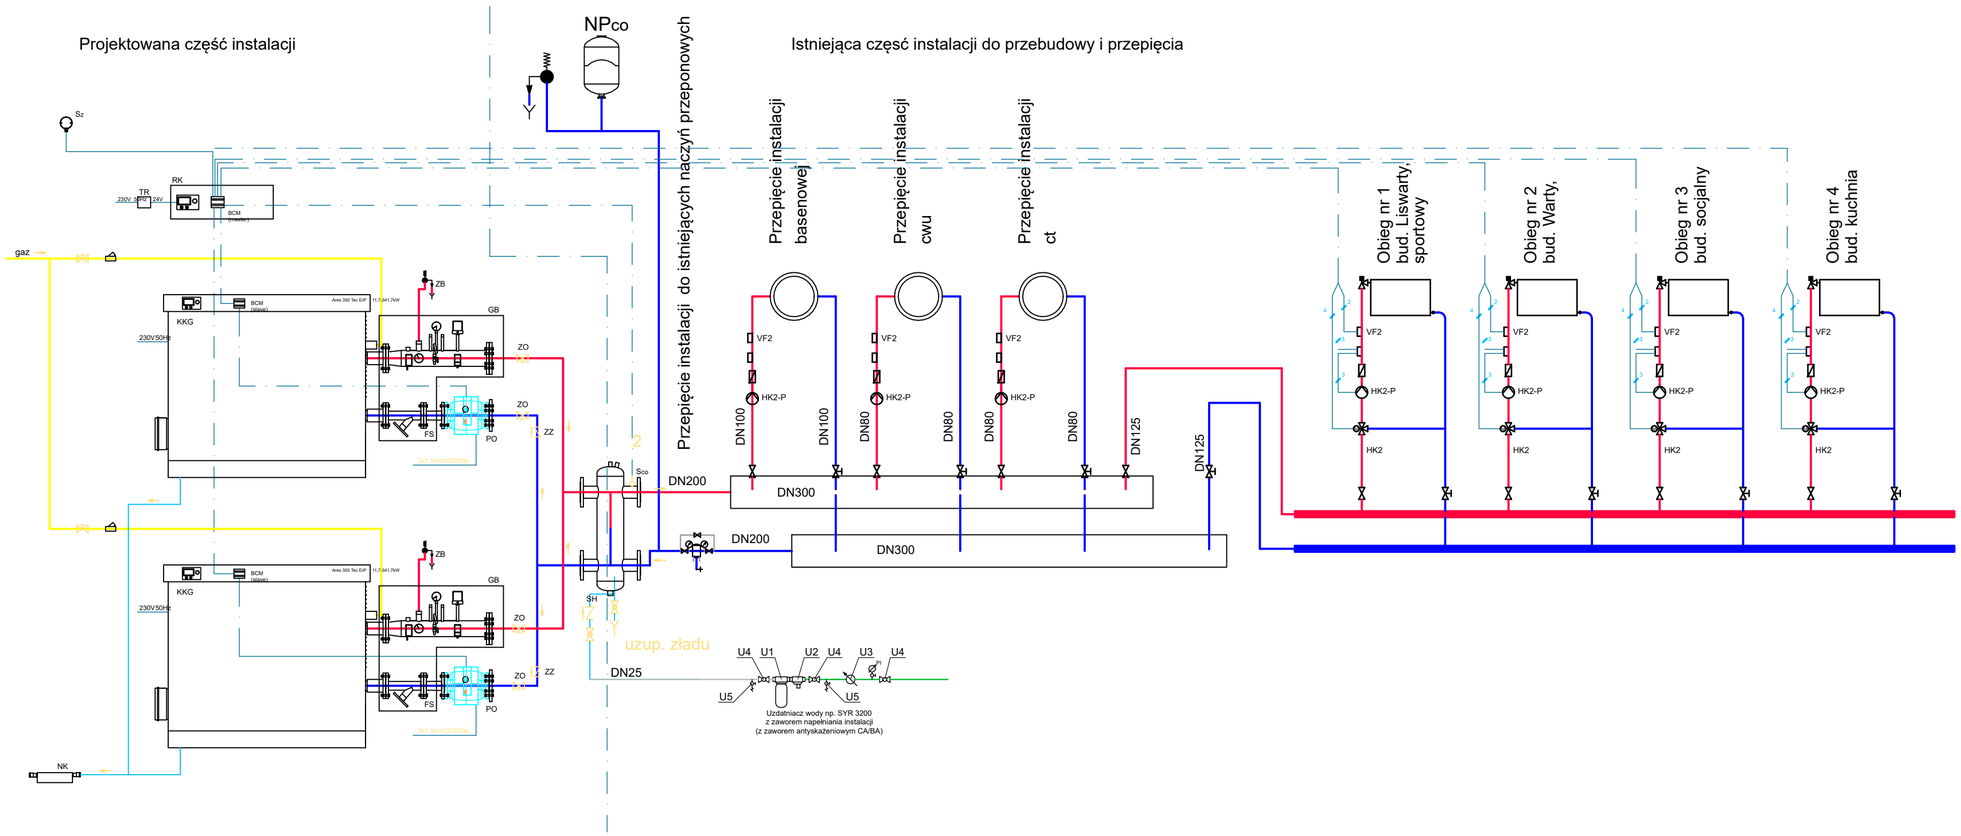

Znak	Nazwa	Typ/model	Dostawa
KKG	Kocioł kondensacyjny gazowy	Ares 350 Tec	Immergas
GB	Grupa bezpieczeństwa	wg specyfikacji	Immergas
ZB	Zawór bezpieczeństwa *	-	-----
PO	Pompa obiegowa kotła	Wilo Stratos	Immergas
ZZ	Zawór zwrotny *	-	-----
ZO	Zawór odcinający *	-	-----
FS	Filtr siatkowy	(w grupie bezp.)	Immergas
SHC	Moduł rozszerzeń SHC	-	Immergas
TR	Transformator zasilający 24V	-	Immergas
SH	Sprzęgło hydrauliczne	-	Immergas
RH	Rozdzielacz hydrauliczny *	-	-----
RK	Regulator kaskadowy	-	Immergas
Sz	Sonda temperatury zewnętrznej	-	Immergas
Sco	Sonda zasilania c.o.	-	Immergas
Scwu	Sonda zasobnika c.w.u.	-	Immergas
Pco	Pompa obiegu c.o. *	-	-----
Pcwu	Pompa ładowania c.w.u. *	-	-----
Pc	Pompa cyrkulacji c.w.u. *	-	-----
ZM	Zawór mieszający z napędem *	-	-----
Zcwu	Zasobnik c.w.u.	-	Immergas
SUW	Stacja uzdatniania wody *	-	-----
NK	Neutralizator kondensatu	1500kW	Immergas
NPco	Naczynie przeponowe c.o. *	-	-----
NPcwu	Naczynie przeponowe c.w.u. *	-	-----

UWAGA!:

1. *Wszystkie wymiary, powierzchnie oraz ilości do zamówienia należy każdorazowo sprawdzić i wprowadzić konieczne zmainy lub skontaktować się z projektantem.*
2. *Instalację gazową należy wykonać z rur stalowych zgodnych z normą PN-EN ISO 3183.*
3. *Instalacją powinna zostać wykonana z rur i kształtek jednakowego systemu.*
4. *Wszystkie przejścia przez przegrody pionowe i poziome powinny posiadać ognio odporność przegrody.*
5. *Przed każdym urządzeniem należy zamontować kurek odcinający w widocznym miejscu*

P.U.T.P i E "KORTERM" Zbigniew Korek
ul. Sokolska 74/7; 40-087 Katowice
korterm@korterm.pl; tel. +48 600 973 527

Inwestor: Skarb Państwa Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach
Kule 2, 42-110 Popów

Nazwa zadania:
Projekt przebudowy dwóch kotłowni w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach

Tytuł opracowania: Projekt architektoniczno-budowlany

Lokalizacja: Kule 2, 42-110 Popów
działki nr ewid.:551, 552, 554, 559, 560/2, 561/2, 563/2, 564/2, 565/2, 566/2, 568/2, 569/2, 570/2, 2/2, 2/3, 560/1, 561/1, 562/1, 563/1, 564/3, 565/3, 566/3, 568/3, 569/3, 570/4, 571/2, 572/2

Nazwa rys.: SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI -KOTŁOWNIA A

Projektował	mgr inż. Paweł Chorabik	Uprawnienia: SLK/8432/PWBS/19	Podpis:	
Sprawdził	mgr inż. Zbigniew Korek	Uprawnienia: 73/2000	Podpis:	
Data: 05.2024	Skala / format: -.-/ 420x594	Faza projektu: Projekt architektoniczno budowlany	Nr umowy: 9/U/PP/2024	Nr rys.: G12