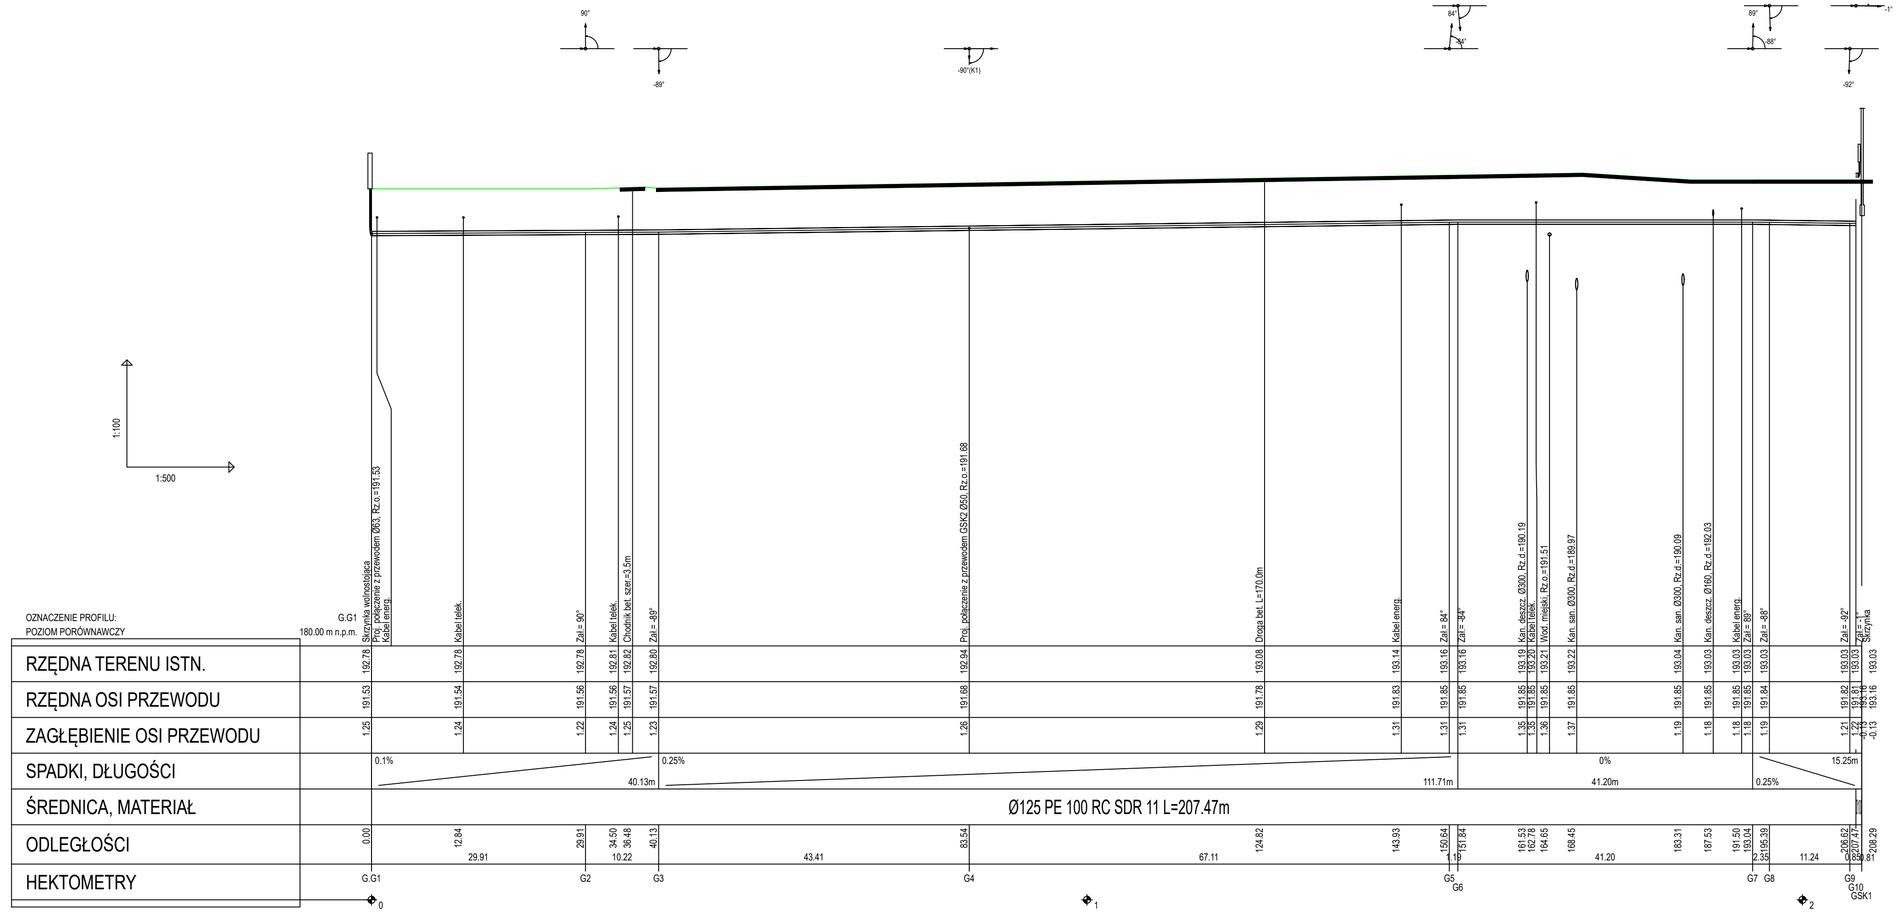

Uwaga:

1. Sieć gazową należy wykonać zgodnie z IGNiG Wytyczne projektowania i budowy i użytkowania sieci gazowych z polietylenu.
2. Sieć gazową należy wykonać z rur z PE 100 RC SDR11
3. Sieć gazową należy wykonać zgodnie z normami związanymi
   - PN-EN 1555-1
   - PN-EN 1555-2
   - PN-EN 1555-4
   - PN-EN 1555-5
4. Sieć gazową w obszarze dróg gminnych układać na głębokości min.1,0m w obszarze rowów przydrożnych na głębokości min. 0,8m
5. Nad rurociągiem na wysokości 0,3m układać taśmę lokalizacyjną o szerokości min. 10 cm, pod rurociągiem układać drut lokalizacyjny DY 1,5mm²
6. W miejscu skrzyżowań z siecią ciepłowniczą i wodociągową na gazociągu należy stosować rury ochronne. Końcówki rur należy uszczelnić pianką PU.
7. W miejscu skrzyżowań gazociągu z przewodami elektroenergetycznymi lub teletechnicznymi należy stosować dwudzielne rury ochronne na kablach
8. Roboty ziemne wykonywać zgodnie z wytycznymi zarządców nieruchomości
9. Po wykonaniu wykopów uszkodzony teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego

P.U.T.P i E "KORTERM" Zbigniew Korek ul. Sokolska 74/7; 40-087 Katowice korterm@korterm.pl; tel. +48 600 973 527				
Inwestor: Skarb Państwa Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Kule 2, 42-110 Popów				
Nazwa zadania: Projekt przebudowy dwóch kotłowni w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach **Tytuł opracowania:** Projekt zagospodarowania terenu **Lokalizacja:** Kule 2, 42-110 Popów działki nr ewid. 551, 552, 554, 559, 560/2, 561/2, 563/2, 564/2, 565/2, 566/2, 568/2, 569/2, 570/2, 2/2, 2/3, 560/1, 561/1, 562/1, 563/1, 564/3, 565/3, 566/3, 568/3, 569/3, 570/4, 571/2, 572/2				Nazwa rys. PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU - ODCINEK GG1 - GSK1
Projektował	mgr inż. Paweł Chorabik	Uprawnienia: SLK/8432/PWBS/19		Podpis:
Sprawdził	mgr inż. Zbigniew Korek	Uprawnienia: 73/2000		Podpis:
Data 05.2024	Skala / format 1:100:500/ 297x720	Faza projektu. Projekt techniczny	Nr umowy: 9/U/PP/2024	Nr rys. G02