


# SCHEMAT UŁOŻENIA RUROCIĄGU W WYKOPIE

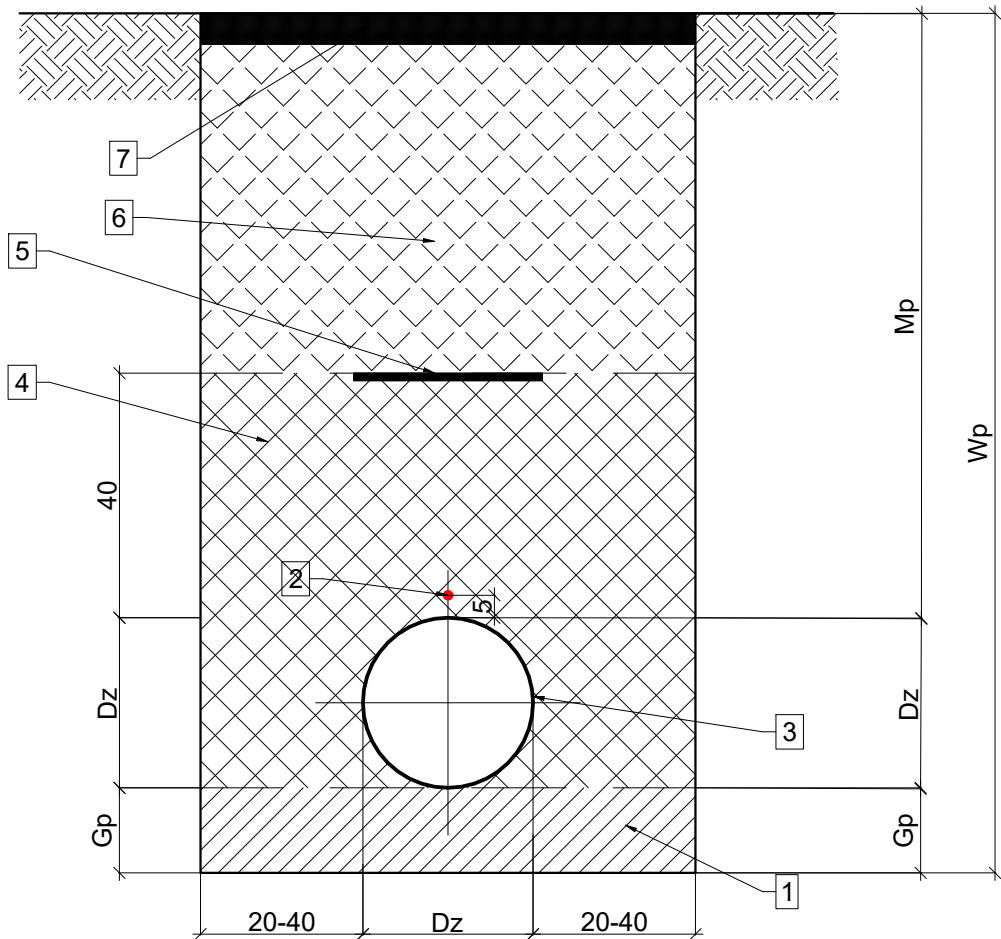

## Legenda:

- Dz - średnica zewnętrzna rurociągu  
Sm - szerokość montażowa rurociągu dla rurociągów montowanych poza wykopem 20cm dla rurociągów montowanych w wykopach 40 cm  
Gp- grubość podsypki w gruntach piaszczystych 5-10 cm w gruntach kamienistych 15 cm  
Mp - minimalne przykrycie rurociągu 80 cm  
Spis oznaczeń:  
1 - grunt rodzimy niezawierający frakcji kamienistej  
2 - drut lokalizacyjny 6,0mm<sup>2</sup> DY 5 cm nad rurociągiem  
3 - Rurociąg PE  
4 - zasypka gruntem rodzinnym bez frakcji kamienistej zagęszczona mechanicznie  
5 - taśma lokalizacyjna  
6 - zasypka gruntem rodzinnym zagęszczona mechanicznie  
7 - odtworzenie terenu

P.U.T.P i E "KORTERM" Zbigniew Korek ul. Sokolska 74/7; 40-087 Katowice korterm@korterm.pl; tel. +48 600 973 527				
Inwestor: Skarb Państwa Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Kule 2, 42-110 Popów				
Nazwa zadania: Projekt przebudowy dwóch kotłowni w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach			Nazwa rys. SCHEMAT UŁOŻENIA RUROCIĄGU W WYKOPIE	
Tytuł opracowania: Projekt zagospodarowania terenu				
Lokalizacja: Kule 2, 42-110 Popów działki nr ewid.:551, 552, 554, 559, 560/2, 561/2, 563/2, 564/2, 565/2, 566/2, 568/2, 569/2, 570/2, 2/2, 2/3, 560/1, 561/1, 562/1, 563/1, 564/3, 565/3, 566/3, 568/3, 569/3, 570/4, 571/2, 572/2				
Projektował	mgr inż. Paweł Chorabik	Uprawnienia: SLK/8432/PWBS/19	Podpis:	
Sprawdził	mgr inż. Zbigniew Korek	Uprawnienia: 73/2000	Podpis:	
Data 05.2024	Skala / format - / 297x210	Faza projektu. Projekt wykonawczy	Nr umowy: 9/U/PP/2024	Nr rys. G05