


Układ sieci
TN-S
Szybkie wyłączanie
PI=52kW
PO=31kW
Uzn=230/400V
Ib=51A

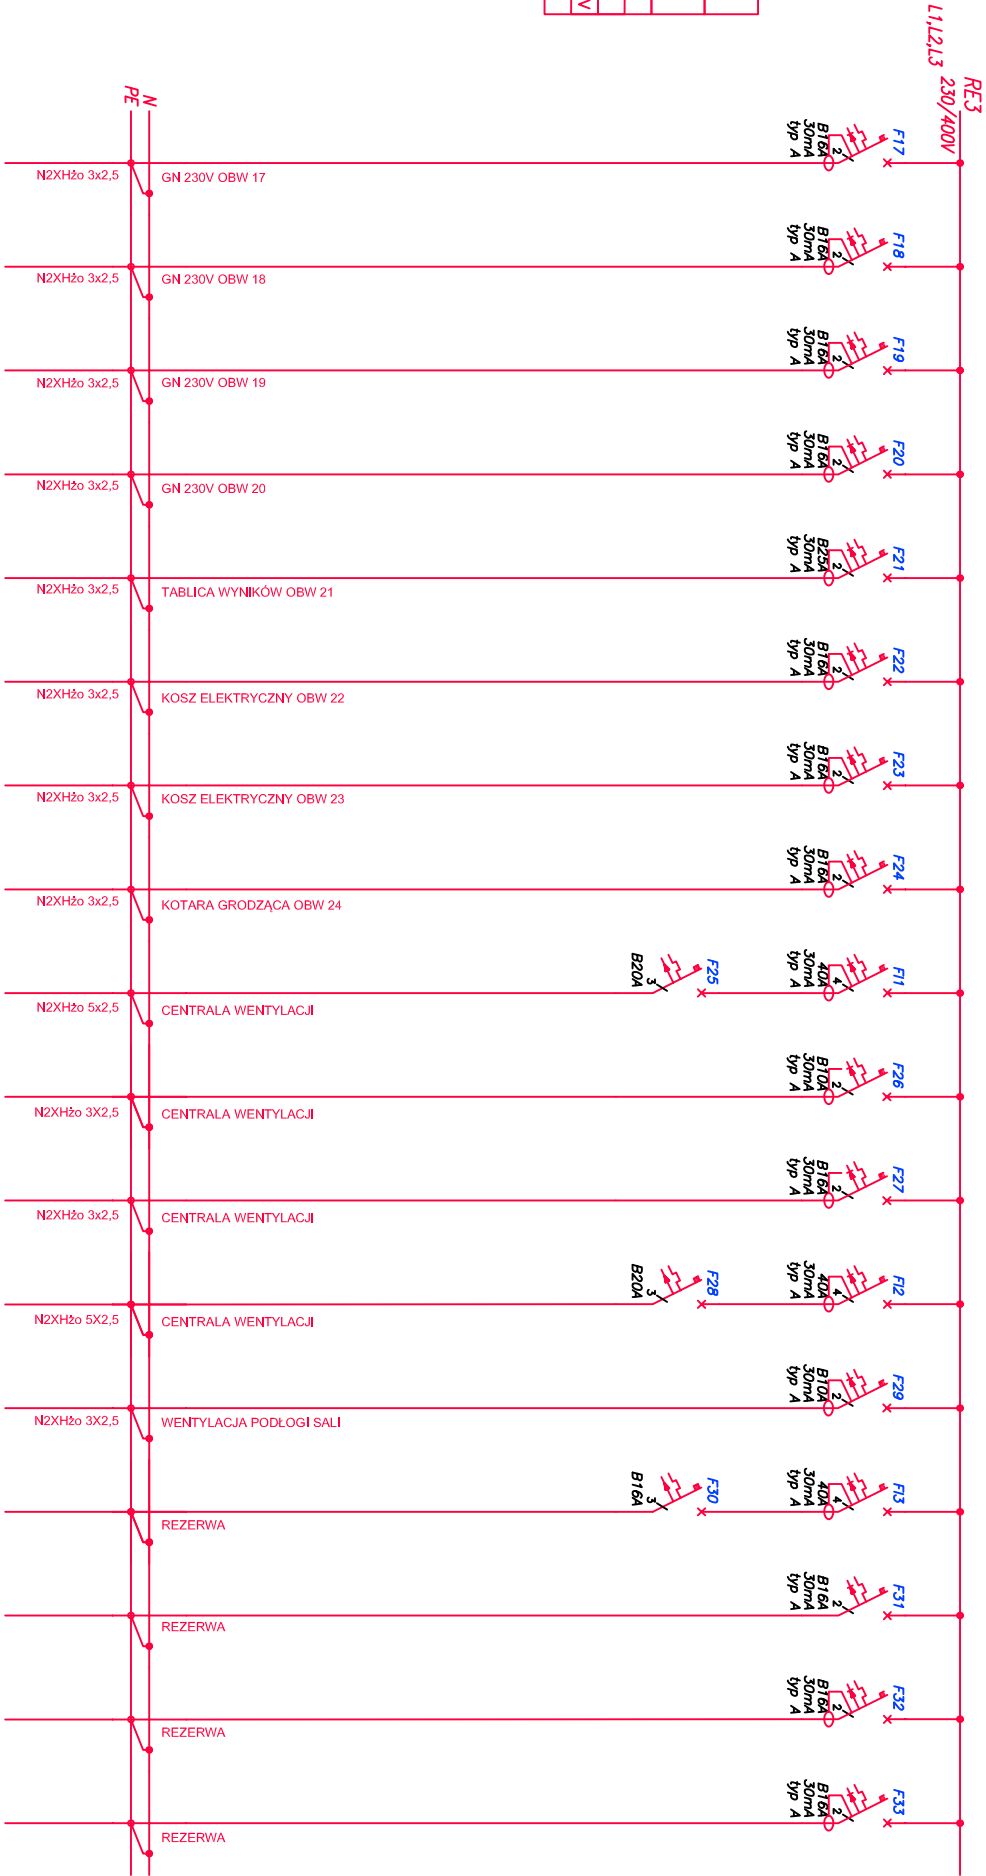

Temat:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZÓZIE STADNICKIEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ Z ZAPLECZEM SPORTOWYM I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE		
Branża:	ELEKTRYCZNA		
Nazwa opracowania:	PROJEKT TECHNICZNY		
Adres:	dz.nr 251/9 obr. 101, Brzoza Stadnicka, gm. Żółynia		
Inwestor:	Gmina Żółynia, ul. Rynek 22, 37-110 Żółynia		
Projektant: nr upr.:	mgr inż. Artur Gierlach PDK/0028/PW/OE/16	podpis:	
Sprawdzający: nr upr.:	mgr inż. Bogdan Micał 31/96	podpis:	
	Data opracowania: VI 2024r.	Nr rys.: <b>E-7-2</b>	
Nazwa rys.:	Rozdział RE3		