


Studnia inspekcyjna dz425 z włazem
żeliwnym klasy D400 i betonowym
stożkiem odciążającym

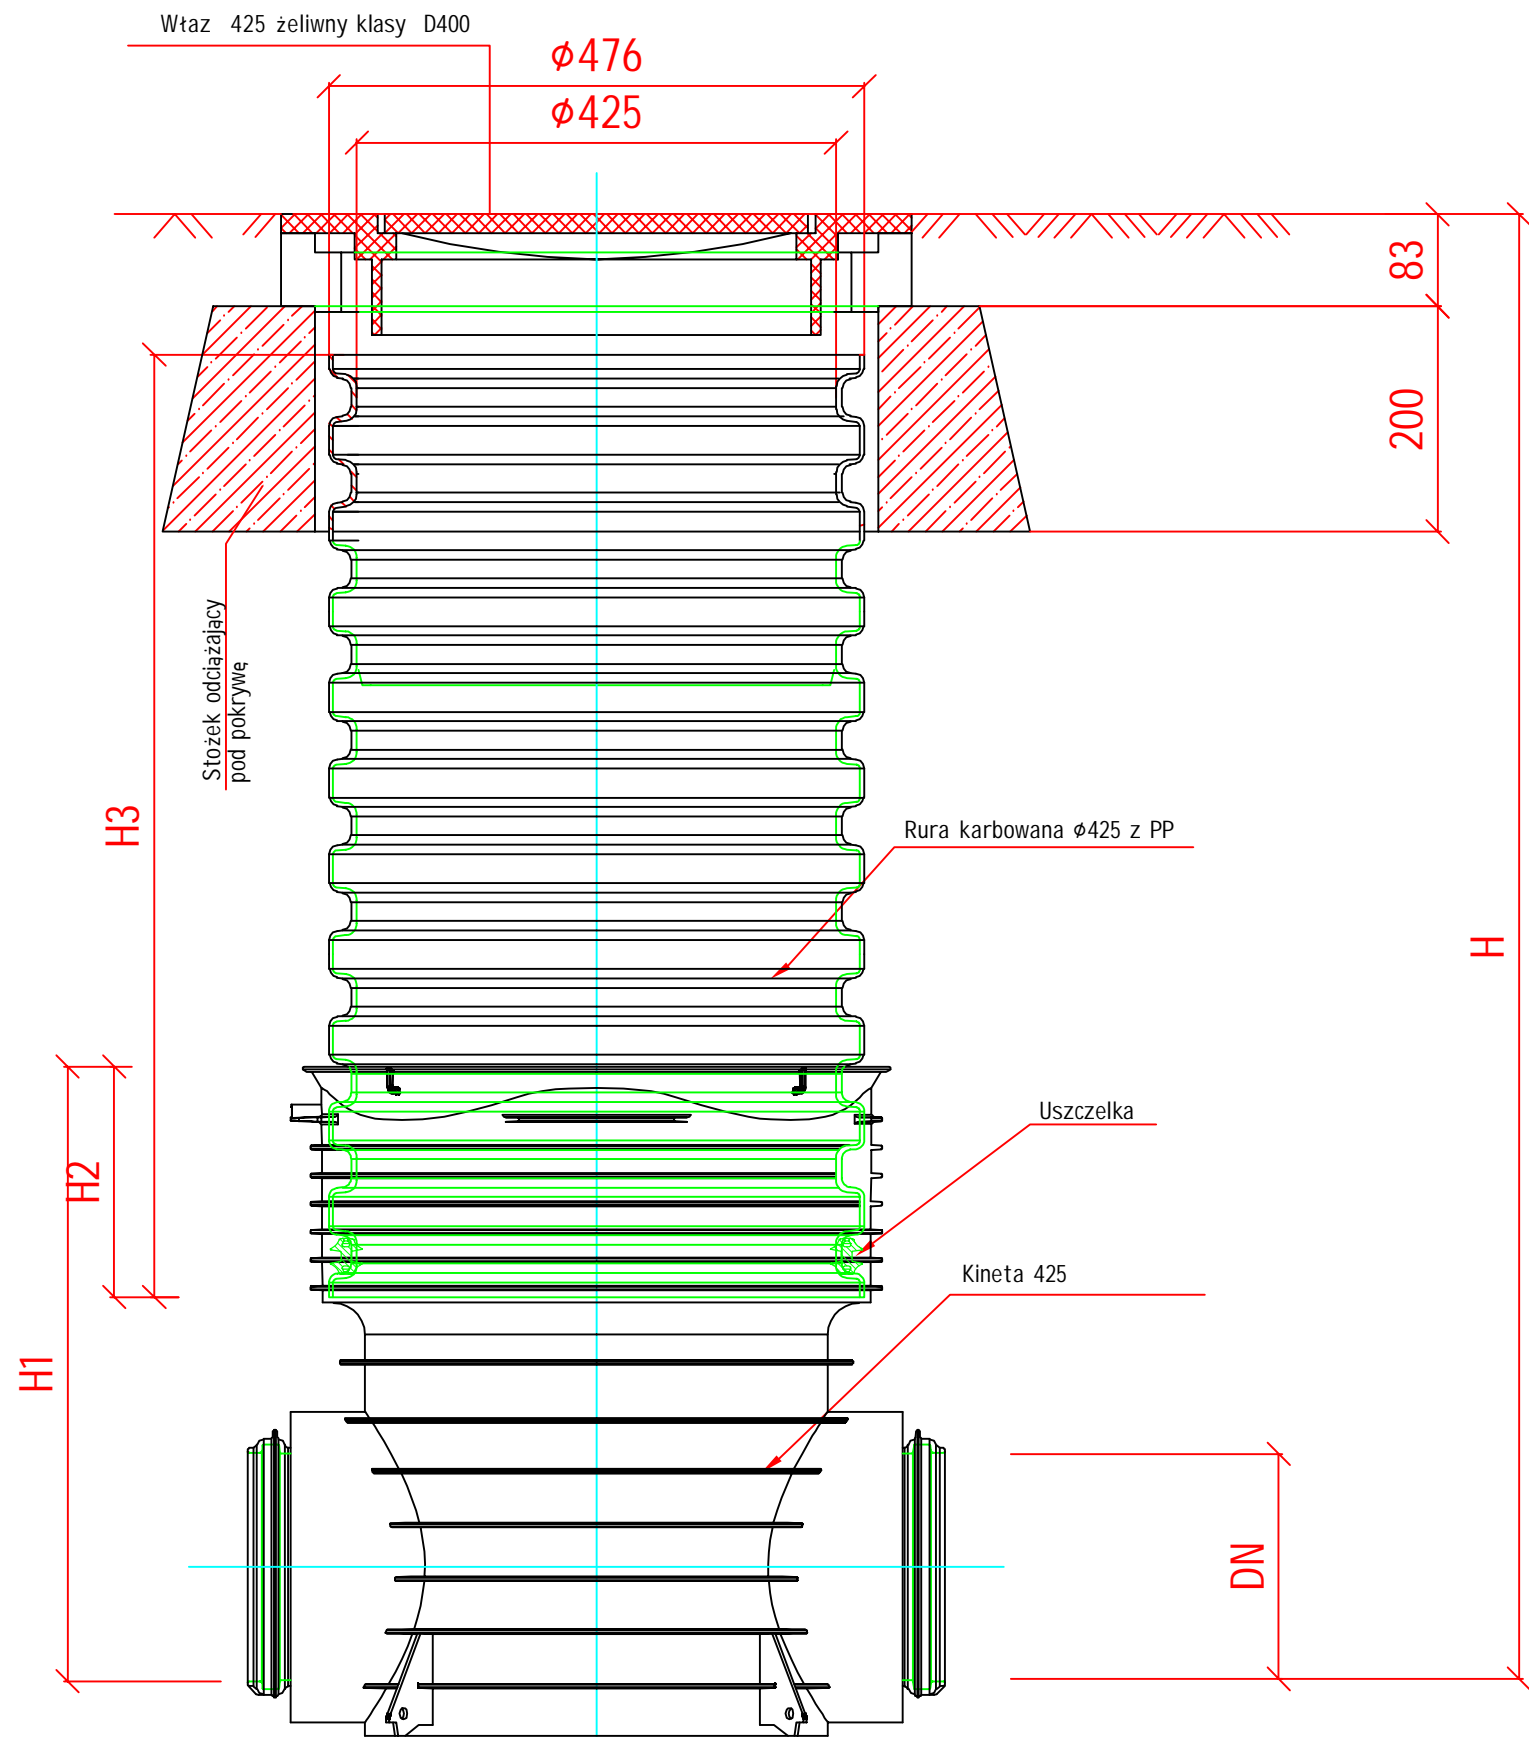

Temat:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZÓZIE STADNICKIEJ O SAŁĘ GIMNASTYCZNĄ Z ZAPLECZEM SPORTOWYM I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	
Branża:	INSTALACJE SANITARNE	
Nazwa opracowania:	PROJEKT T ECHNICZNY	
Adres:	dz.nr 251/9 obr.101, Brzoza Stadnicka, gm. Żołynia	
Inwestor:	Gmina Żołynia, ul. Rynek 22, 37-110 Żołynia	
Projektant: nr upr.:	mgr inż. Tomasz Binkowski PDK/0074/PWOS/21	podpis:
Sprawdzający: nr upr.:	mgr inż. Katarzyna Ryś PDK/0308/PWOS/17	podpis:
Skala -	Data opracowania: IV 2024r.	Nr rys.: S-14
Nazwa rys.:	Studnia inspekcyjna dz425	