



Komory drenażowa - przekrój poprzeczny:

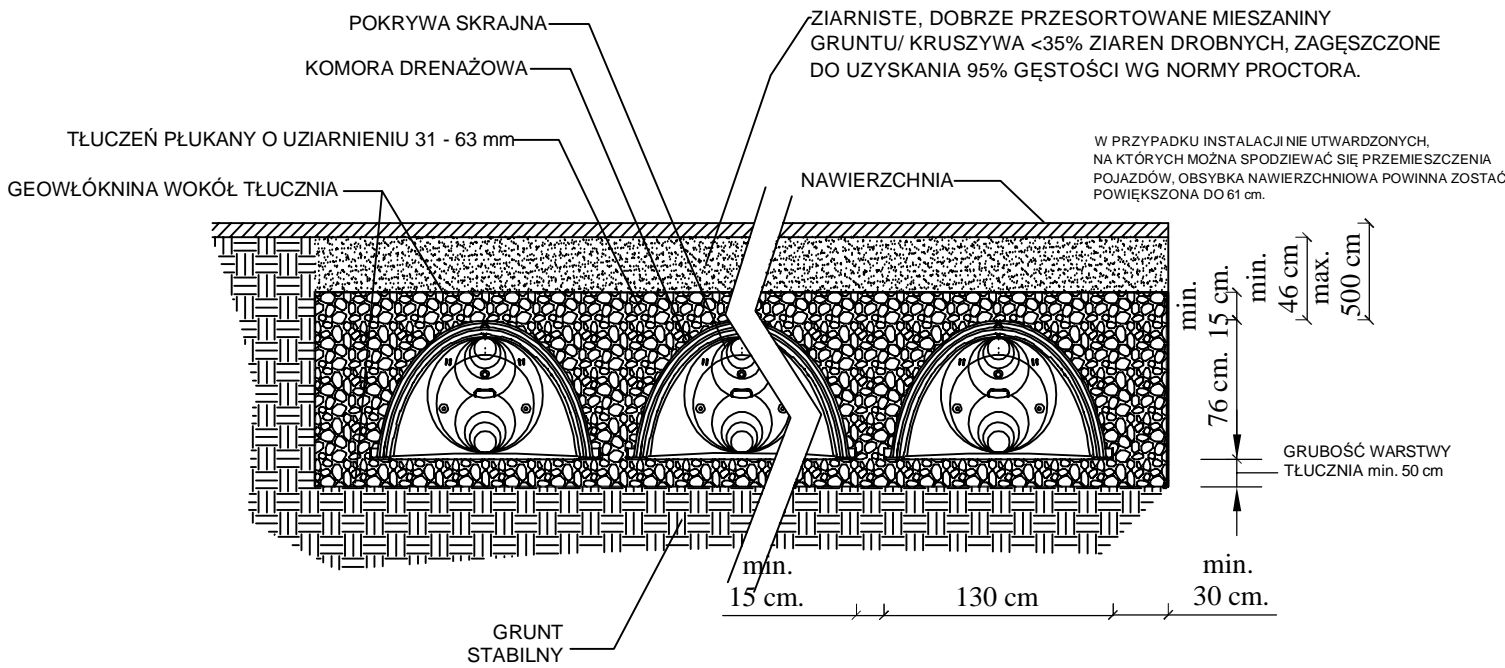


Dopuszczalne materiały:

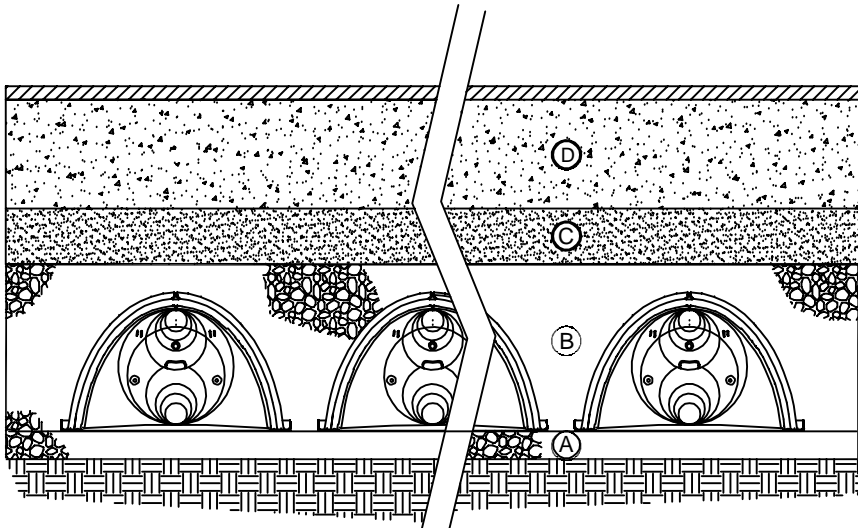

ROZMIESZCZENIE MATERIAŁU	OPIS	OKREŚLENIE AASHTO M43	OKREŚLENIE AASHTO M145	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGĘSZCZENIA/ GĘSTOŚCI GRUNTU
D	MATERIAŁ WYPEŁNIAJĄCY UŁOŻONY POMIĘDZY WARSTWĄ UTWARDZONĄ, A WYSOKOŚCIĄ 46 cm POWYŻEJ WIERZCHOŁKÓW KOMÓR	N/A	N/A	NALEŻY PRZYGOTOWAĆ PLANY. INSTALACJE ZWIĄZANE Z UTWARDZENIEM PODŁOŻA MOGĄ MIEĆ OSTRZEJSZE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW ORAZ PRZYGOTOWANIA.
C	MATERIAŁ WYPEŁNIAJĄCY UŁOŻONY POMIĘDZY WYSOKOŚCIĄ 15 cm a 46 cm POWYŻEJ WIERZCHOŁKÓW KOMÓR. W PRZYPADKU NAWIERZCHNI NIUTWARDZONYCH 61 cm.	3, 357, 4, 467, 5, 56, 57, 6, 67, 68, 7, 78, 8, 89, 9, 10	A-1 A-2 A-3	NALEŻY ZAGĘSZCZAĆ W WARSTWACH GRUBOŚCI 15 cm, AŻ DO UZYSKANIA 95 % STANDARDOWEJ GĘSTOŚCI WG NORMY PROCTORA. MASA WALCA NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 5,44 T. SIŁA DYNAMICZNE NIE MOŻ PRZEKRACZAĆ 89 kN.
B	OBSYPKA KAMIENNA OTACZAJĄCA KOMORY ORAZ USYPANA DO WYSOKOŚCI 15 cm POWYŻEJ WIERZCHOŁKÓW KOMÓR.	3, 357, 4, 467, 5, 56, 57	N/A	ZAGĘSZCZENIE NIE JEST WYMAGANE.
A	FUNDAMENTOWANIE KAMIENNE PONIŻEJ STOPY KOMÓR	3, 357, 4, 467, 5, 56, 57	N/A	NALEŻY ZASTOSOWAĆ ZAGĘSZCZANIE UDAROWE LUB WALCOWANIE DO OSIĄGNIĘCIA 95 % STANDARDOWEJ GĘSTOŚCI WG NORMY PROCTORA.

Komory drenażowa - rzut poziomy (fragment):

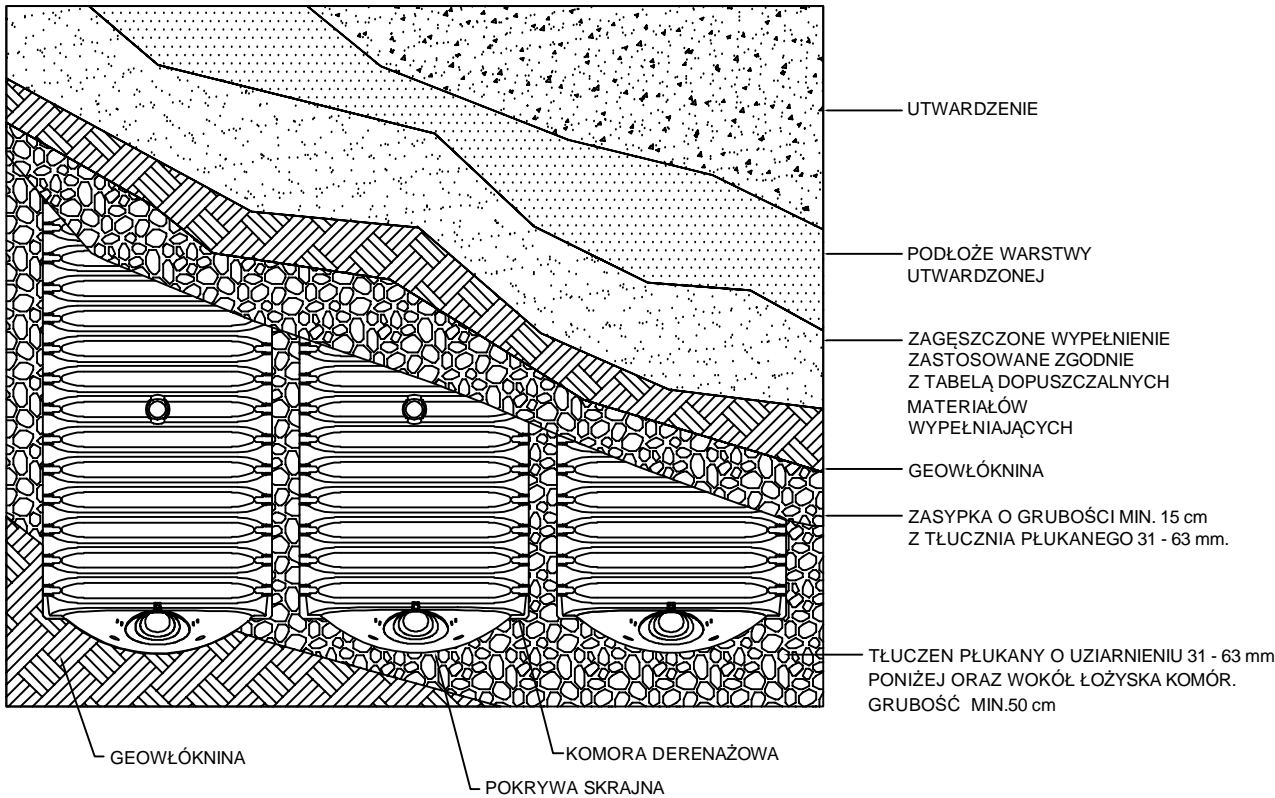

Temat:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZÓZIE STADNICKIEJ O SAŁĘ GIMNASTYCZNĄ Z ZAPLECZEM SPORTOWYM I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	
Branża:	INSTALACJE SANITARNE	
Nazwa opracowania:	PROJEKT <b>T</b> ECHNICZNY	
Adres:	dz.nr 251/9 obr.101, Brzoza Stadnicka, gm. Żołyńia	
Inwestor:	Gmina Żołyńia, ul. Rynek 22, 37-110 Żołyńia	
Projektant: nr upr.:	mgr inż. Tomasz Binkowski PDK/0074/PWOS/21	podpis:
Sprawdzający: nr upr.:	mgr inż. Katarzyna Ryś PDK/0308/PWOS/17	podpis:
Skala -	Data opracowania: IV 2024r.	Nr rys.: <b>S-18</b>
Nazwa rys.:	Komory drenażowe cz.2	