
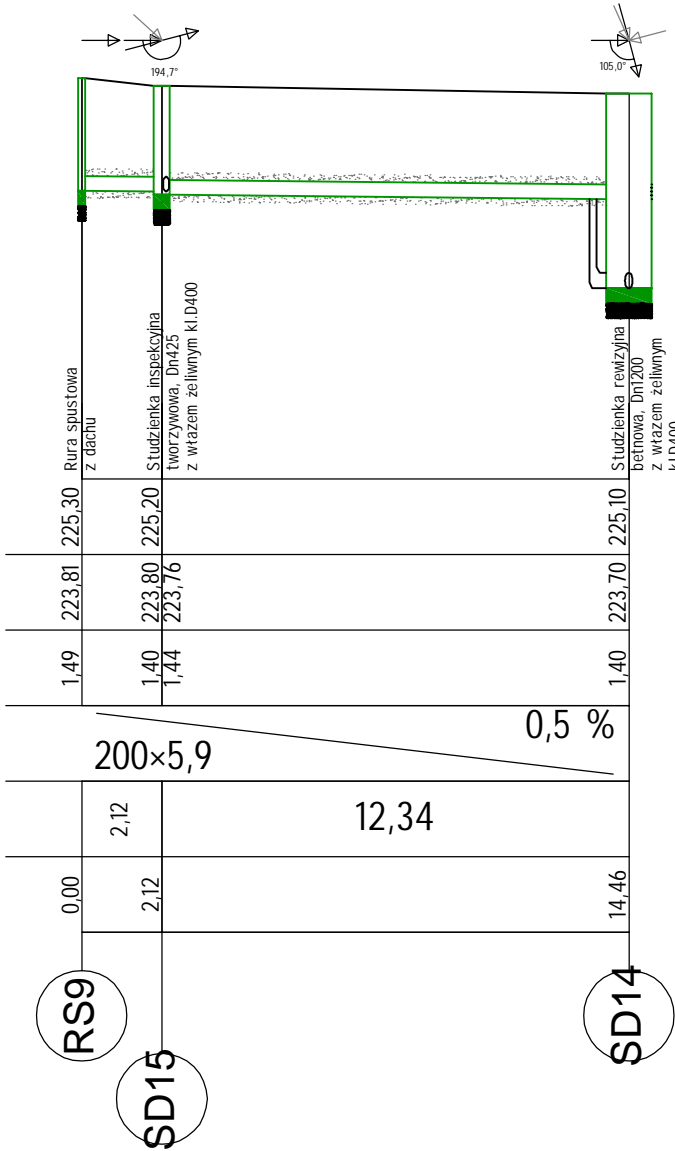


Poziom porównawczy 220,00 m n.p.m.

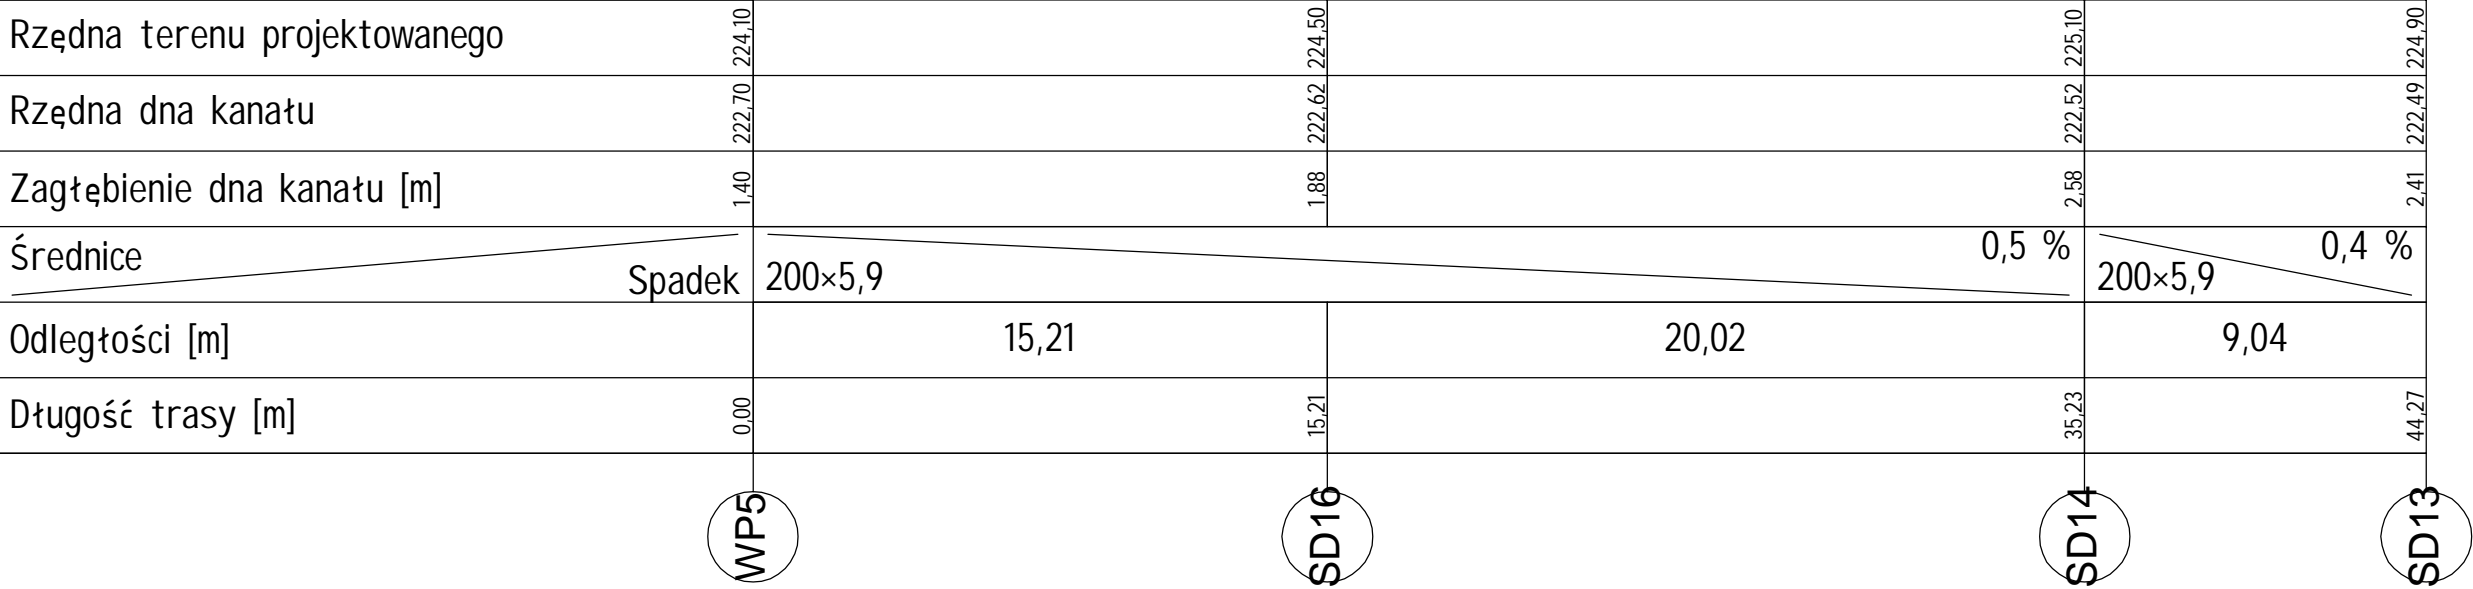

Oznaczenie:
- przewody kanalizacyjne
Obsypka piaskowa min. 10 cm
Podsypka piaskowa min. 10 cm

Temat:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZÓZIE STADNICKIEJ O SAŁĘ GIMNASTYCZNĄ Z ZAPLECZEM SPORTOWYM I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE		
Branża:	INSTALACJE SANITARNE		
Nazwa opracowania:	PROJEKT T ECHNICZNY		
Adres:	dz.nr 251/9 obr.101, Brzoza Stadnicka, gm. Żółnia		
Inwestor:	Gmina Żółnia, ul. Rynek 22, 37-110 Żółnia		
Projektant: nr upr.:	mgr inż. Tomasz Binkowski PDK/0074/PWOS/21	podpis:	
Sprawdzający: nr upr.:	mgr inż. Katarzyna Ryś PDK/0308/PWOS/17	podpis:	
Skala 1: 1:100/200	Data opracowania: IV 2024r.	Nr rys.:	S-13
Nazwa rys.:	Profil kanalizacji deszczowej cz.3		