


Profil przyłącza kanalizacji
Skala 1:100/200

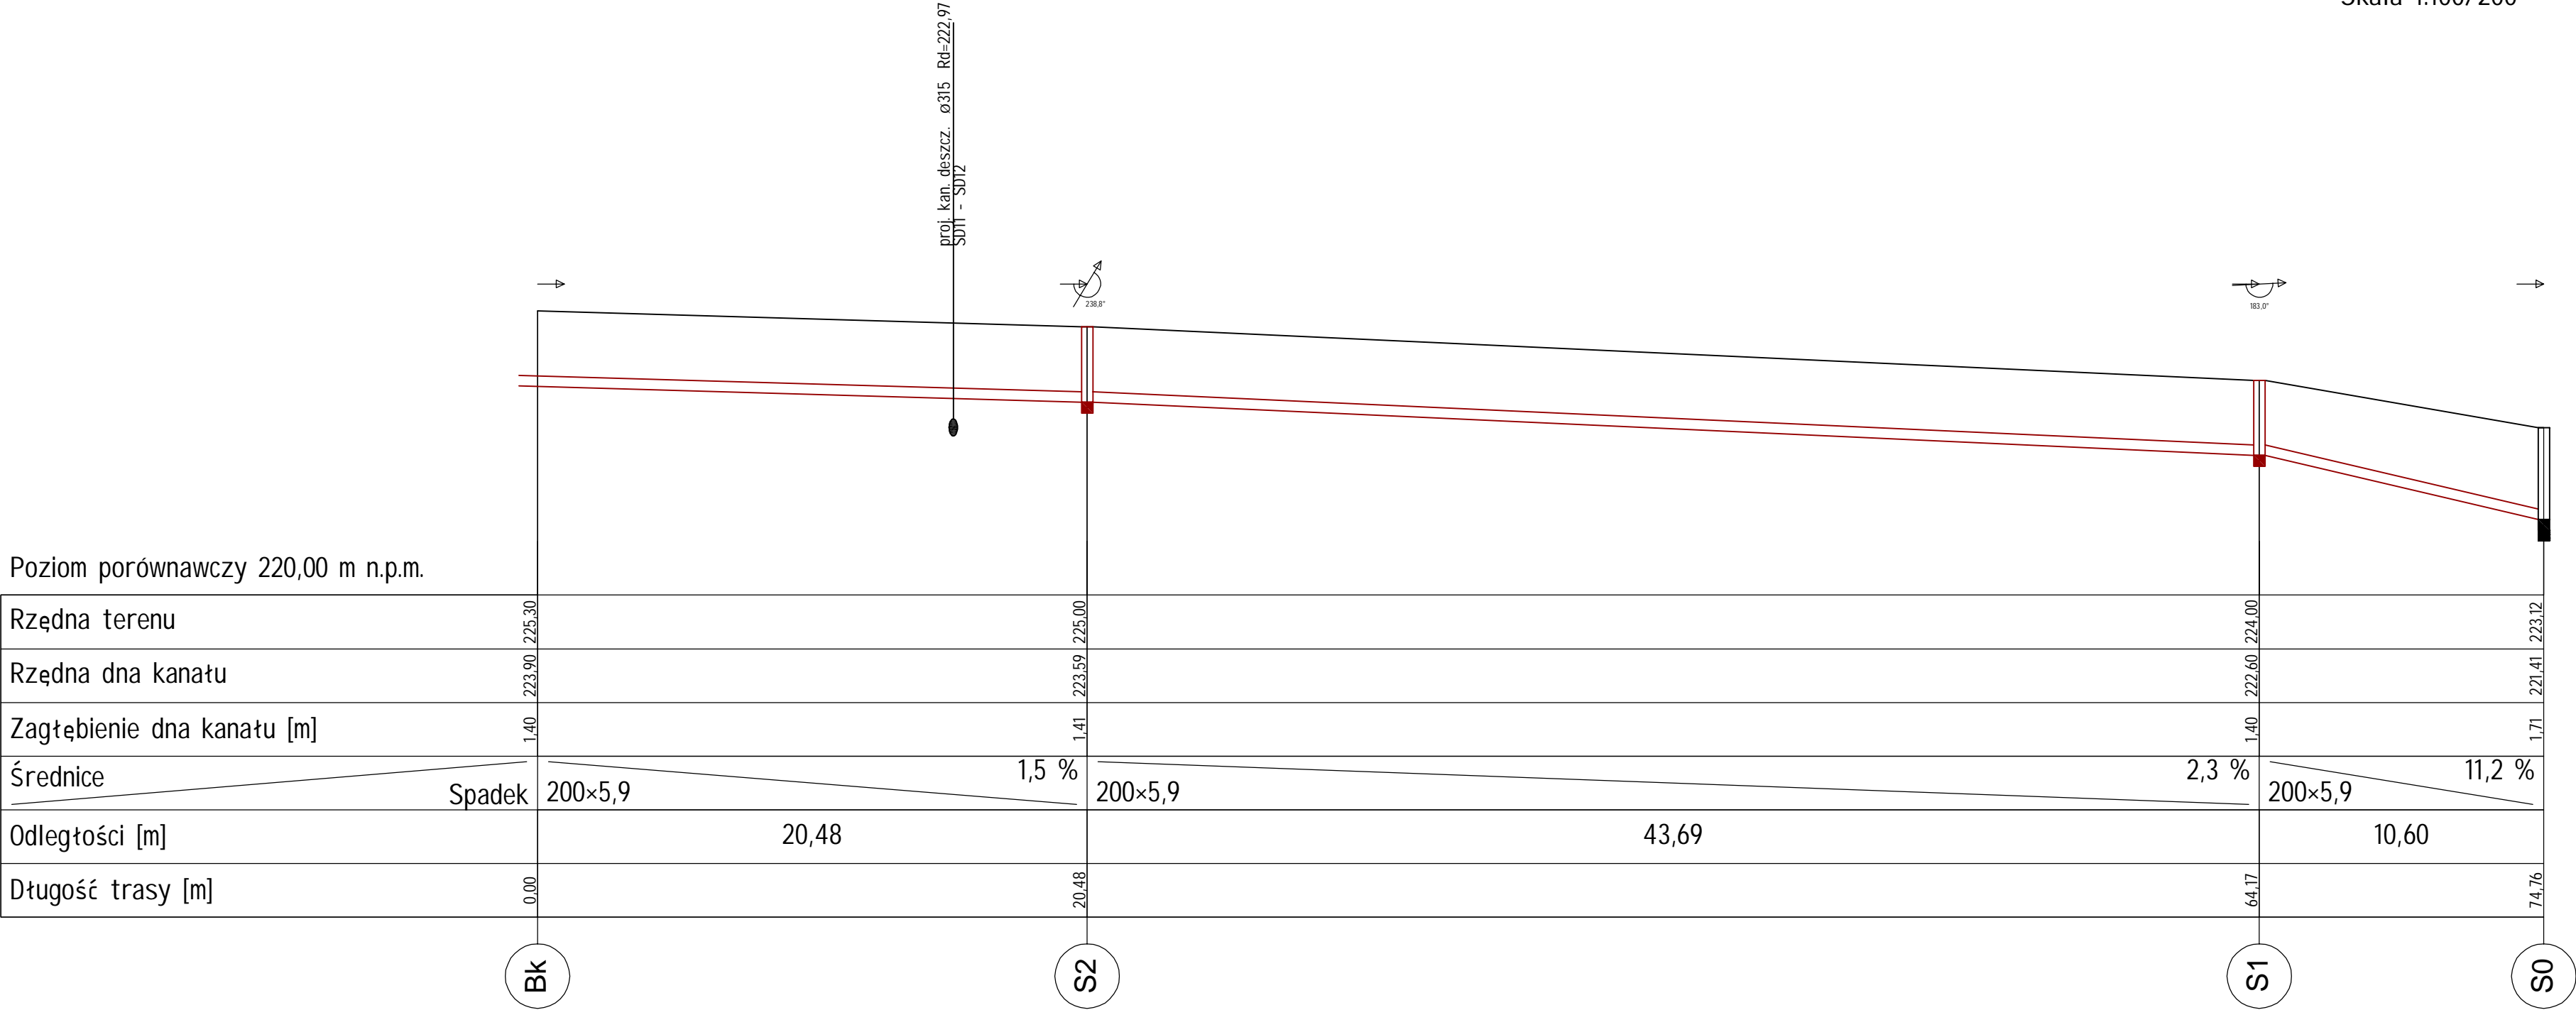

Oznaczenie:

- przewody kanalizacyjne

Obsypka piaskowa min. 15 cm
Podsypka piaskowa min. 10 cm

Uwaga:

Zakończenia rur ochronnych uszczelnić
pianką poliuretanową.

Pracownia Projektowa Santech Tomasz Binkowski			
Medyka 383		tel. 725-210-193	
37-732 Medyka		email: tbsantech@gmail.com	
TEMAT:	PRZYŁĄCZE KANALIZACJI I WODY DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ		
ADRES INWESTYCJI:	dz.nr 251/9, 261 obr. 101 Brzoza Stadnicka, gm Żołynia		
INWESTOR:	Gmina Żołynia, ul. Rynek 22, 37-110 Żołynia		
PROJEKTANT:	mgr inż. T. Binkowski	upr. PDK/0074 /PWOS/21	PODPIS:
INST. SANITARNYCH:			DATA: 04.2024
BRANŻA:	Sanitarna		
FAZA:	Projekt techniczny		
NAZWA RYSUNKU:	Profil przyłącza kanalizacji		
			SKALA: 1:100/200
			NR RYSUNKU: 2