




Podziałka 1:30

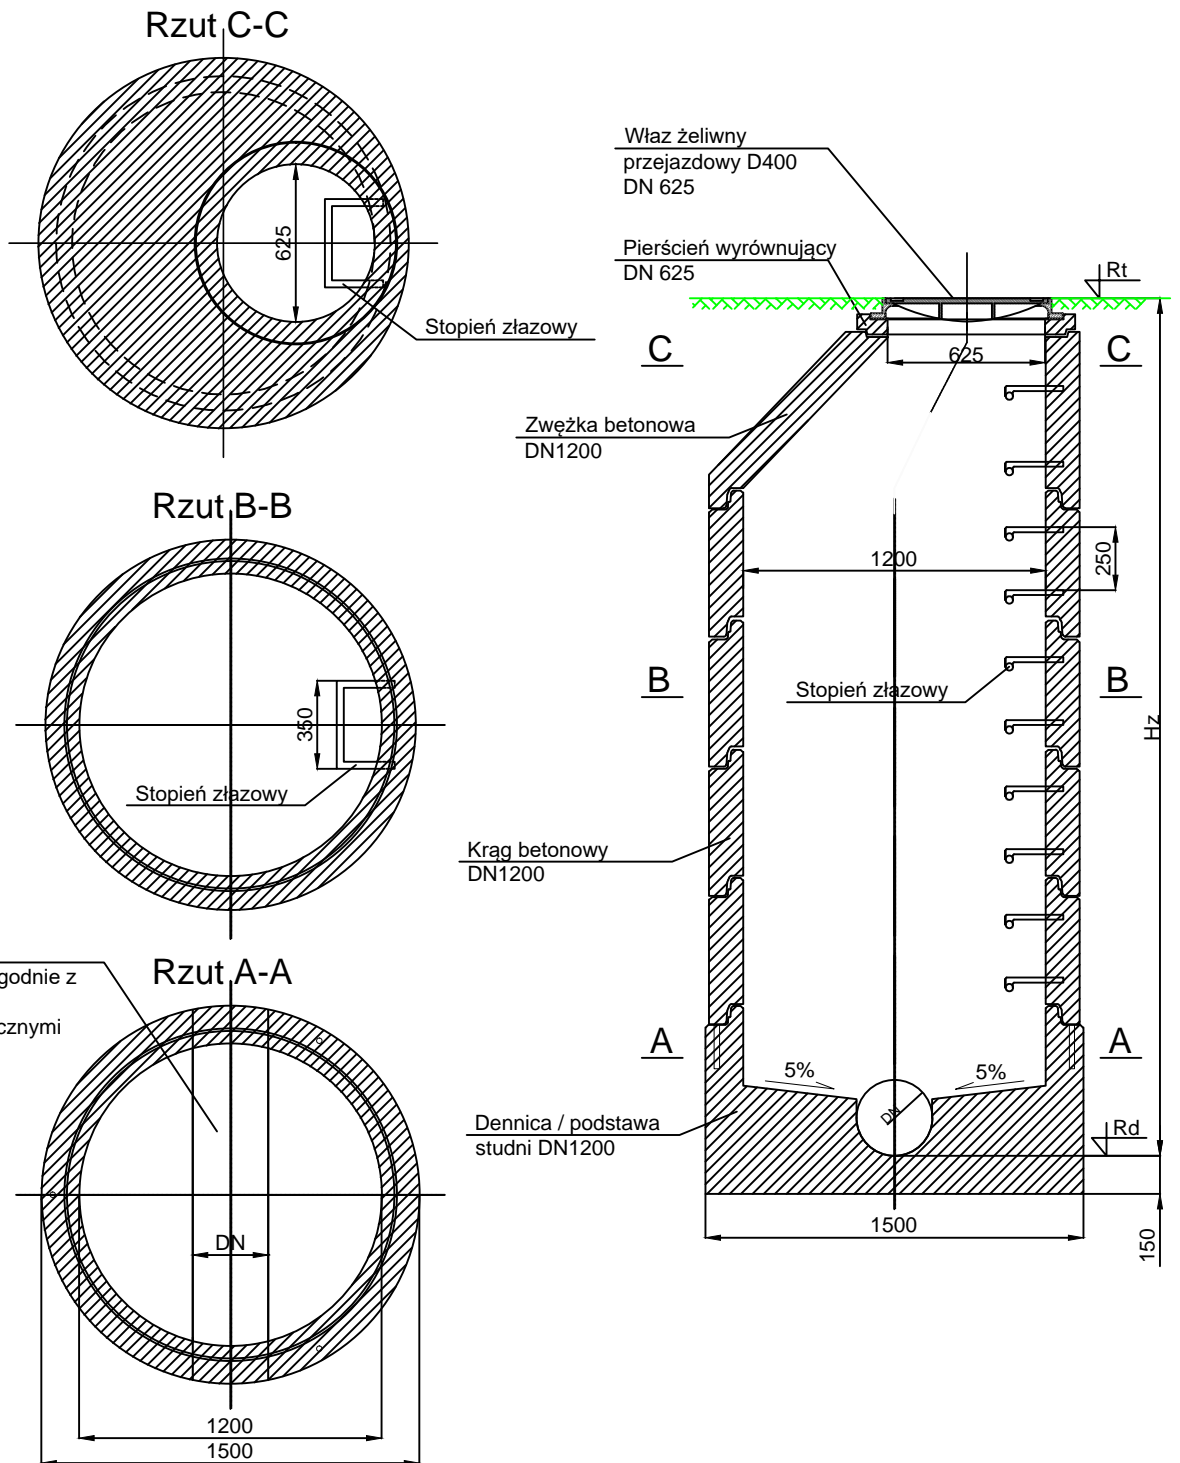

Uwaga !!!!
Kinetę należy wykonać zgodnie z rysunkiem kinet studni kanalizacyjnych lub wytycznymi projektanta

		BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZÓW, 58-508 JELENIA GÓRA			
Stadium Projekt wykonawczy		Branża instalacyjna			
Zadanie Rozbudowa ulicy Krętej w Jeżowie Sudeckim					
Tytuł rysunku Schemat studni betonowej DN 1200mm					
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr. uprawnień	Podpis	Skala	Nr rys.
Projektant	mgr inż. Rodryk Świerczok	Nr 595/01/DUW do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłych i wentylacyjnych		1:30	IS.5.2
					Data opracowania 5 grudnia 2023