



Szafa 3-fazowa z zegarem CPA 4.0 i kompensacją

PROJEKTOWANE ZŁĄCZE KABLOWO-KABLOWE

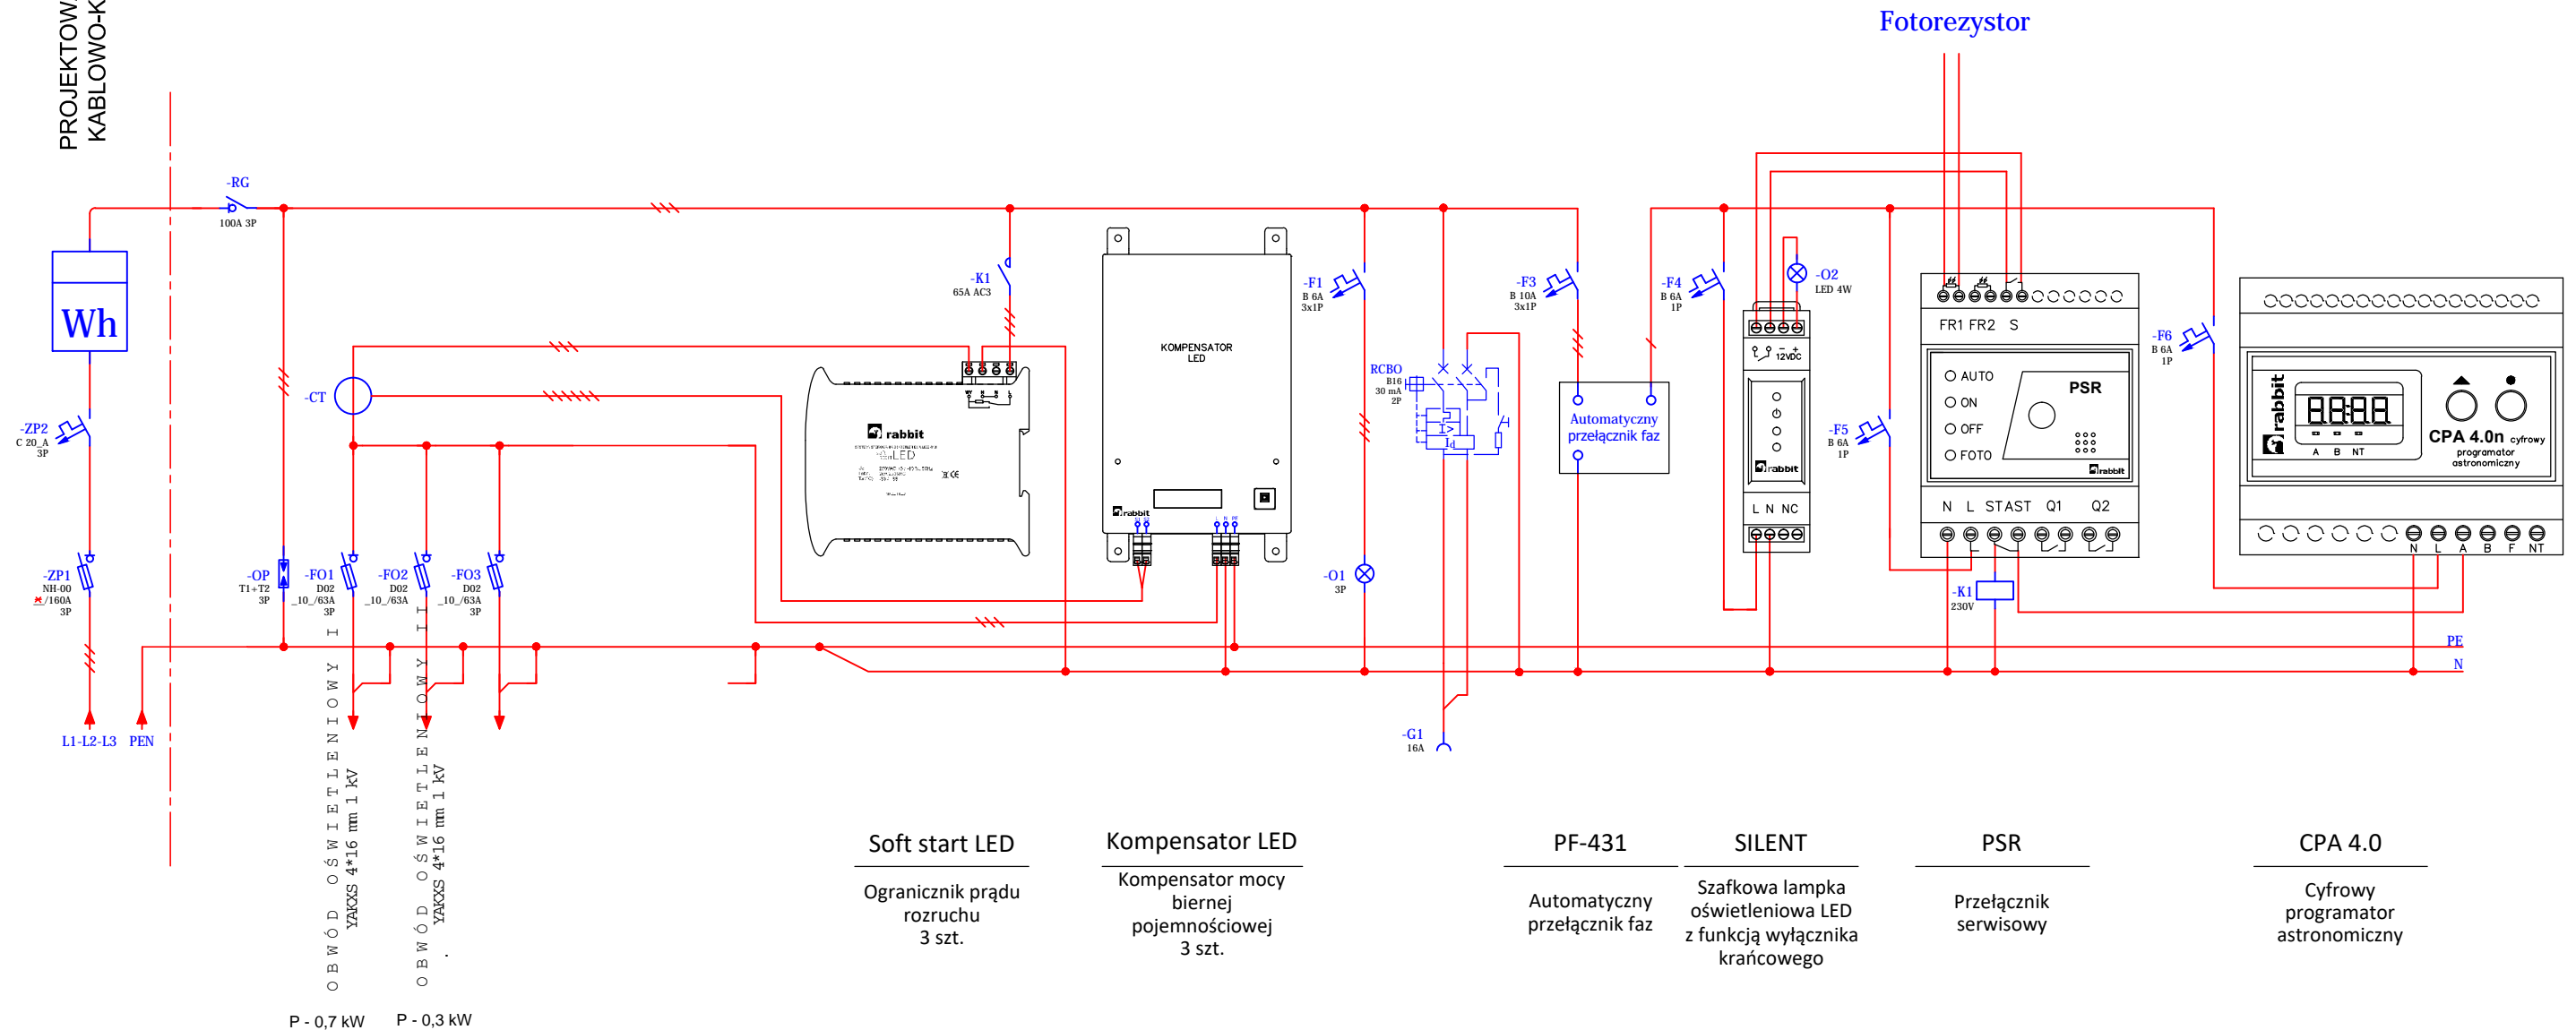

* wielkość zabezpieczeń
określi Przedsiębiorstwo
Sieciowe

		BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK UL. KACZAWSKA 13, DZIWIŚZÓW, 58-508 JELENIA GÓRA			
Stadium Projekt wykonawczy		Branża elektryczna			
Zadanie Rozbudowa ulicy Krętej w Jeżowie Sudeckim					
Tytuł rysunku Schemat ideowy połączeń oraz sterowania w szafce oświetleniowej					
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr. uprawnień	Podpis	Skala	Nr rys.
Projektant	mgr inż. Jolanta Jabłońska	Nr 1627/86 do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacyjno-ryzymernej w instalacji elektrycznych		---	EO.3.2
					Data opracowania 5 grudnia 2023.