Roboty ziemne wykonać koparką podsiębierną z odwozem
Wykop o ścianach pion., zabezp. bokserami szalunkowymi
Podłoże pod rurociąg – piasek zagęszczony gr. 20 cm
Nad rurą obsypka piaskowa gr. 30 cm ubijana warstwami

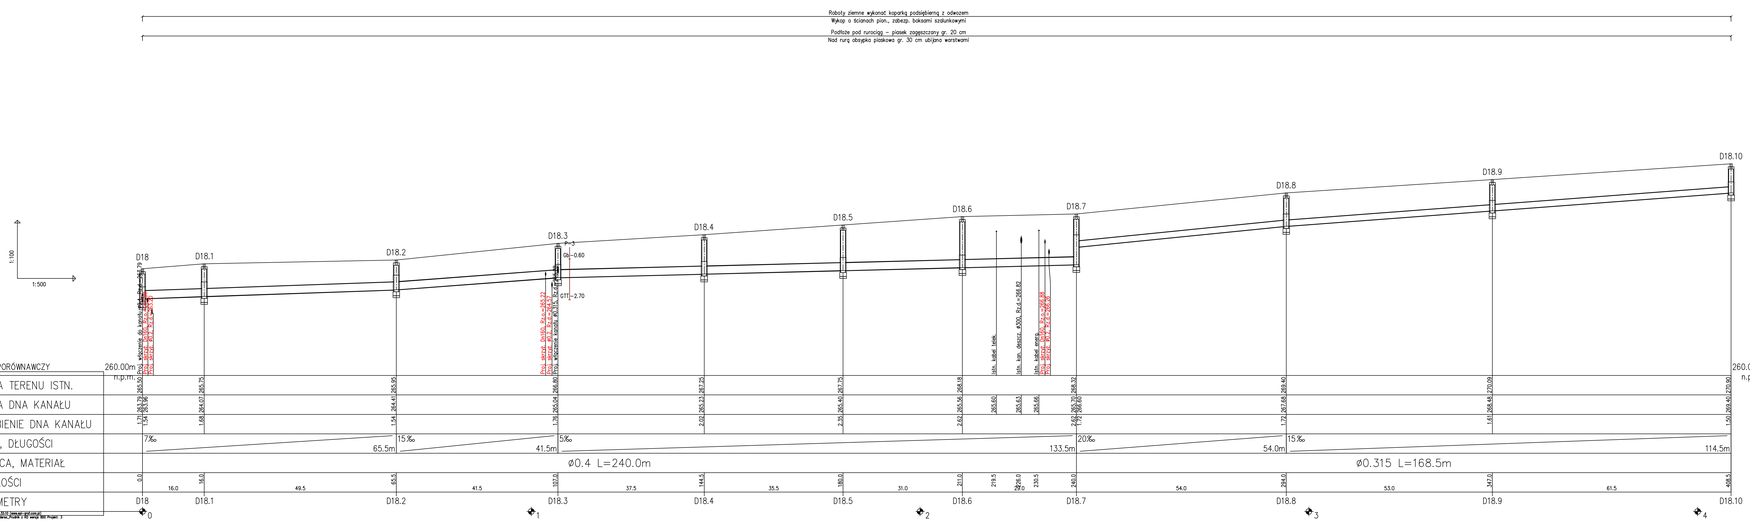
1:100
1:500
D18
D18.1
D18.2
D18.3
D18.4
D18.5
D18.6
D18.7
D18.8
D18.9
D18.10
1:1
GWT -2.70
istn. kabel tele.
istn. kan. żelbet. Ø300, Dz=298.80
istn. kabel elektr.
Proj. przew. PVC Ø315x9.2
Proj. przew. PVC Ø315x9.2
Proj. przew. PVC Ø315x9.2
Proj. przew. PVC Ø315x9.2
Proj. przew. PVC Ø315x9.2
Proj. przew. PVC Ø315x9.2
Proj. przew. PVC Ø315x9.2
Proj. przew. PVC Ø315x9.2
Proj. przew. PVC Ø315x9.2
Proj. przew. PVC Ø315x9.2
Proj. przew. PVC Ø315x9.2
Proj. włączenie do istn