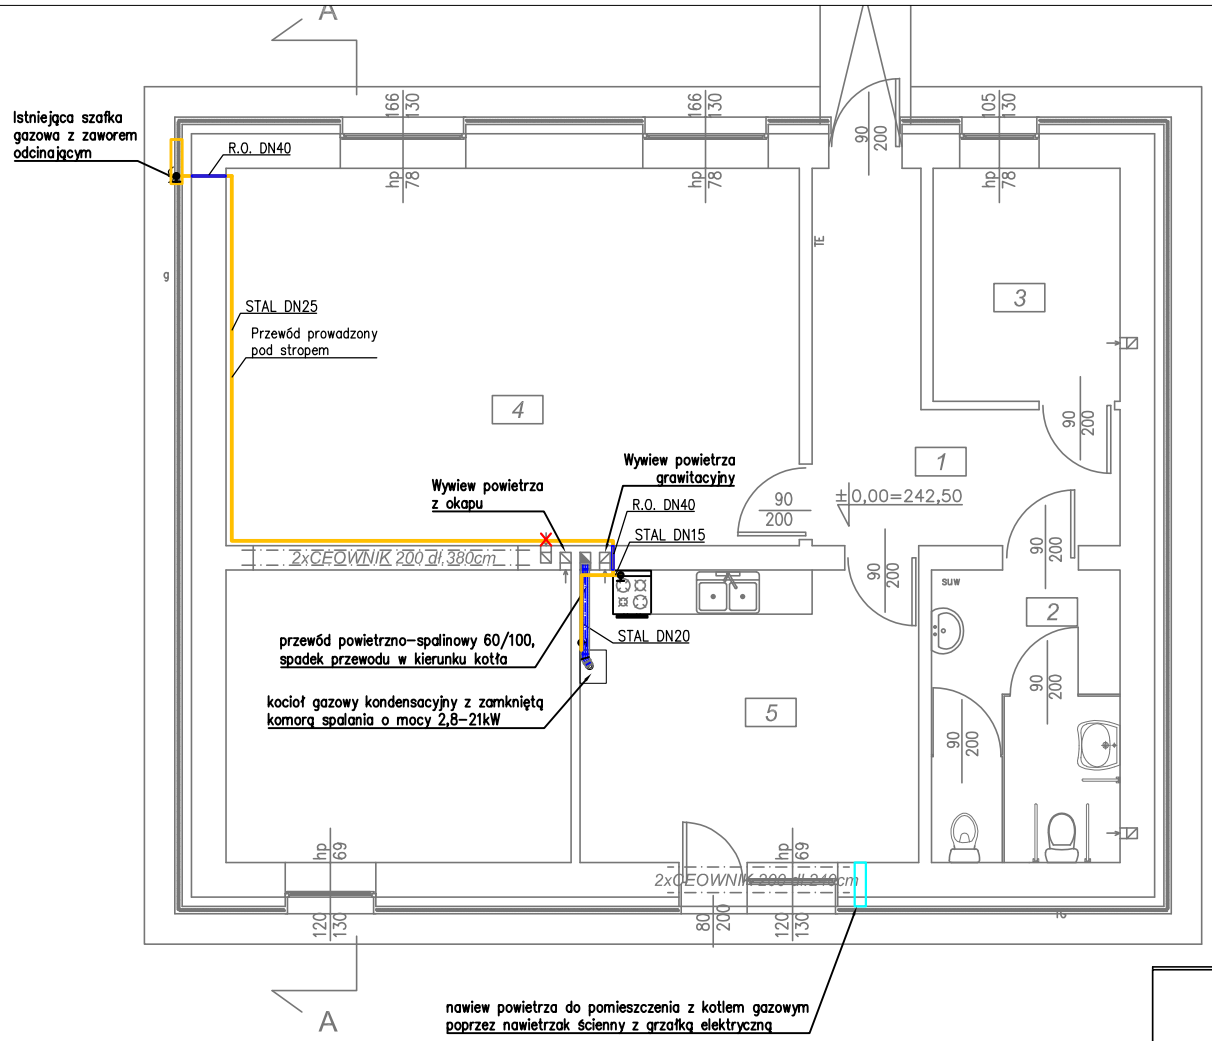

LEGENDA:

- INSTALACJA GAZOWA
- Ø25 – ŚREDNICA NOMINALNA INSTALACJI GAZOWEJ / PRZEWODY STALOWE
- ZAWÓR KULOWY
- R.O. – RURA OSŁONOWA STALOWA

ŚREDNICE PRZEWODÓW MIEDZIANYCH DO:
- KUCHENEK GAZOWYCH – ø15 mm
- KOTŁÓW GAZOWYCH – ø20 mm

ŚREDNICĘ RURY OSŁONOWEJ, PRZY PRZEJŚCIU PRZEWODÓW PRZEZ ŚCIANĘ KONSTRUKCYJNĄ PRZYJMOWAĆ DWIE DYMENSJE WYŻEJ
NP: dla przewodu ø25mm -> przyjąć tuleję ø40mm

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA

LP	Pomieszczenie	Pow. [m2]	rodzaj posadzki
1	HOLL	11,92	GRES
2	WC	9,54	GRES
3	SIŁOWNIA	7,61	GRES
4	ŚWIETLICA	56,71	GRES
5	KUCHNIA	17,34	GRES
	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	103,12	

GRACJAN SZOREK USŁUGI KOSZTORYSOWE
UL. STEFCZYKA 30/48, 20-151 LUBLIN

JEDNOSTKA PROJEKTOWA BR. SANITARNEJ	JJ SANIT Jarosław Jóźwiak	JJ SANIT JAROSŁAW JÓŹWIAK Ul. Inżynierska 9/49, 20-484 Lublin NIP: 714-193-71-84 Tel: 506741896, e-mail. jozwiak@jjsanit.pl
INWESTOR	URZĄD GMINY KRAŚNICZYN UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 21, 22-310 KRAŚNICZYN	
NAZWA I ADRES INWESTYCJI	MODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, ŻUŁÓW, GM. KRAŚNICZYN, DZ. NR 26 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE	
FAZA	PROJEKT TECHNICZNY	DATA 12.2023r.
RYSUNEK	RZUT PARTERU-INSTALACJA GAZOWA	SKALA 1:100
BRANŻA	SANITARNA	UPR. / PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Jarosław Jóźwiak	LUB/0063/PWBS/17
SPRAWDZAJĄCA	mgr inż. Magdalena Jóźwiak	LUB/0067/PWBS/19
		NR RYS S-12