


ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.

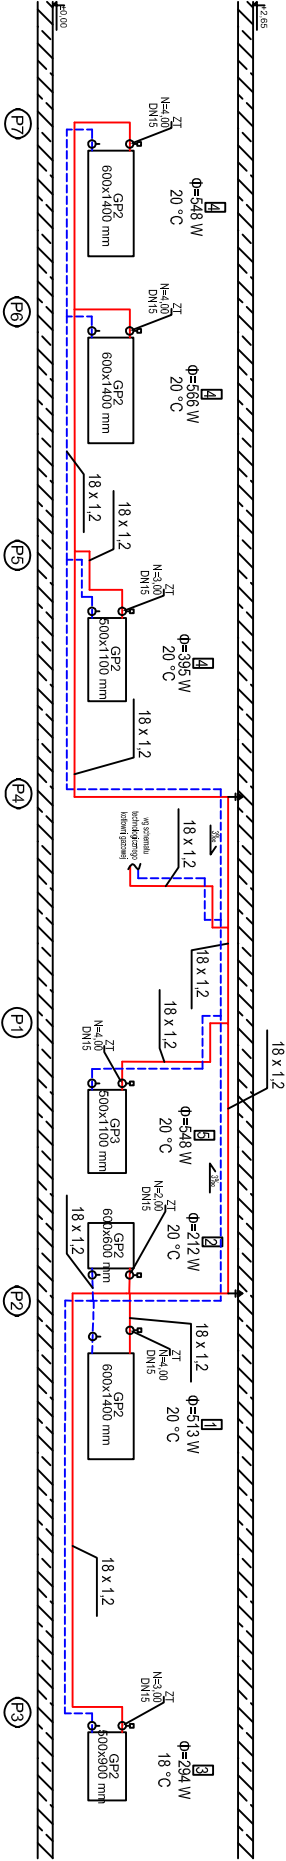

OZNACZENIA PRZEWODÓW:

— ZASILANIE C.O.
— POWROT C.O.

0.2 NUMER POMIESZCZENIA
1351 W PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA
16 °C PROJEKTOWA TEMPERATURA WEWN.

LEGENDA:

9.00
9.00
500x100 mm
6

WYSOKOŚĆ PODŁOGI
500x100 mm
6

GRZEWNIK STALOWY DWUPEŁYTOWY (102mm)
GRZEWNIK STALOWY TRZYPŁYTOWY (152mm)
GRZEWNIK ŁAZIENKOWY

OPIS PRZEWODÓW:
28x1.5

GRACJAN SZOREK USŁUGI KOSZTORYSOWE UL. STEFCZYKA 30/48, 20-151 LUBLIN			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA BR. SANITARNEJ	J1 SANIT JAROSŁAW JÓŻWIAK Ul. Inżynierska 9/49, 20-484 Lublin NIP: 714-193-71-84 Tel: 506741896, e-mail: jozwiak@jisanit.pl		
INWESTOR	URZĄD GMINY KRAŚNICZYN UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 21, 22-310 KRAŚNICZYN		
NAZWA I ADRES INWESTYCJI	MODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, ŻUŁÓW, GM. KRAŚNICZYN, DZ. NR 26 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE		
FAZA	PROJEKT TECHNICZNY		
RYSUNEK	ROZWINIĘCIE-INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA		
BRANŻA	SANITARNA	UPR.	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Jarosław Józwiak	LUB/0063/PWBS/17	NR RYS
SPRAWDZAJĄCA	mgr inż. Magdalena Józwiak	LUB/0067/PWBS/19	S-06