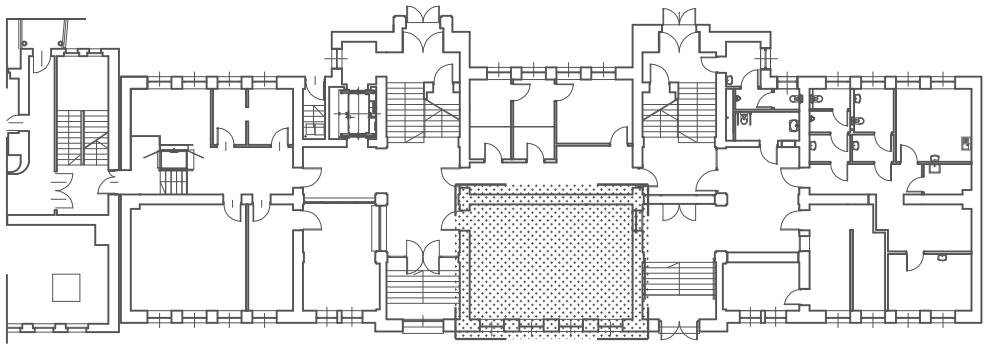

RZUT PARTERU

SCHEMAT LOKALIZACYJNY CZĘŚCI OBJĘTEJ OPRACOWANIEM

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- LINIA WIDOKOWA
- ŚCIANY PROJEKTOWANE
- WYPOSAŻENIE WNĘTRZ, TECHNOLOGIA
- ELEMENTY PROJEKTOWANE WIDOK
- PRACE ROZBIÓRKOWE
- STREFA SUFITU PODWIESZANEGO
- DEMONTOWANA LINIA KLIMATYZACJI
- PROJEKTOWANA LINIA KLIMATYZACJI
- 1 PROJEKTOWANA LOKALIZACJA KAMERY MONITORINGU (SUFITOWEJ)
- 2 PROJEKTOWANA LOKALIZACJA KAMERY MONITORINGU (NAŚCIENNEJ)

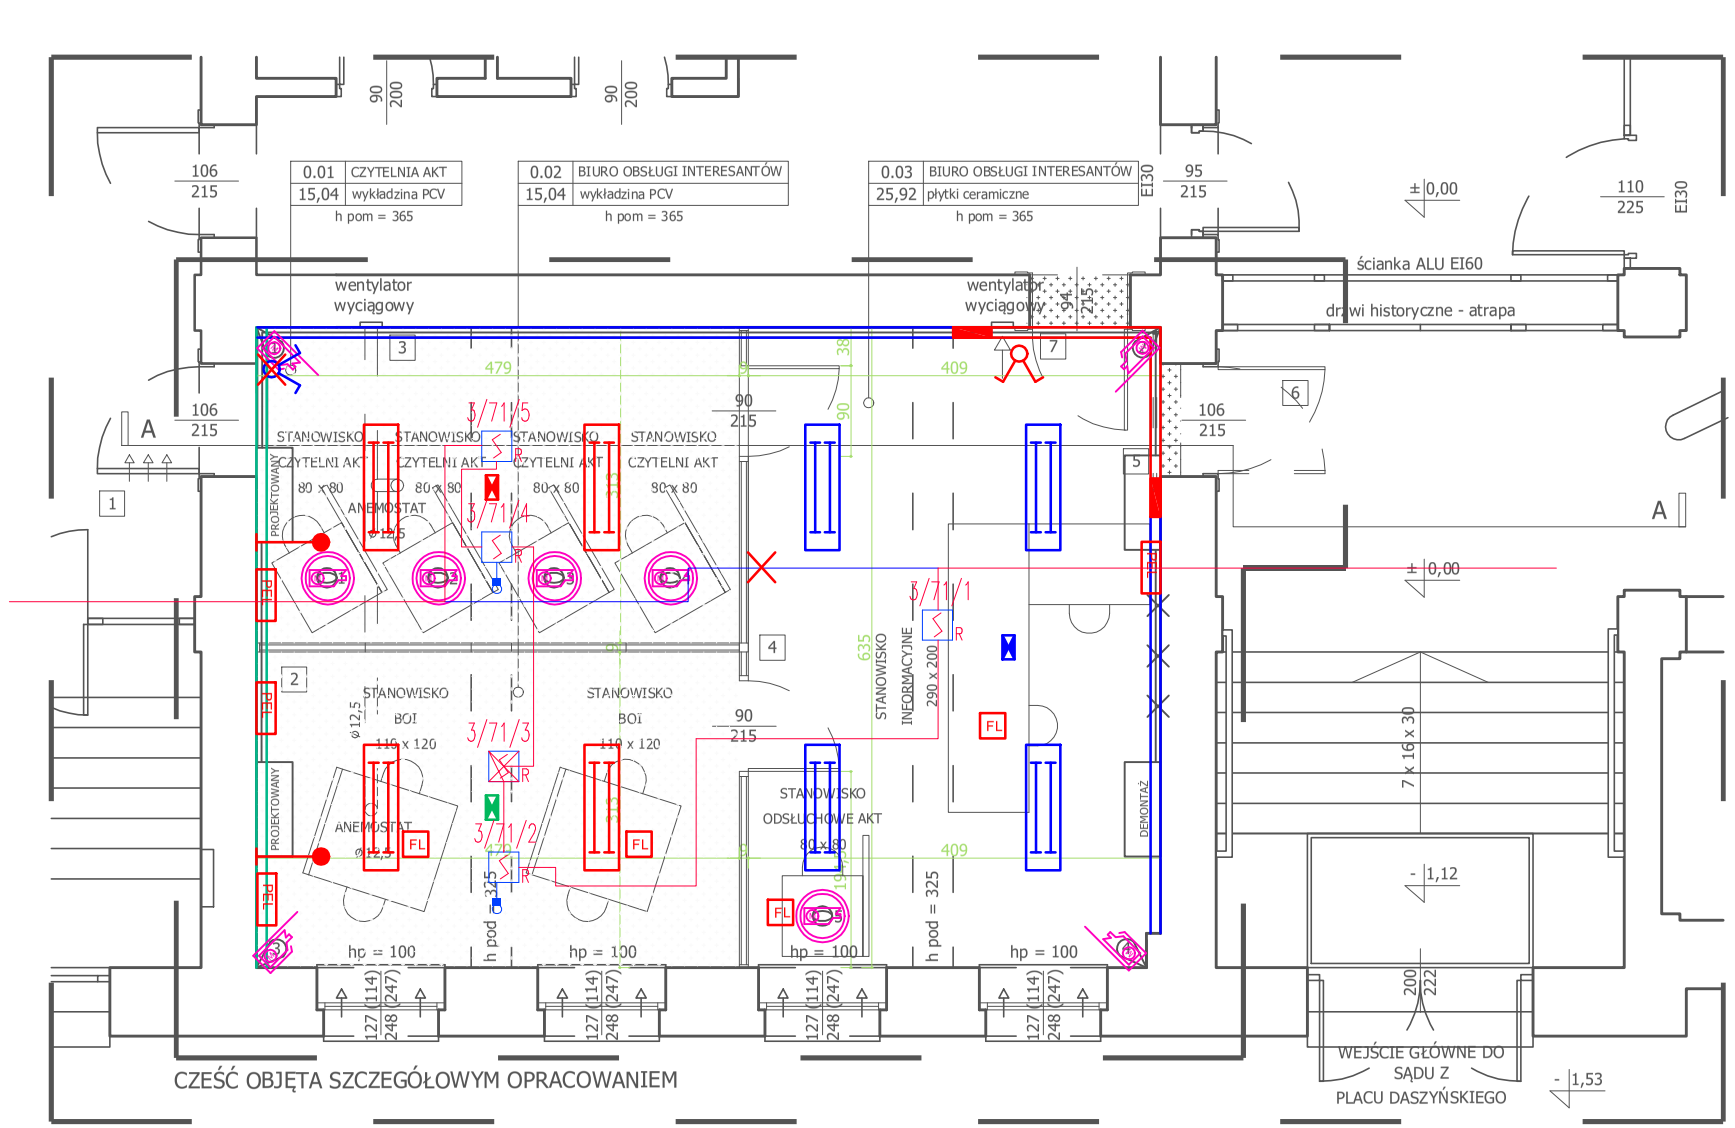

CZĘŚĆ OBJĘTA SZCZEGÓŁOWYM OPRACOWANIEM

RZUT PARTERU

CZEŚĆ OBJĘTA ARANŻACJĄ WNĘTRZ

- Kanał kablowy pionowy - dopasować do istn. kanałów
- PEL punkt elektryczno-logiczny 2x230V+2xDATA +2xRJ45
- FL Florbox 2x230V+2xDATA +2xRJ45
- Istn. Kanał kablowy pod sufitem - bez zmian
- Istn. Kanał kablowyprzy podłodze bez zmian
- proj. Kanał kablowy przy suficie
- istn oprawy oświetleniowe
- istn oprawy oświetleniowe przeniesione na sufit podwieszany
- istn oprawy awaryjne
- proj oprawy awaryjne - należy zastosować oprawy istn. producenta
- istn oprawy awaryjne w nowej lokalizacji
- wypust zasilający klimatyzację
- kamery kopułkowe ścienne
- kamery kopułkowe sufitowe
- łącznik oświetleniowy do likwidacji
- łącznik oświetleniowy projektowany
- R czujka SSP
- R czujka SSP ze wskaxnikiem zadziałania

PROJEKTOWANE PRACE

1.WYKONANIE W ISTNIEJĄCEJ STOLARCE DRZWIOWEJ PODCIĘCIA W DRZWIACH O WYMIARACH ZAPEWNIAJĄCYCH NAWIEW POWIETRZNA. PODCIĘCIE O MINIMALNEJ POWIERZCHNI 0,022 m2

2. WYKONANIE SUFITU PODWIESZANEGO NA WYSOKOŚCI 350 CM. SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT G-K.

3. ROZBUDOWA SYSTEMU WENTYLACJI WYCIĄGOWEJ POPRZEZ WYKONANIE KANAŁÓW Z PRZEWODÓW ELASTYCZNYCH O PRZEKROJU 12,5 CM, WRAZ Z MONTAŻEM DWÓCH ANEMOSTATÓW W STREFIE SUFITU PODWIESZANEGO. ELEMENT PIONOWY (TJ. OD ISTNIEJĄCEGO OTWORU DO SUFITU PODWIESZANEGO) NALEŻY ZE WSZYSTKICH STRON OBUDOWAĆ PŁYTĄ G-K. ALTERNATYWNIE, ZAMIAST KANAŁU OKRĄGŁEGO MOŻNA ZASTOSOWAĆ KANAŁ PŁASKI, PROSTOKĄTNY - ZACHOWUJĄC POWIERZCHNIĘ PRZEPŁYWU POWIETRZA.

4. WYKONANIE ŚCIAN DZIAŁOWYCH SZKLANYCH O WŁAŚCIWOŚCIACH AKUSTYCZNYCH MINIMUM Rw = 45dB. PODZIAŁ ŚCIAN I SZKLEŃ ZGODNIE Z RYSUNKIEM. WYSOKOŚĆ WITRYNY 325 CM. POWYŻEJ WITRYNY ZAPROJEKTOWANO FRAGMENTY ŚCIANY WYKONANE Z PŁYT G-K NA STELAŻU 75 CW, WYPEŁNIONE WEŁNĄ MINERALNĄ.

5. ZMUFOWANIE NA DŁUGOŚCI 170 CM, ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, BIEGNĄCEJ WZDŁUŻ LISTWY DOLNEJ POSADZKI.

6. ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA SIĘ DRZWI ORAZ PRZEROBIENIE ICH POPRZEZ WYMIANĘ ŚRODKOWYCH PŁYCIN NA PRZEZIERNE, WYKONANE ZE SZKŁA BEZPIECZNEGO. ZGODNIE Z RYSUNKIEM PRZEKROJU. WIELKOŚĆ TAFLI SZKLANEJ USTALIĆ PO DEMONTAŻU DRZWI, ZACHOWUJĄC MINIMALNE WYMIARY 80 x 155 CM.

7. WERYFIKACJA STANU ZACHOWANIA NADPROŻA WRAZ Z PRZEJŚCIEM W OBSZARZE ŚCIANY WYDZIELAJĄCEJ KOMUNIKACJĘ OD NOWO ARANŻOWANEGO POMIESZCZENIA BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW. W PRZYPADKU ZACHOWANIA OTWORU ORAZ ELEMENTU KONSTRUKCYJNEGO ZAKŁADA SIE ODDTWORZENIE PRZEJŚCIA. W PRZYPADKU ZATRACENIA SIĘ WARTOŚCI NOŚNYCH DLA ELEMENTÓW NADPROŻA ZALECA SIĘ JEGO WYMIANĘ NA 2xHEA 120 O DŁUGOŚCI 150 CM.
PROJEKTUJE SIĘ ODDTWORZENIE ISTNIEJĄCEJ STOLARKI DRZWIOWEJ WRAZ Z OŚCIEŻNICĄ ZGODNIE ANALOGICZNYMI DRZWIAMI PROWADZĄCYMI AKTUALNIE DO POMIESZCZENIA.

8. WYKONANIE NAPISÓW INFORMUJĄCYCH O PRZEZNACZENIU POMIESZCZENIA W FORMIE DRUKU UV NA WITRYNIE SZKLANEJ. DRUK W POSTACI LITER WYSOKOŚCI 10 CM, CZCIONKA CALIBRI LIGHT. KOLOR GRAFITOWY, PÓŁPRZEZROCZYSTY.

UWAGA:

- PRZED PRACAMI BUDOWLANYMI NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE.
- RYSUNKI ORAZ CZĘŚĆ OPISOWA SĄ ELEMENTAMI PROJEKTU WZAJEMNIE SIĘ UZUPEŁNIAJĄCYMI. INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKACH, A NIE UJĘTE W CZĘŚCI OPISOWEJ LUB NIE POKAZANE NA RYSUNKACH, A UJĘTE W CZĘŚCI OPISOWEJ NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKBY BYŁY ZAWARTE W OBU.
- POWIERZCHNIE OBLICZANE ZGODNIE Z: PN-ISO 9836:1997.
- WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE PRZEJŚCIA.
- WSZYSTKIE RYSUNKI ARCHITEKTURY ORAZ RYSUNKI WSZYSTKICH BRANŻ NALEŻY ROZPATRYWAĆ WSPÓLNIE.

GRUPA PROJEKTOWA

SN ARCHITEKCI

ul. Strzelców Bytomskich 7/3, 46-020 OPOLE pracownia@snarchitekci.pl

OPRACOWANIE:
Michał Szkudlarski Biuro Architektoniczne "MS"
ul. Armii Krajowej 1a/8 45-071 Opole NIP:7542881466 tel. 695 019 028
wentario pracownia architektury Andrzej Nowak
ul. Pułaskiego 18/3 45-048 Opole NIP : 7543074940 tel. 694 427 314

TEMAT:
Projekt techniczny aranżacji pomieszczenia Biura Obsługi Interesantów w budynku Sądu Okręgowego w Opolu

LOKALIZACJA:
Plac Daszyńskiego 1, 45-064 Opole, obręb OPOLE, nr działki 19/1

INWESTOR:
Sąd Okręgowy w Opolu
Plac Daszyńskiego 1, 45-064 Opole

RYSUNEK:
RZUT PARTERU INSTALACJE ELEKTRYCZNE SKALA 1 : 75

PROJEKTANT [Elektr.]: mgr inż. Krzysztof Nolepa, nr upr. OPL/1256/PWBE/16

Branża:	Data zakończenia:	Nr rys.
ELEKTRYKA	MARZEC 2024	RYS SN_E/1