



Przewody nieoznaczone - 0,5mm, montaż w puszkach 60mm z wkrętami  
Rezystor w zestawie z kasownikiem - montować na końcu pętli.  
Zworki w kasowniku rozłączyć, zworki w FAP.... ustawić w pozycji "B"  
Nie zamieniać L1 (+) z L2 (-)


## Legenda




Sygnalizator



Transformator dla 1 pomieszczenia




Wyłącznik pociągowy



Przycisk z lampką

## Okablowanie

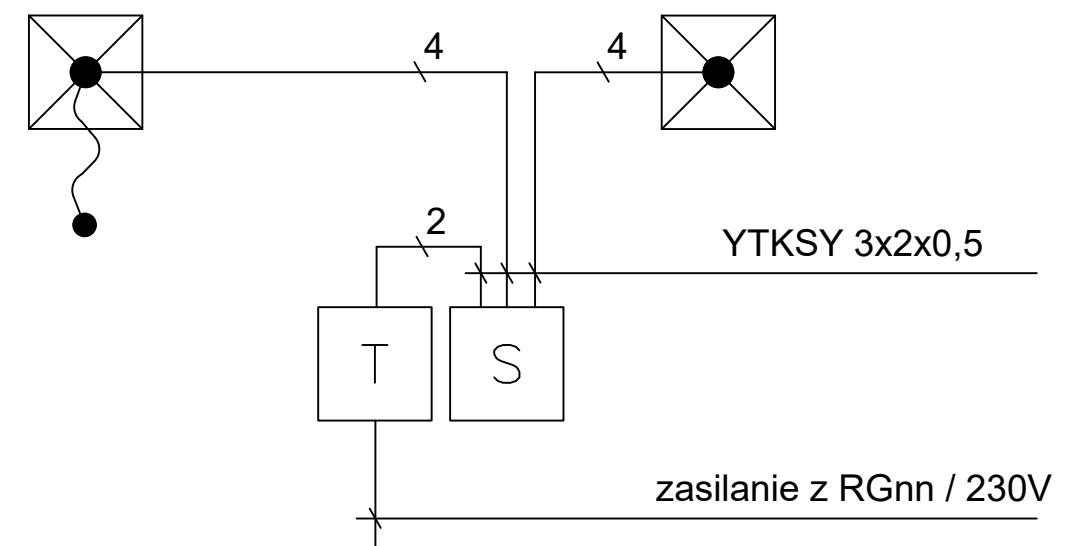

Nazwa zadania PRZEBUDOWA I ADAPTACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWYCH PIEKUTACH NOWE PIEKUTY UL GŁÓWNA 3, gm. NOWE PIEKUTY		
Branża ELEKTRYCZNA	Data 21.03.2024	Skala
Tytuł rysunku Schemat - System przyzywowy		
Projektant mgr inż. Krzysztof Klewinowski PDL/0160/PWBE/16	Podpis	
Sprawdzający inż. Maciej Czech PDL/0074/POOE/09	Podpis	
Nr rysunku ES_06	Nr rewizji --	