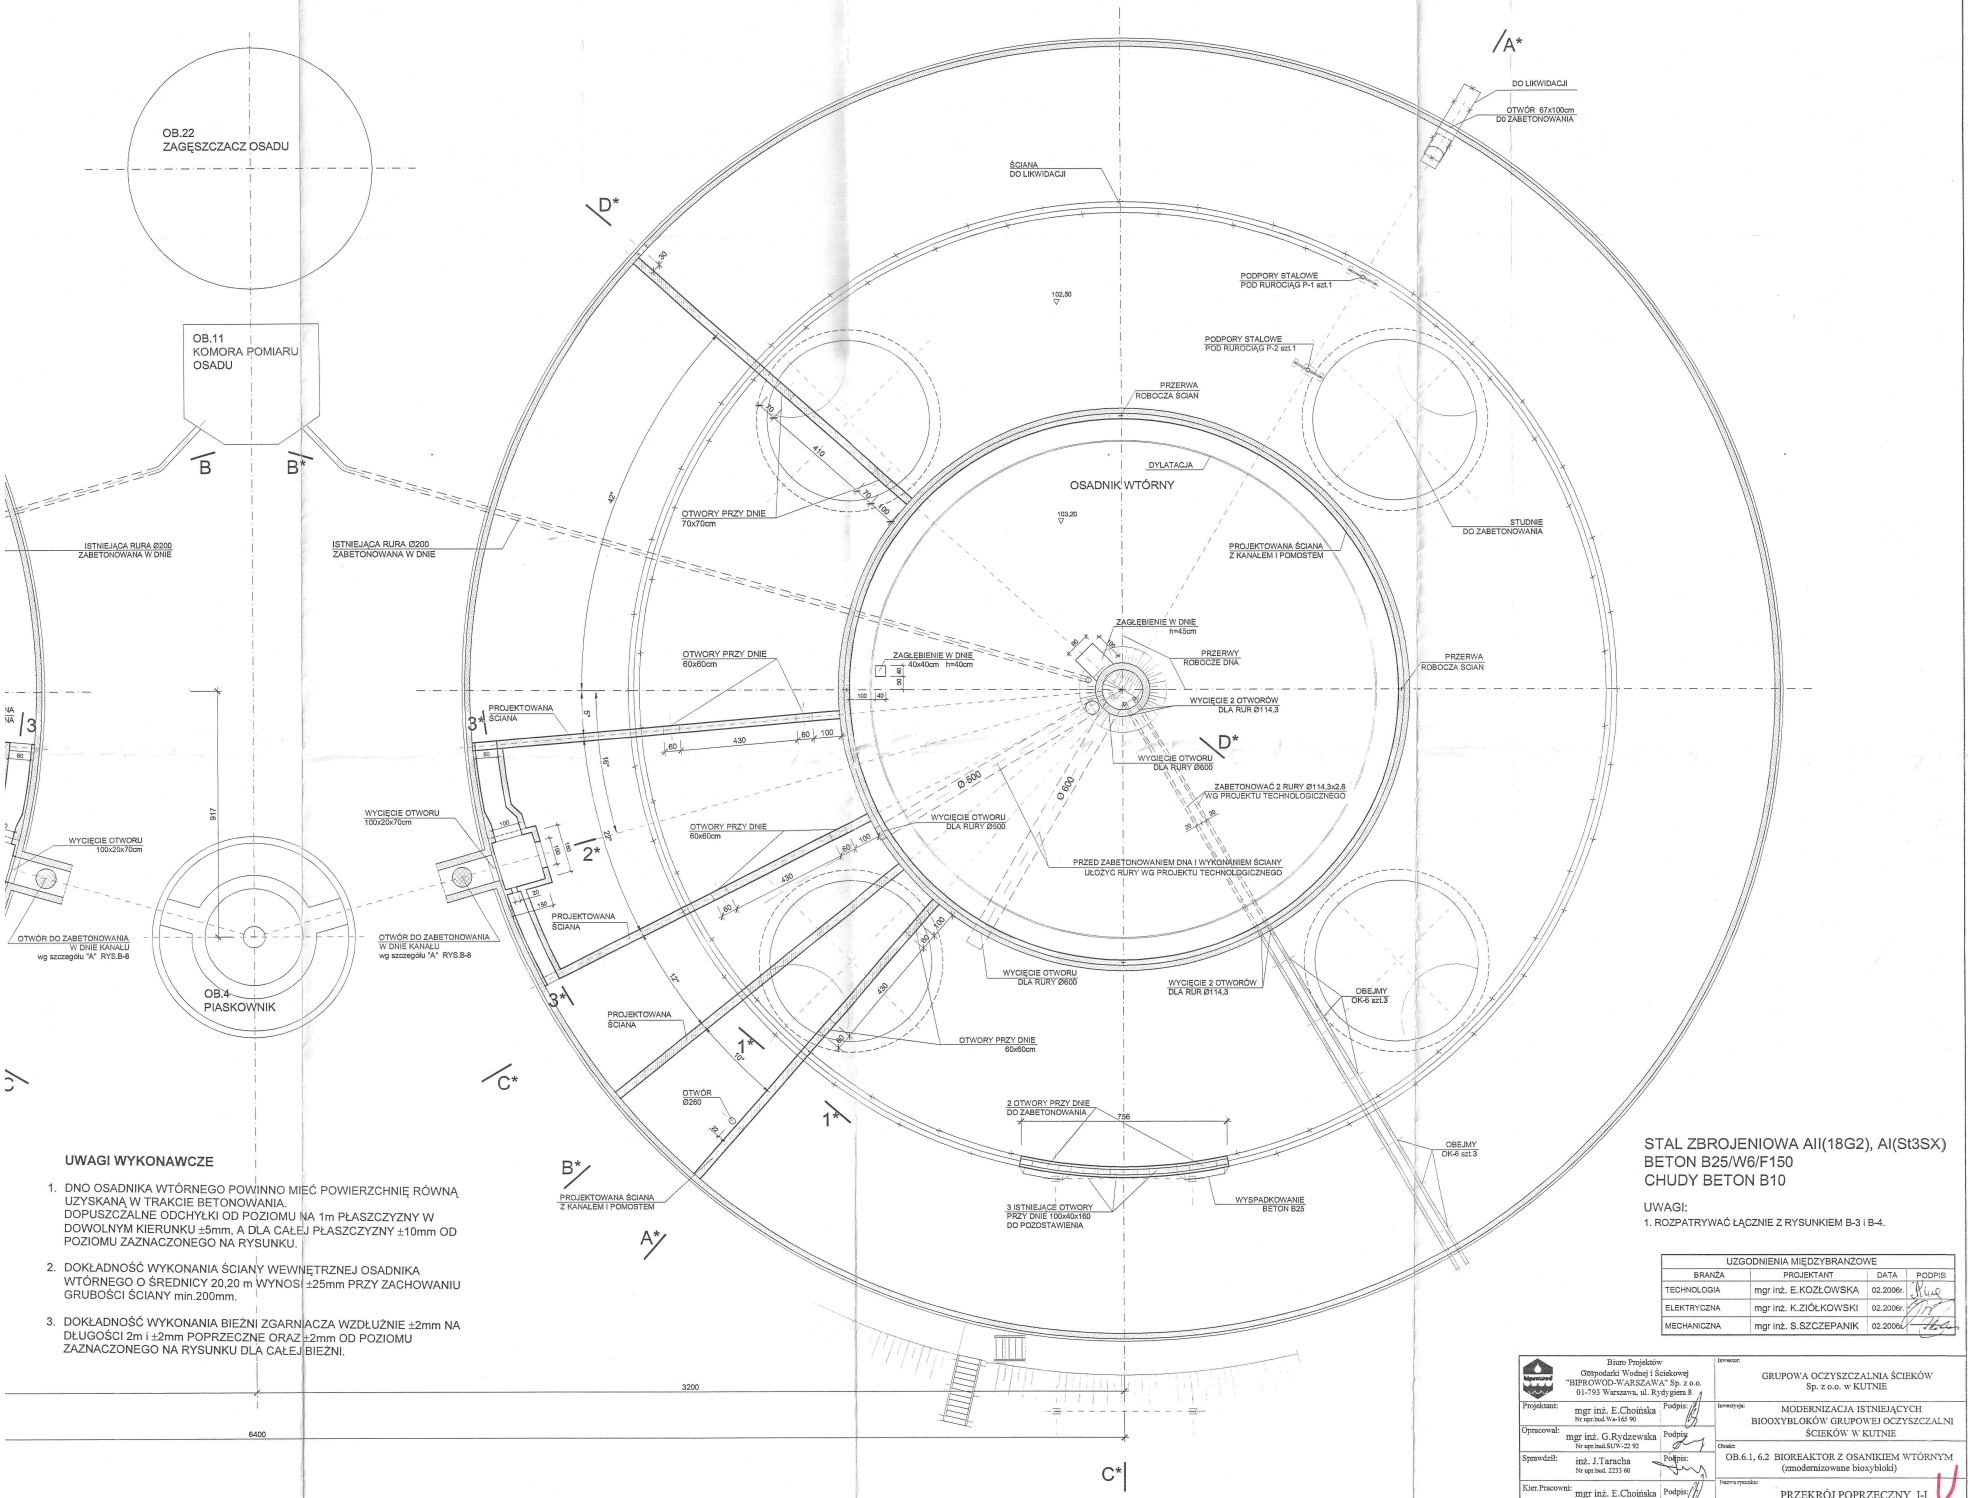

UWAGI WYKONAWCZE

1. DNO OSADNIKA WTÓRNEGO POWINNO MIEĆ POWIERZCHNIĘ RÓWNĄ UZYSKANĄ W TRAKCIE BETONOWANIA. DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI OD POZIOMU NA 1m PŁASZCZYZNY W DOWOLNYM KIERUNKU ±5mm, A DLA CAŁEJ PŁASZCZYZNY ±10mm OD POZIOMU ZAZNACZONEGO NA RYSUNKU.
2. DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ OSADNIKA WTÓRNEGO O ŚREDNICY 20,20 m WYNOSI ±25mm PRZY ZACHOWANIU GRUBOŚCI ŚCIANY min.200mm.
3. DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA BIEŻNI ZGARNIACZA WZDŁUŻNIE ±2mm NA DŁUGOŚCI 2m i ±2mm POPRZECZNE ORAZ ±2mm OD POZIOMU ZAZNACZONEGO NA RYSUNKU DLA CAŁEJ BIEŻNI.

STAL ZBROJENIOWA AII(18G2), AI(St3SX)
BETON B25/W6/F150
CHUDY BETON B10

UWAGI:
1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM B-3 i B-4.

UZGODNIENIA MIĘDZYBRANZOWE			
BRANŻA	PROJEKTANT	DATA	PODPIS
TECHNOLOGIA	mgr inż. E.KOZŁOWSKA	02.2006r.	
ELEKTRYCZNA	mgr inż. K.ZIÓŁKOWSKI	02.2006r.	
MECHANICZNA	mgr inż. S.SZCZEPANIK	02.2006r.	

Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WARSZAWA" Sp. z o.o. 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8

Projektant: mgr inż. E.Choińska Nr upr.bud.Wa-1457 90 Podpis:
Opracował: mgr inż. G.Rydzewska Nr upr.bud.SLW-22 92 Podpis:
Sprawdził: inż. J.Taracha Nr upr.bud. 2233 60 Podpis:
Kier.Pracowni: mgr inż. E.Choińska Nr upr.bud.Wa-1457 90 Podpis:

Data wykonania: 02.2006 r.
Stadium: Projekt wykonawczy
Branża: budowlana

Inwestor: GRUPOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Sp. z o.o. w KUTNIE
Inwestycja: MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH BIOOXYBLOKÓW GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KUTNIE
Obiekt: OB.6.1, 6.2 BIOREAKTOR Z OSANIKIEM WTÓRNYM (zmodernizowane bioxybloki)
Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ POPRZECZNY I-I

Nr umowy: 5/2005 198/B1/2005
Skala: 1:100
Nr archiwalny: 7049
Nr rysunku: B-2