


0.01	Sala wielofunkcyjna	123.00
0.02	Komunikacja	7.16
0.02a	Pom. porządkowe	1.13
0.03	Toaleta	4.85
0.04	Toaleta damska	1.82
0.05	Przedśionalek	1.90
0.06	Toaleta męska	1.50
0.07	Przedśionalek	1.50
0.08	Przedśionalek	1.78
0.09	Szatkna	20.00
0.10	Kuchnia	15.22
0.11	Zmywalnla naczyn	3.20
0.12	Prysznlce	6.32
0.13	Toaleta	3.20
0.14	Szatkna	14.47
0.15	Garaz	45.48
0.16	Garaz	33.27
0.17	Magazyn	9.97

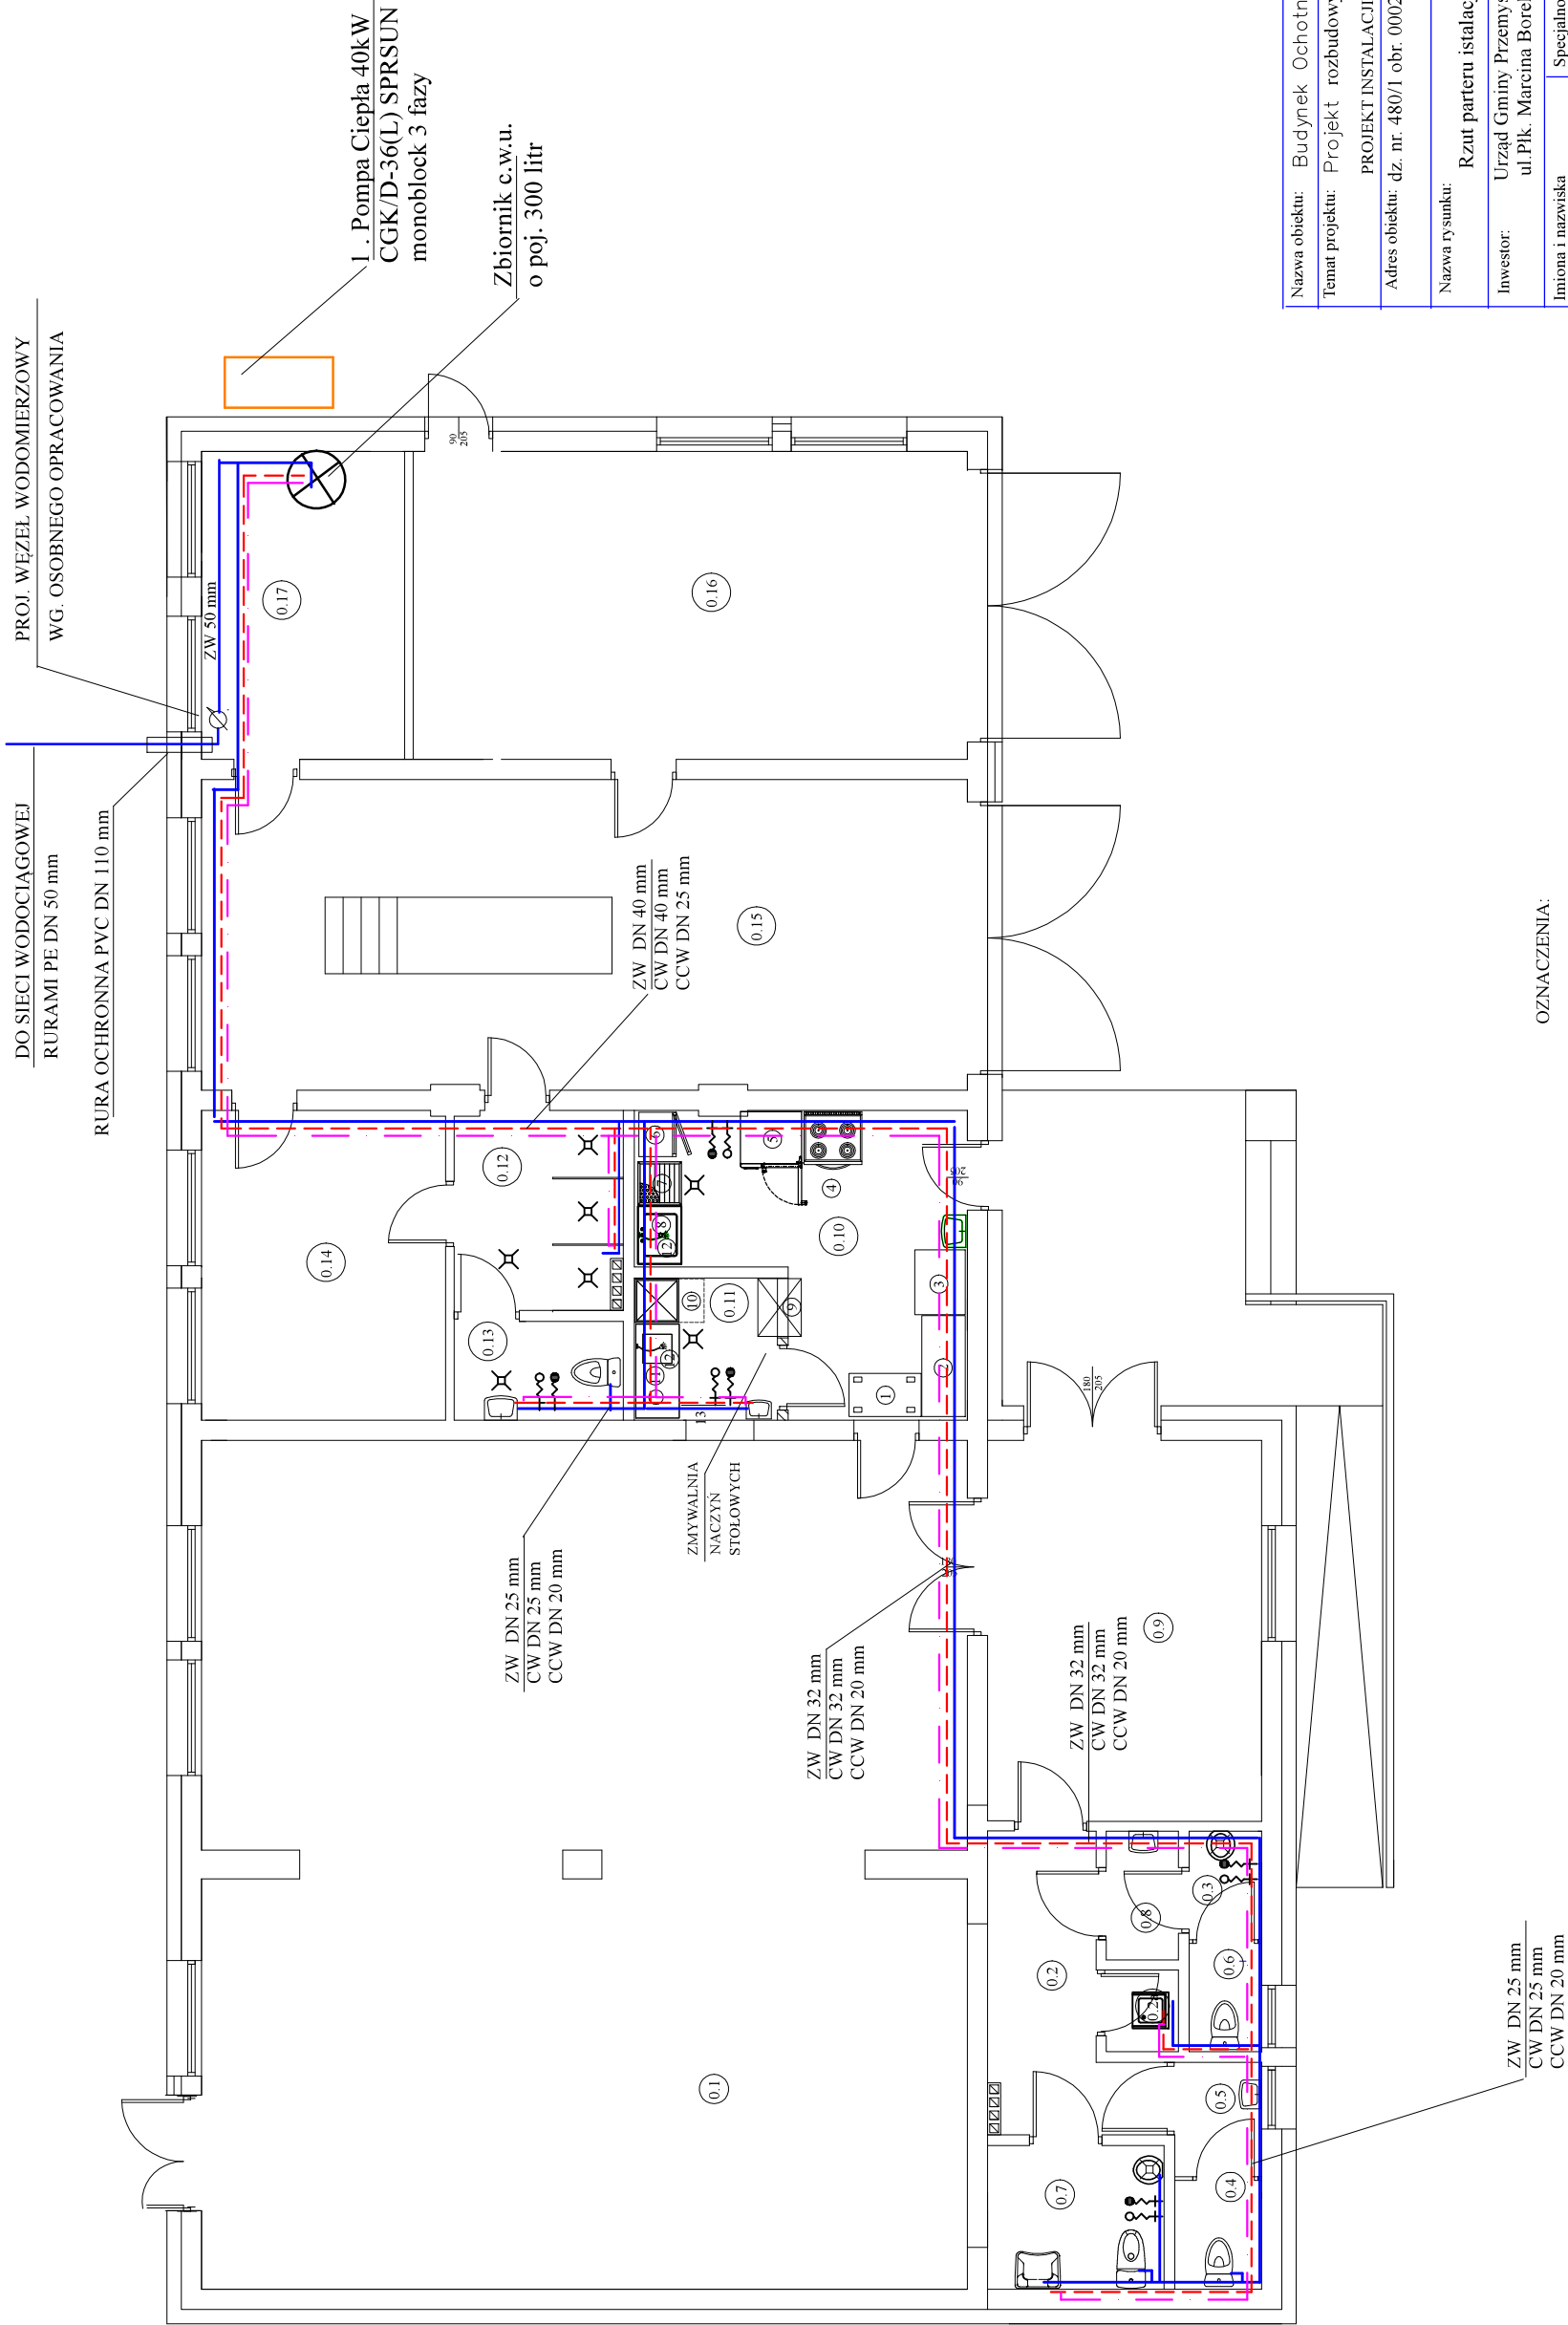

OZNACZENIA:

ZIMNA WODA Z RUR PEX/AL/PEX (ZW)

CIEPŁA WODA Z RUR PEX/AL/PEX (CW)

CYRKULACJA CIEPŁEJ WODY Z RUR PEX/AL/PEX (CCW)

ZAWORY CZERPALNE

Nazwa obiektu:	Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Grochowcach
Temat projektu:	Projekt rozbudowy OSP w Grochowcach
Adres obiektu:	PROJEKT INSTALACJI WOD-KAN. C.W.U. , C.O. dz. nr. 480/1 obr. 0002 Grochowce
Nazwa rysunku:	Rzut parteru instalacja wody zimnej i c.w.u.
Investor:	Urząd Gminy Przemysł ul.Płk. Marcina Borelowskiego 1, 37-700 Przemysł
Imiona i nazwiska	mgr inż. Marek Drozd
Sprawdzający:	mgr inż. Marian Baran
Opracował	Maciej Horbaczek
Specjalność i numer uprawnień	instalacje sanitarne bez ograniczeń upr. nr PDK/0127/POOS/07
Data:	Grudzień 2023
Podpis:	
Skala:	1 : 100
NR. RYS. 1	