


WŁĄCZYĆ W ISTNIEJĄCA INSTALACJE GRZEWCZĄ

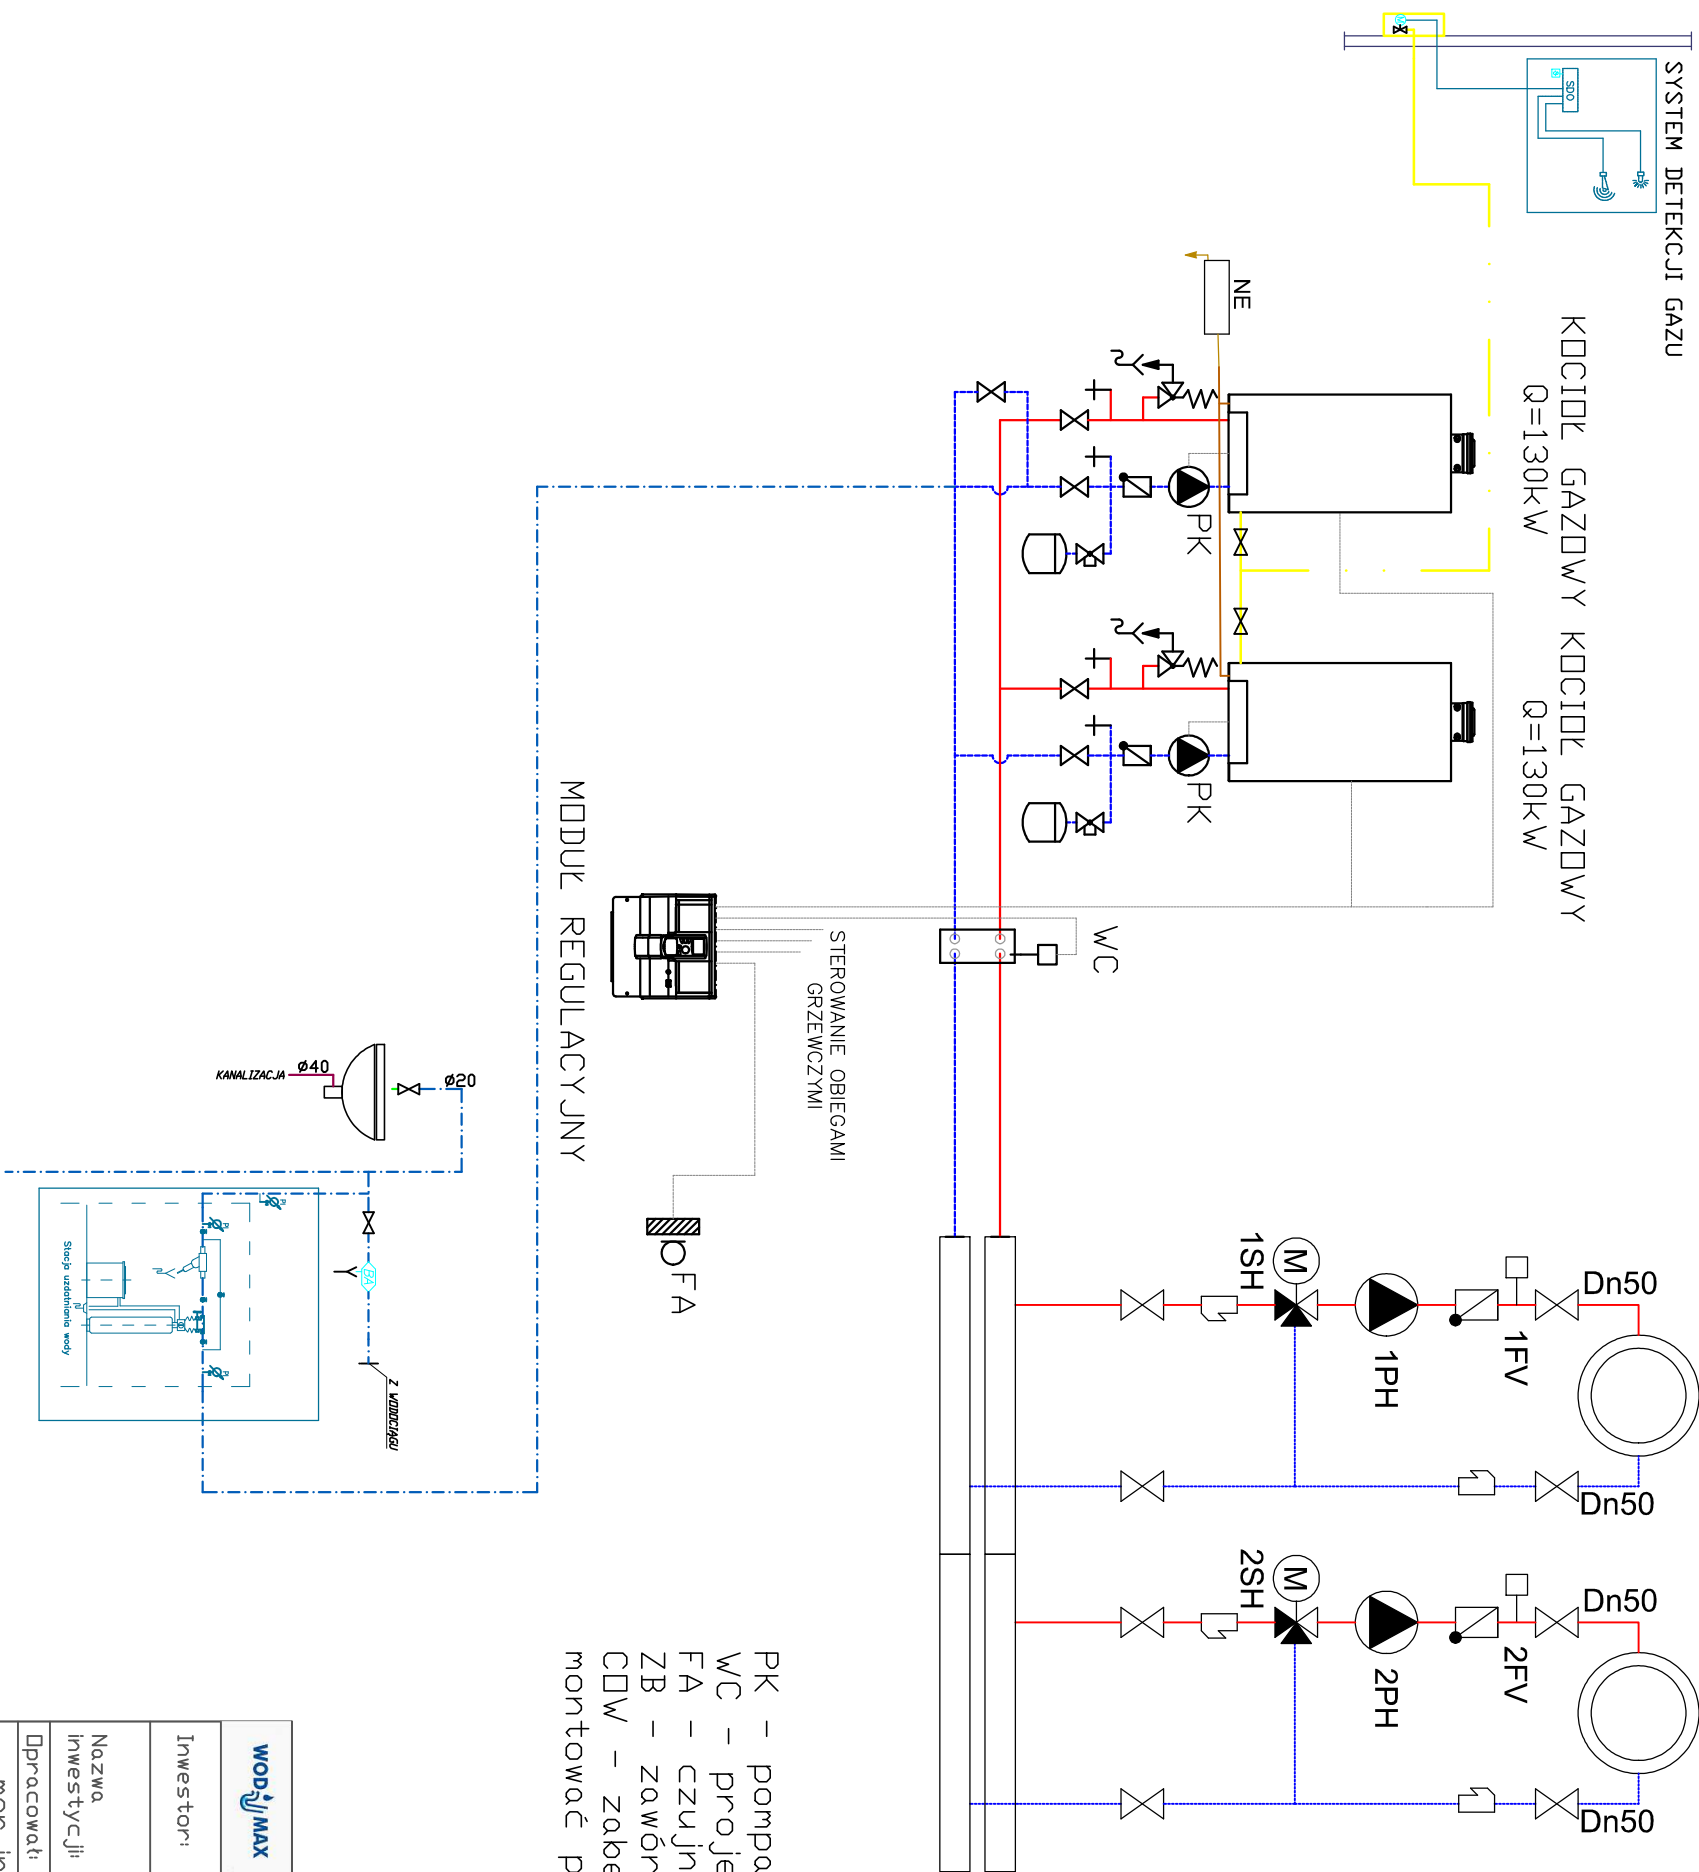

PK - pompa kotłowa 40/1-4  
WC - projektowany wymiennik ciepła  
FA - czujnik zewnętrzny  
ZB - zawór bezpieczeństwa SYR 1915  
CDW - zabezpieczenie stanu wody SYR 933  
montować ponad kotłami

WOD-ULMAX		ul. Dworcowa 49, 62-400 Słupca	
Investor:	GMINA SŁUPCA UL. H. SIENKIEWICZA 16 62-400 SŁUPCA		
Nazwa inwestycji:	PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI GAZOWEJ LPG ZE ZBIORNIKAMI WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ UŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOLNEGO MCDUDEWD, GM. SŁUPCA DZIAŁKA NR 193/6		
Dpracował:	mgr inż. Stawomir Lebica Uprawnienia budowlane WKP/0154/PWDS/09 w specjalności instalacyjnej do projektowania kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń	PROJEKT TECHNICZNY	SKALA: 1:50 DATA: 05.2024
		Schemat technologiczny	
		RYS 05	str.24