

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

2/1	gabinet XII - diagnoza i terapia
25,10m ²	wykładzina PCV
2/2	gabinet XIII - diagnoza i terapia
13,20m ²	wykładzina PCV
2/3	gabinet XIV - diagnoza i terapia
19,00m ²	wykładzina PCV
2/4	gabinet XV - diagnoza i terapia
17,90m ²	wykładzina PCV
2/5	gabinet XVI - diagnoza i terapia
12,80m ²	wykładzina PCV
2/6	gabinet XVII - diagnoza i terapia
16,90m ²	wykładzina PCV
2/7	gabinet XVIII - diagnoza i terapia
17,90m ²	wykładzina PCV
2/8	gabinet XIX - diagnoza i terapia
12,80m ²	wykładzina PCV
2/9	gabinet XX - diagnoza i terapia
17,30m ²	wykładzina PCV
2/10	sala komputerowa
43,15m ²	wykładzina PCV
2/11	toaleta męska
16,65m ²	plytki gres
2/12	toaleta dla niepełnosprawnych
6,15m ²	plytki gres
2/13	toaleta damska
17,55m ²	plytki gres
2/14	klatka schodowa
34,50m ²	plytki gres
2/15	gabinet XXI - diagnoza i terapia
24,60m ²	wykładzina PCV
2/16	gabinet XXII - psychoterapia
25,30m ²	wykładzina PCV
2/17	komunikacja
122,15m ²	wykładzina PCV


RAZEM: 442,95m²

OZNACZENIA

--- PRZEWODY CHŁODNICZE (ciecz+gaz)
--- PRZEWODY SKROPLIN
JW KLIMATYZATOR
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

UWAGA:

- SKROPLINY Z KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH ODPROWADZIĆ POPRZEC PRZEWODY SKROPLIN DO ISTN. PIONÓW KANALIZACJI SANITARNEJ POPRZEC ODPOWIEDNIE ZASYFONOWANIE
- JEDNOSTKI ŚCIENNE WYPOSAŻYĆ W POMPKI SKROPLIN
- MONTAŻ JEDNOSTEK ŚCIENNYCH KLIMATYZATORÓW DO OBUDÓW Z PŁYT KG ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ ARCHITEKTONICZNĄ

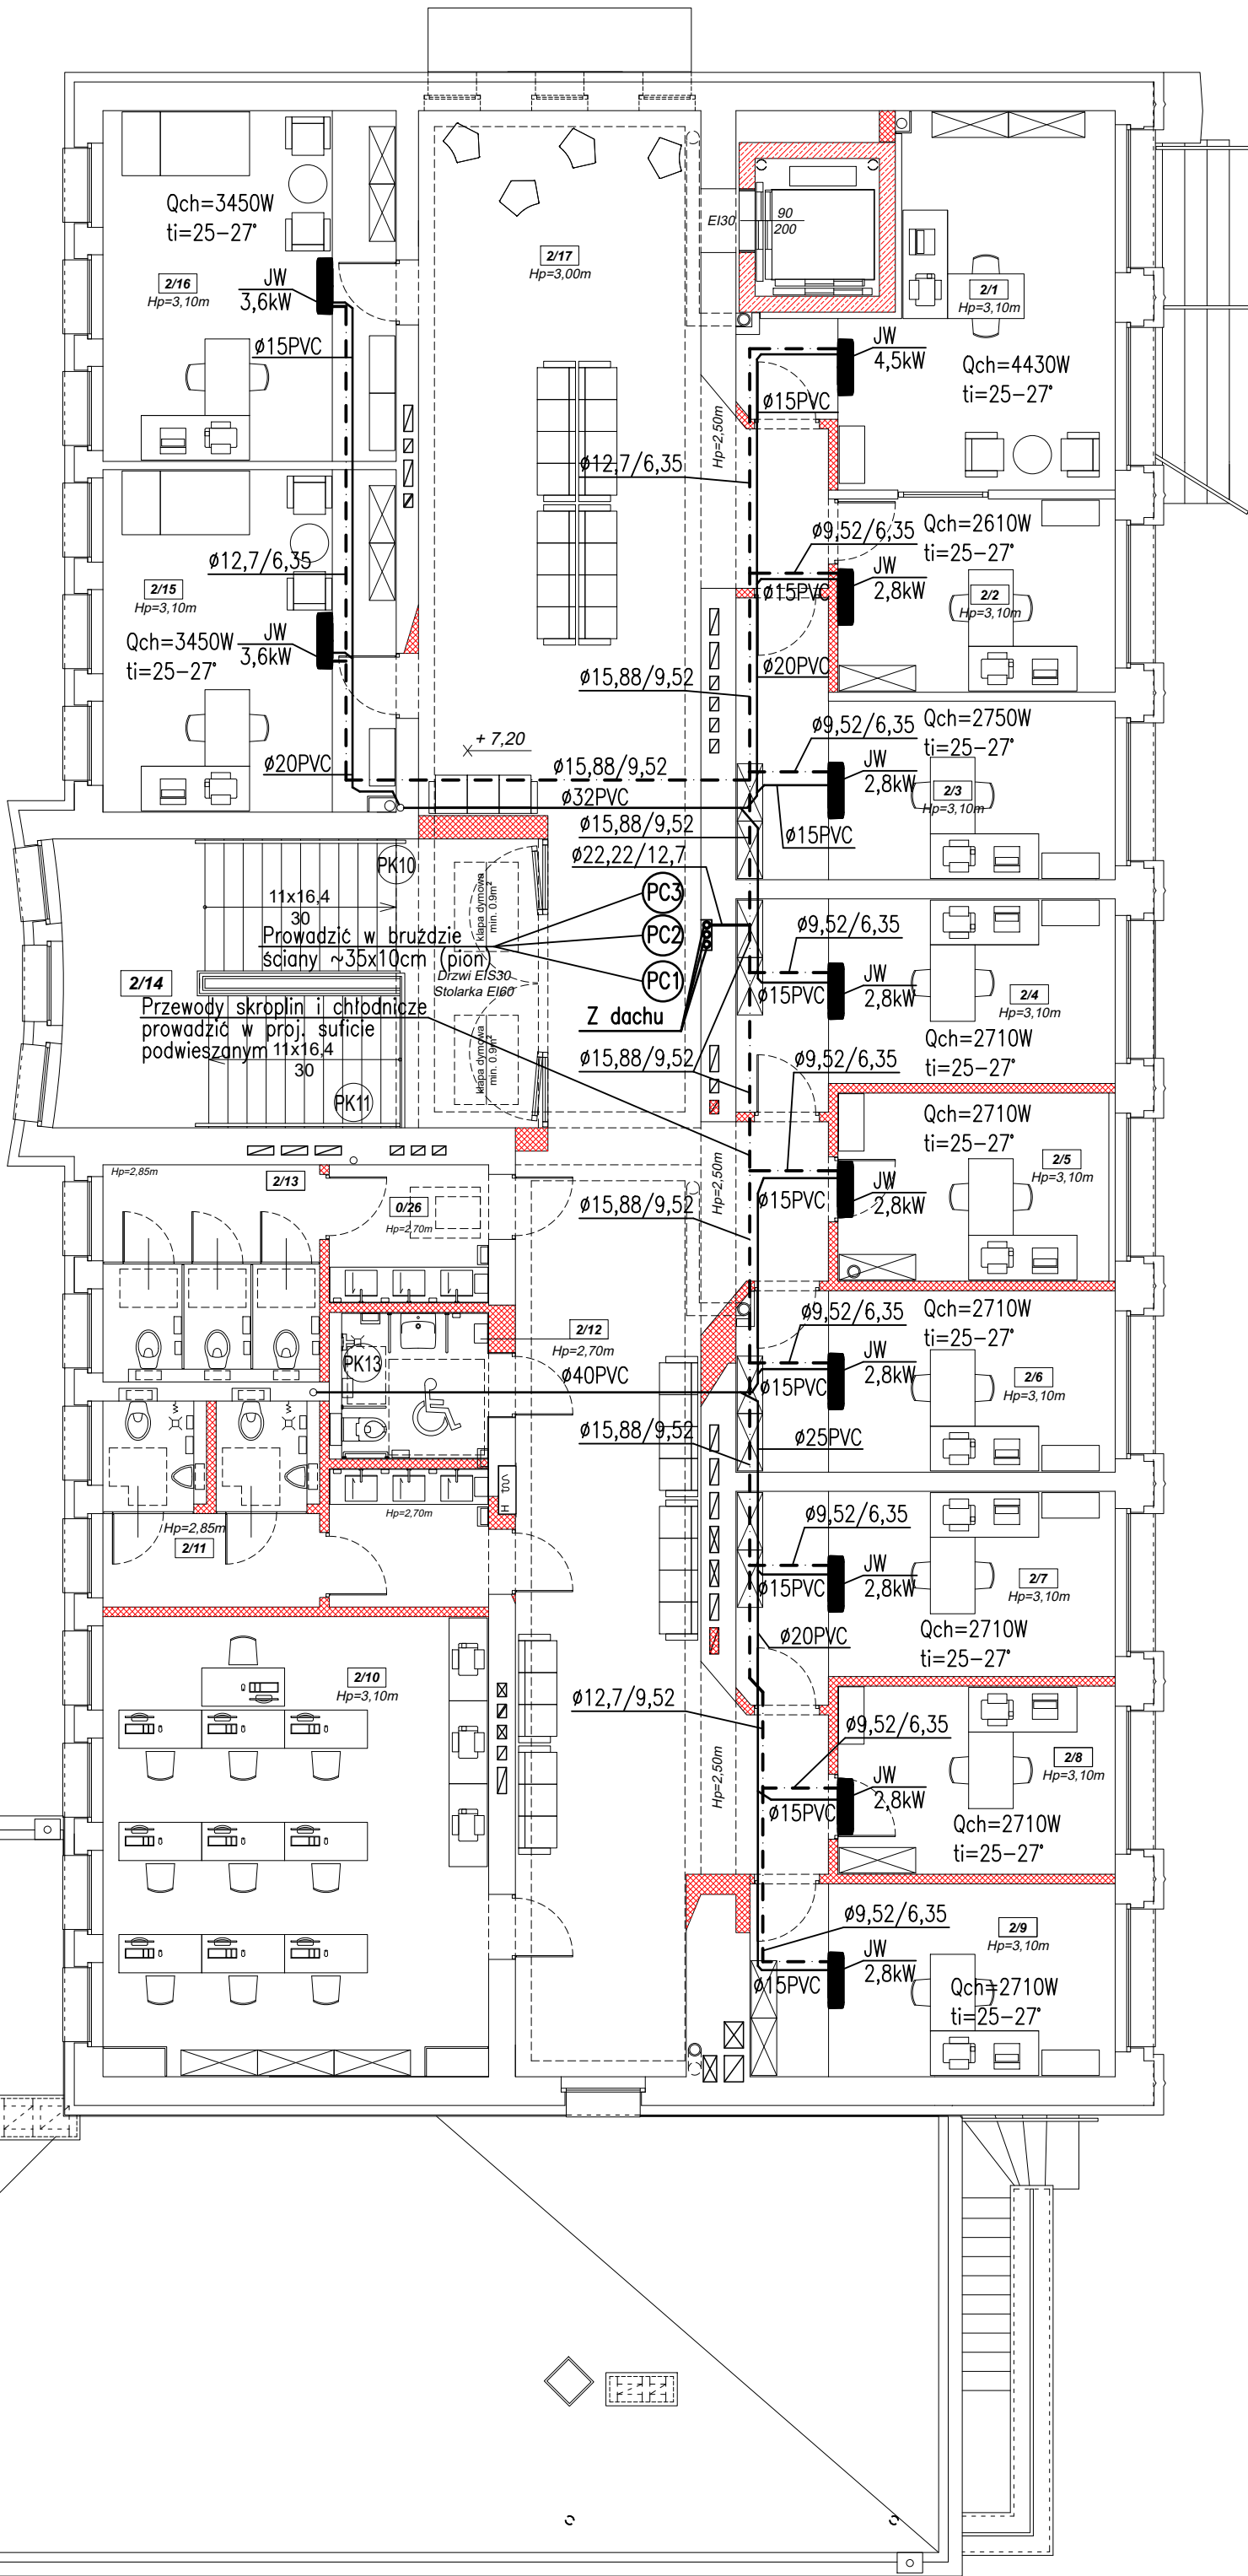

ARCHITEKT
studio projektowe

TEMAT: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
W RADLINIE PRZY UL. ORKANA 23 NA SIEDZIBĘ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ETAP: PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA RYSUNKU: RZUT 2 PIĘTRA - KLIMATYZACJA

PROJEKTOWAŁ: inż. Łucjan ŁUKOSZEK 519/79; 819/88; 234/91

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Krzysztof LACHOWICZ SLK/0476/POOS/04

DATA:
06.2022 r.

SKALA:
1:100

NR RYS.

8