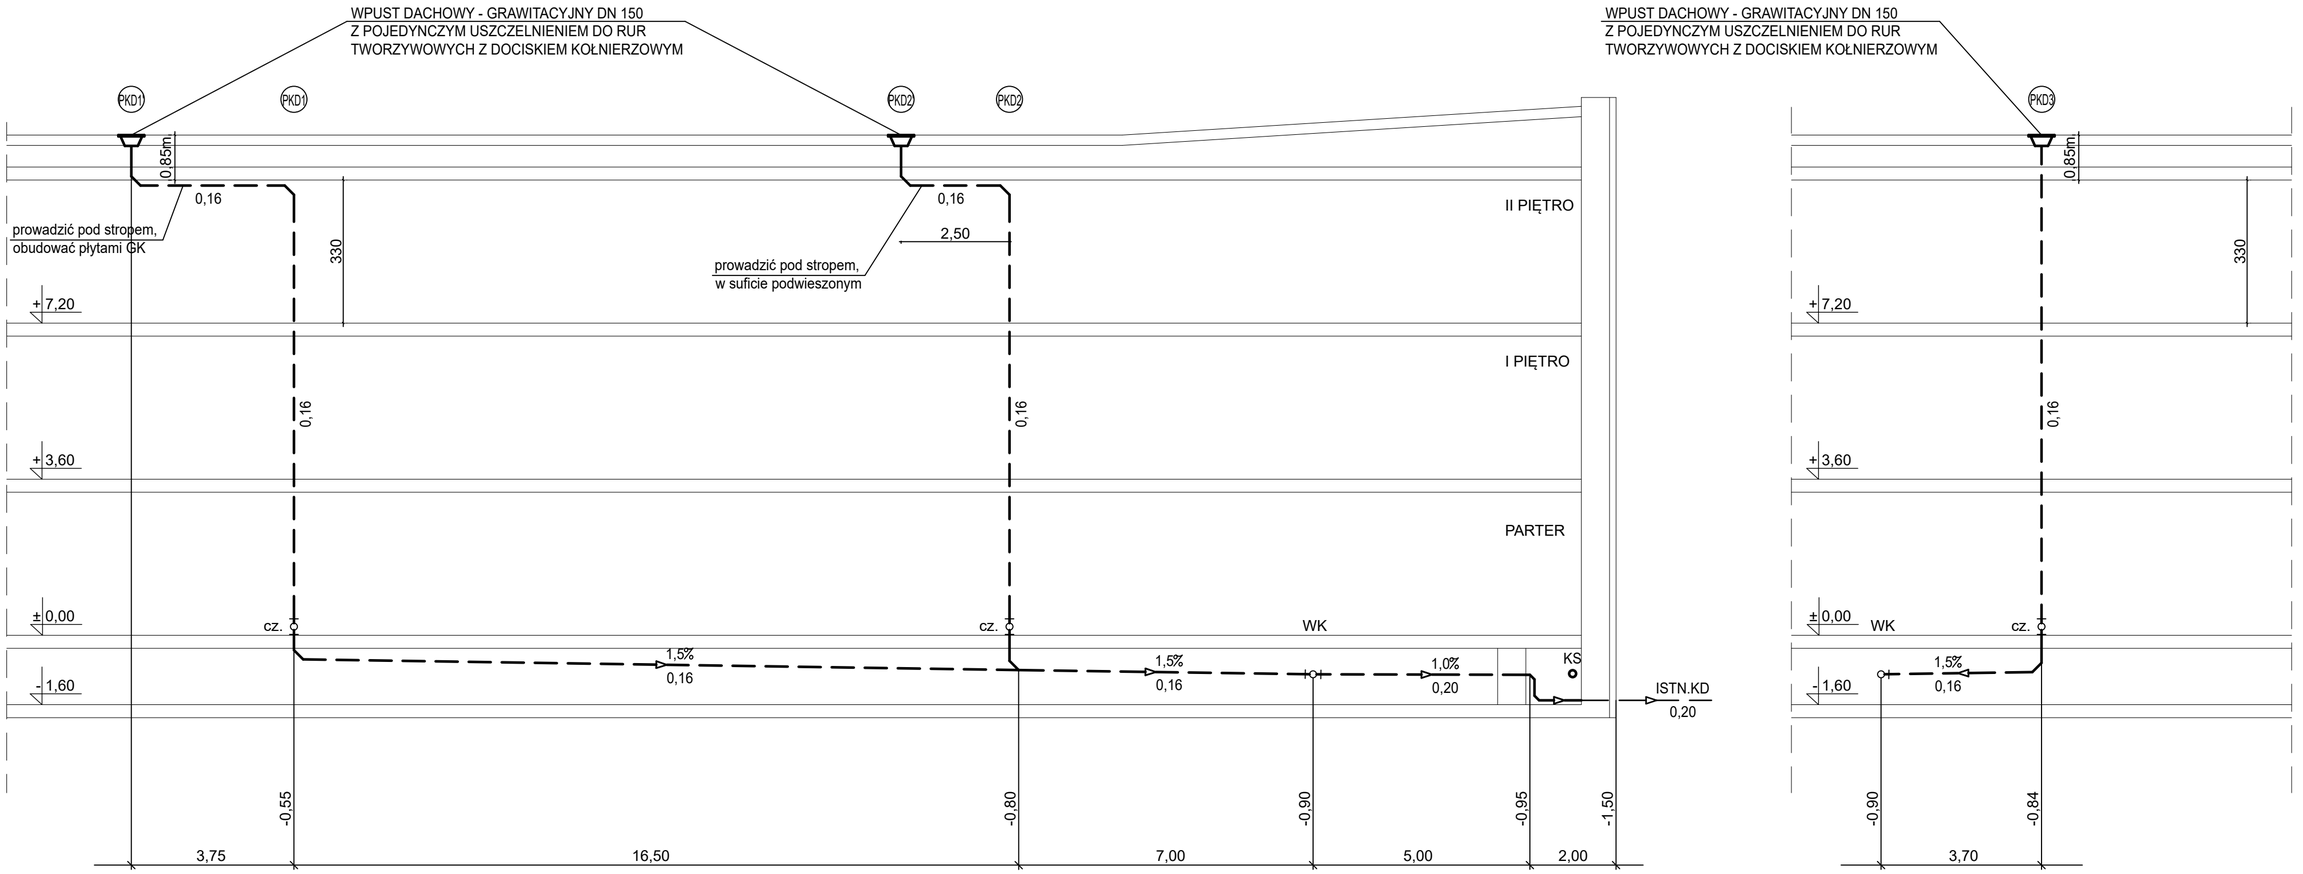

UWAGI:

1. STOSOWAĆ RURY NISKOSZUMOWE PVC KIELICHOWE, CIŚNIENIOWE.
2. RURY W BRUŹDZIE ZAIZOLOWAĆ AKUSTYCZNO - TERMICZNĄ OTULINĄ WYGŁUSZAJĄCĄ GR. 9 mm

ARCHITEKT
studio projektowe

TEMAT:	**PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W RADLINIE PRZY UL. ORKANA 23 NA SIEDZIBĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ**			
ETAP:	**PROJEKT TECHNICZNY**			
NAZWA RYSUNKU:	ROZWINIĘCIE INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ			DATA: 06.2022 r.
				SKALA: 1:200
PROJEKTOWAŁ:	inż. Łucjan ŁUKOSZEK	519/79; 819/88; 234/91		NR RYS. **12**
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Krzysztof LACHOWICZ	SLK/0476/POOS/04		