Rozmiar	42U
Szerokość	600
Głębokość	600
Wysokość	1980
Seria	TOP

Switch 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+

Switch 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+

Panel porządkujący

Panel kros. 24xRJ45 U/UTP kat. 6

Panel kros. 24xRJ45 U/UTP kat. 6

Panel porządkujący

Switch 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+

Panel porządkujący

Panel kros. 24xRJ45 U/UTP kat. 6

Panel porządkujący

Switch 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+

Panel porządkujący

Panel kros. 24xRJ45 U/UTP kat. 6

Panel kros. 24xRJ45 U/UTP kat. 6

Panel porządkujący

Centrala telefoniczna

Switch 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+

Panel porządkujący

Panel kros. 24xRJ45 U/UTP kat. 6

Panel porządkujący

Rejestrator CCTV

Panel porządkujący

Panel kros. 16xRJ-45 LSA(Krone) ochronny

Półka na istniejący mediakonwerter i puszkę światłowodową

FIREWALL ISTNIEJĄCY

PRZEŁĄCZNIK ISTNIEJĄCY

PRZEŁĄCZNIK ISTNIEJĄCY

LISTWA ZASILAJĄCA ISTNIEJĄCA

UPS

MODUŁ BATERYJNY

MODUŁ BATERYJNY

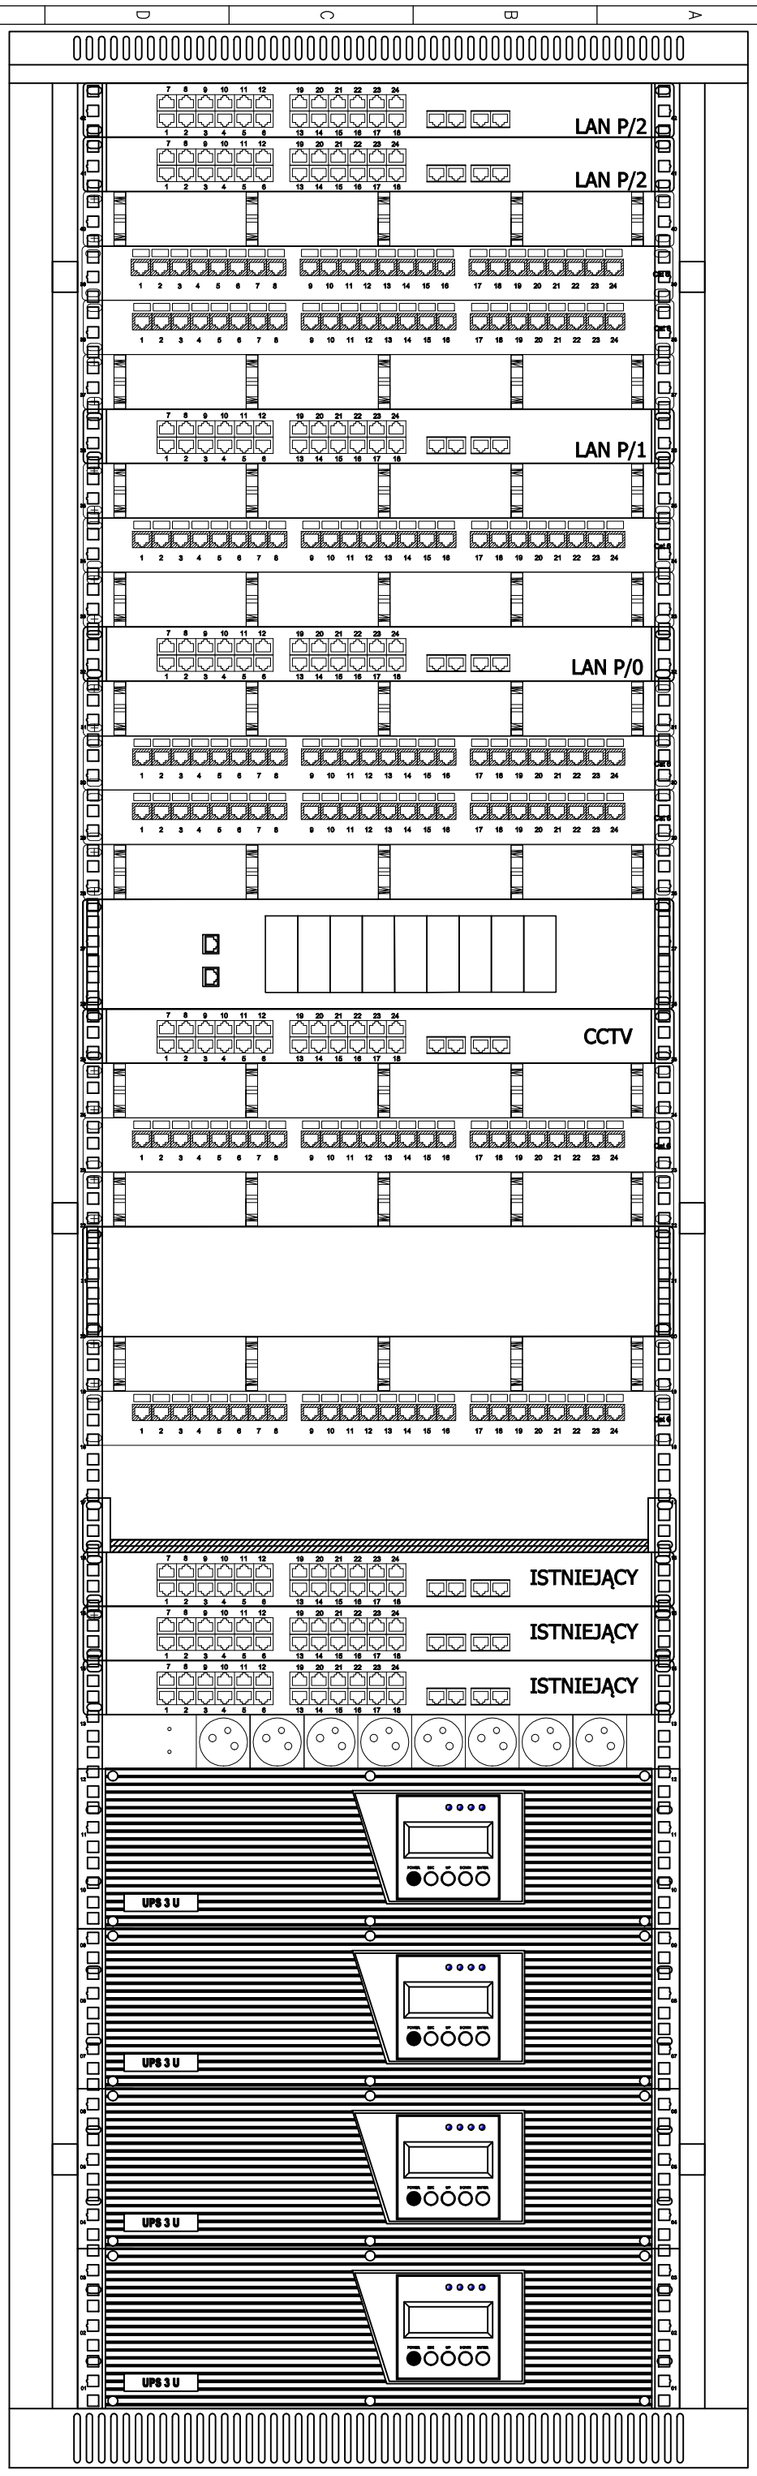

NR RYS. E/231-1/2	TEMAT:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ADAPTACJI BUDYNKU BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W RADLINIE PRZY UL. ORKANA 23 NA SIEDZIBĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ	
DATA: marzec 2024r.	ADRES:	ul. Orkana 23, 44-310 Radlin	
	INWESTOR:	Powiat Wodzisławski - Branżowa Szkoła I Stopnia ul. Orkana 23, 44-310 Radlin	
SKALA: -	NAZWA RYSUNKU:	SCHEMAT SIECI STRUKTURALNEJ	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Marcin Lanuszny	-	
PROJEKTOWAŁ:	inż. Andrzej Zielonka	1262/06	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Robert Masarczyk	8484/19	

A3

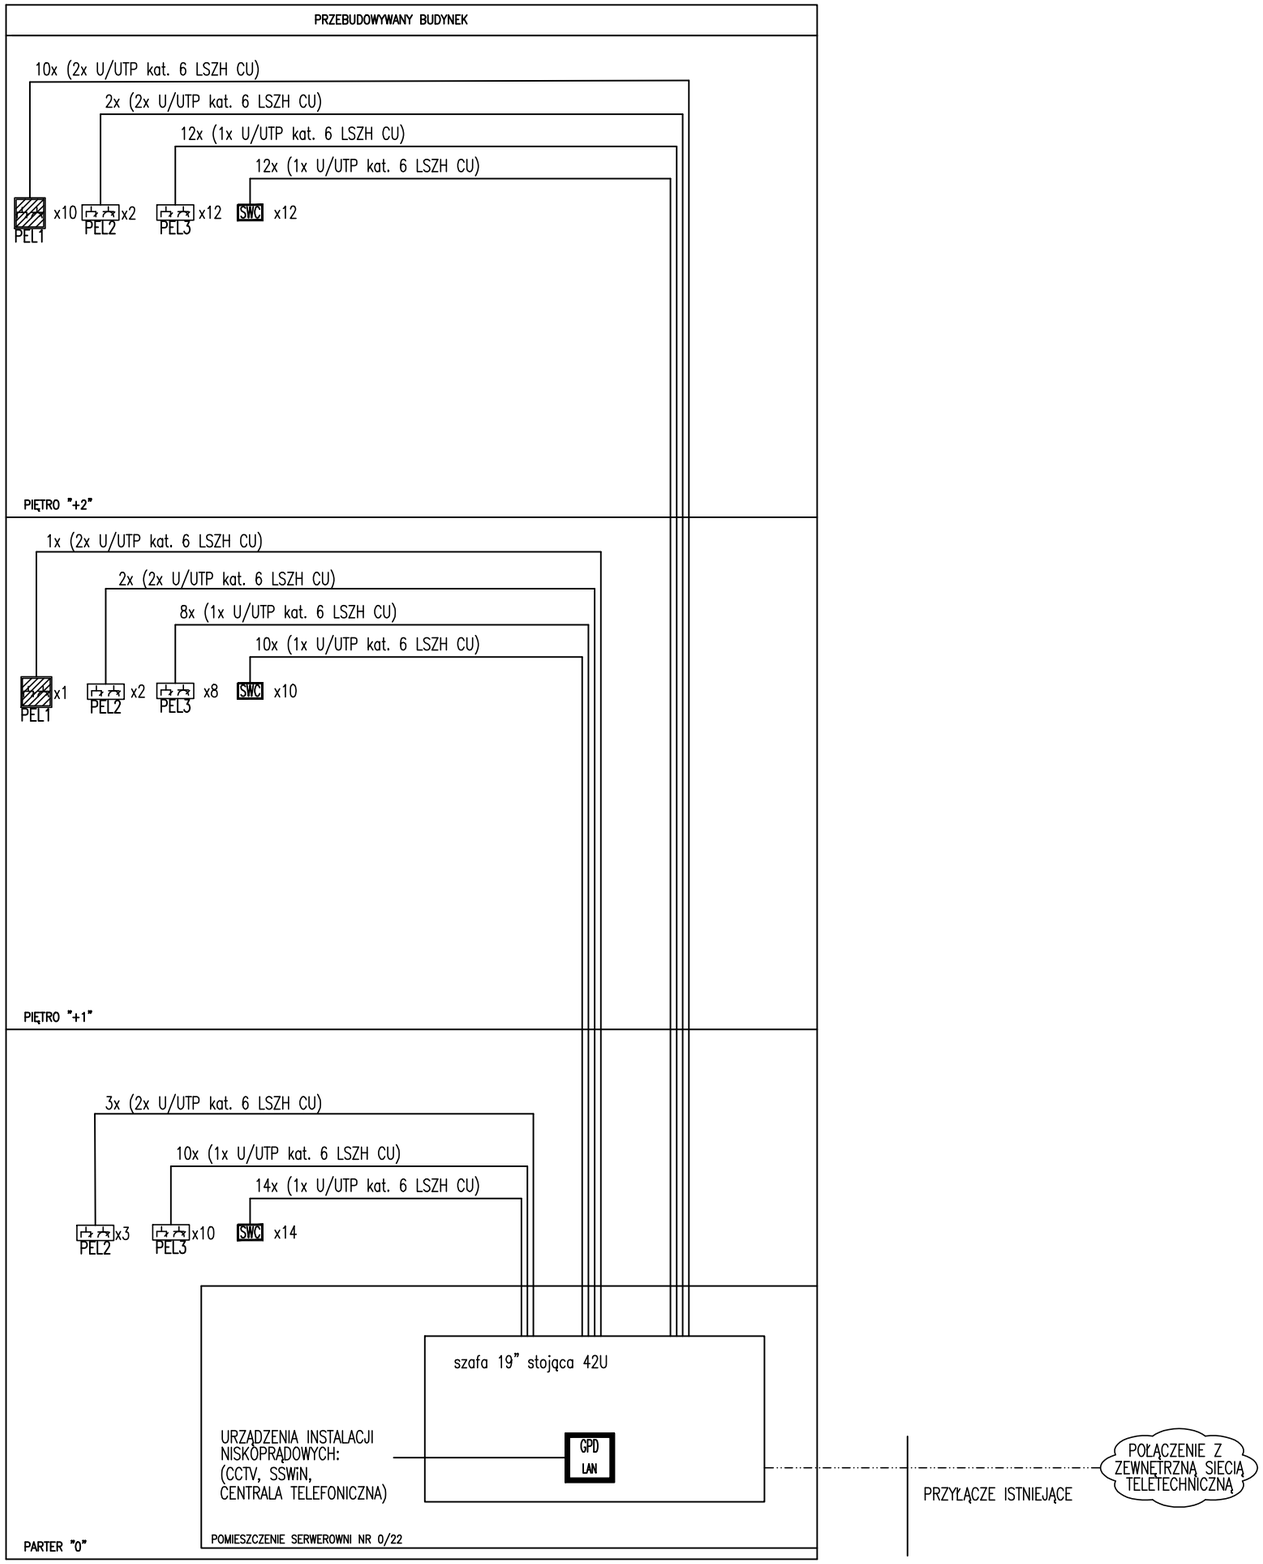

LEGENDA

GPD — BUDYNKOWY PUNKT DYSTRYBUCYJNY

ZESTAW GNIAZD (ELEKTRYCZNE I INFORMATYCZNE)
PEL/3 – 2x230V"DATA" + 1x230V + 1xRJ45 cat. 6

ZESTAW GNIAZD (ELEKTRYCZNE I INFORMATYCZNE)
PEL/2 – 2x230V"DATA" + 2xRJ45 cat. 6

ZESTAW GNIAZD (ELEKTRYCZNE I INFORMATYCZNE) W PODŁODZE
PEL/1 – 2x230V"DATA" + 2xRJ45 cat. 6

SWC — SWITCH 3xRJ45 + WIFI

UWAGA

1. TYPY GNIAZD TELEINFORMATYCZNYCH MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z SYSTEMEM GNIAZD I ŁĄCZNIKÓW ZASTOSOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCIACH OBIEKTU.
   PRZED DOSTAWĄ ELEMENTÓW NA BUDOWĘ, DOKŁADNY TYP I KOLORYSTYKĘ NALEŻY USTALIĆ Z BIUREM ARCHITEKTONICZNYM.

2. NINIEJSZA INSTALACJA POSŁUŻY RÓWNIEŻ DLA POTRZEB INSTALACJI TELEFONÓW STACJONARNYCH W BUDYNKU. SZAFĘ GPD WYPOSAŻYĆ W CENTRALĘ TELEFONICZNĄ OBSŁUGUJĄCĄ MIN. 32 NUMERY WEWNĘTRZNE.

NR RYS. E/231-2/2	TEMAT:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ADAPTACJI BUDYNKU BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W RADLINIE PRZY UL. ORKANA 23 NA SIEDZIBĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ	
DATA: marzec 2024r.	ADRES:	ul. Orkana 23, 44-310 Radlin	
	INWESTOR:	Powiat Wodzisławski - Branżowa Szkoła I Stopnia ul. Orkana 23, 44-310 Radlin	
SKALA: -	NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT SIECI STRUKTURALNEJ		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Marcin Lanuszny	-	
PROJEKTOWAŁ:	inż. Andrzej Zielonka	1262/06	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Robert Masarczyk	8484/19	

A3