

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:	
2/1	gabinek XII - diagnoza i terapia 25,10m²
2/2	gabinek XIII - diagnoza i terapia 13,20m²
2/3	gabinek XIV - diagnoza i terapia 19,00m²
2/4	gabinek XV - diagnoza i terapia 17,90m²
2/5	gabinek XVI - diagnoza i terapia 12,80m²
2/6	gabinek XVII - diagnoza i terapia 16,90m²
2/7	gabinek XVIII - diagnoza i terapia 17,90m²
2/8	gabinek XIX - diagnoza i terapia 12,80m²
2/9	gabinek XX - diagnoza i terapia 17,30m²
2/10	sala komputerowa 43,15m²
2/11	łazienka 16,65m²
2/12	łazienka dla niepełnosprawnych 6,15m²
2/13	łazienka damska 17,35m²
2/14	klatka schodowa 34,50m²
2/15	gabinek XXI - diagnoza i terapia 24,60m²
2/16	gabinek XXII - psychoterapia 25,30m²
2/17	kuchnia 122,15m²

RAZEM: 442,95m²


LEGENDA

- Projektowana instalacja wody zimnej
- Projektowana instalacja wody ciepłej
- OW-40 Podgrzewacz pojemnościowy cwu 40 dm3
- HW — Projektowana instalacja hydrantowa
- Projektowana kanalizacja sanitarna
- Projektowana kanalizacja deszczowa
- ⊙ PW — Projektowany pion wody zimnej
- ⊙ PH — Projektowany pion hydrantowy
- ⊙ PK — Projektowany pion kanalizacji sanitarnej
- ⊙ PKD — Projektowany pion kan. deszczowej z wpustem dachowym
- HW-25 W-30 Projektowany hydrant wewn. wężowy Ø25 z wężem dł.30m

UWAGA

Przejścia instalacji przez ściany prowadzić w tulejach ochronnych PVC,

Przejścia instalacji przez ściany oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć do odporności przegród

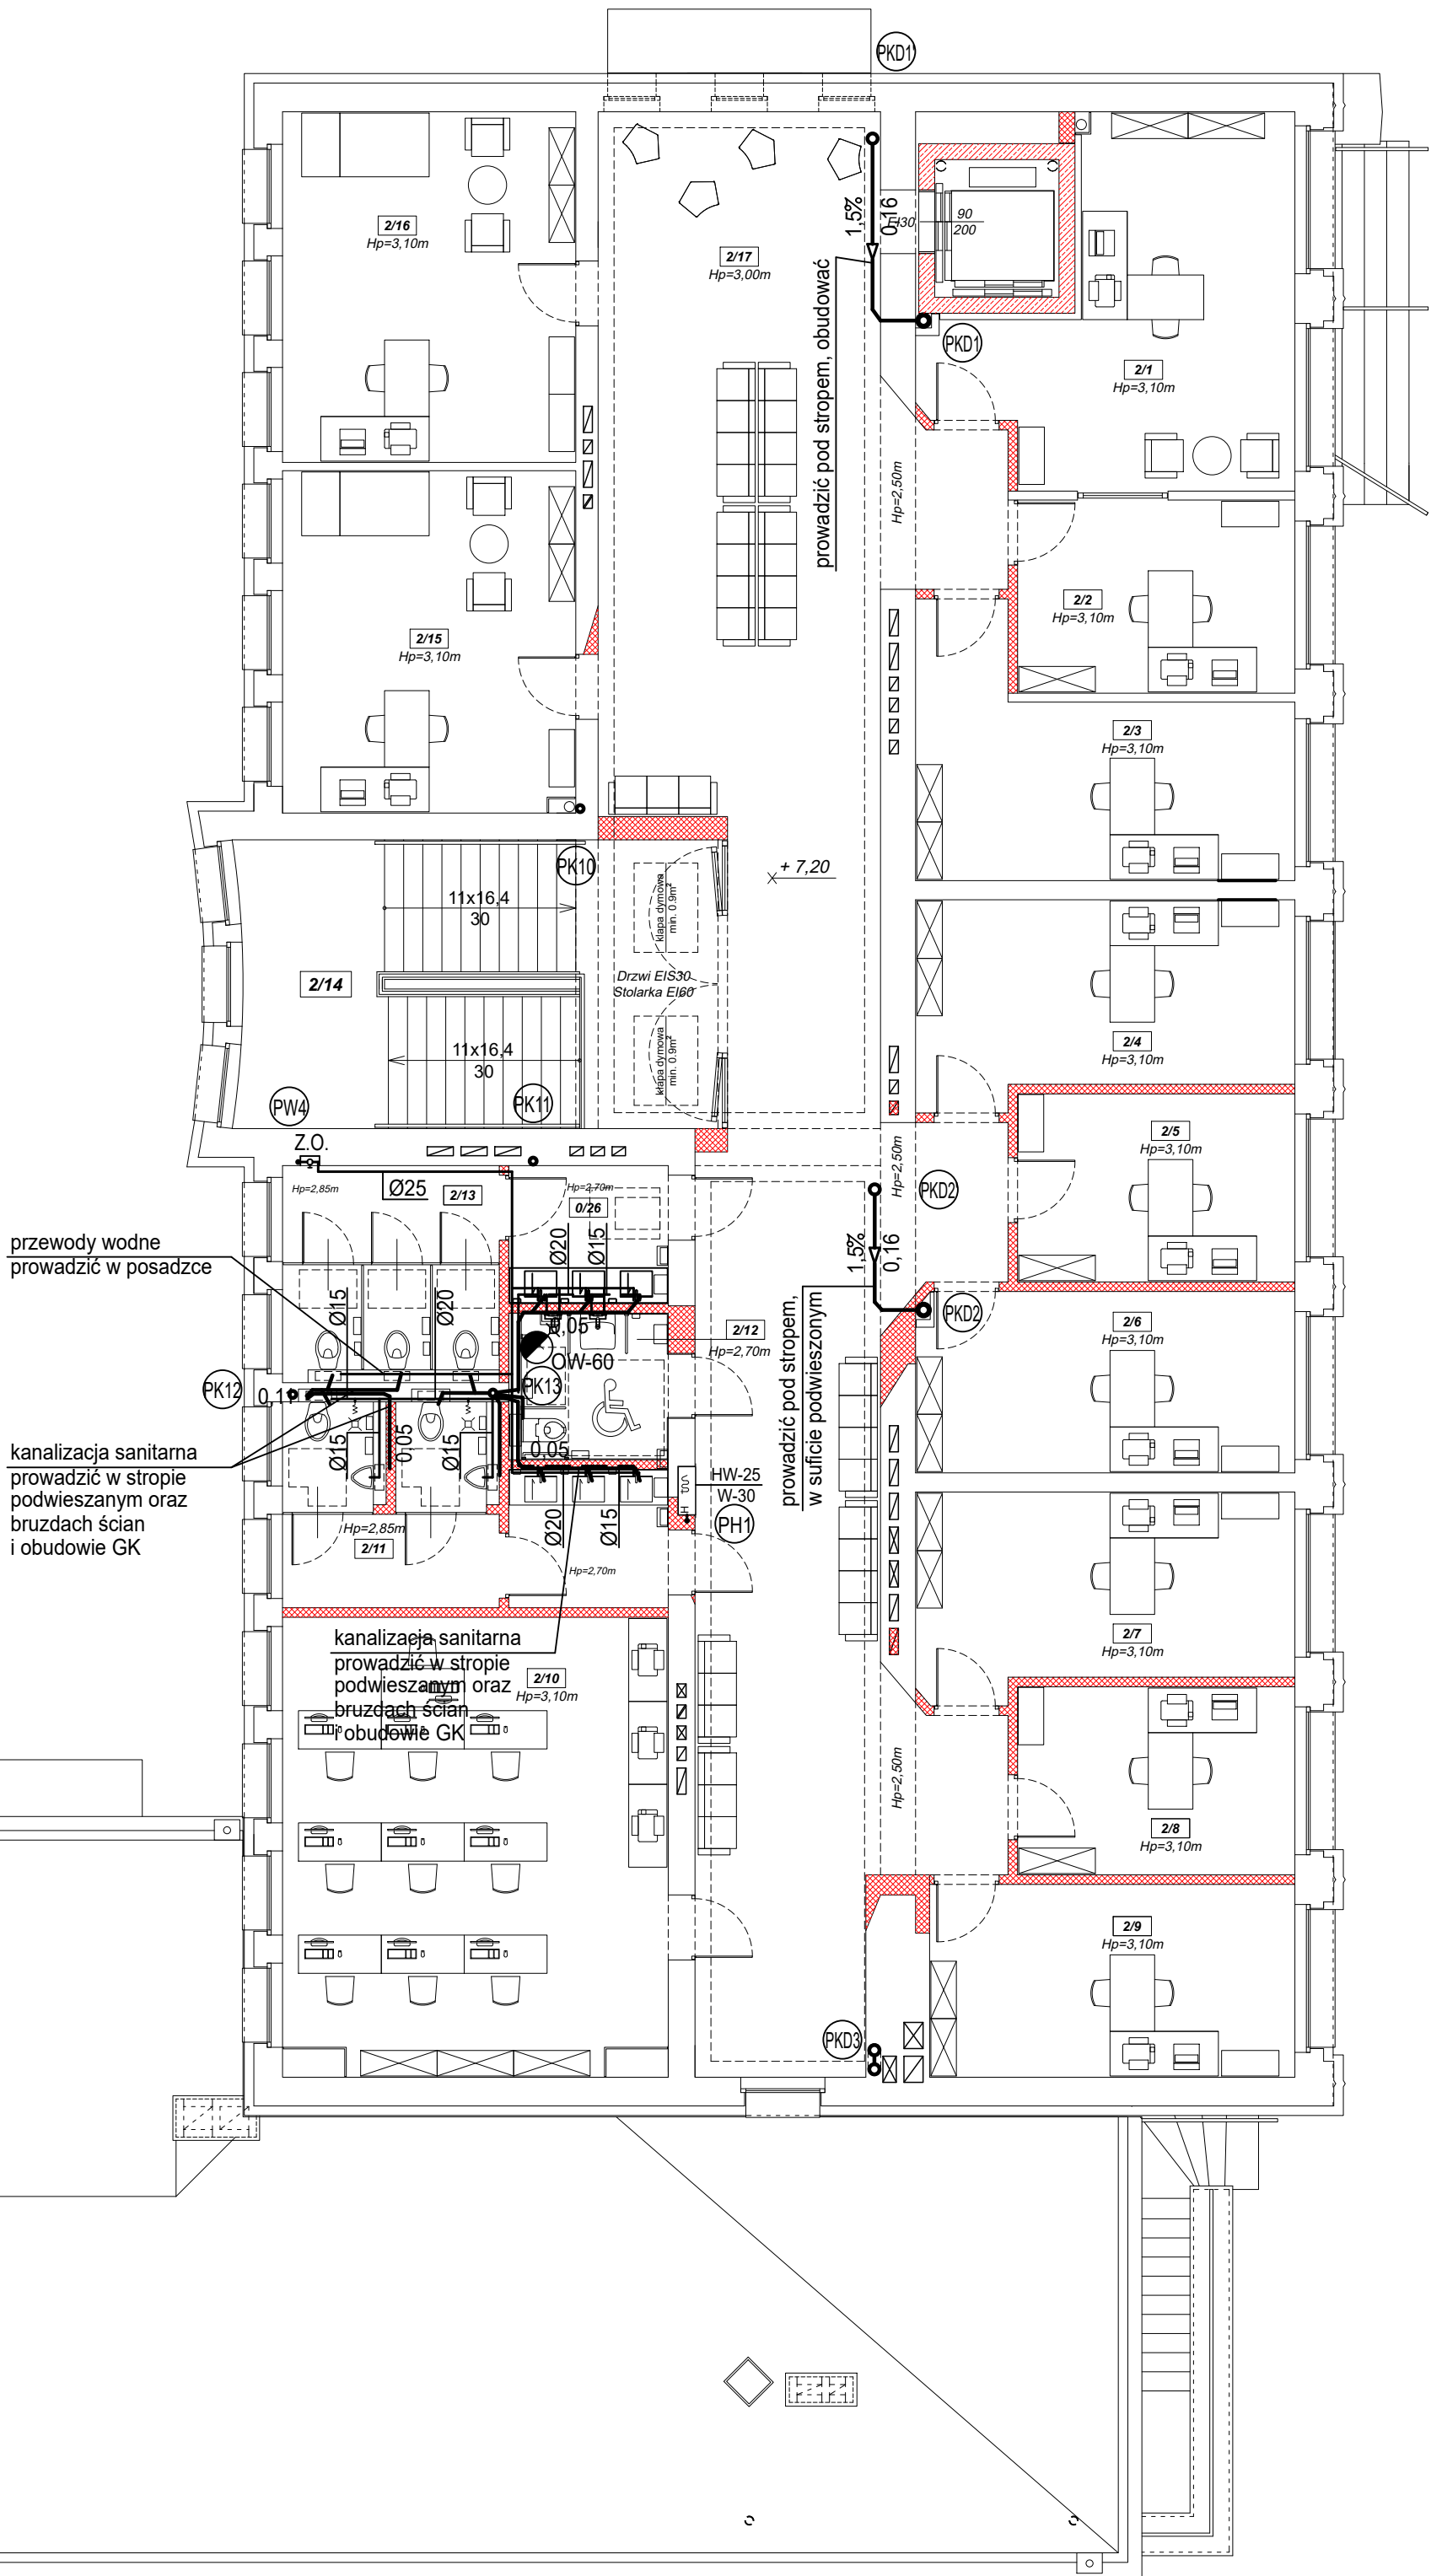

ARCHITEKT			
Studio projektowe			
TEMAT:	PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W RADLINIE PRZY UL. ORKANA 23 NA SIEDZIBĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ		
ETAP:	PROJEKT TECHNICZNY		
NAZWA RYSUNKU:	RZUT II PIĘTRA - INSTALACJE WOD.-KAN.		DATA: 06.2022 r.
PROJEKTOWAŁ:	inż. Łucjan ŁUKOSZEK	519/79; 819/88; 234/91	SKALA: 1:200
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Krzysztof LACHOWICZ	SLK/0476/POOS/04	NR RYS. 5