SZYB WINDOWY POZ.SC1
wykonać x1
2,66x2,45m

PRZEKRÓJ E-E

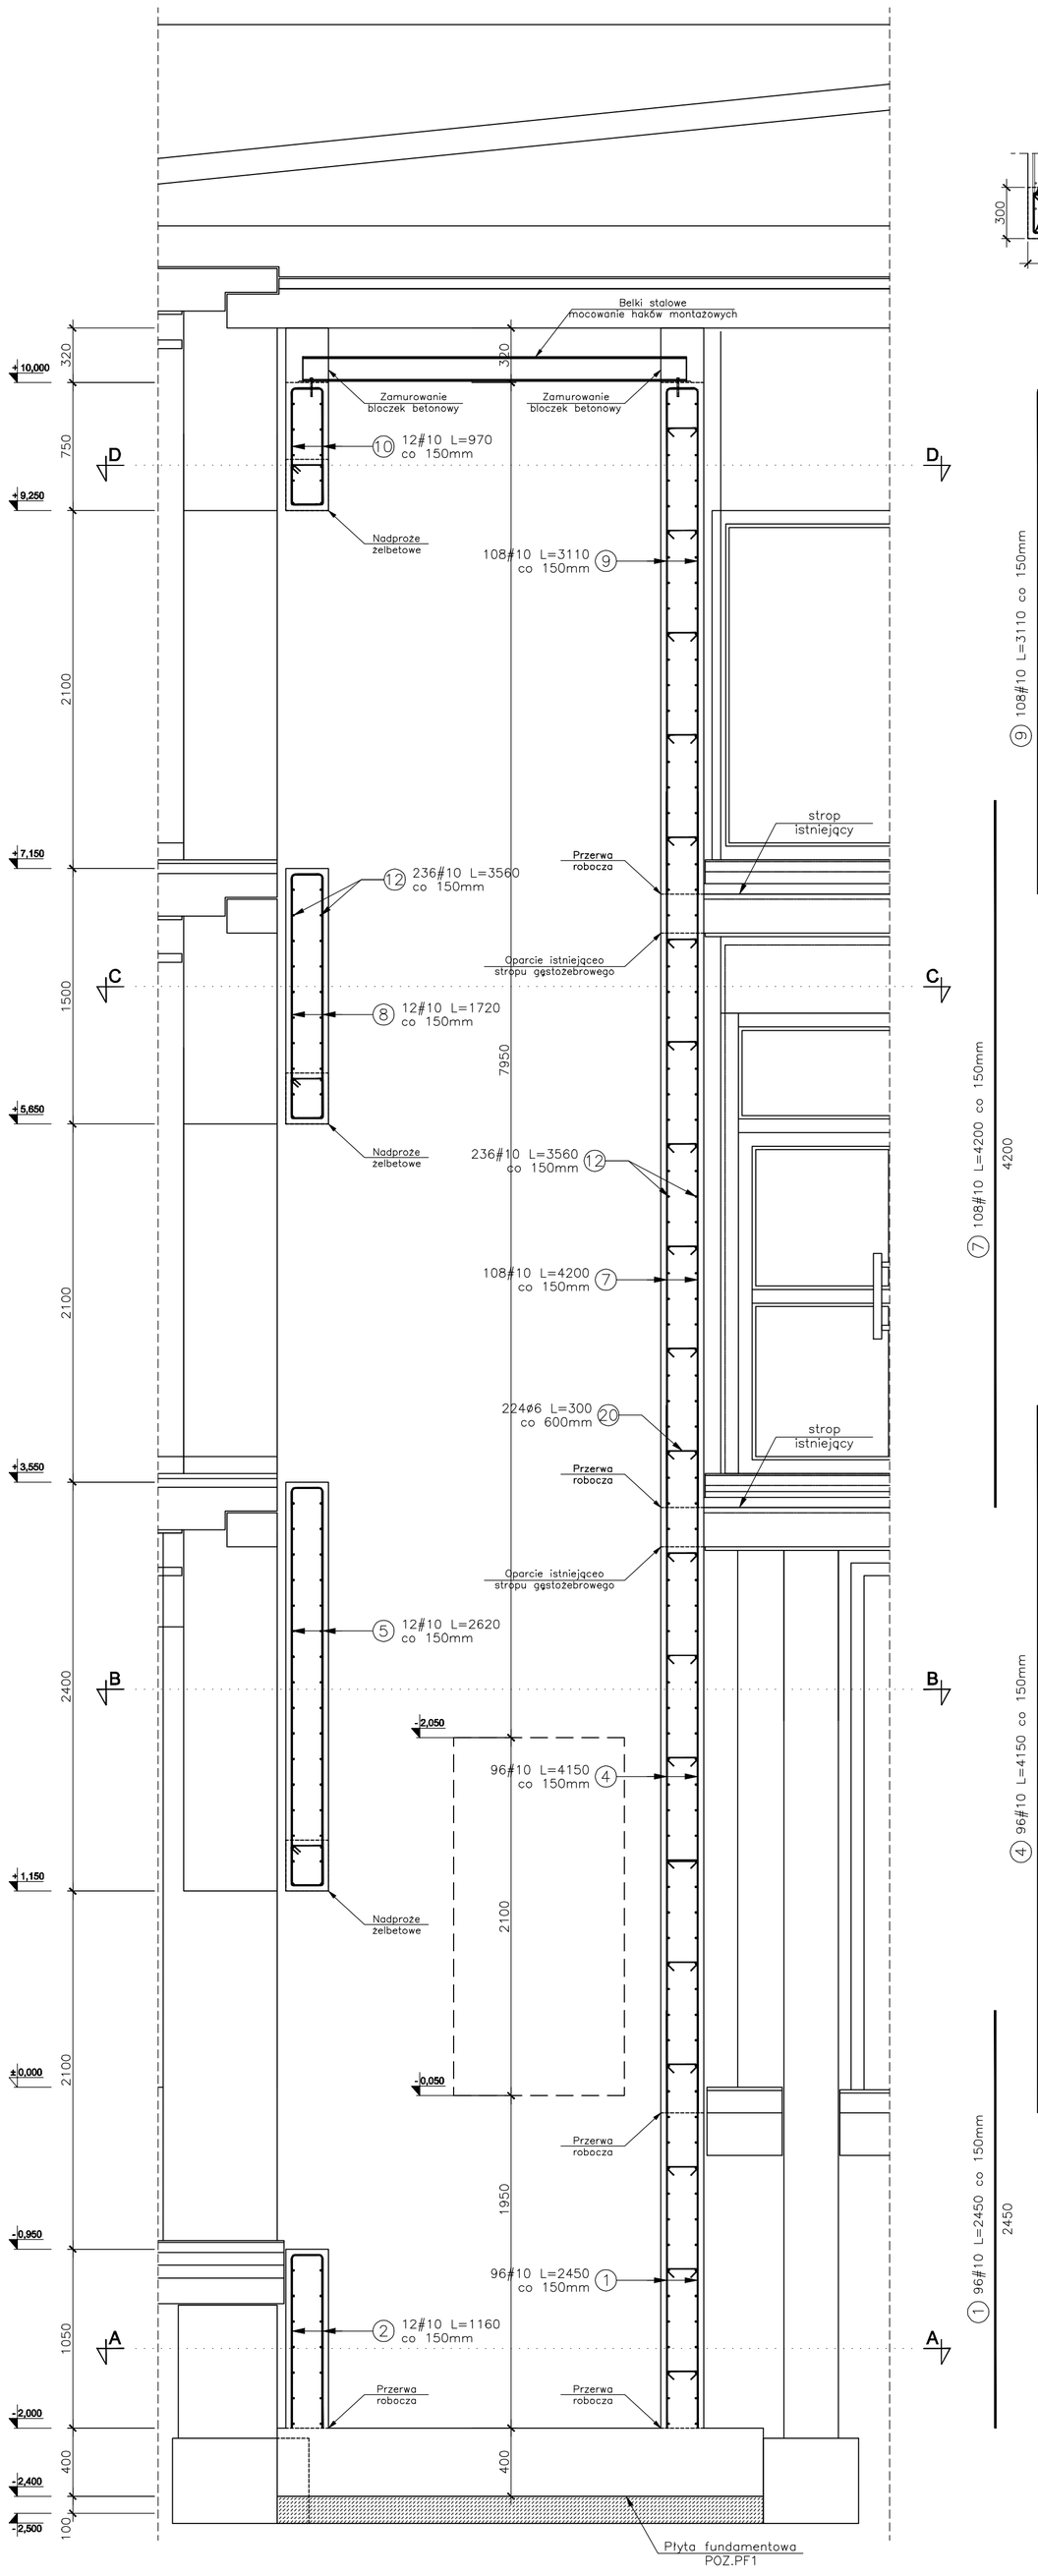

NADPROŻE ŻELBETOWE

wykonać x4
L=0,25+1,00+0,25=1,50m

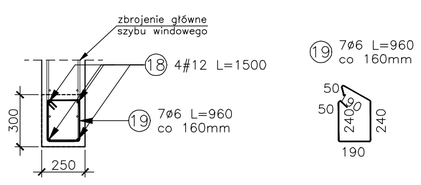

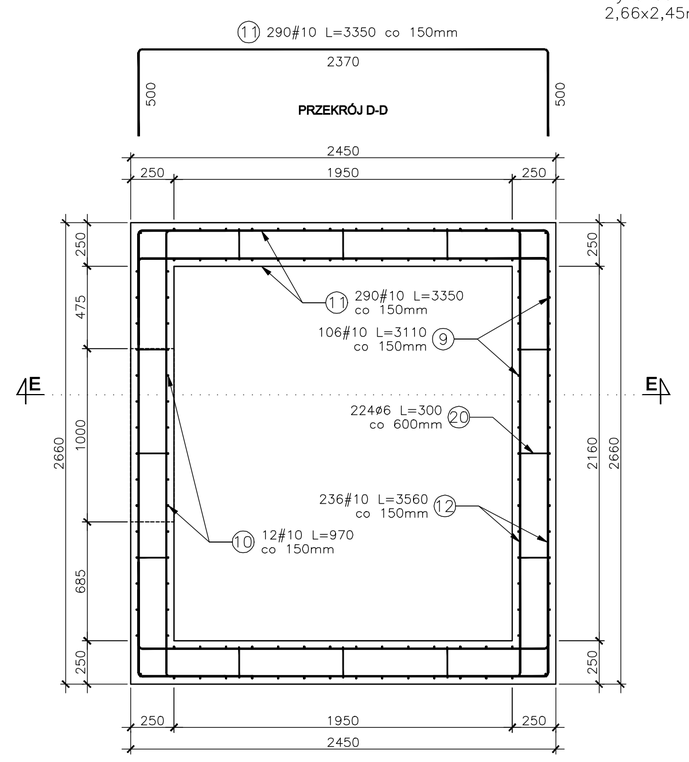

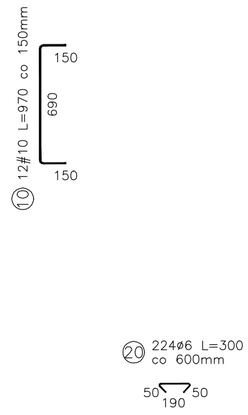

PRZEKRÓJ C-C

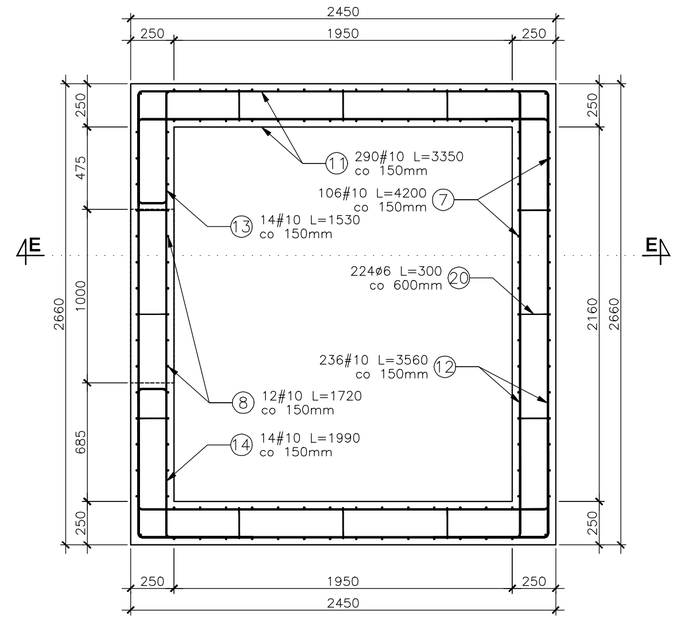



PRZEKRÓJ B-B

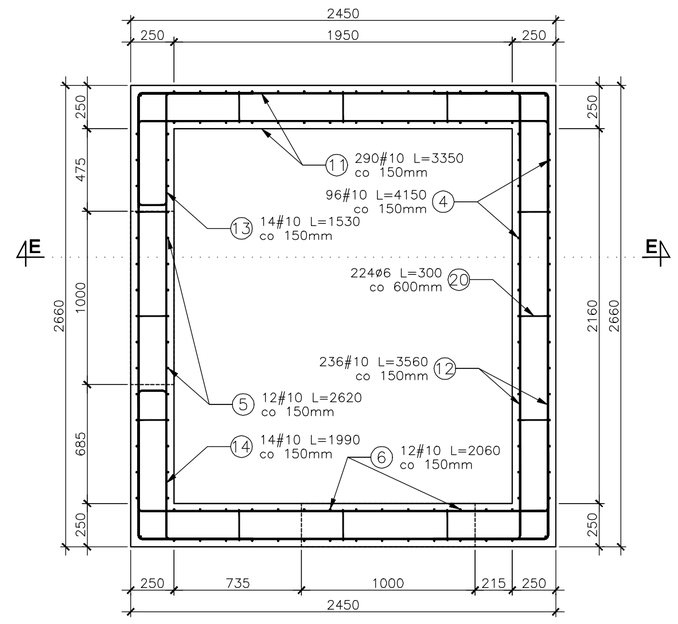

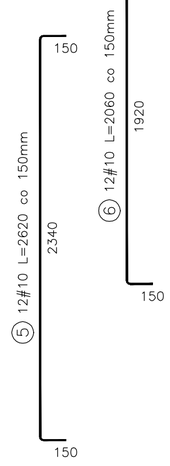

PRZEKRÓJ A-A

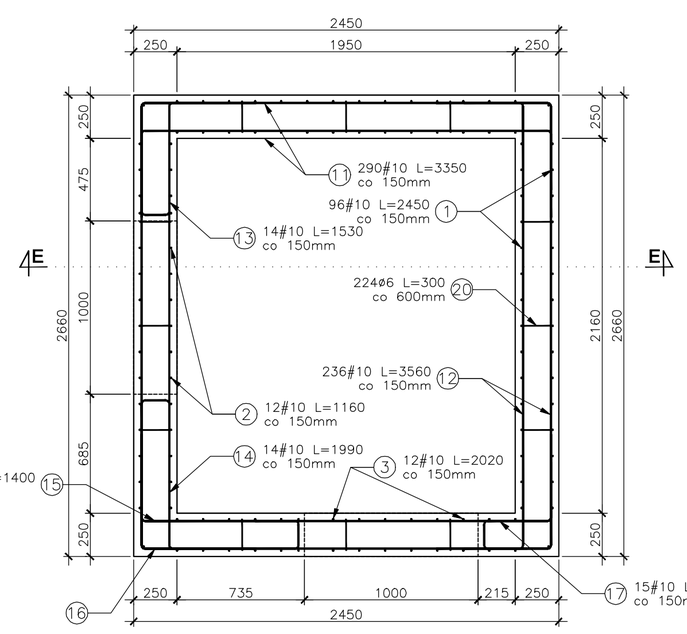

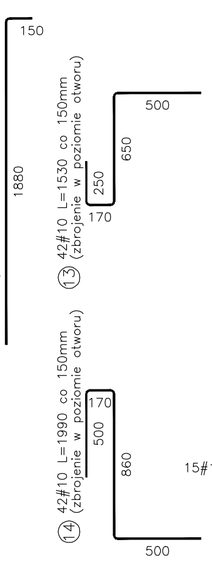

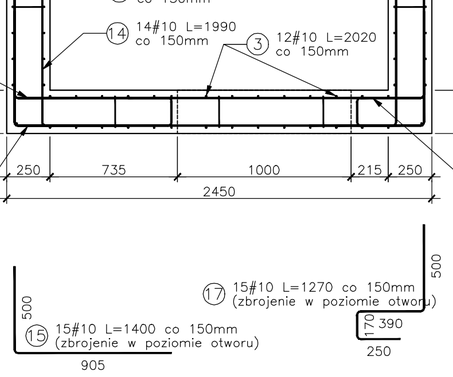

UWAGI:
1.Ostateczny projekt konstrukcji szybu windowego należy wykonać na podstawie szczegółowych informacji dostarczonych przez producenta windy.
2.Przed rozbiórką istniejący strop podstemplować na wszystkich kondygnacjach.
3.Istniejące stropy gęstożebrowe opierać na ścianach szybu windowego. Istniejące zbrojenie stropu kotwić w ścianie żelbetowej szybu na długości min. 50cm.
4.Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

ELEMENT	PRĘTY ZBROJENIOWE							
NAZWA	Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba w elemencie	Liczba elementów	Długość łączna [m]		
						RB400	RB500W	
						Ø 6	# 10	# 12
POZ.SC1	1	10	2450	96	1		235,20	
	2	10	1160	12	1		13,92	
	3	10	2020	12	1		24,24	
	4	10	4150	96	1		398,40	
	5	10	2620	12	1		31,44	
	6	10	2060	12	1		24,72	
	7	10	4200	108	1		453,60	
	8	10	1720	12	1		20,64	
	9	10	3110	108	1		335,88	
	10	10	970	12	1		11,64	
	11	10	3350	290	1		971,50	
	12	10	3560	236	1		840,16	
	13	10	1530	42	1		64,26	
	14	10	1990	42	1		83,58	
	15	10	1400	15	1		21,00	
	16	10	1790	15	1		26,85	
	17	10	1270	15	1		19,05	
	18	12	1500	4	4			24,00
	19	6	960	7	4	26,88		
	20	6	300	224	1	67,20		
	Długość wg średnic [m]					94,08	3576,08	24,00
	Masa 1m pręta [kg/m]					0,222	0,617	0,888
	Masa łączna wg średnic [kg]					20,9	2206,4	21,3
	Masa łączna wg gatunku stali [kg]					2248,64		
	Ogółem [kg]					2249		

BETON ZWYKŁY NA KRUSZYWIE ŻWIROWYM
BETON ZAGĘSZCZONY MECHANICZNIE

BETON C25/30
STAL RB500W #10; #12
STAL RB400 ø6

Cnom ściana = 30 mm

ARCHITEKT studio projektowe

TEMAT:	PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W RADLINIE PRZY UL. ORKANA 23 NA SIEDZIBĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ		
ETAP:	PROJEKT TECHNICZNY		
NAZWA RYSUNKU:	SZYB WINDOWY POZ.SC1		DATA: 06.2022 r.
			SKALA: 1:25
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Grzegorz MASOŃ	SLK/0604/PWOK/04	NR RYS. KT/52
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Jan STYRNOL	SLK/9145/PWBKb/20	