


## WIDOK ELEWACJI TABLICY TP/1/1

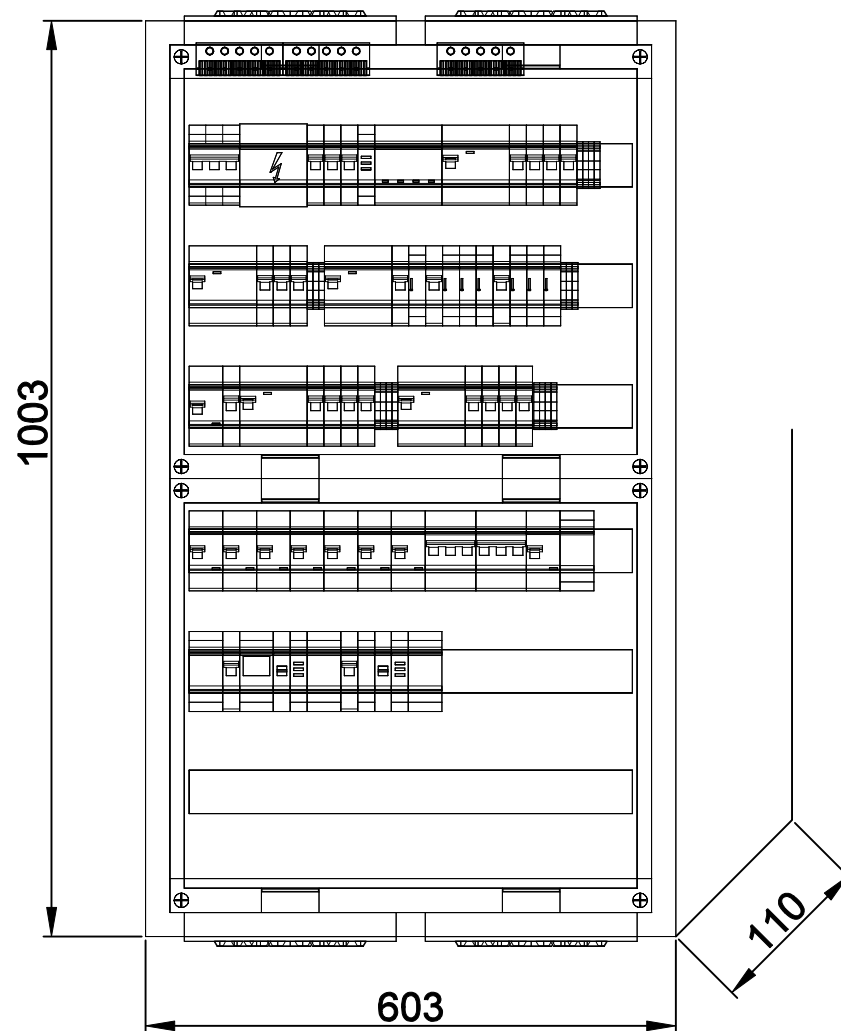


ROZDZIELNICA WNEKOWA

6x26 MODUŁÓW


IP30, IK10, gł. 110 mm

II KLASA OCHRONNOŚCI


Zmiana	Branża elektryczna	Wyk.	Nazwisko	Nr upr.	Data	Podpis	Objekt	Nazwa rys.
Zastępuje	Stadium	Opr.	mgr inż. M.Lanuszny	—	03.2024r.		PROJEKT ARCHITEKT. – BUD. ADAPTACJI BUDYNKU BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W RADLINIE PRZY UL. ORKANA 23 NA SIEDZIBĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNEJ	Tablica piętrowa TP/1/1 Schemat ideowy
Zas.przez	Proj. techniczny	Proj.	inż. A.Zielonka	1262/06	03.2024r.		inwestor	
Skala	Arch.	Spr.	mgr inż. R.Masarczyk	8484/19	03.2024r.		Powiat Wodzisławski – Branżowa Szkoła I Stopnia ul. Orkana 23, 44–310 Radlin	Nr rys. E/212 ark.1/8 Nr proj. KMN/A114

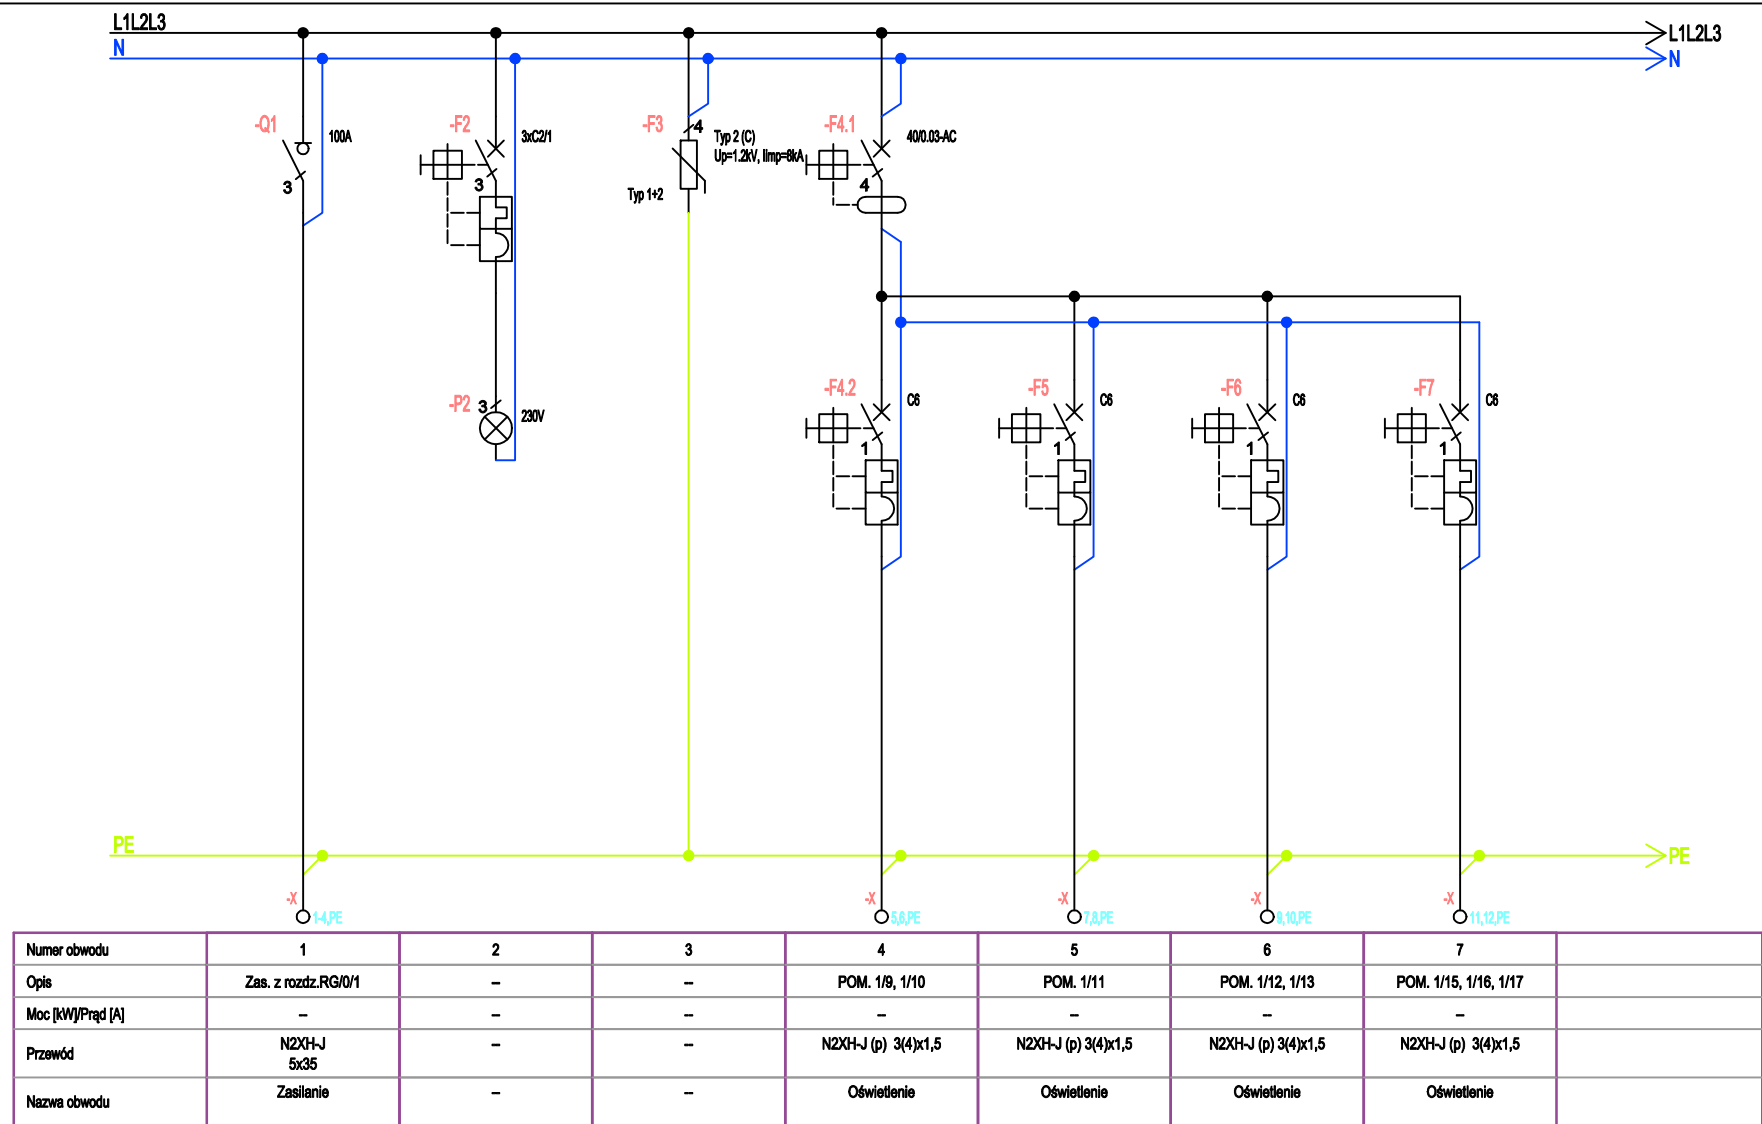

Zmiana	Branża elektryczna	Wyk.	Nazwisko	Nr upr.	Data	Podpis	Obiekt	Nazwa rys.
Zastępuje	Stadium Proj. techniczny	Opr.	mgr inż. M.Lanuszny	-	03.2024r.		BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W RADLINIE PRZY UL. ORKANA 23 NA SIEDZIBĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ	Tablica piętrowa TP/1/1 Schemat ideowy
Zas.przez	Arch.	Proj.	inż. A.Zielonka	1262/06	03.2024r.		Inwestor	Nr rys.
Skala		Spr.	mgr inż. R.Masarczyk	8484/19	03.2024r.		Powiat Wodzisławski – Branżowa Szkoła I Stopnia ul. Orkana 23, 44–310 Radlin	E/212 ark.2/8
								Nr proj. KMN/A114

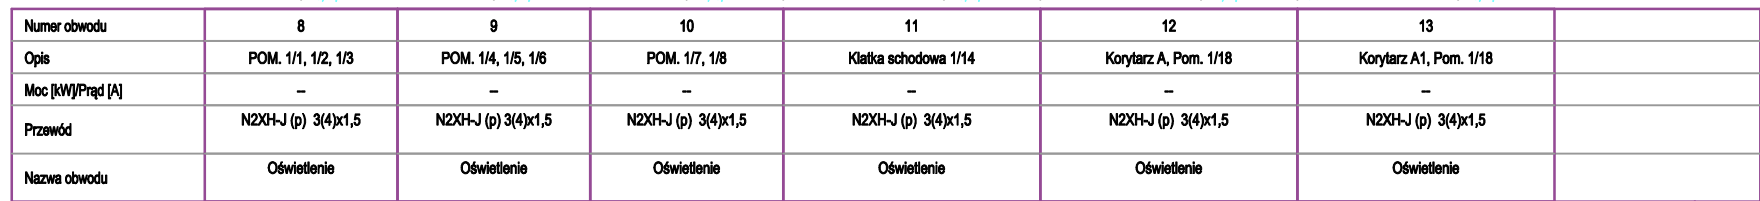


Zmiana	Branża elektryczna  Stadium Proj. techniczny  Arch.	Wyk.	Nazwisko	Nr upr.	Data	Podpis	Obiekt PROJEKT ARCHITEKT. – BUD. ADAPTACJI BUDYNKU BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W RADLINIE PRZY UL. ORKANA 23 NA SIEDZIBĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNEJ  Inwestor Powiat Wodzisławski – Branżowa Szkoła I Stopnia ul. Orkana 23, 44–310 Radlin	Nazwa rys. Tablica piętrowa TP/1/1 Schemat ideowy	
Zastępuje		Opr.	mgr inż. M.Lanuszny	–	03.2024r.				
Zas.przez		Proj.	inż. A.Zielonka	1262/06	03.2024r.				
Skala		Spr.	mgr inż. R.Masarczyk	8484/19	03.2024r.			Nr rys. E/212 ark.3/8	Nr proj. KMN/A114

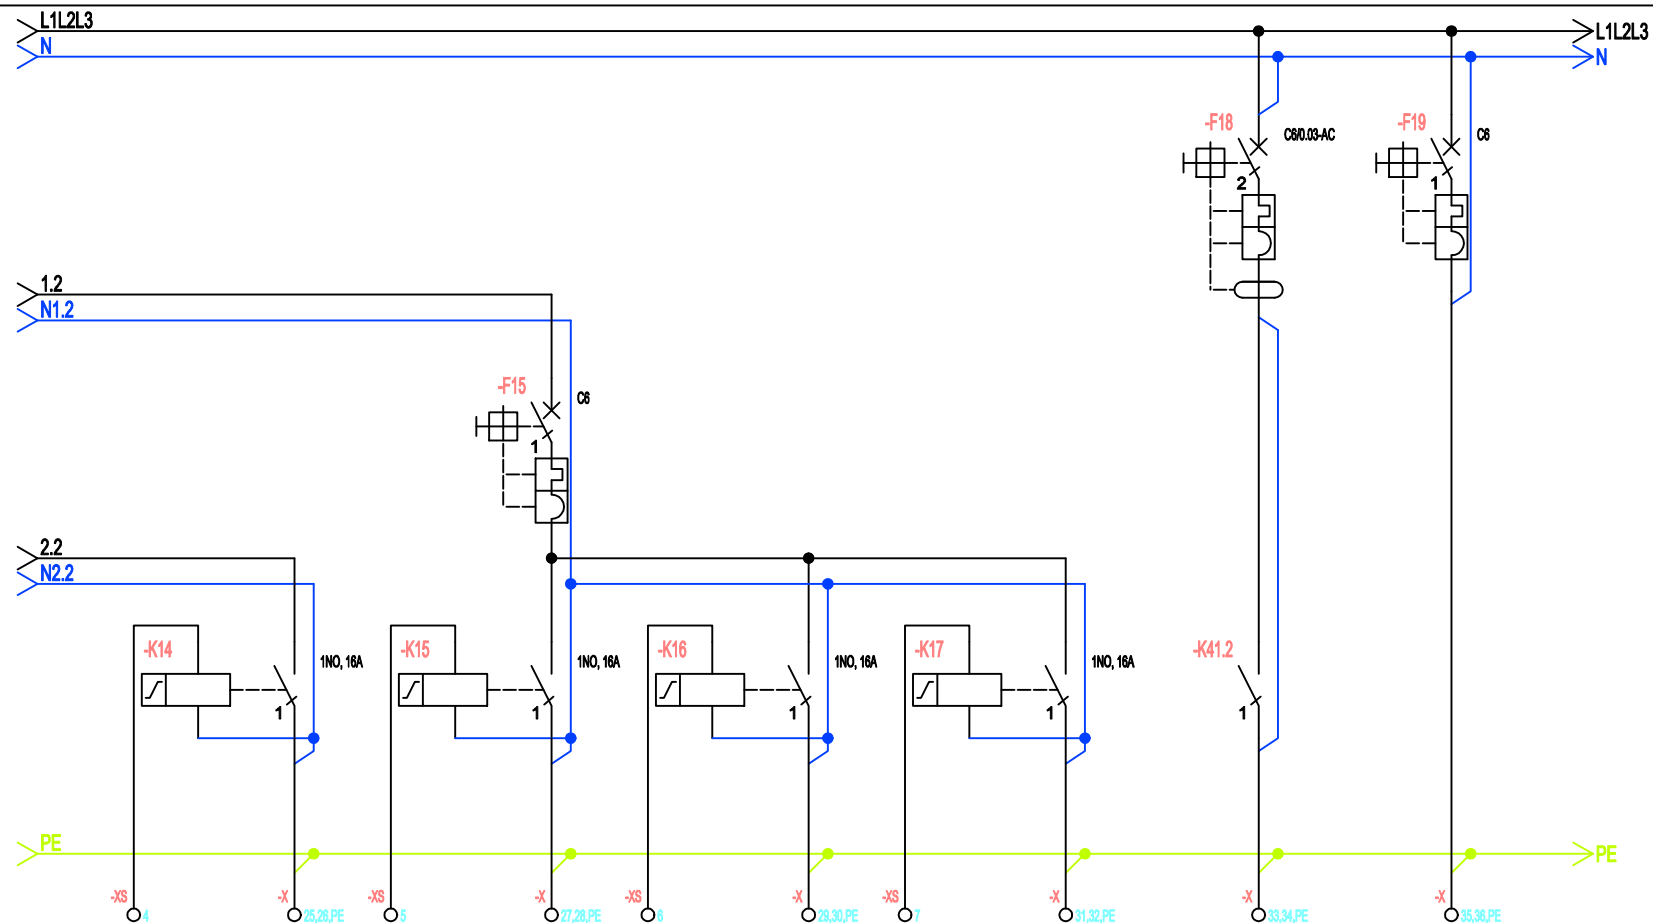


Numer obwodu	14	15	16	17	18	19	
Opis	Korytarz A2, Pom. 1/18	Korytarz B, Pom. 1/18	Korytarz B1, Pom. 1/18	Korytarz B2, Pom. 1/18	Naświetlacze na budynku (Z2)	AW Piętro 1	
Moc [kW]/Prąd [A]	-	-	-	-	-	-	
Przewód	N2XH-J (p) 3(4)x1,5	N2XH-J (p) 3(4)x1,5	N2XH-J (p) 3(4)x1,5	N2XH-J (p) 3(4)x1,5	N2XH-J (p) 3x2,5	N2XH-J (p) 4x1,5	
Nazwa obwodu	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie zewnętrzne	Oświetlenie awaryjne	

Zmiana	Branża elektryczna	Wyk.	Nazwisko	Nr upr.	Data	Podpis	PROJEKT ARCHITEKT. – BUD. ADAPTACJI BUDYNKU BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W RADLINIE PRZY UL. ORKANA 23 NA SIEDZIBĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNEJ	Nazwa rys. Tablica piętrowa TP/1/1 Schemat ideowy	
Zastępuje	Stadium Proj. techniczny	Opr.	mgr inż. M.Lanuszny	–	03.2024r.				
Zas.przez	Arch.	Proj.	inż. A.Zielonka	1262/06	03.2024r.				
Skala		Spr.	mgr inż. R.Masarczyk	8484/19	03.2024r.			Nr rys. E/212 ark.4/8	Nr proj. KMN/A114

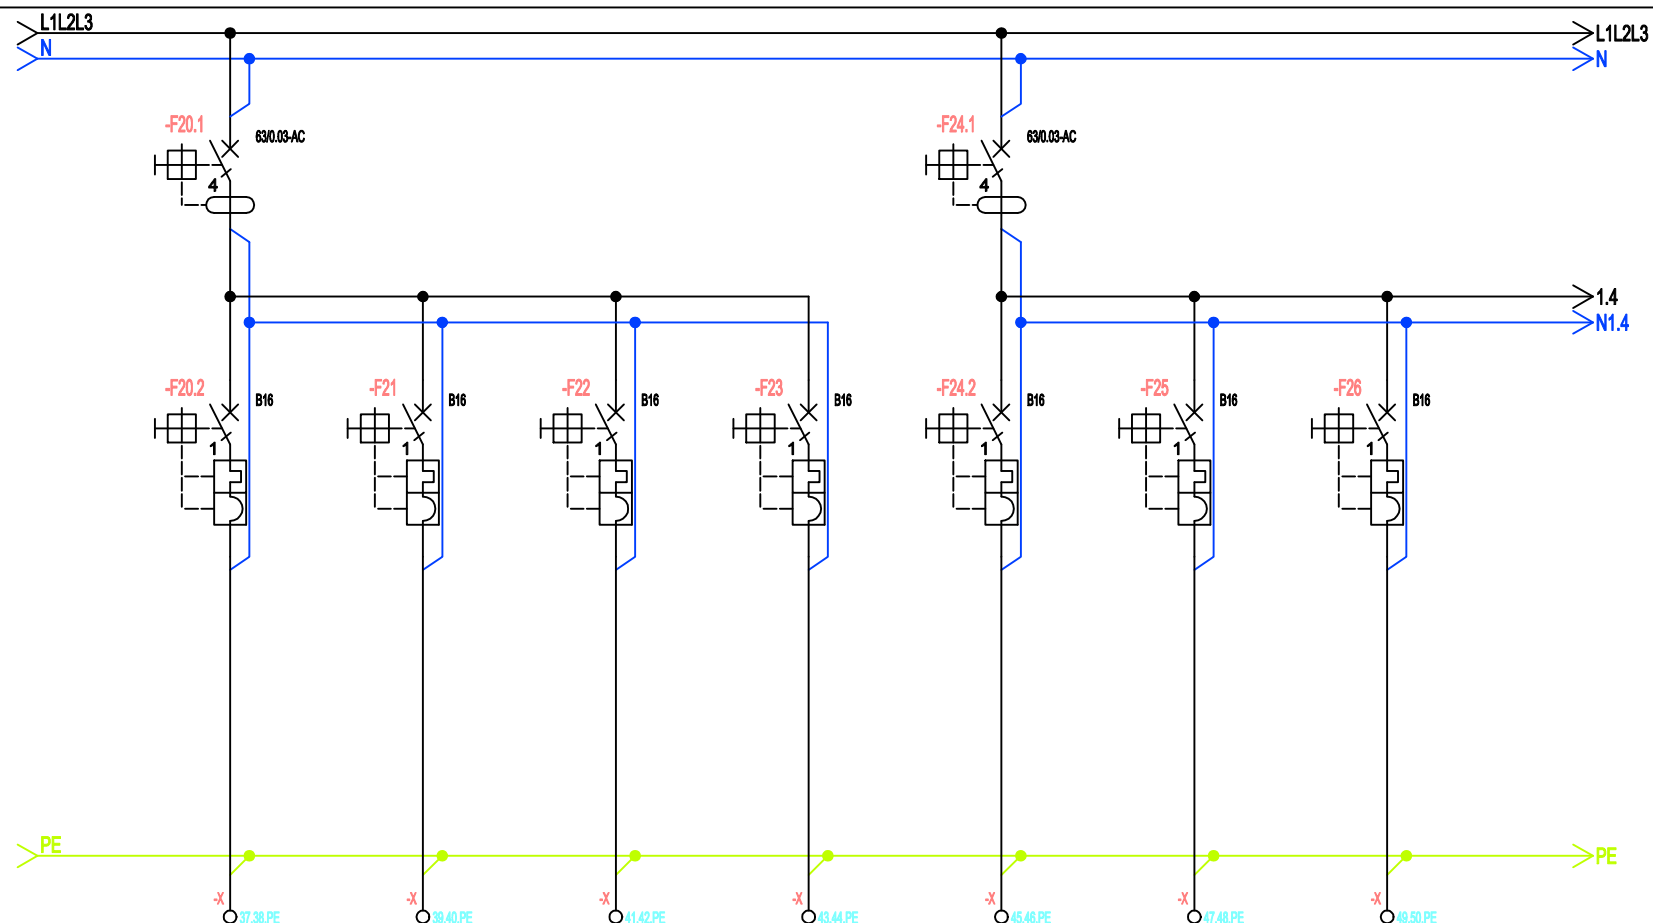


Numer obwodu	20	21	22	23	24	25	26	
Opis	Pom. 1/8, 1/10	Pom. 1/11	Pom. 1/12, 1/15, 1/16	Pom. 1/16, 1/17	Pom. 1/1, 1/2, 1/3	Pom. 1/4, 1/5, 1/6	Pom. 1/7, 1/8	
Moc [kW]/Prąd [A]	3kW	3kW	3kW	3kW	3kW	3kW	3kW	
Przewód	N2XH-J (p) 3x2,5	N2XH-J (p) 3x2,5	N2XH-J (p) 3x2,5	N2XH-J (p) 3x2,5	N2XH-J (p) 3x2,5	N2XH-J (p) 3x2,5	N2XH-J (p) 3x2,5	
Nazwa obwodu	Gniazda ogólne 230V/16A	Gniazda ogólne 230V/16A	Gniazda ogólne 230V/16A	Gniazda ogólne 230V/16A	Gniazda ogólne 230V/16A	Gniazda ogólne 230V/16A	Gniazda ogólne 230V/16A	

Zmiana	Branża elektryczna	Wyk.	Nazwisko	Nr upr.	Data	Podpis	PROJEKT ARCHITEKT. – BUD. ADAPTACJI BUDYNKU BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W RADLINIE PRZY UL. ORKANA 23 NA SIEDZIBĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNEJ	Nazwa rys. Tablica piętrowa TP/1/1 Schemat ideowy	
Zastępuje	Stadium Proj. techniczny		Opr.	mgr inż. M.Lanuszny	–	03.2024r.			
Zas.przez			Proj.	inż. A.Zielonka	1262/06	03.2024r.			
Skala	Arch.		Spr.	mgr inż. R.Masarczyk	8484/19	03.2024r.			Powiat Wodzisławski – Branżowa Szkoła I Stopnia ul. Orkana 23, 44–310 Radlin

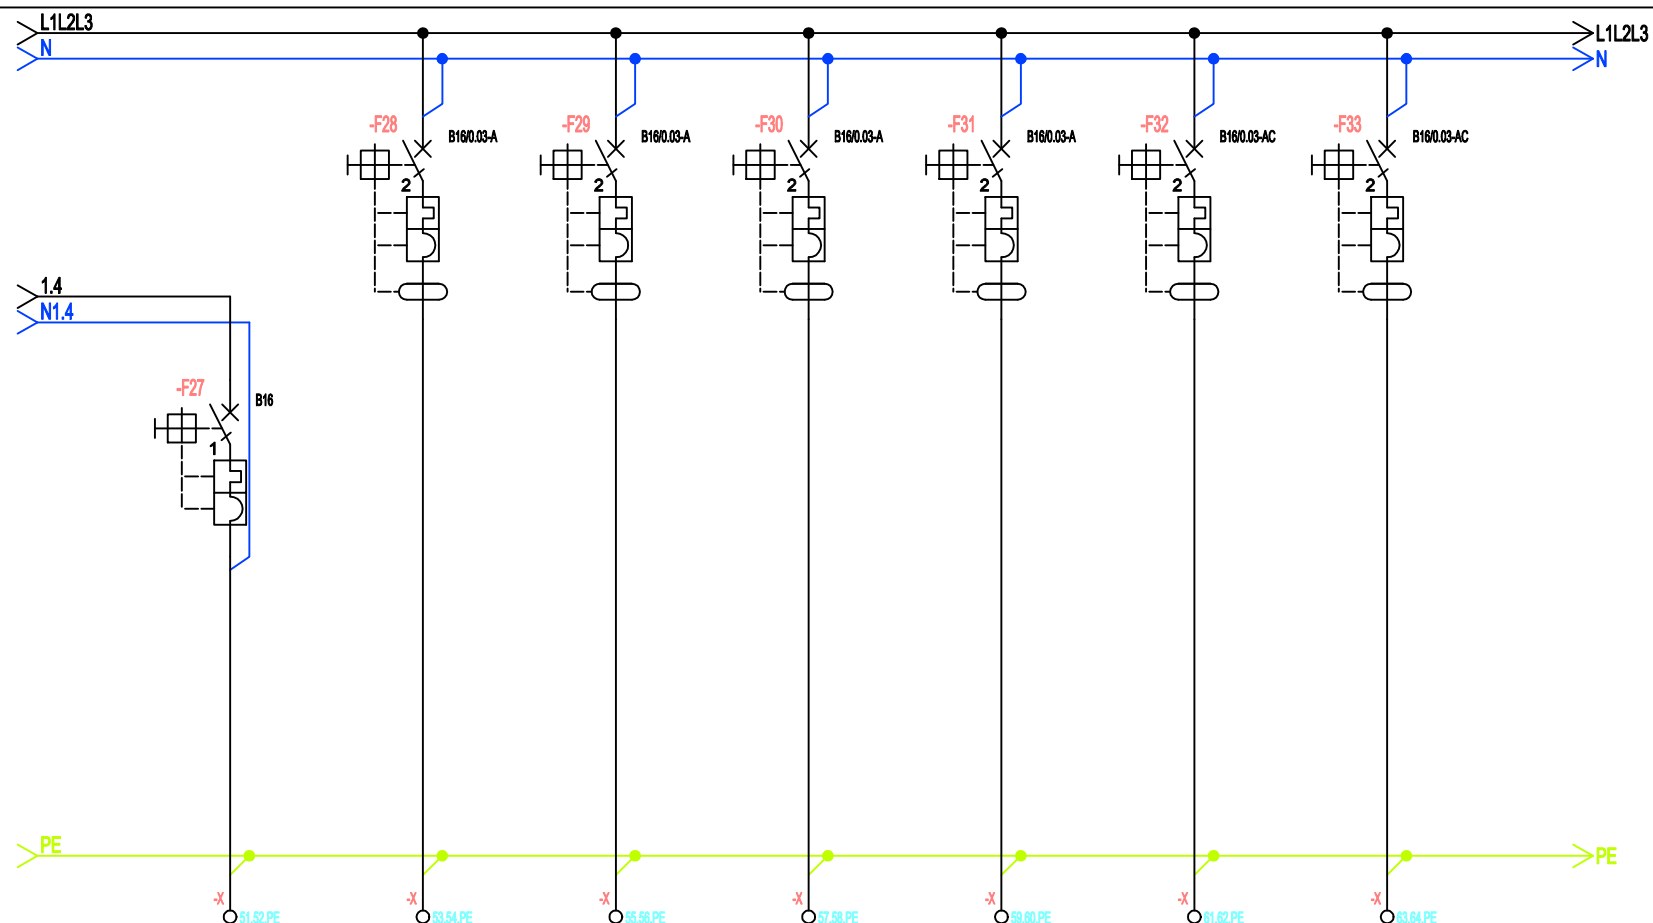


Numer obwodu	27	28	29	30	31	32	33	
Opis	Pom. 1/18	Pom. 1/7, 1/8, 1/11	Pom. 1/16, 1/17	Pom. 1/2, 1/3, 1/4, Monitor	Pom. 1/5, 1/6	PW/1/1 (Pom. 1/16)	PW/1/2 (Pom. 1/13)	
Moc [kW]/Prąd [A]	3kW	2,4kW	2,4kW	2,4kW	2,4kW	2kW	2kW	
Przewód	N2XH-J (p) 3x2,5	N2XH-J (p) 3x2,5	N2XH-J (p) 3x2,5	N2XH-J (p) 3x2,5	N2XH-J (p) 3x2,5	N2XH-J (p) 3x2,5	N2XH-J (p) 3x2,5	
Nazwa obwodu	Gniazda ogólne 230V/16A	Gniazda DATA 230V/16A (czerwone)	Gniazda DATA 230V/16A (czerwone)	Gniazda DATA 230V/16A (czerwone)	Gniazda DATA 230V/16A (czerwone)	Podgrzewacz wody pojemnościowy	Podgrzewacz wody pojemnościowy	

Zmiana	Branża elektryczna	Wyk.	Nazwisko	Nr upr.	Data	Podpis	Objekt PROJEKT ARCHITEKT. – BUD. ADAPTACJI BUDYNKU BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W RADLINIE PRZY UL. ORKANA 23 NA SIEDZIBĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNEJ  Inwestor Powiat Wodzisławski – Branżowa Szkoła I Stopnia ul. Orkana 23, 44–310 Radlin	Nazwa rys. Tablica piętrowa TP/1/1 Schemat ideowy	
Zastępuje	Stadium Proj. techniczny	Opr.	mgr inż. M.Lanuszny	–	03.2024r.				
Zas.przez	Arch.	Proj.	inż. A.Zielonka	1262/06	03.2024r.				
Skala		Spr.	mgr inż. R.Masarczyk	8484/19	03.2024r.			Nr rys. E/212 ark.6/8	Nr proj. KMN/A114

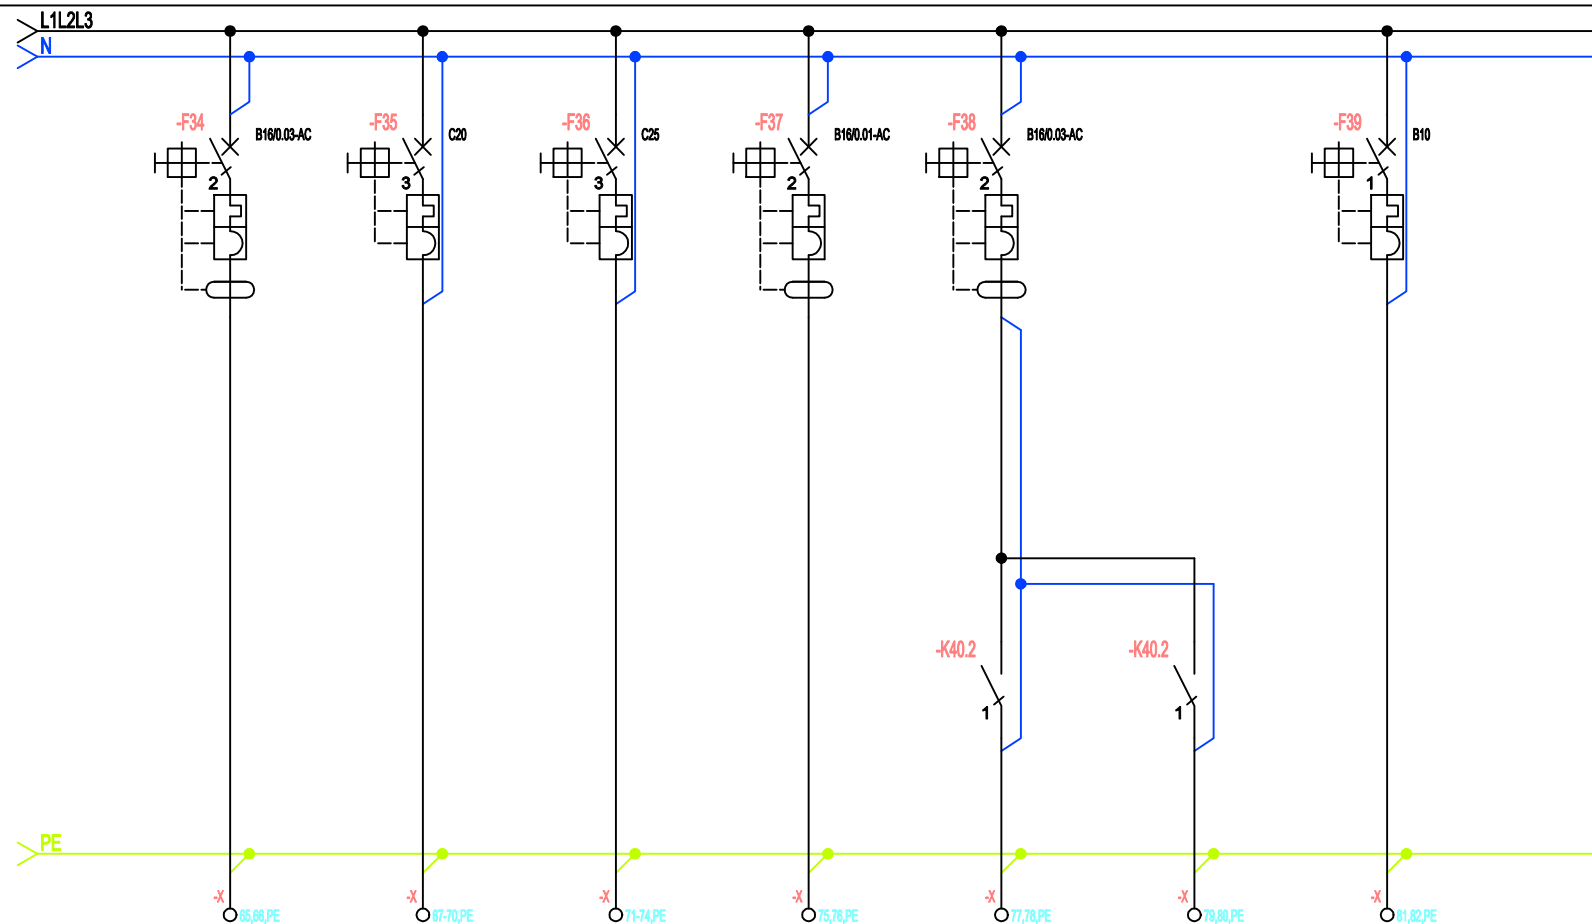

Numer obwodu	34	35	36	37	38.1	38.2	39	
Opis	PW/1/3 (Pom. 1/5)	CW/1/2	CW/1/1	JWKL/1/1 - 1/10	WK	WK	Centrala alarmowa	
Moc [kW]/Prąd [A]	2kW	4kW	7kW	1,0kW	0,5kW	0,9kW	-	
Przewód	N2XH-J (p) 3x2,5	N2XH-J 5x4	N2XH-J 5x6	N2XH-J (p) 3x2,5	N2XH-J (p) 3x2,5	N2XH-J (p) 3x2,5	N2XH-J (p) 3x1,5	
Nazwa obwodu	Podgrzewacz wody pojemnościowy	Centrala wentylacyjna	Centrala wentylacyjna	Jednostki wewnętrzne klimatyzacji	Wentylator kanałowy	Wentylator kanałowy	SSWIN	

Zmiana	Branża elektryczna	Wyk.	Nazwisko	Nr upr.	Data	Podpis	PROJEKT ARCHITEKT. – BUD. ADAPTACJI BUDYNKU BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W RADLINIE PRZY UL. ORKANA 23 NA SIEDZIBĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNEJ	Nazwa rys.	Tablica piętrowa TP/1/1 Schemat ideowy
Zastępuje	Stadium Proj. techniczny	Opr.	mgr inż. M.Lanuszny	–	03.2024r.			Nr rys.	E/212 ark.7/8
Zas.przez	Arch.	Proj.	inż. A.Zielonka	1262/06	03.2024r.		Powiat Wodzisławski – Branżowa Szkoła I Stopnia ul. Orkana 23, 44–310 Radlin	Nr proj.	KMN/A114
Skala		Spr.	mgr inż. R.Masarczyk	8484/19	03.2024r.				

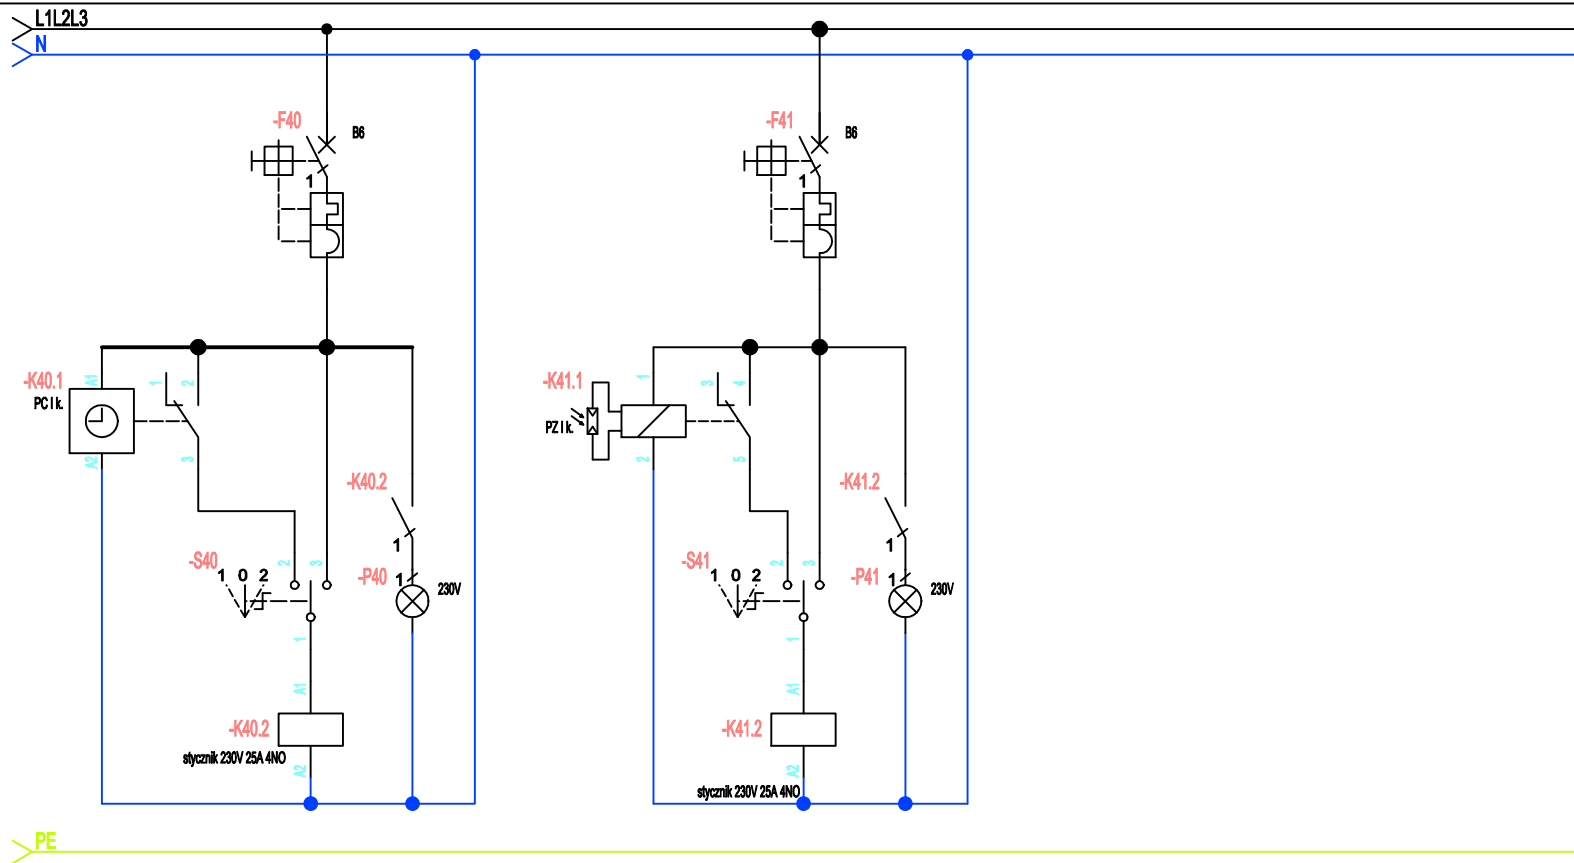

Numer obwodu	40	41
Opis	-	-
Moc [kW]/Prąd [A]	-	-
Przewód	-	-
Nazwa obwodu	Sterowanie WK	Sterowanie Oświetlenie zewnętrzne

Zmiana	Branża elektryczna	Wyk.	Nazwisko	Nr upr.	Data	Podpis	Objekt	Nazwa rys.
Zastępuje	Stadium Proj. techniczny	Opr.	mgr inż. M.Lanuszny	-	03.2024r.		BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W RADLINIE PRZY UL. ORKANA 23 NA SIEDZIBĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ	Tablica piętrowa TP/1/1 Schemat ideowy
Zas.przez	Arch.	Proj.	inż. A.Zielonka	1262/06	03.2024r.		Inwestor	Nr rys.
Skala		Spr.	mgr inż. R.Masarczyk	8484/19	03.2024r.		Powiat Wodzisławski – Branżowa Szkoła I Stopnia ul. Orkana 23, 44–310 Radlin	E/212 ark.8/8
								Nr proj. KMN/A114