ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

2/1	25,18 m²	gabinet XII – diagnoza i terapia wykładzina PCV
2/2	13,29 m²	gabinet XIII – diagnoza i terapia wykładzina PCV
2/3	19,00 m²	gabinet XIV – diagnoza i terapia wykładzina PCV
2/4	17,99 m²	gabinet XV – diagnoza i terapia wykładzina PCV
2/5	12,89 m²	gabinet XVI – diagnoza i terapia wykładzina PCV
2/6	16,59 m²	gabinet XVII – diagnoza i terapia wykładzina PCV
2/7	17,59 m²	gabinet XVIII – diagnoza i terapia wykładzina PCV
2/8	12,89 m²	gabinet XIX – diagnoza i terapia wykładzina PCV
2/9	17,39 m²	gabinet XX – doradca zawodowy wykładzina PCV
2/10	43,15 m²	sala komputerowa wykładzina PCV
2/11	16,65 m²	toaleta męska płytki gres
2/12	6,15 m²	toaleta dla niepełnosprawnych płytki gres
2/13	17,55 m²	toaleta damska płytki gres
2/14	34,58 m²	klatka schodowa płytki gres
2/15	24,68 m²	gabinet XXI – diagnoza i terapia wykładzina PCV
2/16	25,38 m²	gabinet XXII – psychoterapia wykładzina PCV
2/17	122,15 m²	komunikacja wykładzina PCV

RAZEM: 442,95 m²

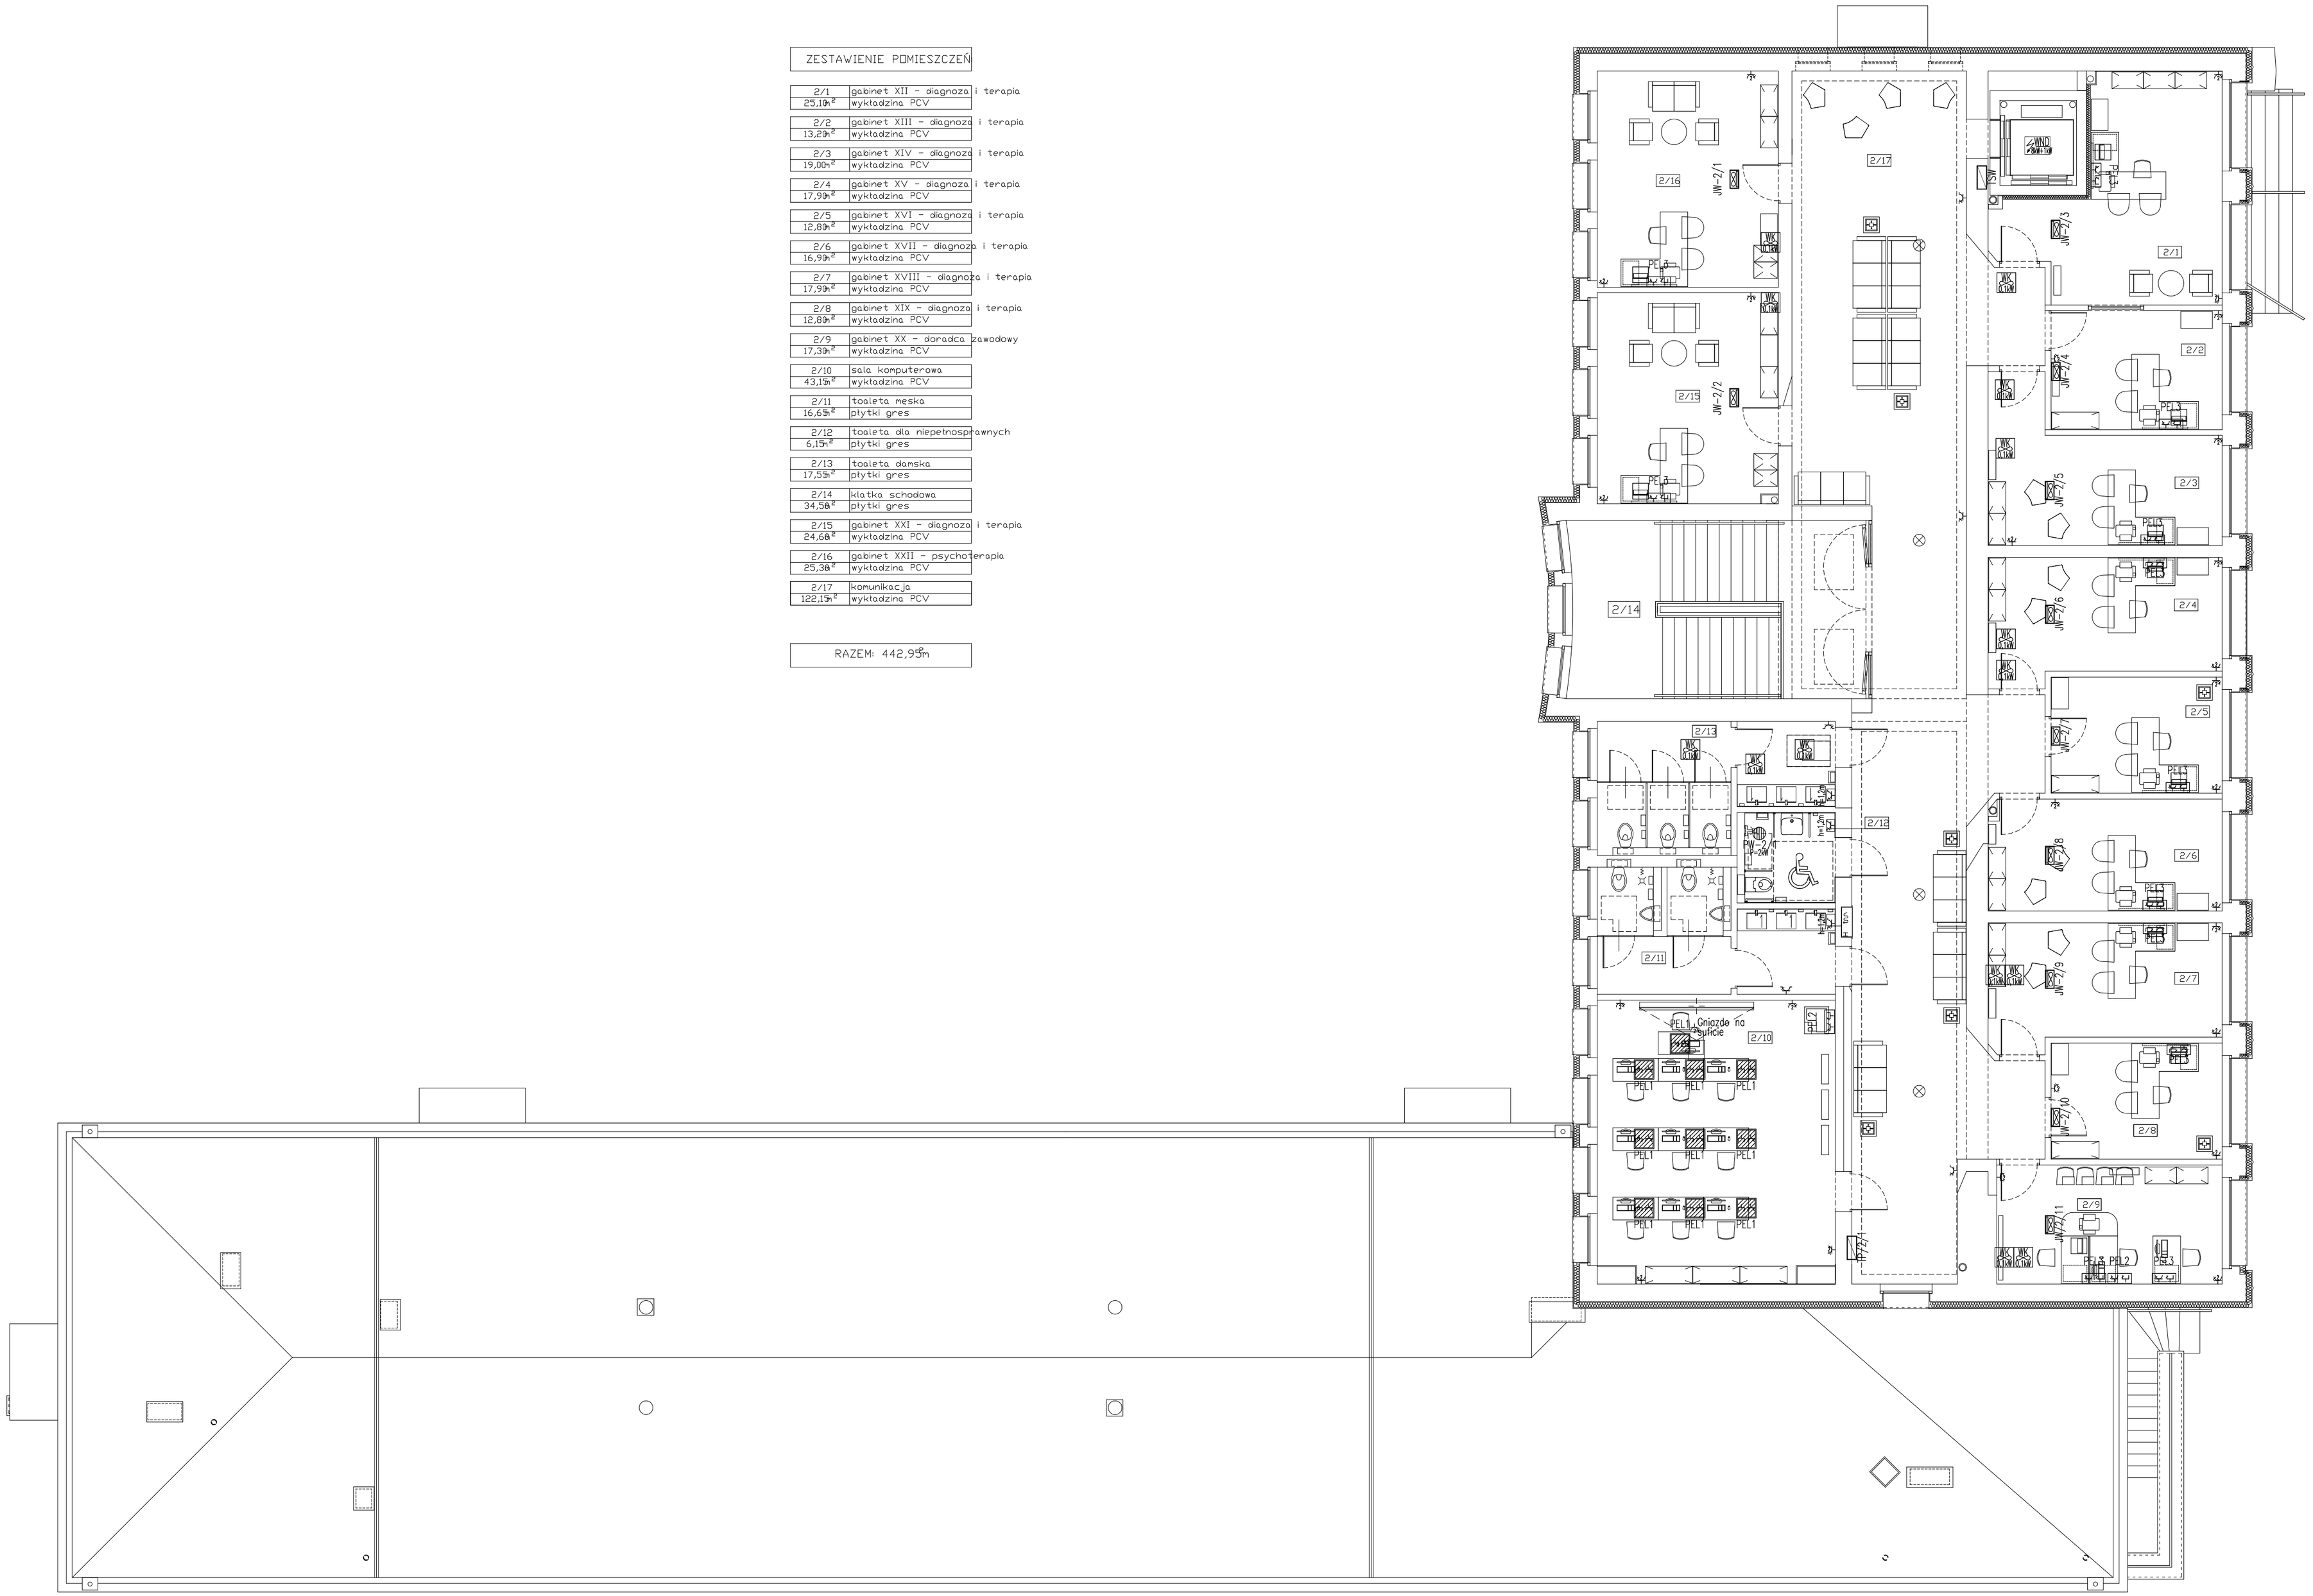

LEGENDA

- ZK – ZŁĄCZE KABLOWE
- ZP – ZŁĄCZE POMIAROWE
- PWP – ZŁĄCZ. PWP ORAZ SEKCJI PPOŻ.
- RG/D/... – ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
- TP/.../... – TABLICA ELEKTRYCZNA PIĘTROWA
- TSW – TABLICA STERUJĄCA WINDY – W DOSTAWIE Z WINDĄ
- T/H – TABLICA HYDROFOROWNI
- BK/.../... – KOMPENSATOR AKTYWNY MOCY BIERNEJ
- PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- GNIAZDO 230V/16A PODWÓJNE
- GNIAZDO 230V/16A IP44
- ZESTAW GNIAZD (ELEKTRYCZNE I INFORMATYCZNE) PEL/4 – 2x230V"DATA" + 1x230V
- ZESTAW GNIAZD (ELEKTRYCZNE I INFORMATYCZNE) PEL/3 – 2x230V"DATA" + 1x230V + 1xRJ45 cat. 6
- ZESTAW GNIAZD (ELEKTRYCZNE I INFORMATYCZNE) PEL/2 – 2x230V"DATA" + 2xRJ45 cat. 6
- ZESTAW GNIAZD (ELEKTRYCZNE I INFORMATYCZNE) W PODŁODZE PEL/1 – 2x230V"DATA" + 2xRJ45 cat. 6
- PODGRZEWACZ WODY
- KLIMATYZATOR (JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA)
- KLIMATYZATOR SPLIT
- WENTYLATOR
- CW – CENTRALA WENTYLACYJNA
- KURTYNA POWIETRZNA
- URZĄRZENIE ELEKTRYCZNE – WIND WINDA
- ZP – URZĄRZENIE ELEKTRYCZNE – ZESPÓŁ PRĄDOTWÓRCZY

NR RYS. E/112	TEMAT:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ADAPTACJI BUDYNKU BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W RADLINIE PRZY UL. ORKANA 23 NA SIEDZIBĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ	
DATA: marzec 2024r.	ADRES:	ul. Orkana 23, 44-310 Radlin	
	INWESTOR:	Powiat Wodzisławski - Branżowa Szkoła I Stopnia ul. Orkana 23, 44-310 Radlin	
SKALA: 1:100	NAZWA RYSUNKU:	PLAN INSTALACJI GNIAZD I SIŁY RZUT PIĘTRA II	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Marcin Lanuszny	-	
PROJEKTOWAŁ:	inż. Andrzej Zielonka	1262/06	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Robert Masarczyk	8484/19	