ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

1/1	poczekalnia + kącik zabaw
23,48m²	wykładzina PCV
1/2	gabinet IV - diagnoza i terapia
14,39m²	wykładzina PCV
1/3	gabinet V - diagnoza i terapia
18,35m²	wykładzina PCV
1/4	gabinet VI - logopedia
17,99m²	wykładzina PCV
1/5	gabinet VII - logopedia
12,85m²	wykładzina PCV
1/6	gabinet VIII - logopedia
16,99m²	wykładzina PCV
1/7	gabinet IX-diagnoza i terapia
29,13m²	wykładzina PCV
1/8	gabinet X - tyflopedagog
18,43m²	wykładzina PCV
1/9	pomieszczenie gospodarcze
43,98m²	płytki gresowe
1/10	wentylatorownia
40,58m²	płytki gresowe
1/11	sala terapii grupowej
62,19m²	wykładzina PCV
1/12	toaleta męska
14,99m²	płytki gresowe
1/13	toaleta dla niepełnosprawnych
5,68m²	płytki gresowe
1/14	klatka schodowa
34,58m²	płytki kamienne
1/15	pomieszczenie porządkowe
2,99m²	wykładzina PCV
1/16	pokój nauczycielski
30,10m²	wykładzina PCV
1/17	gabinet XI-diagnoza i terapia
15,63m²	wykładzina PCV
1/18	komunikacja
120,70m²	wykładzina PCV

RAZEM: 522,25m²

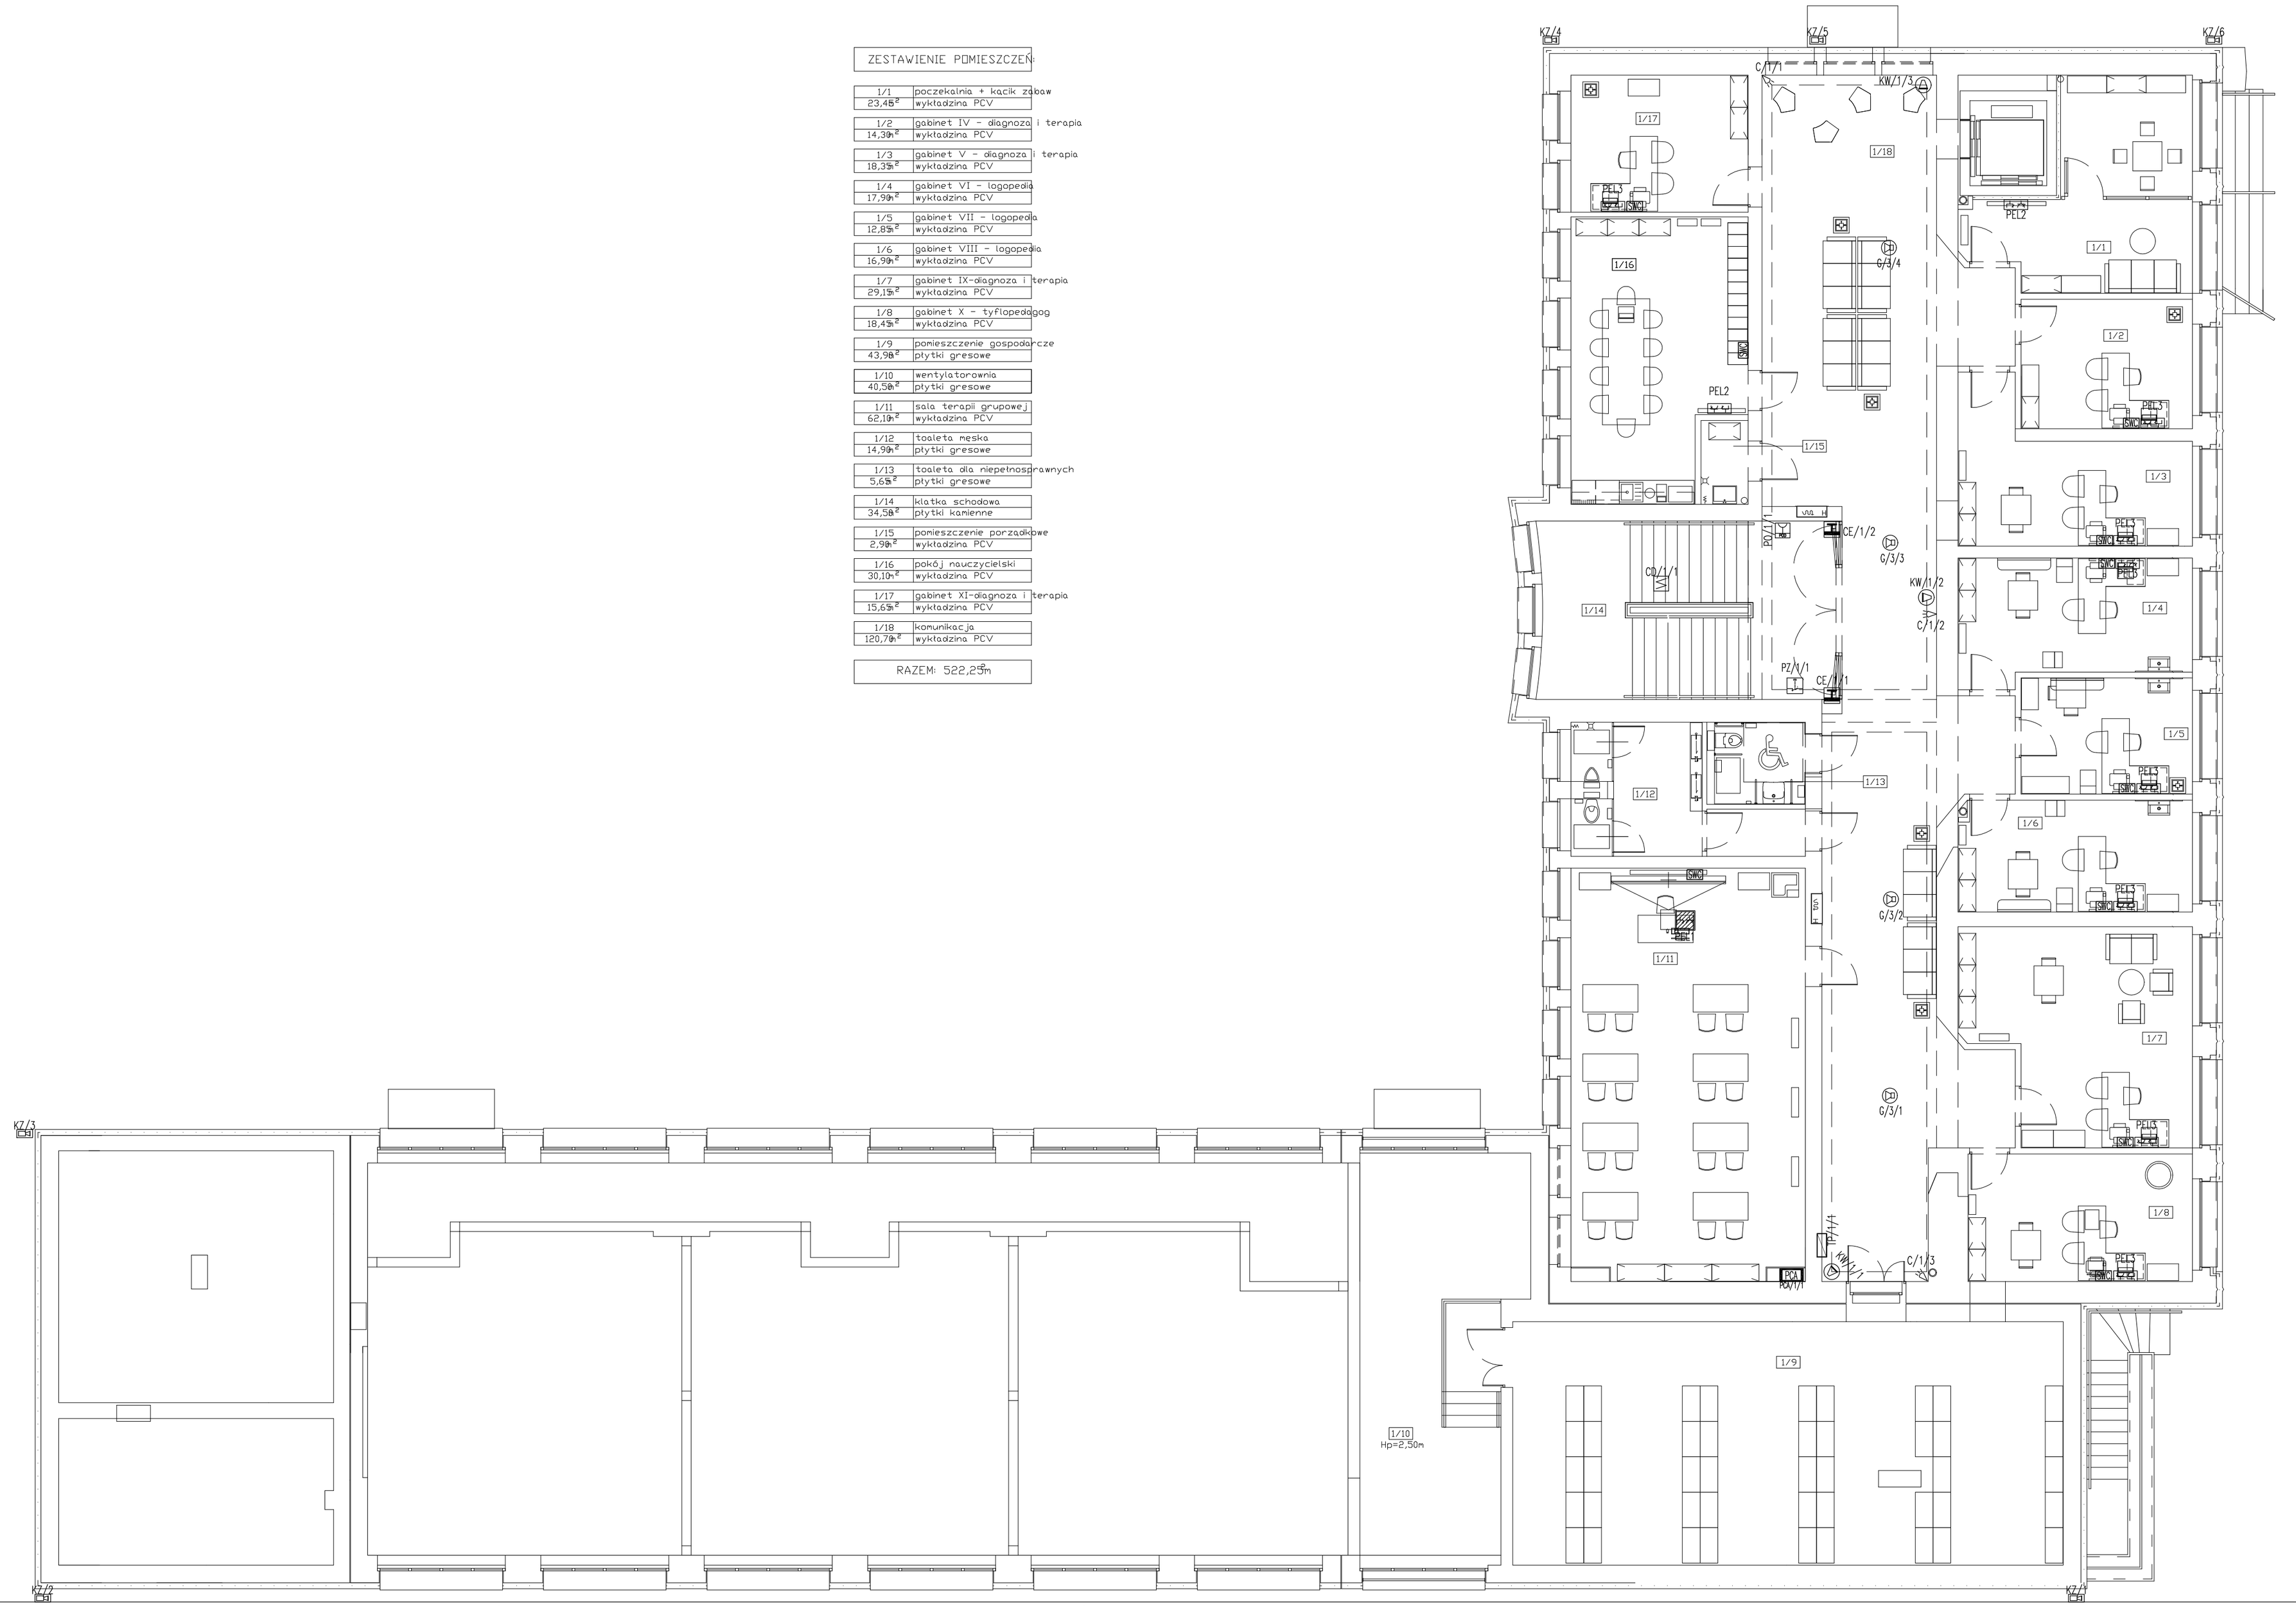

ZK — ZŁĄCZE KABLOWE

ZP — ZŁĄCZE POMIAROWE

PWP — ZŁĄCZE WYŁĄCZ. PWP ORAZ SEKCJI PPOŻ.

RG/0/... — ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

TP/.../... — TABLICA ELEKTRYCZNA PIĘTROWA

TSW — TABLICA STERUJĄCA WINDY – W DOSTAWIE Z WINDĄ

T/H — TABLICA HYDROFOROWNI

BK/.../... — KOMPENSATOR AKTYWNY MOCY BIERNEJ

PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU

GPD — GŁÓWNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY

ZESTAW GNIAZD (ELEKTRYCZNE I INFORMATYCZNE)
PEL/3 – 2x230V"DATA" + 1x230V + 1xRJ45 cat. 6

ZESTAW GNIAZD (ELEKTRYCZNE I INFORMATYCZNE)
PEL/2 – 2x230V"DATA" + 2xRJ45 cat. 6

ZESTAW GNIAZD (ELEKTRYCZNE I INFORMATYCZNE) W PODŁODZE
PEL/1 – 2x230V"DATA" + 2xRJ45 cat. 6

SKD — SWITCH 3xRJ45 + WIFI

KAMERA ZEWNĘTRZNA

KAMERA KOPUŁKOWA

KWD — REJESTRATOR CYFROWY

SKD — CENTRALA KONTROLI DOSTĘPU I ALARMU

ROA — EXPANDER WEJŚĆ/WYJŚĆ

MANIPULATOR

CZUJKA RUCHU

C/D/1 — CZUJKA DUALNA PIR I STŁUCZENIA SZYBY

SW/1 — SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY WEWNĘTRZNY

CCD — CENTRALA ODDYMIANIA I PRZEWIETRZANIA

CP — CZUJKA POGODOWA

CZ/1 — CENTRALA ZAMKNIĘĆ OGNIOWYCH

PRZYCISK ODDYMIANIA

PRZYCISK PRZEWIETRZANIA

SIŁOWNIK KLAPY ODDYMIANIA

SIŁOWNIK DRZWI NAPOWIETRZ.
SIŁOWNIK OKNA NAPOWIETRZ.

CZUJKA DYMU – OPTYCZNA

ELEKTROZAMEK

TRZYMACZ ELEKTROMAGNETYCZNY

PRZYCISK ZWALNIACZA DRZWI

GŁOŚNIK SUFITOWY 10W

GŁOŚNIK 3W

NR RYS. E/121	TEMAT:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ADAPTACJI BUDYNKU BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W RADLINIE PRZY UL. ORKANA 23 NA SIEDZIBĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ	
DATA: marzec 2024r.	ADRES:	ul. Orkana 23, 44-310 Radlin	
	INWESTOR:	Powiat Wodzisławski - Branżowa Szkoła I Stopnia ul. Orkana 23, 44-310 Radlin	
SKALA: 1:100	NAZWA RYSUNKU:	PLAN INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH RZUT PIĘTRA I	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Marcin Lanuszny	-	
PROJEKTOWAŁ:	inż. Andrzej Zielonka	1262/06	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Robert Masarczyk	8484/19	