



WIDOK ELEWACJI TABLICY TP/2/1

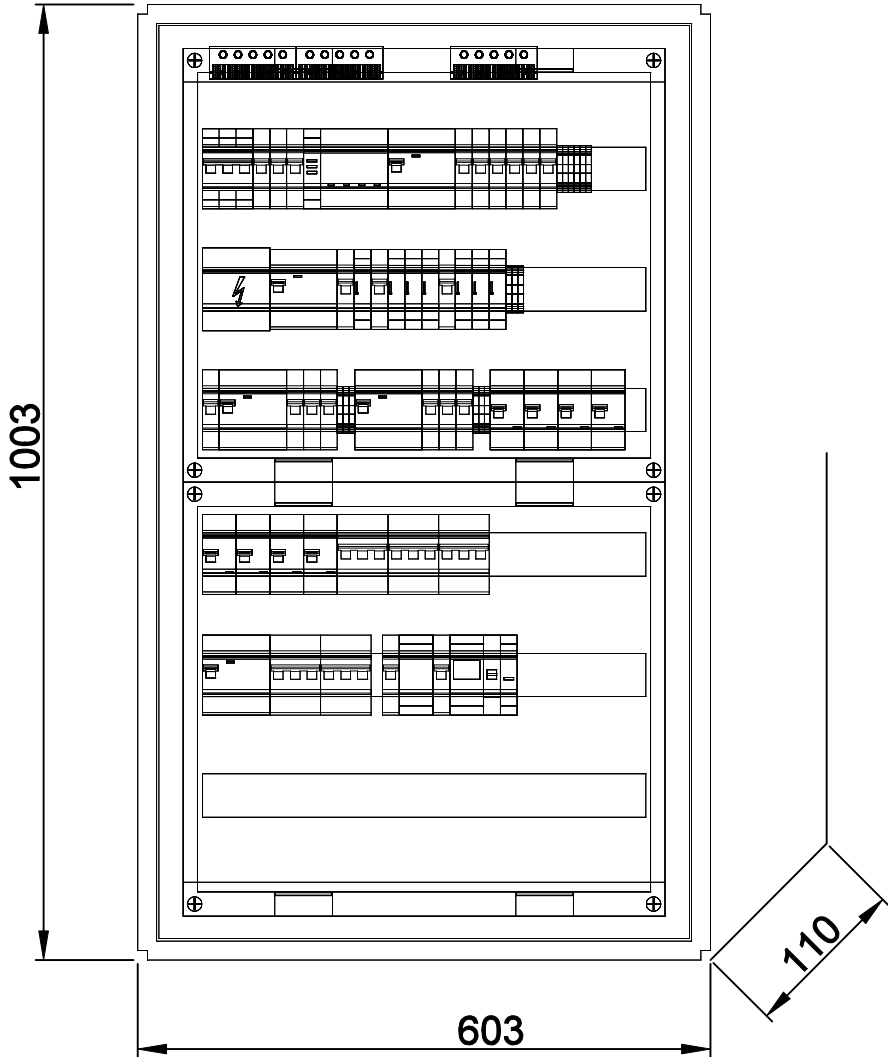


ROZDZIELNICA WNĘKOWA
6x26 MODUŁÓW
IP30, IK10, gł. 110 mm
II KLASA OCHRONNOŚCI


Zmiana	Branża elektryczna	Wyk.	Nazwisko	Nr upr.	Data	Podpis	PROJEKT ARCHITEKT. – BUD. ADAPTACJI BUDYNKU BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W RADLINIE PRZY UL. ORKANA 23 NA SIEDZIBĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNEJ	Nazwa rys. Tablica piętrowa TP/2/1 Schemat ideowy
Zastępuje	Stadium Proj. techniczny	Opr.	mgr inż. M.Lanuszny	–	06.2022r.			
Zas.przez		Proj.	inż. A.Zielonka	1262/06	06.2022r.		Investor	Nr rys. E/213 ark.1/9
Skala	Arch.	Spr.	mgr inż. R.Masarczyk	8484/19	06.2022r.		Powiat Wodzisławski – Branżowa Szkoła I Stopnia ul. Orkana 23, 44–310 Radlin	Nr proj. KMN/A114

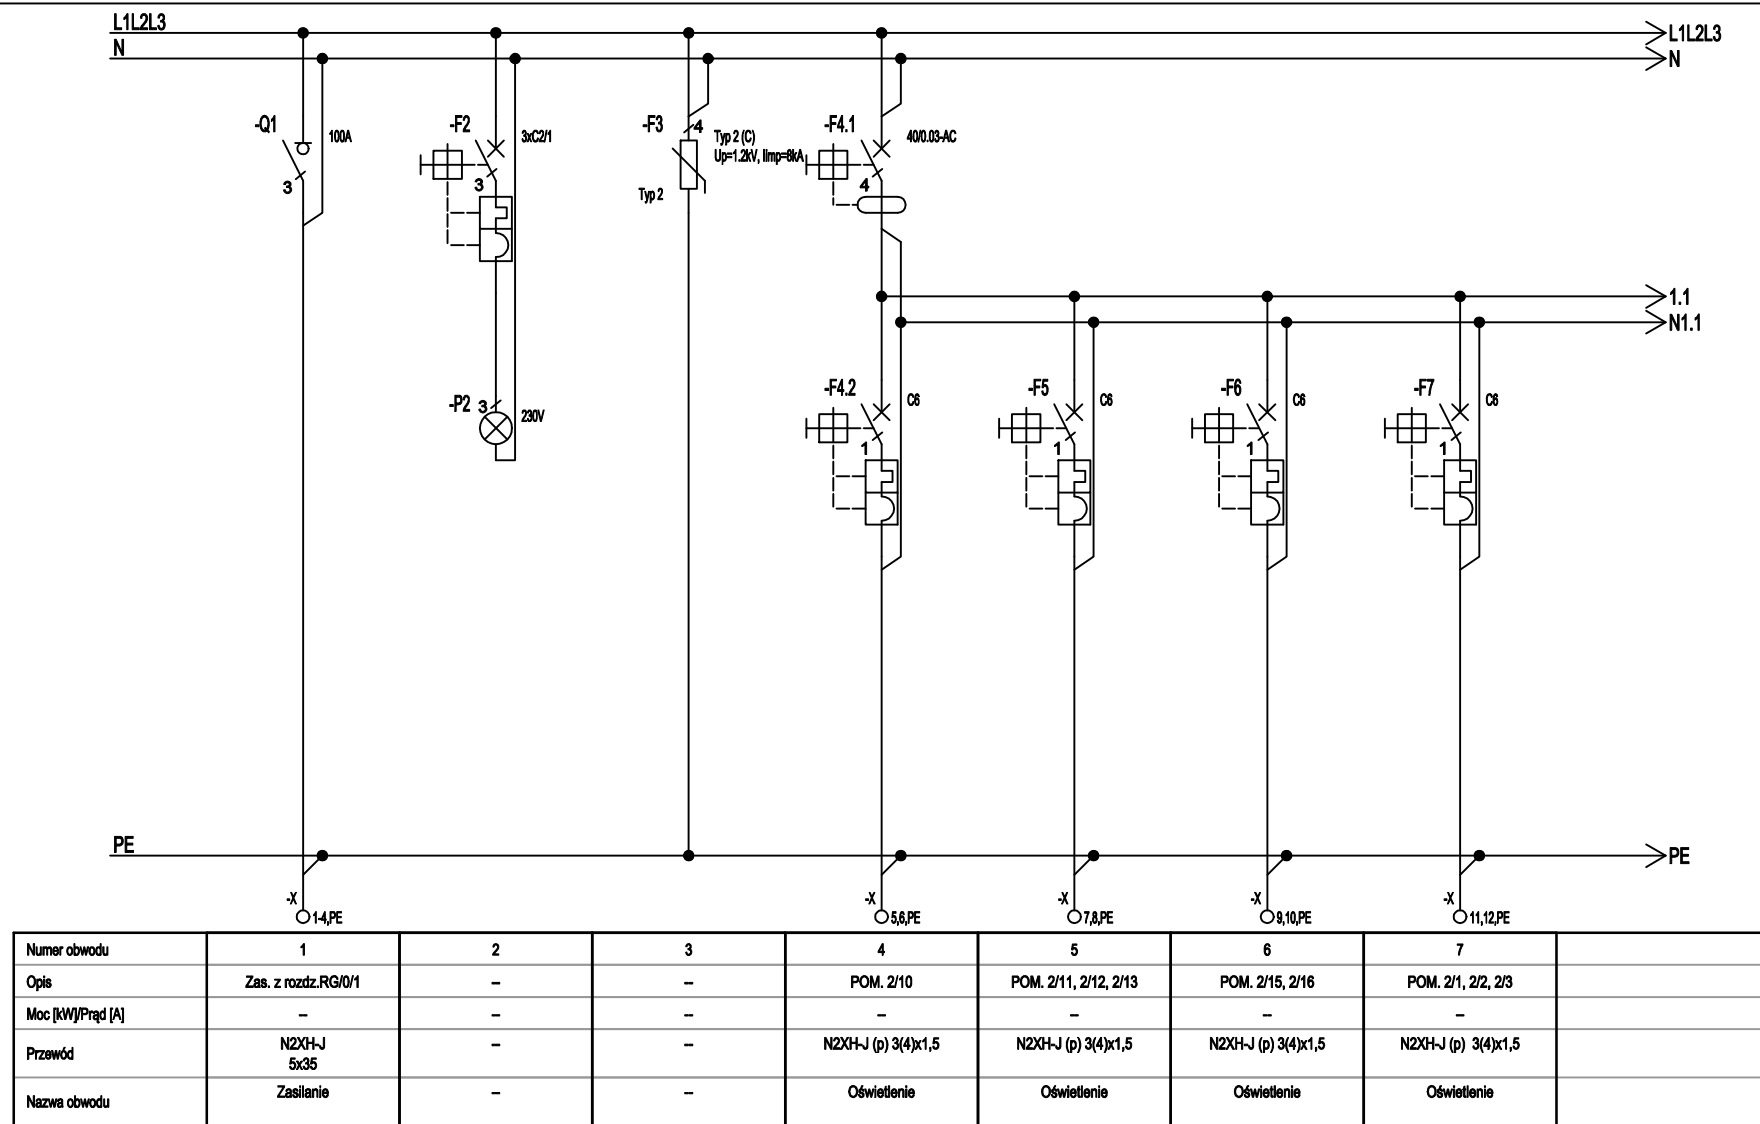

Zmiana	Branża elektryczna	Wyk.	Nazwisko	Nr upr.	Data	Podpis	Objekt	Nazwa rys.
Zastępuje	Stadium Proj. techniczny	Opr.	mgr inż. M.Lanuszny	-	06.2022r.		BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W RADLINIE PRZY UL. ORKANA 23 NA SIEDZIBĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ	Tablica piętrowa TP/2/1 Schemat ideowy
Zas.przez	Arch.	Proj.	inż. A.Zielonka	1262/06	06.2022r.		Inwestor	Nr rys.
Skala		Spr.	mgr inż. R.Masarczyk	8484/19	06.2022r.		Powiat Wodzisławski – Branżowa Szkoła I Stopnia ul. Orkana 23, 44–310 Radlin	E/213 ark.2/9
								Nr proj. KMN/A114

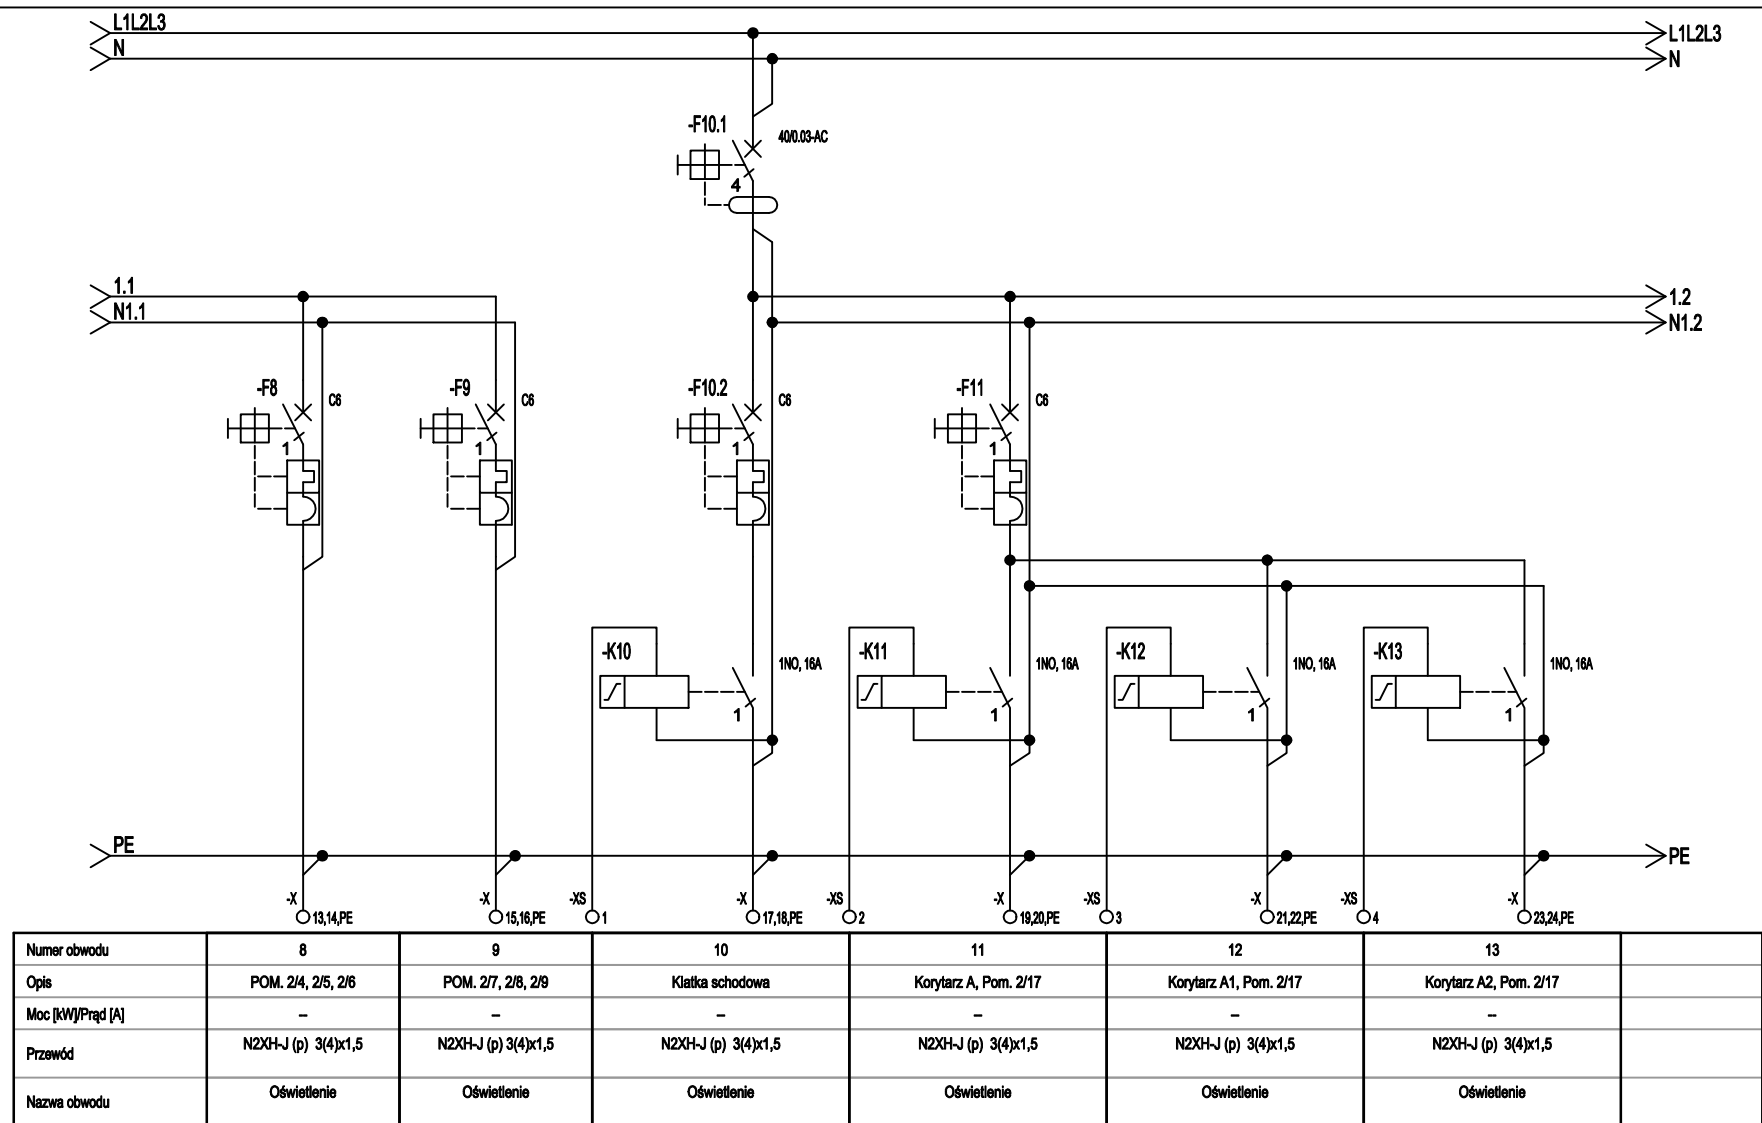


Zmiana	Branża elektryczna	Wyk.	Nazwisko	Nr upr.	Data	Podpis	Objekt	Nazwa rys.
Zastępuje	Stadium Proj. techniczny	Opr.	mgr inż. M.Lanuszny	-	06.2022r.		BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W RADLINIE PRZY UL. ORKANA 23 NA SIEDZIBĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ	Tablica piętrowa TP/2/1 Schemat ideowy
Zas.przez	Arch.	Proj.	inż. A.Zielonka	1262/06	06.2022r.		Inwestor	Nr rys.
Skala		Spr.	mgr inż. R.Masarczyk	8484/19	06.2022r.		Powiat Wodzisławski - Branżowa Szkoła I Stopnia ul. Orkana 23, 44-310 Radlin	E/213 ark.3/9
								Nr proj. KMN/A114

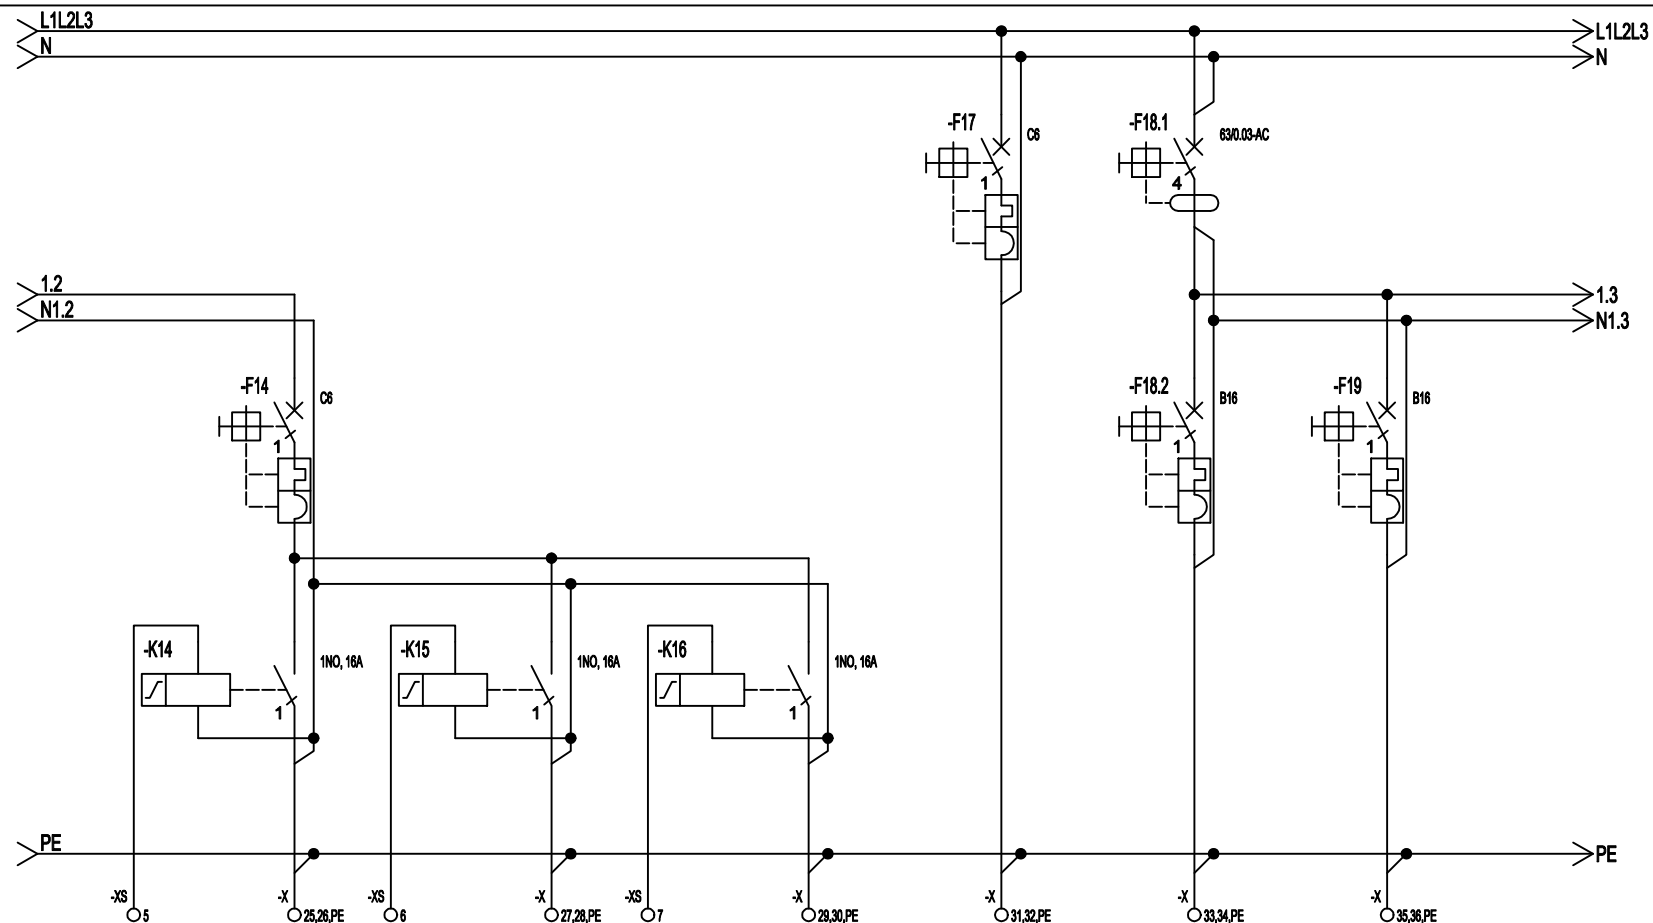


Numer obwodu	14	15	16	17	18	19	
Opis	Korytarz B, Pom. 2/17	Korytarz B1, Pom. 2/17	Korytarz B2, Pom. 2/17	AW Piętro 2	Pom. 2/10, 2/11, 2/12, 2/13	Pom. 2/15, 2/16	
Moc [kW]/Prąd [A]	–	–	–	–	3kW	3kW	
Przewód	N2XH-J (p) 3(4)x1,5	N2XH-J (p) 3(4)x1,5	N2XH-J (p) 3(4)x1,5	N2XH-J (p) 4x1,5	N2XH-J (p) 3x2,5	N2XH-J (p) 3x2,5	
Nazwa obwodu	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie awaryjne	Gniazda ogólne 230V/16A	Gniazda ogólne 230V/16A	

Zmiana	Branża elektryczna	Wyk.	Nazwisko	Nr upr.	Data	Podpis	Objekt	Nazwa rys.
Zastępuje	Stadium Proj. techniczny	Opr.	mgr inż. M.Lanuszny	–	06.2022r.		BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W RADLINIE PRZY UL. ORKANA 23 NA SIEDZIBĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ	Tablica piętrowa TP/2/1 Schemat ideowy
Zas.przez	Arch.	Proj.	inż. A.Zielonka	1262/06	06.2022r.		Inwestor	Nr rys.
Skala		Spr.	mgr inż. R.Masarczyk	8484/19	06.2022r.		Powiat Wodzisławski – Branżowa Szkoła I Stopnia ul. Orkana 23, 44–310 Radlin	E/213 ark.4/9
								Nr proj. KMN/A114

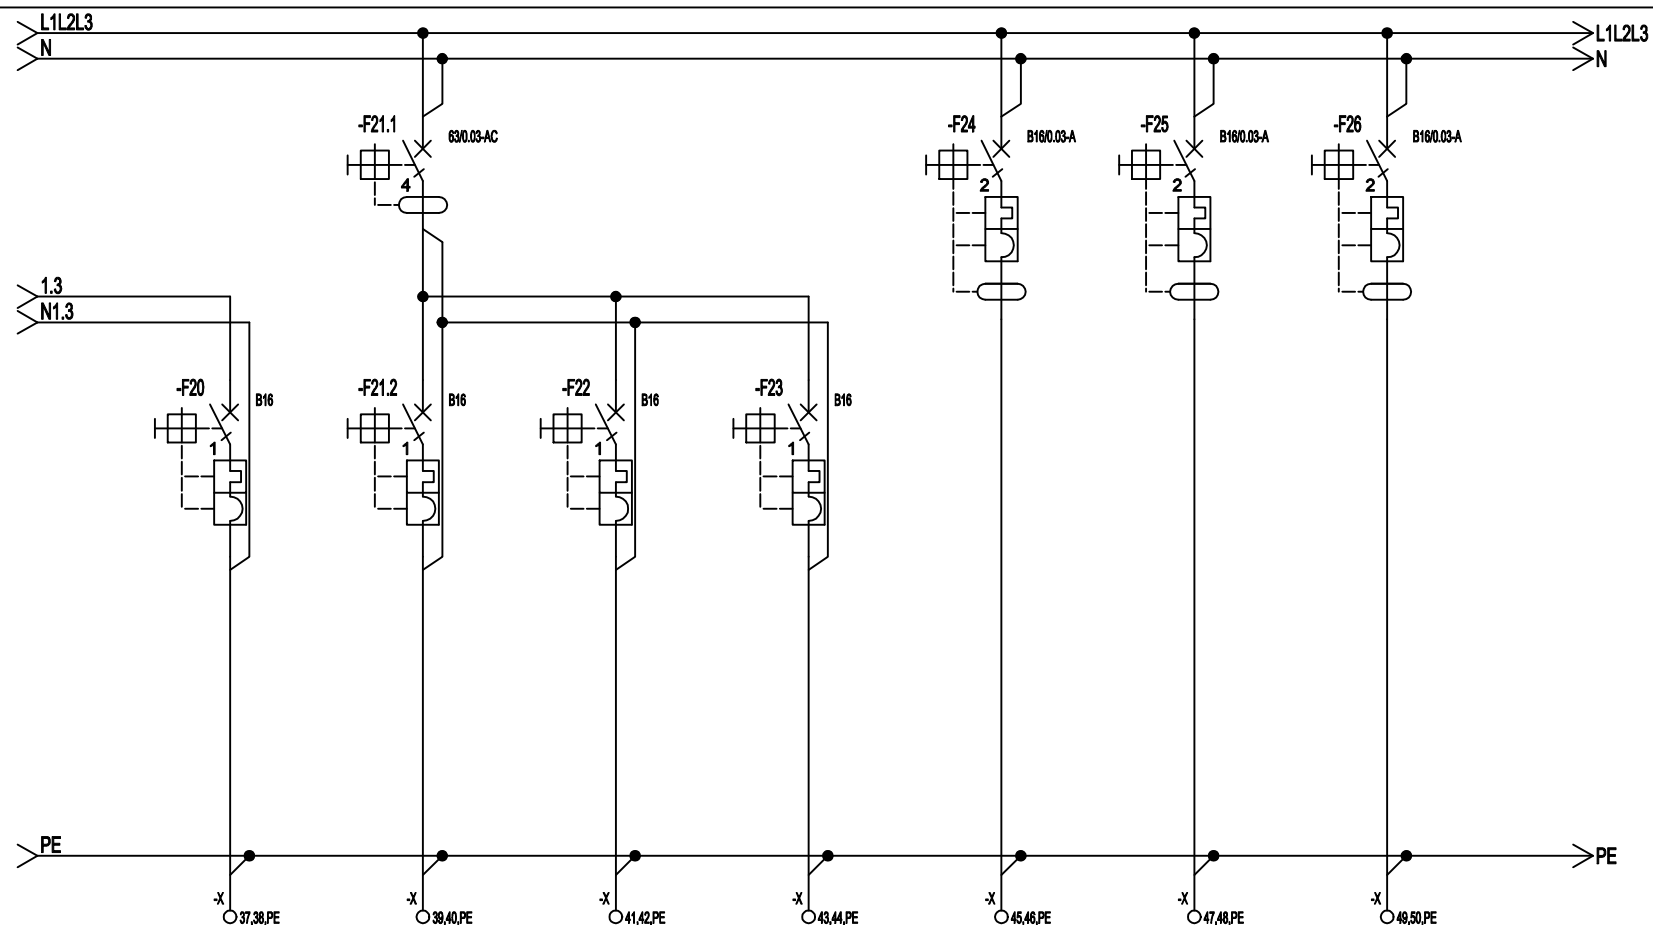


Numer obwodu	20	21	22	23	24	25	26	
Opis	Pom. 2/1, 2/2, 2/3	Pom. 2/4, 2/5, 2/6	Pom. 2/7, 2/8, 2/9	Pom. 2/12	Pom. 2/10	Pom. 2/10	Pom. 2/10	
Moc [kW]/Prąd [A]	3kW	3kW	3kW	3kW	2,4kW	2,4kW	2,4kW	
Przewód	N2XH-J (p) 3x2,5	N2XH-J (p) 3x2,5	N2XH-J (p) 3x2,5	N2XH-J (p) 3x2,5	N2XH-J (p) 3x2,5	N2XH-J (p) 3x2,5	N2XH-J (p) 3x2,5	
Nazwa obwodu	Gniazda ogólne 230V/16A	Gniazda ogólne 230V/16A	Gniazda ogólne 230V/16A	Gniazda ogólne 230V/16A	Gniazda DATA 230V/16A (czerwone)	Gniazda DATA 230V/16A (czerwone)	Gniazda DATA 230V/16A (czerwone)	

Zmiana	Branża elektryczna	Wyk.	Nazwisko	Nr upr.	Data	Podpis	Objekt	Nazwa rys.
Zastępuje	Stadium Proj. techniczny	Opr.	mgr inż. M.Lanuszny	—	06.2022r.		BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W RADLINIE PRZY UL. ORKANA 23 NA SIEDZIBĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ	Tablica piętrowa TP/2/1 Schemat ideowy
Zas.przez	Arch.	Proj.	inż. A.Zielonka	1262/06	06.2022r.		Investor	Nr rys.
Skala		Spr.	mgr inż. R.Masarczyk	8484/19	06.2022r.		Powiat Wodzisławski — Branżowa Szkoła I Stopnia ul. Orkana 23, 44–310 Radlin	E/213 ark.5/9
								Nr proj. KMN/A114

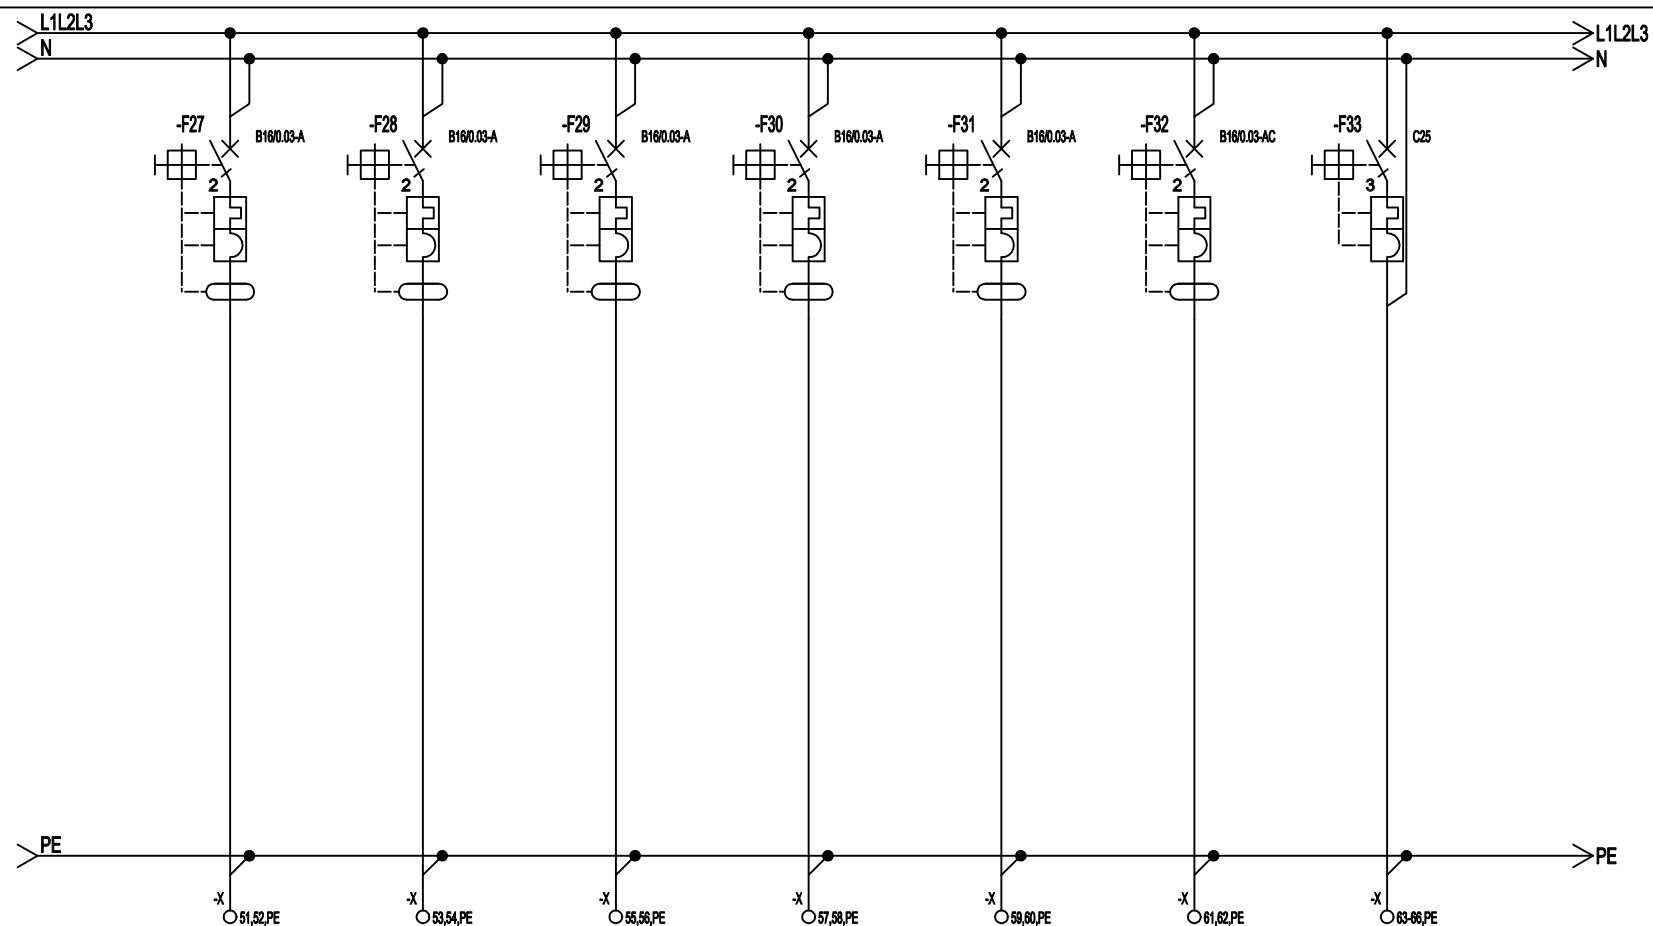

Numer obwodu	27	28	29	30	31	32	33	
Opis	Pom. 2/10	Pom. 2/15, 2/16	Pom. 2/1, 2/2, 2/3	Pom. 2/4, 2/5, 2/6	Pom. 2/7, 2/8, 2/9	PW/2/1 (Pom. 2/11)	JZKL2/1	
Moc [kW]/Prąd [A]	2,4kW	2,4kW	2,4kW	2,4kW	2,4kW	2kW	11kW / 23A	
Przewód	N2XH-J (p) 3x2,5	N2XH-J (p) 3x2,5	N2XH-J (p) 3x2,5	N2XH-J (p) 3x2,5	N2XH-J (p) 3x2,5	N2XH-J (p) 3x2,5	N2XH-J 5x6	
Nazwa obwodu	Gniazda DATA 230V/16A (czerwone)	Gniazda DATA 230V/16A (czerwone)	Gniazda DATA 230V/16A (czerwone)	Gniazda DATA 230V/16A (czerwone)	Gniazda DATA 230V/16A (czerwone)	Podgrzewacz wody pojemnościowy	Jednostka zewnętrzna klimatyzacji	

Zmiana	Branża elektryczna	Wyk.	Nazwisko	Nr upr.	Data	Podpis	Objekt	Nazwa rys.
Zastępuje	Stadium Proj. techniczny	Opr.	mgr inż. M.Lanuszny	—	06.2022r.		PROJEKT ARCHITEKT. – BUD. ADAPTACJI BUDYNKU BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W RADLINIE PRZY UL. ORKANA 23 NA SIEDZIBĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNEJ	Tablica piętrowa TP/2/1 Schemat ideowy
Zas.przez	Arch.	Proj.	inż. A.Zielonka	1262/06	06.2022r.		Inwestor	Nr rys.
Skala		Spr.	mgr inż. R.Masarczyk	8484/19	06.2022r.		Powiat Wodzisławski – Branżowa Szkoła I Stopnia ul. Orkana 23, 44–310 Radlin	E/213 ark.6/9
								Nr proj. KMN/A114

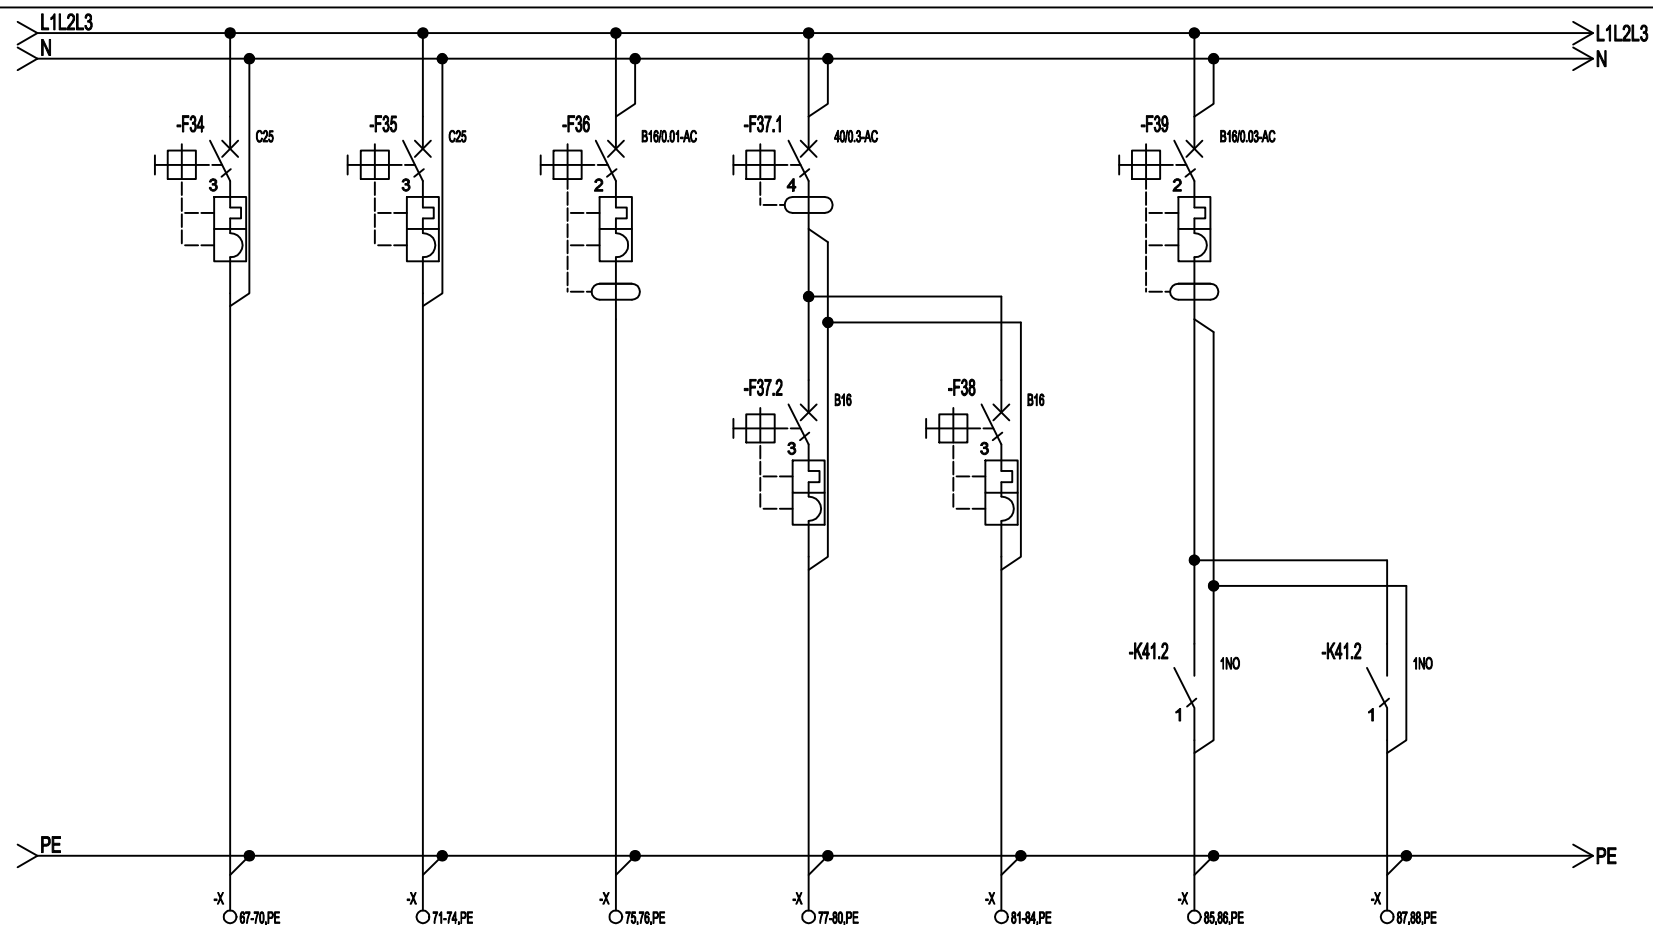


Numer obwodu	34	35	36	37	38	39.1	39.2	
Opis	JZKL2/2	JZKL2/3	JWKL2/1 - 2/11	WND	WND	WK	WK	
Moc [kW]/Prąd [A]	8kW / 20A	8kW / 20A	1,1kW	8kW	2kW	0,5kW	0,9kW	
Przewód	N2XH-J 5x6	N2XH-J 5x6	N2XH-J (p) 3x2,5	N2XH-J 5x6	N2XH-J (p) 5x2,5	N2XH-J (p) 3x2,5	N2XH-J (p) 3x2,5	
Nazwa obwodu	Jednostka zewnętrzna klimatyzacji	Jednostka zewnętrzna klimatyzacji	Jednostki wewnętrzne klimatyzacji	Winda - Zasilanie dźwigu	Winda - Skrzynka zasilająco-sterująca	Wentylator kanakowy	Wentylator kanakowy	

Zmiana	Branża elektryczna	Wyk.	Nazwisko	Nr upr.	Data	Podpis	Objekt	Nazwa rys.
Zastępuje	Stadium Proj. techniczny	Opr.	mgr inż. M.Lanuszny	—	06.2022r.		PROJEKT ARCHITEKT. — BUD. ADAPTACJI BUDYNKU BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W RADLINIE PRZY UL. ORKANA 23 NA SIEDZIBĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO—PEDAGOGICZNEJ	Tablica piętrowa TP/2/1 Schemat ideowy
Zas.przez	Arch.	Proj.	inż. A.Zielonka	1262/06	06.2022r.		Inwestor	Nr rys.
Skala		Spr.	mgr inż. R.Masarczyk	8484/19	06.2022r.		Powiat Wodzisławski — Branżowa Szkoła I Stopnia ul. Orkana 23, 44—310 Radlin	E/213 ark.7/9
								Nr proj. KMN/A114



Numer obwodu	40	
Opis	Centrala alarmowa	
Moc [kW]/Prąd [A]	—	
Przewód	N2XH-J (p) 3x1,5	
Nazwa obwodu	SSWIN	

Zmiana	Branża elektryczna Proj. techniczny Arch.	Wyk.	Nazwisko	Nr upr.	Data	Podpis	Obiekt	Nazwa rys.	
Zastępuje		Opr.	mgr inż. M.Lanuszny	—	06.2022r.		PROJEKT ARCHITEKT. – BUD. ADAPTACJI BUDYNKU BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W RADLINIE PRZY UL. ORKANA 23 NA SIEDZIBĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNEJ	Tablica piętrowa TP/2/1 Schemat ideowy	
Zas.przez		Proj.	inż. A.Zielonka	1262/06	06.2022r.		Inwestor Powiat Wodzisławski – Branżowa Szkoła I Stopnia ul. Orkana 23, 44–310 Radlin	Nr rys.	E/213 ark.8/9
Skala		Spr.	mgr inż. R.Masarczyk	8484/19	06.2022r.				

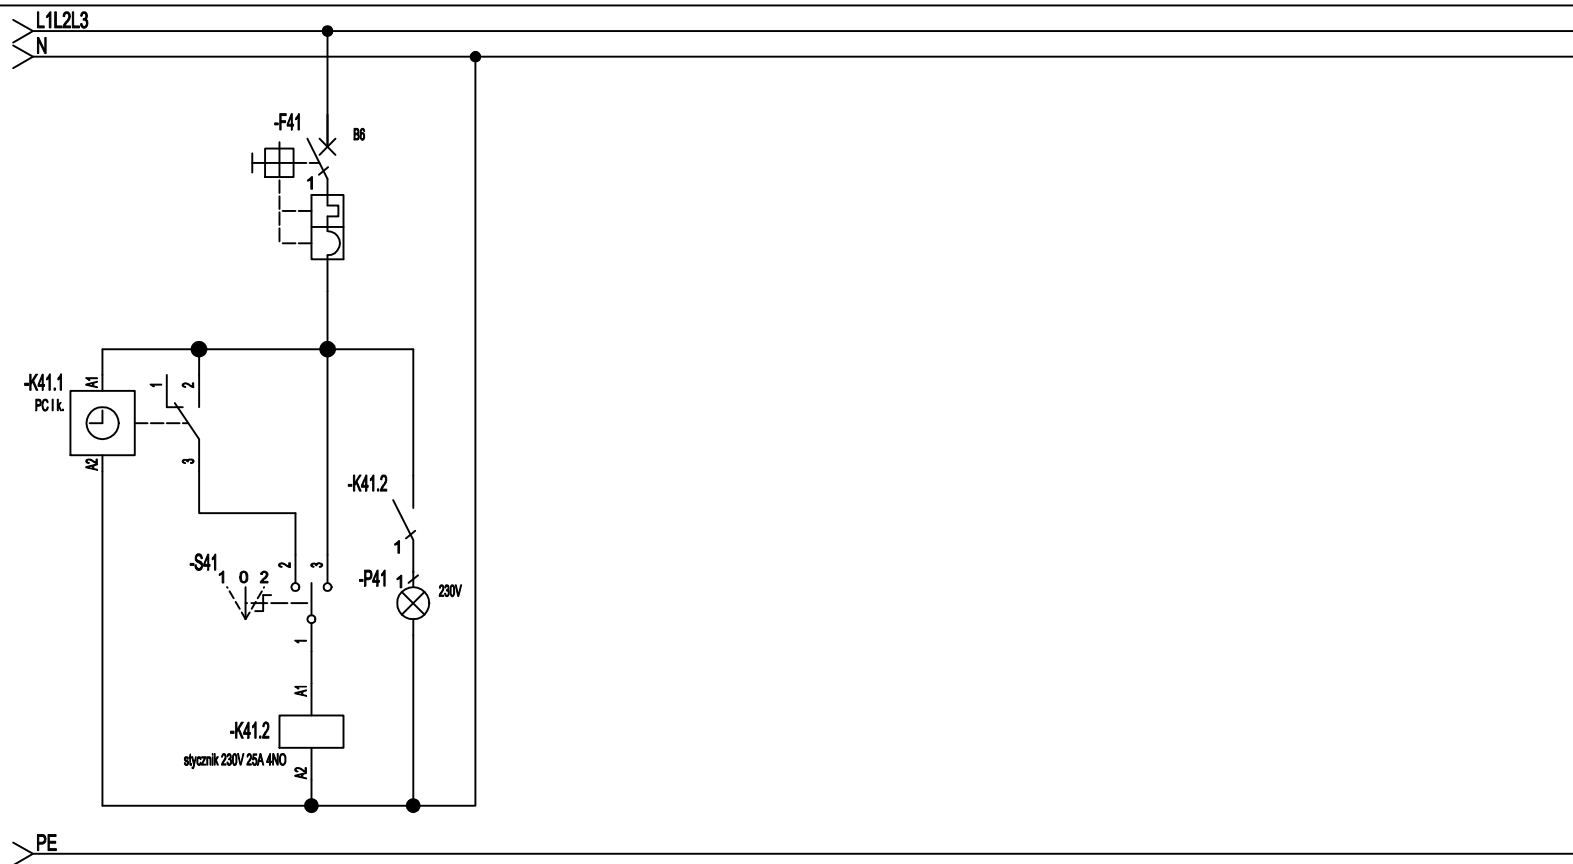

Numer obwodu	40	
Opis	-	
Moc [kW]/Prąd [A]	-	
Przewód	-	
Nazwa obwodu	Sterowanie WK	

Zmiana	Branża elektryczna	Wyk.	Nazwisko	Nr upr.	Data	Podpis	Obiekt	Nazwa rys.
Zastępuje	Stadium Proj. techniczny	Opr.	mgr inż. M.Lanuszny	-	06.2022r.		PROJEKT ARCHITEKT. – BUD. ADAPTACJI BUDYNKU BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W RADLINIE PRZY UL. ORKANA 23 NA SIEDZIBĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNEJ	Tablica piętrowa TP/2/1 Schemat ideowy
Zas.przez	Arch.	Proj.	inż. A.Zielonka	1262/06	06.2022r.		Inwestor	Nr rys.
Skala		Spr.	mgr inż. R.Masarczyk	8484/19	06.2022r.		Powiat Wodzisławski – Branżowa Szkoła I Stopnia ul. Orkana 23, 44–310 Radlin	E/213 ark.9/9
								Nr proj. KMN/A114