



WIDOK ELEWACJI ROZDZIELNICY RG/0/1

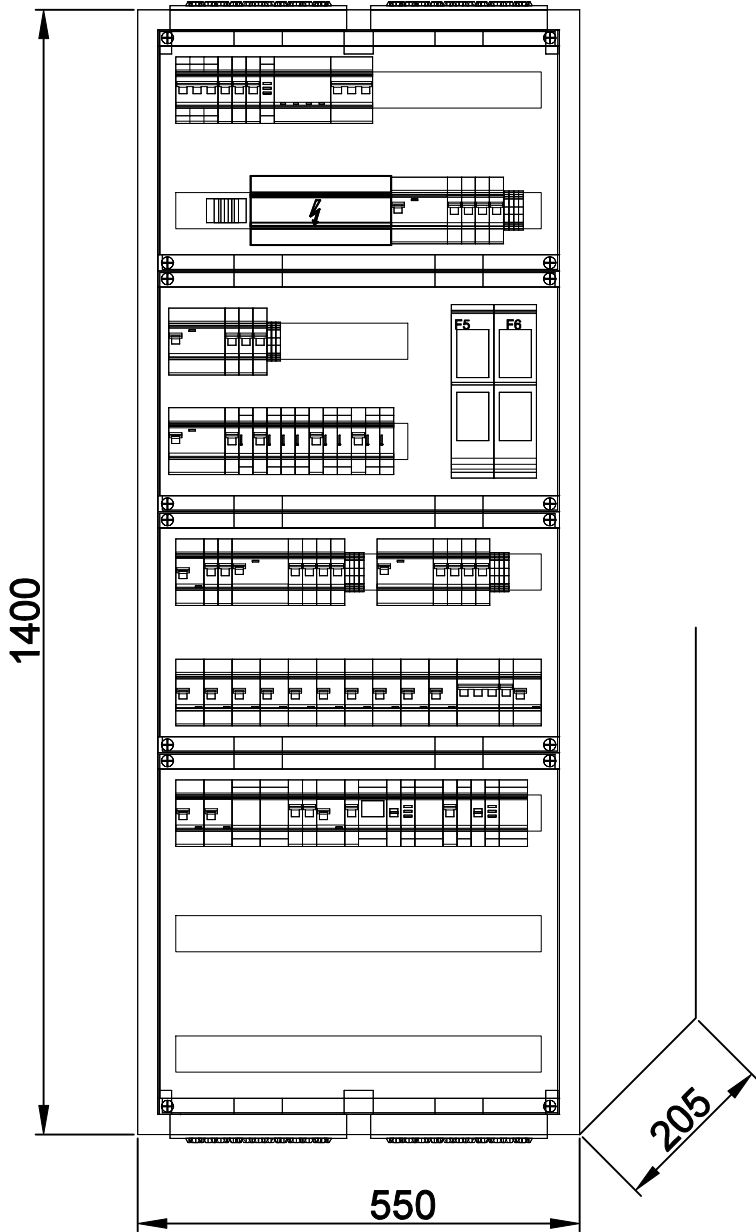

ROZDZIELNICA WNEKOWA


IP44, IK09, gł. 205 mm
II KLASA OCHRONNOŚCI

Zmiana	Branża elektryczna	Wyk.	Nazwisko	Nr upr.	Data	Podpis	Objekt	Nazwa rys.
Zastępuje	Stadium Proj. techniczny	Opr.	mgr inż. M.Lanuszny	—	03.2024r.		PROJEKT ARCHITEKT. — BUD. ADAPTACJI BUDYNKU BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W RADLINIE PRZY UL. ORKANA 23 NA SIEDZIBĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO—PEDAGOGICZNEJ	Tablica piętrowa RG/0/1 Schemat ideowy
Zas.przez	Arch.	Proj.	inż. A.Zielonka	1262/06	03.2024r.		Investor	Nr rys.
Skala		Spr.	mgr inż. R.Masarczyk	8484/19	03.2024r.		Powiat Wodzisławski — Branżowa Szkoła I Stopnia ul. Orkana 23, 44—310 Radlin	E/211 ark.1/10
								Nr proj. KMN/A114

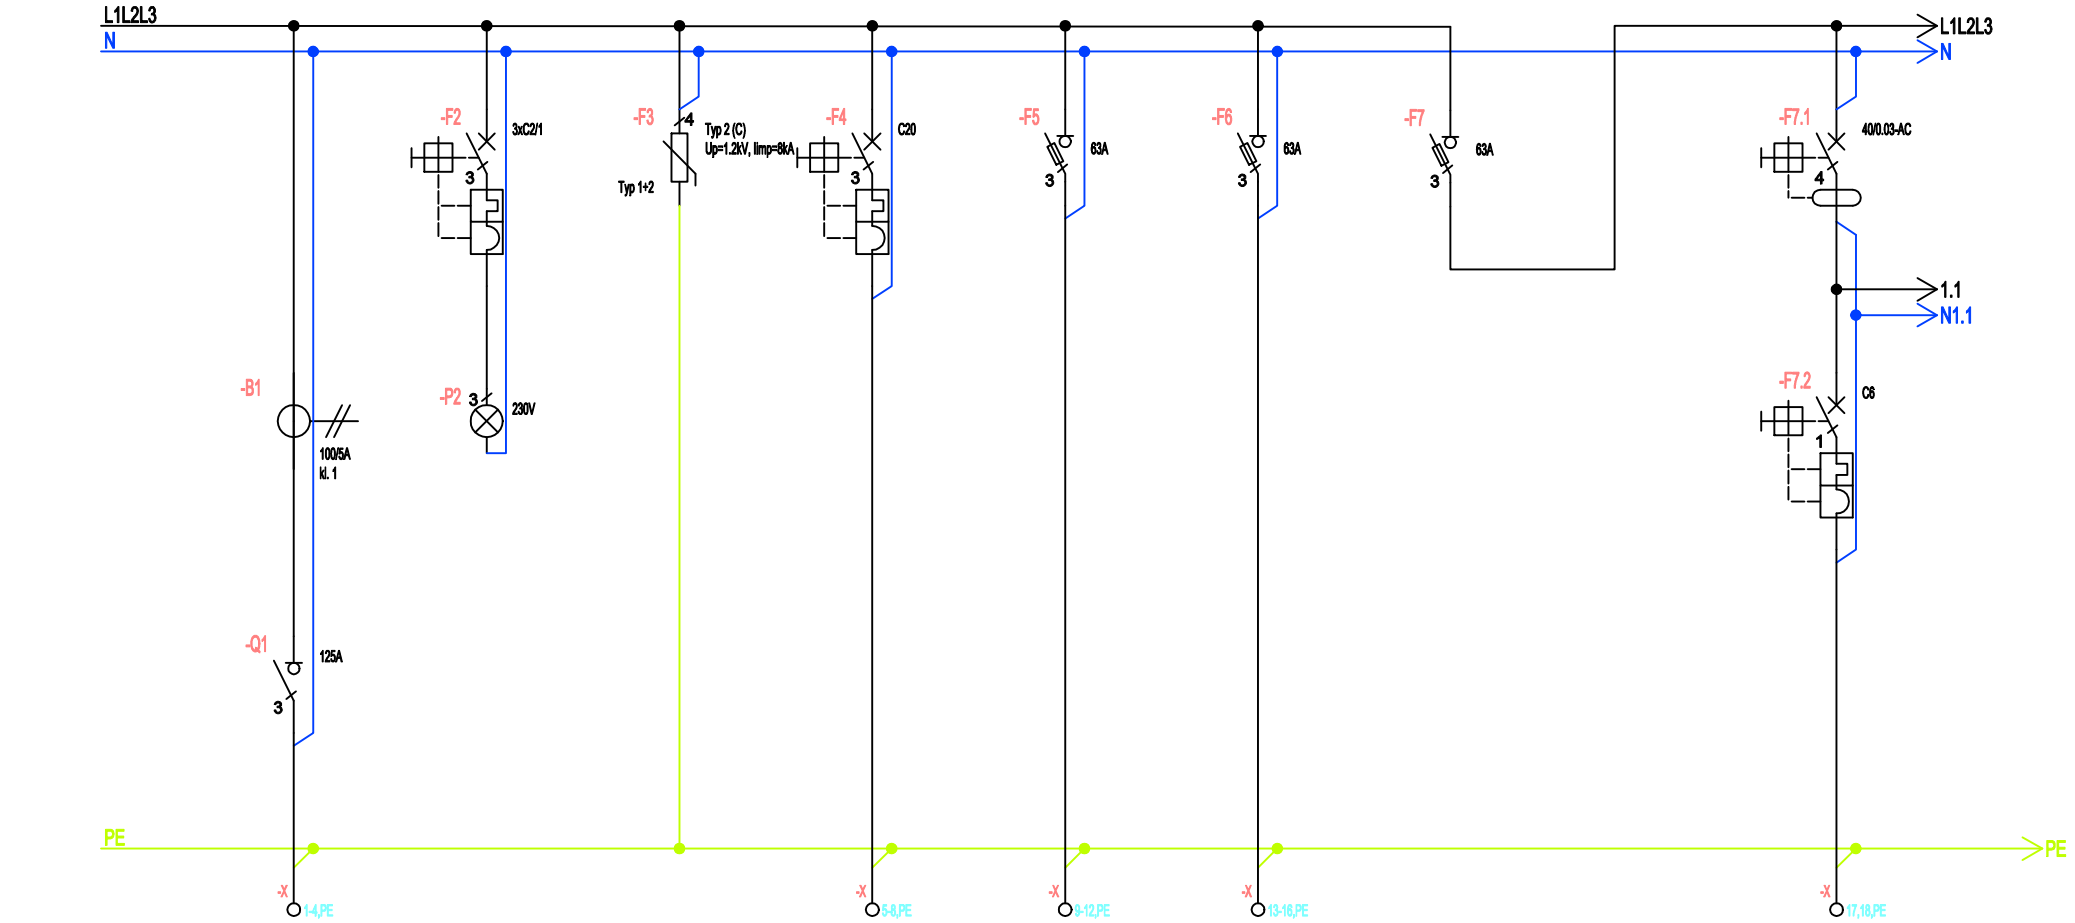


Numer obwodu	1	2	3	4	5	6		7
Opis	Zas. ze złącza PWP	-	-	Kompensator aktywny mocy biernej	Zas. tablicy piętrowej	Zas. tablicy piętrowej	Zas. tablicy	POM. 0/2, 0/3, 0/4
Moc [kW]/Prąd [A]	-	-	-	-	-	-	-	-
Przewód	N2XH-J 5x50	-	-	N2XH-J 5x6	N2XH-J 5x35	N2XH-J 5x35		N2XH-J p 3(4)x1,5
Nazwa obwodu	Zasilanie	-	-	BK	Zasilanie TP/1/1	Zasilanie TP/2/1	Zasilanie Obwodów parteru	Oświetlenie

Zmiana	Branża elektryczna	Wyk.	Nazwisko	Nr upr.	Data	Podpis	Obiekt	Nazwa rys.
Zastępuje	Stadium Proj. techniczny	Opr.	mgr inż. M.Lanuszny	-	03.2024r.		PROJEKT ARCHITEKT. – BUD. ADAPTACJI BUDYNKU BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W RADLINIE PRZY UL. ORKANA 23 NA SIEDZIBĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNEJ	Tablica piętrowa RG/0/1 Schemat ideowy
Zas.przez	Arch.	Proj.	inż. A.Zielonka	1262/06	03.2024r.		Inwestor	Nr rys.
Skala		Spr.	mgr inż. R.Masarczyk	8484/19	03.2024r.		Powiat Wodzisławski – Branżowa Szkoła I Stopnia ul. Orkana 23, 44–310 Radlin	E/211 ark.2/10
								Nr proj. KMN/A114

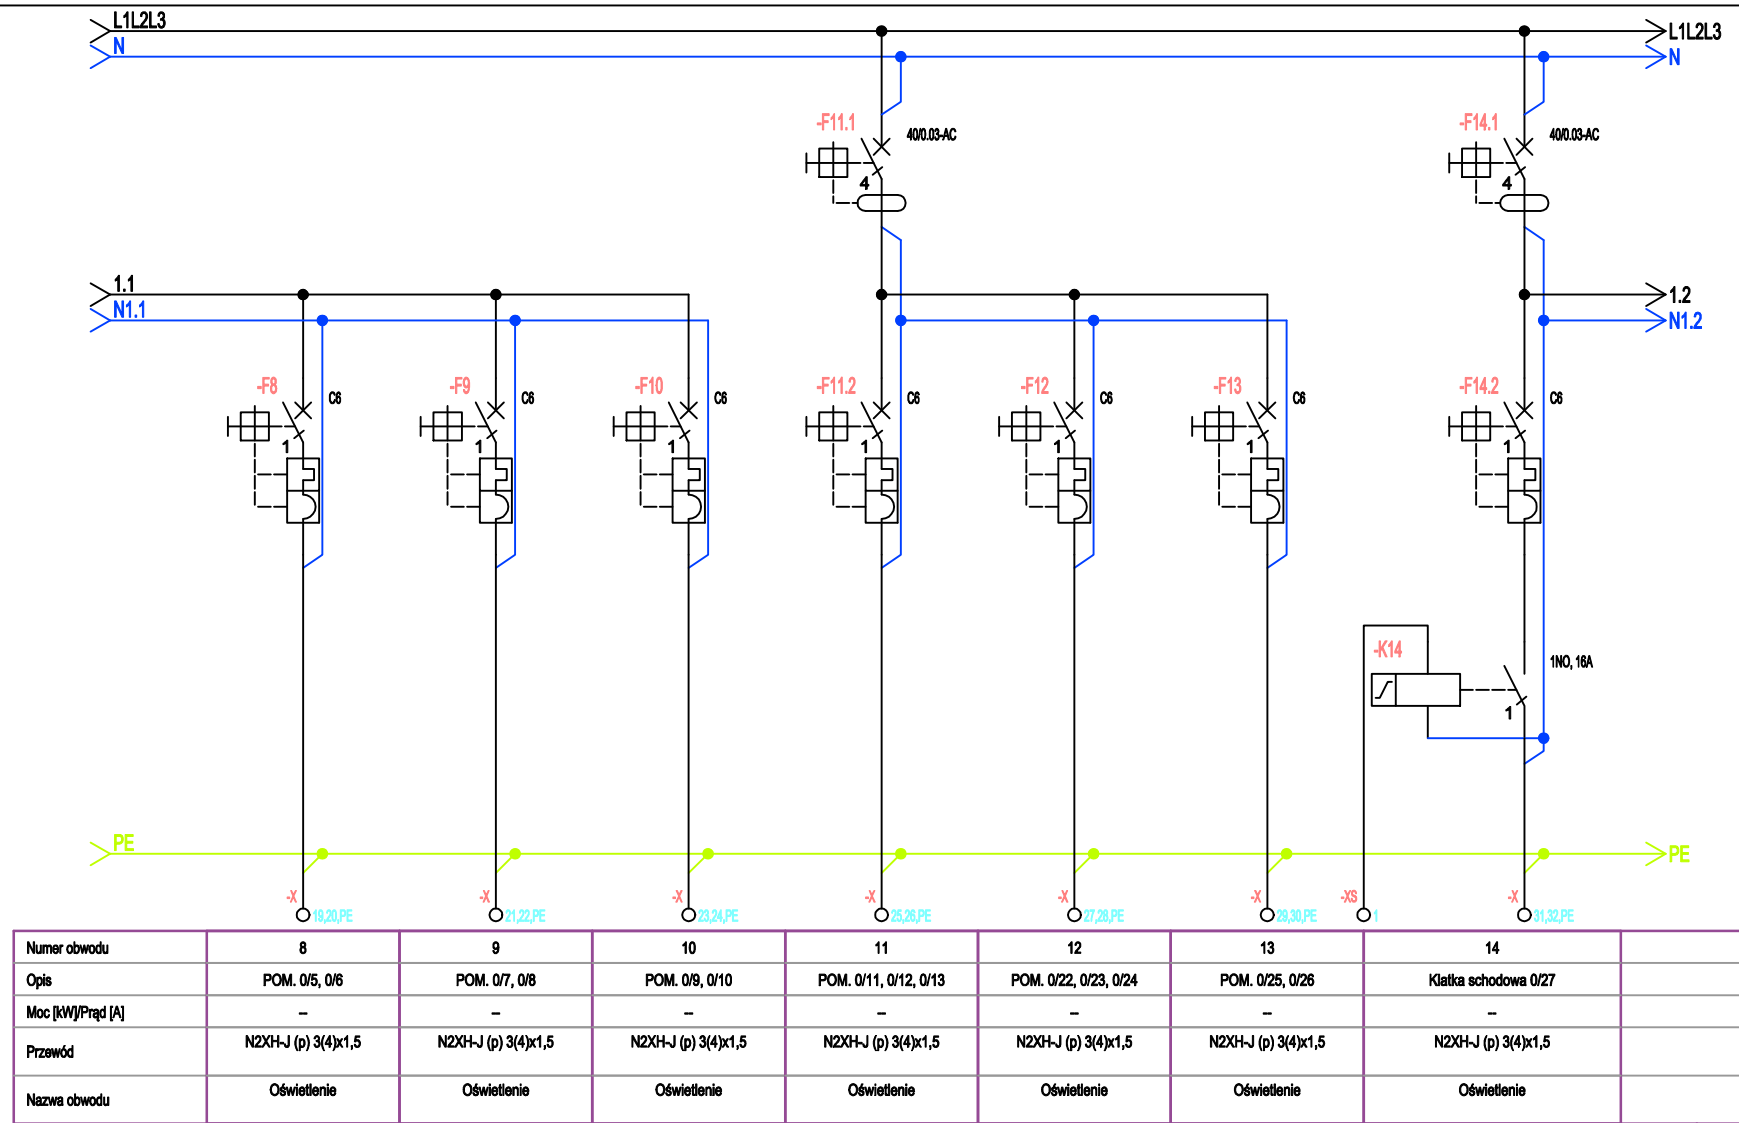


Zmiana	Branża elektryczna	Wyk.	Nazwisko	Nr upr.	Data	Podpis	Objekt	Nazwa rys.
Zastępuje	Stadium Proj. techniczny	Opr.	mgr inż. M.Lanuszny	-	03.2024r.		BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W RADLINIE PRZY UL. ORKANA 23 NA SIEDZIBĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ	Tablica piętrowa RG/0/1 Schemat ideowy
Zas.przez	Arch.	Proj.	inż. A.Zielonka	1262/06	03.2024r.		Inwestor	Nr rys.
Skala		Spr.	mgr inż. R.Masarczyk	8484/19	03.2024r.		Powiat Wodzisławski - Branżowa Szkoła I Stopnia ul. Orkana 23, 44-310 Radlin	E/211 ark.3/10
								Nr proj. KMN/A114

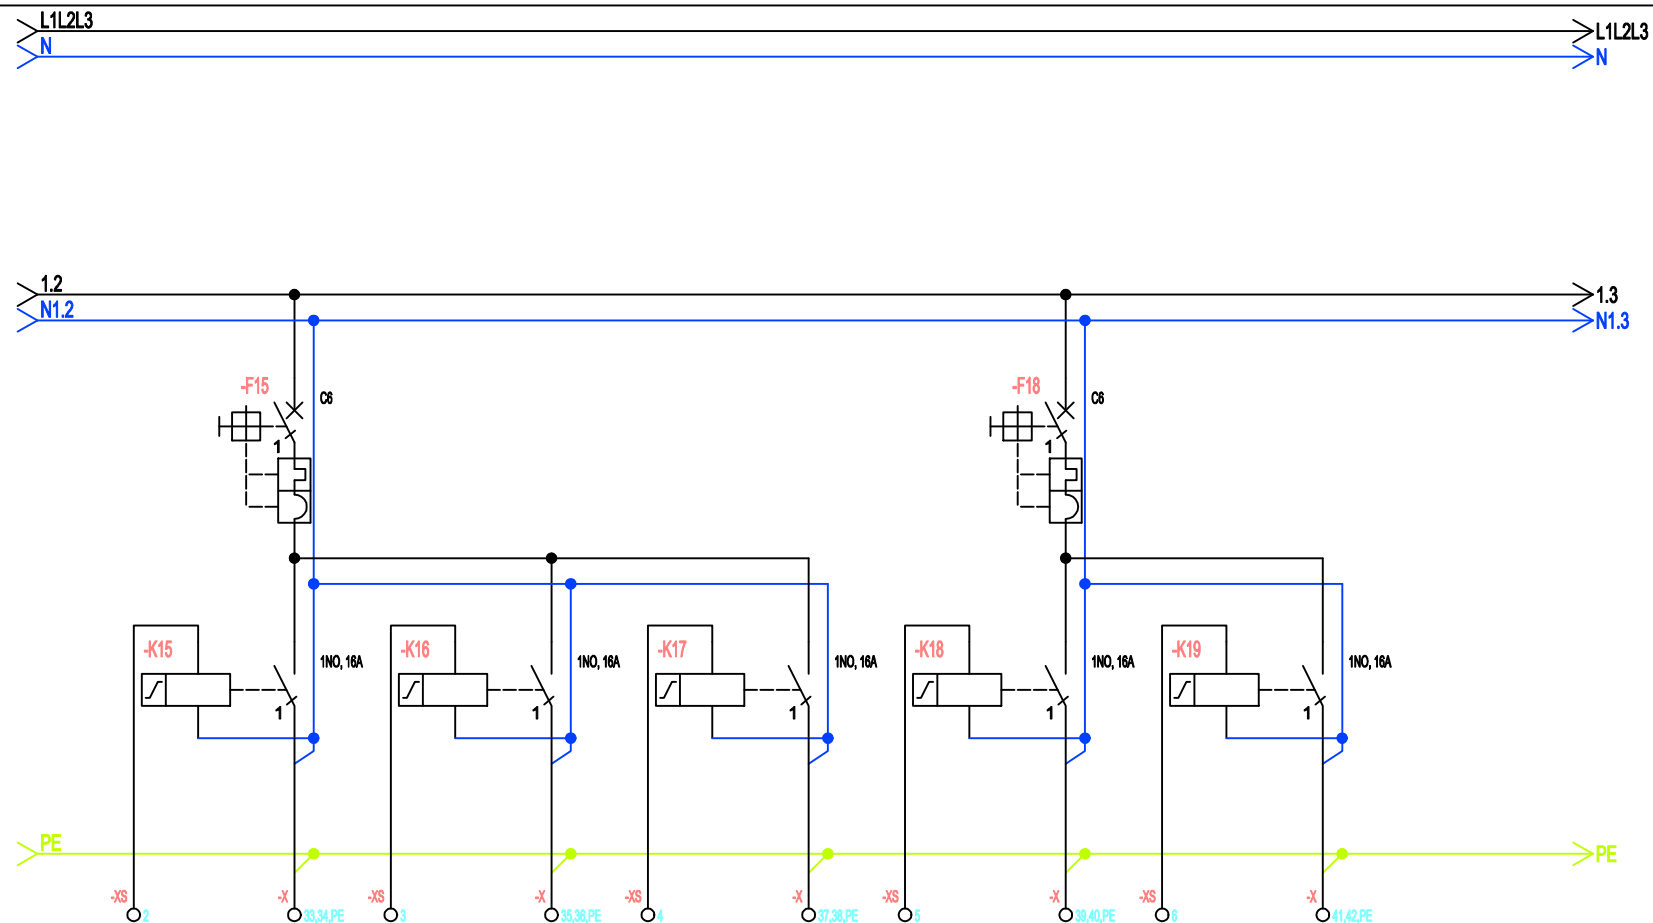


Numer obwodu	15	16	17	18	19	
Opis	Korytarz G, Pom. 0/1, 0/31	Korytarz G1, Pom. 0/1, 0/31	Korytarz G2, Pom. 0/1, 0/31	Korytarz F, Pom. 0/31	Korytarz F1, Pom. 0/31	
Moc [kW]/Prąd [A]	–	–	–	–	–	
Przewód	N2XH-J (p) 3(4)x1,5	N2XH-J (p) 3(4)x1,5	N2XH-J (p) 3(4)x1,5	N2XH-J (p) 3(4)x1,5	N2XH-J (p) 3(4)x1,5	
Nazwa obwodu	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	

Zmiana	Branża elektryczna	Wyk.	Nazwisko	Nr upr.	Data	Podpis	PROJEKT ARCHITEKT. – BUD. ADAPTACJI BUDYNKU BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W RADLINIE PRZY UL. ORKANA 23 NA SIEDZIBĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNEJ	Nazwa rys. Tablica piętrowa RG/0/1 Schemat ideowy	
Zastępuje		Opr.	mgr inż. M.Lanuszny	–	03.2024r.				
Zas.przez	Stadium Proj. techniczny	Proj.	inż. A.Zielonka	1262/06	03.2024r.		Inwestor Powiat Wodzisławski – Branżowa Szkoła I Stopnia ul. Orkana 23, 44–310 Radlin	Nr rys. E/211 ark.4/10	Nr proj. KMN/A114
Skala	Arch.	Spr.	mgr inż. R.Masarczyk	8484/19	03.2024r.				

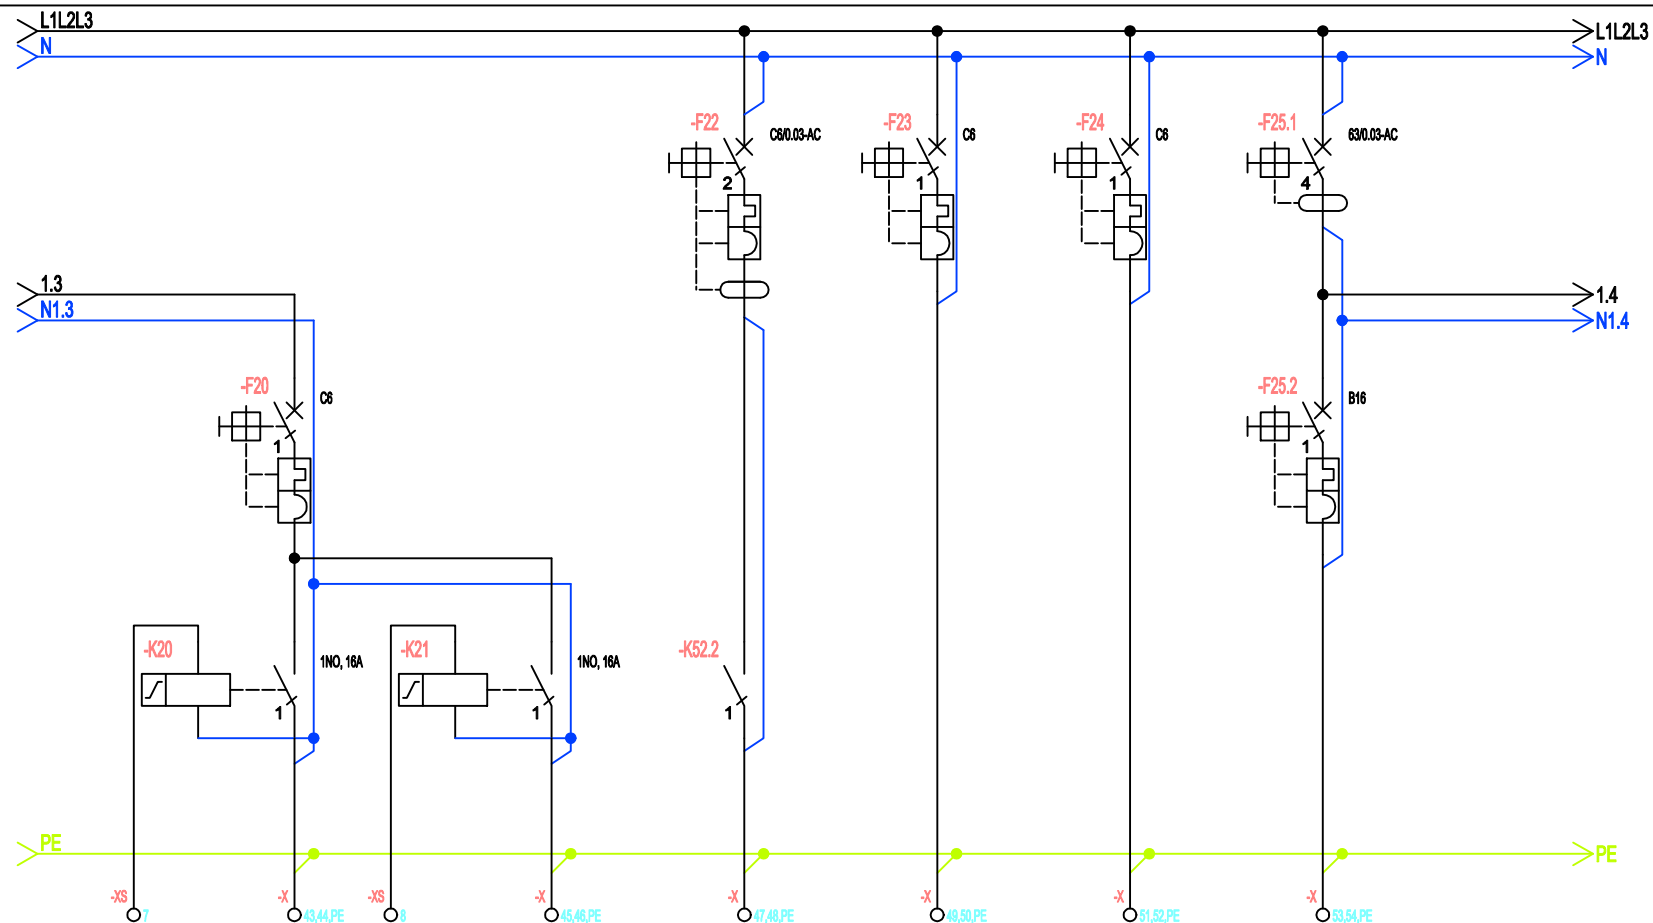


Numer obwodu	20	21	22	23	24	25	
Opis	Korytarz E, Pom. 0/31	Korytarz D, Pom. 0/31	Naświetlacze na budynku (Z1)	AW Parter	AW Parter	Pom. 0/2, 0/3	
Moc [kW]/Prąd [A]	-	-	-	-	-	3kW	
Przewód	N2XH-J (p) 3(4)x1,5	N2XH-J (p) 3(4)x1,5	N2XH-J (p) 3x2,5	N2XH-J (p) 4x1,5	N2XH-J (p) 4x1,5	N2XH-J (p) 3x2,5	
Nazwa obwodu	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie zewnętrzne	Oświetlenie awaryjne	Oświetlenie awaryjne	Gniazda ogólne 230V/16A	


Zmiana	Branża elektryczna	Wyk.	Nazwisko	Nr upr.	Data	Podpis	Objekt	Nazwa rys.
Zastępuje	Stadium Proj. techniczny	Opr.	mgr inż. M.Lanuszny	-	03.2024r.		PROJEKT ARCHITEKT. – BUD. ADAPTACJI BUDYNKU BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W RADLINIE PRZY UL. ORKANA 23 NA SIEDZIBĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNEJ	Tablica piętrowa RG/0/1 Schemat ideowy
Zas.przez	Arch.	Proj.	inż. A.Zielonka	1262/06	03.2024r.		Investor	Nr rys.
Skala		Spr.	mgr inż. R.Masarczyk	8484/19	03.2024r.		Powiat Wodzisławski – Branżowa Szkoła I Stopnia ul. Orkana 23, 44–310 Radlin	E/211 ark.5/10
								Nr proj. KMN/A114

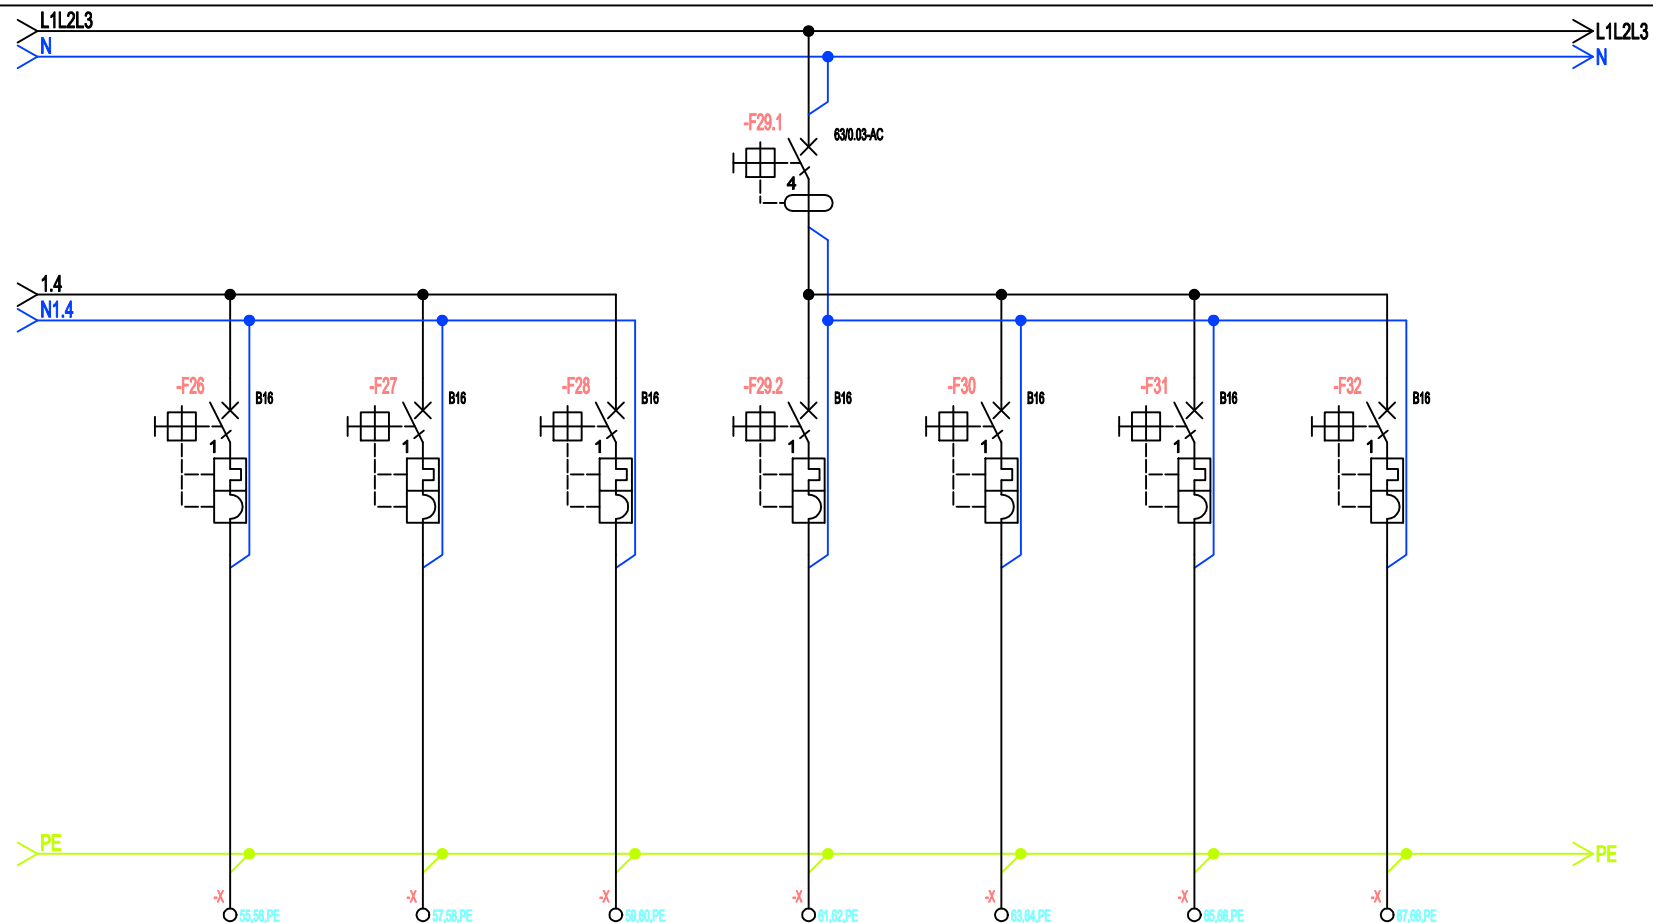


Numer obwodu	26	27	28	29	30	31	32	
Opis	Pom. 0/4, 0/5	Pom. 0/6, 0/7, 0/8	Pom. 0/9, 0/10	Pom. 0/11, 0/12, 0/13	Pom. 0/22, 0/23, 0/24, 0/25, 0/26	Pom. 0/29, 0/30	Pom. 0/31	
Moc [kW]/Prąd [A]	3kW	3kW	3kW	3kW	3kW	3kW	3kW	
Przewód	N2XH-J (p) 3x2,5	N2XH-J (p) 3x2,5	N2XH-J (p) 3x2,5	N2XH-J (p) 3x2,5	N2XH-J (p) 3x2,5	N2XH-J (p) 3x2,5	N2XH-J (p) 3x2,5	
Nazwa obwodu	Gniazda ogólne 230V/16A	Gniazda ogólne 230V/16A	Gniazda ogólne 230V/16A	Gniazda ogólne 230V/16A	Gniazda ogólne 230V/16A	Gniazda ogólne 230V/16A	Gniazda ogólne 230V/16A	

Zmiana	Branża elektryczna	Wyk.	Nazwisko	Nr upr.	Data	Podpis	Objekt	Nazwa rys.
Zastępuje	Stadium Proj. techniczny	Opr.	mgr inż. M.Lanuszny	—	03.2024r.		BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W RADLINIE PRZY UL. ORKANA 23 NA SIEDZIBĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ	Tablica piętrowa RG/0/1 Schemat ideowy
Zas.przez	Arch.	Proj.	inż. A.Zielonka	1262/06	03.2024r.		Investor	Nr rys.
Skala		Spr.	mgr inż. R.Masarczyk	8484/19	03.2024r.		Powiat Wodzisławski — Branżowa Szkoła I Stopnia ul. Orkana 23, 44–310 Radlin	E/211 ark.6/10
								Nr proj. KMN/A114

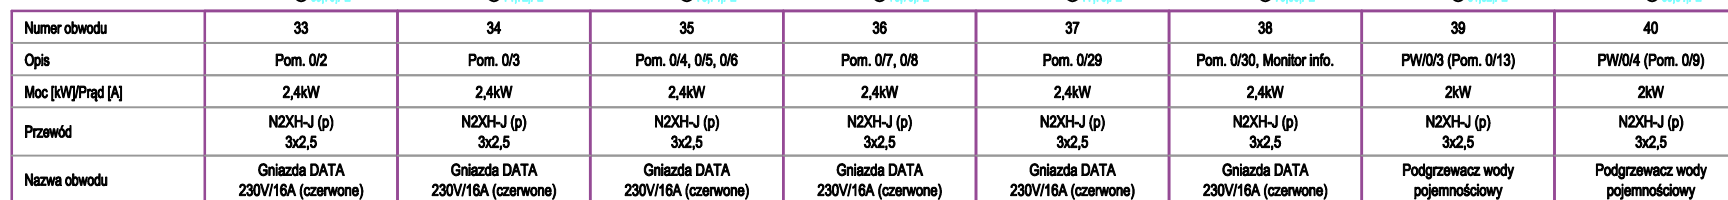A4

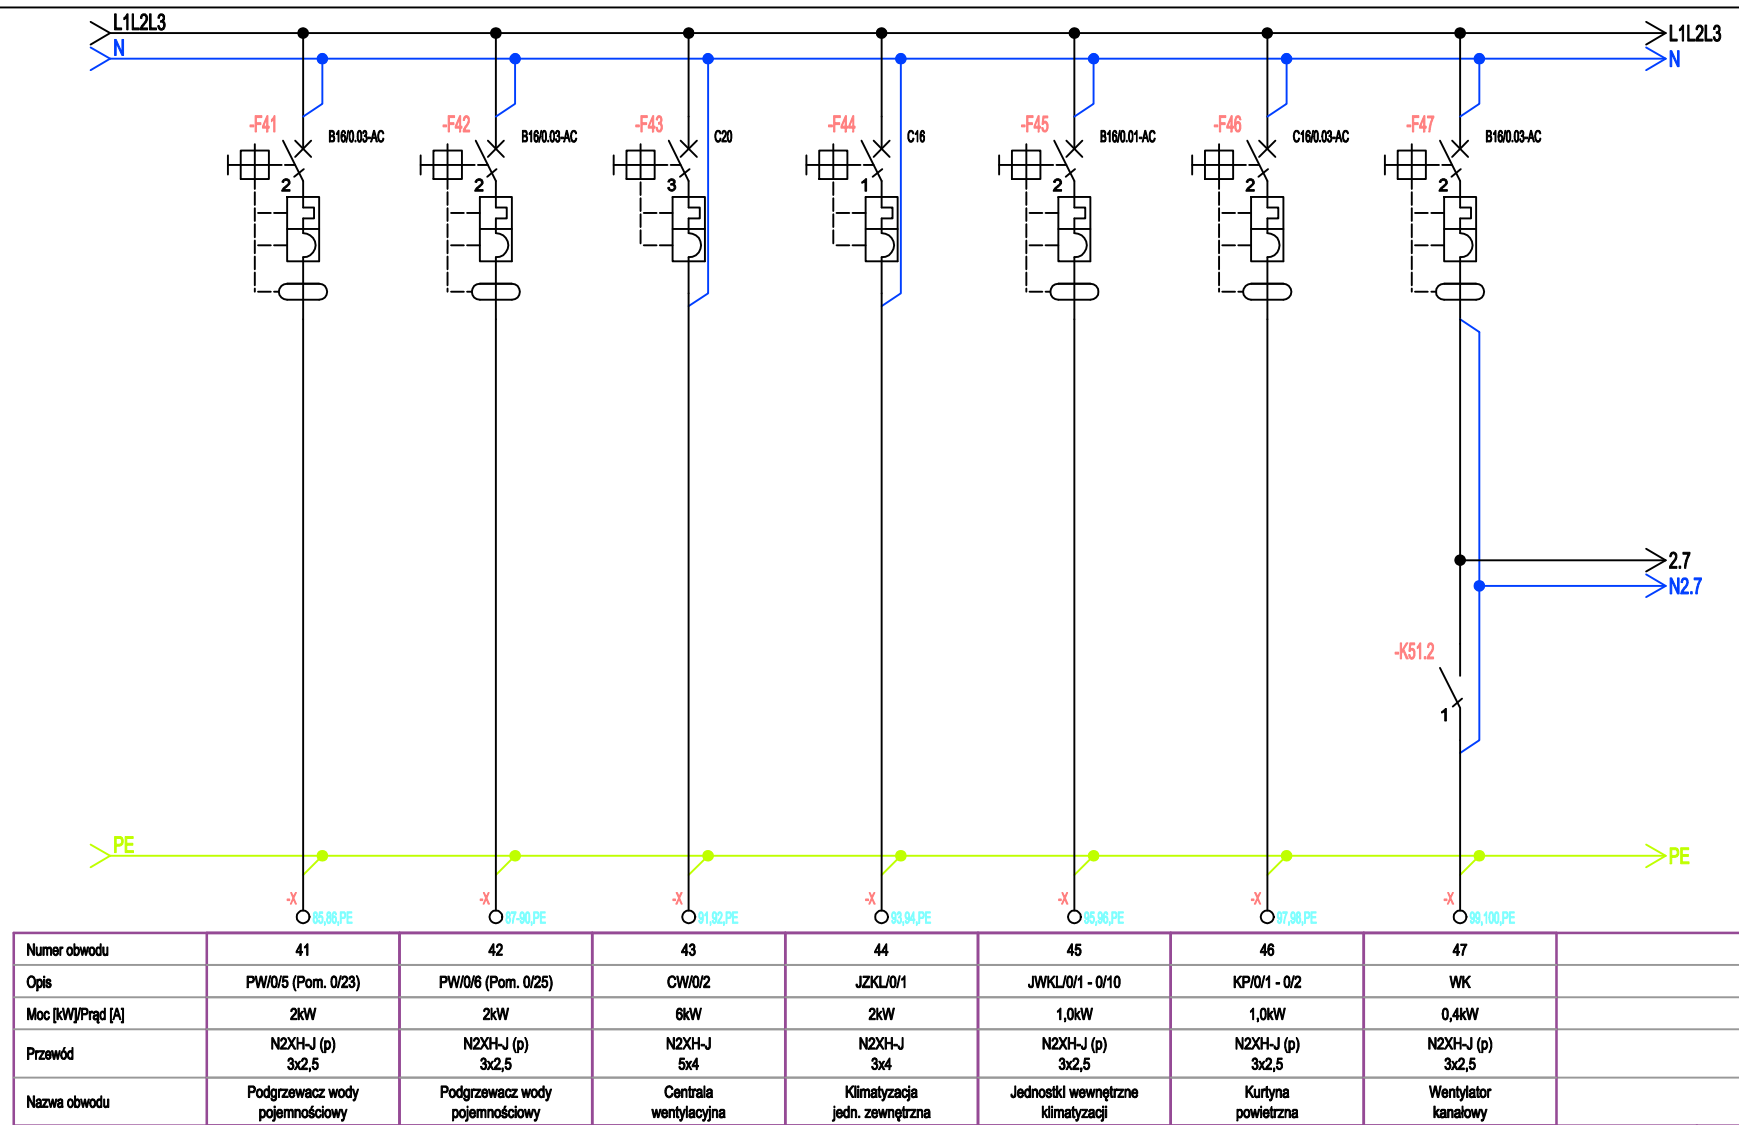


Zmiana	Branża elektryczna	Wyk.	Nazwisko	Nr upr.	Data	Podpis	Objekt	Nazwa rys.
Zastępuje	Stadium Proj. techniczny	Opr.	mgr inż. M.Lanuszny	—	03.2024r.		PROJEKT ARCHITEKT. — BUD. ADAPTACJI BUDYNKU BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W RADLINIE PRZY UL. ORKANA 23 NA SIEDZIBĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO—PEDAGOGICZNEJ	Tablica piętrowa RG/0/1 Schemat ideowy
Zas.przez	Arch.	Proj.	inż. A.Zielonka	1262/06	03.2024r.		Inwestor	Nr rys.
Skala		Spr.	mgr inż. R.Masarczyk	8484/19	03.2024r.		Powiat Wodzisławski — Branżowa Szkoła I Stopnia ul. Orkana 23, 44—310 Radlin	E/211 ark.8/10
								Nr proj. KMN/A114

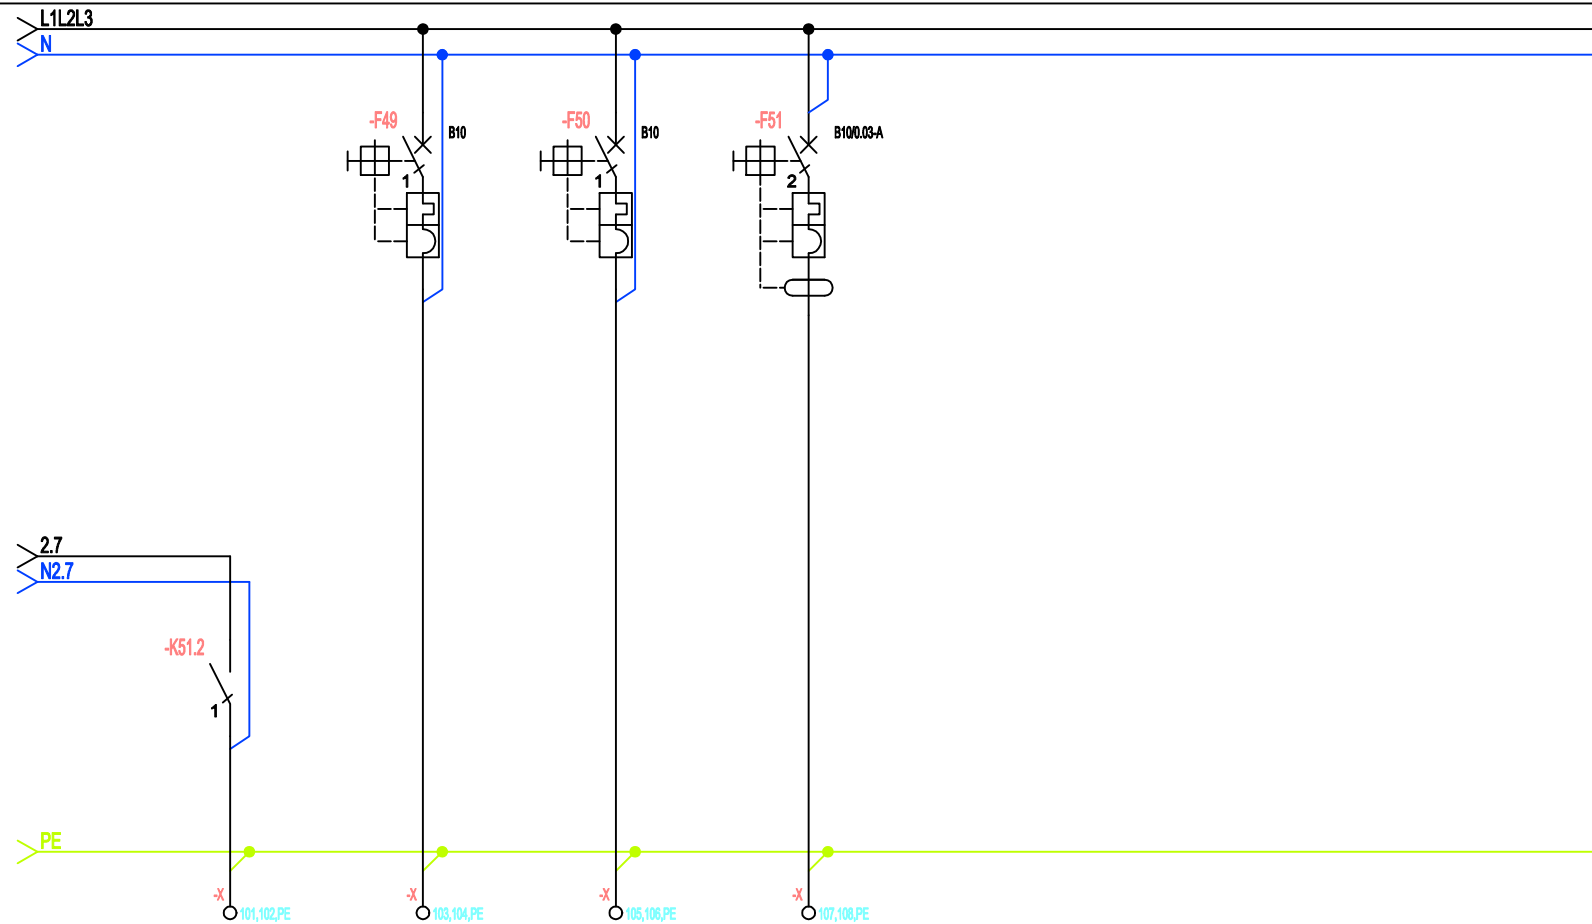

Numer obwodu	48	49	50	51	
Opis	WK	SSWIN	CCTV	TCP/IP	
Moc [kW]/Prąd [A]	0,3kW	0,5kW	0,5kW	0,5kW	
Przewód	N2XH-J (p) 3x2,5	N2XH-J (p) 3x1,5	N2XH-J (p) 3x1,5	N2XH-J (p) 3x1,5	
Nazwa obwodu	Wentylator kanałowy	Centrala Alarmowa	Centrala monitoringu	Serwerownia	

Zmiana	Branża elektryczna	Wyk.	Nazwisko	Nr upr.	Data	Podpis	Obiekt	Nazwa rys.
Zastępuje	Stadium Proj. techniczny	Opr.	mgr inż. M.Lanuszny	—	03.2024r.		PROJEKT ARCHITEKT. — BUD. ADAPTACJI BUDYNKU BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W RADLINIE PRZY UL. ORKANA 23 NA SIEDZIBĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO—PEDAGOGICZNEJ	Tablica piętrowa RG/0/1 Schemat ideowy
Zas.przez	Arch.	Proj.	inż. A.Zielonka	1262/06	03.2024r.		Investor	Nr rys.
Skala		Spr.	mgr inż. R.Masarczyk	8484/19	03.2024r.		Powiat Wodzisławski — Branżowa Szkoła I Stopnia ul. Orkana 23, 44—310 Radlin	E/211 ark.9/10
								Nr proj. KMN/A114

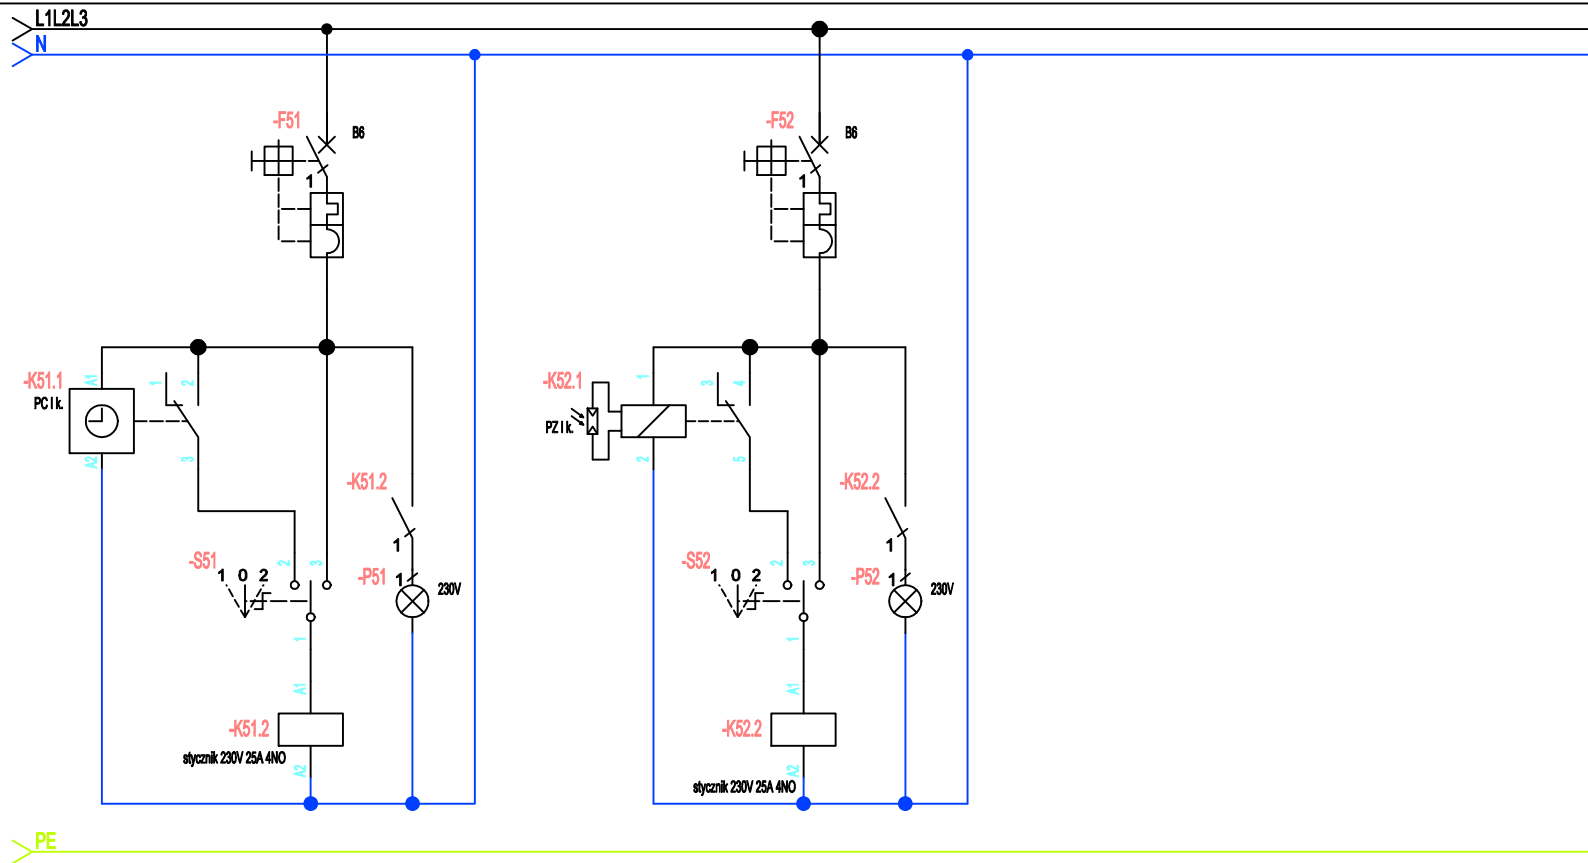

Numer obwodu	51		52	
Opis	-		-	
Moc [kW]/Prąd [A]	-		-	
Przewód	-		-	
Nazwa obwodu	Sterowanie WK		Sterowanie Oświetlenie zewnętrzne	

Zmiana	Branża elektryczna	Wyk.	Nazwisko	Nr upr.	Data	Podpis	Objekt	Nazwa rys.
Zastępuje	Stadium Proj. techniczny	Opr.	mgr inż. M.Lanuszny	-	03.2024r.		PROJEKT ARCHITEKT. – BUD. ADAPTACJI BUDYNKU BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W RADLINIE PRZY UL. ORKANA 23 NA SIEDZIBĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNEJ	Tablica piętrowa RG/0/1 Schemat ideowy
Zas.przez	Arch.	Proj.	inż. A.Zielonka	1262/06	03.2024r.		Inwestor	Nr rys.
Skala		Spr.	mgr inż. R.Masarczyk	8484/19	03.2024r.		Powiat Wodzisławski – Branżowa Szkoła I Stopnia ul. Orkana 23, 44–310 Radlin	E/211 ark.10/10
								Nr proj. KMN/A114